



事前施工情報

給水管の位置（給水ホース到達範囲）

- GG・パブリック向けウォシュレット一体形便器・ホテル向けウォシュレット一体形便器の場合

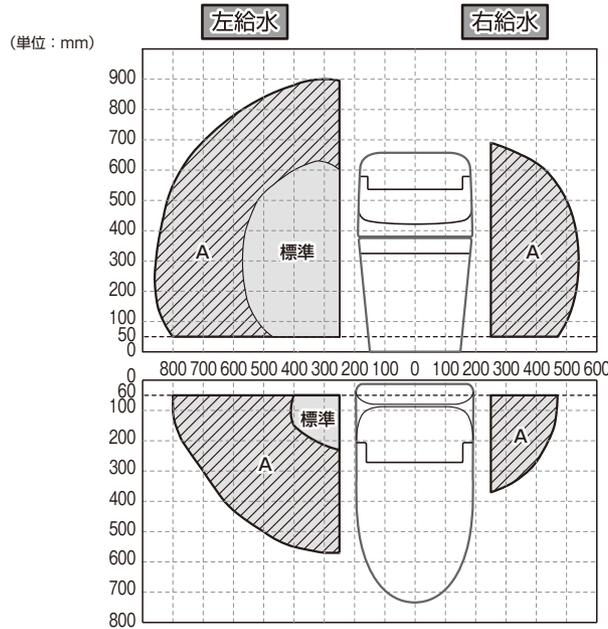

- GG-800の場合

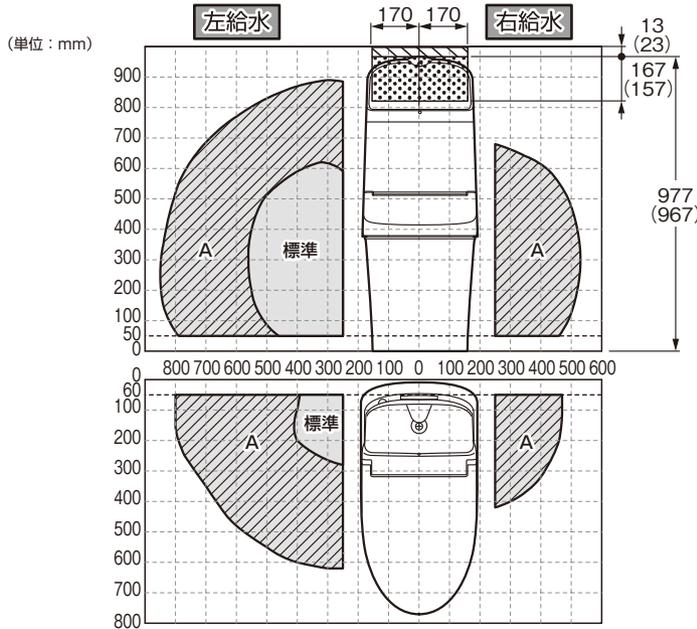

〈壁〉  
タンク隔付形便器などからのリモデルで既設の給水取出位置が左図にある場合には、取替用止水栓品番：TS220FURを別途現場手配いただくこととなります。

※：タンクとの干渉を避けるために、タンクの背面と壁との距離を55mm以上確保してください。

※( )寸法は排水心高さ148/155の場合となります。



- ・右給水の場合や給水ホースの長さが足りない場合、長さ違いの給水ホースをご購入ください。(単位:mm)
- ・便器の設置位置が上図より前に出る場合には、給水位置の対応範囲が異なります。
- ・給水ホースが折れないように接続方向を調整してください。
- ・CS406の標準給水位置(中心から左に200、高さ60)は対応できます。
- ・C150Eの標準給水位置(中心から左に150、高さ170)にも対応可能です。(GG-800の場合)

給水位置	給水ホース品番	ホース長さ	対応範囲(上図参照)
標準	同梱の給水ホースをご使用ください	535mm	標準の範囲の最適長さです
A	TCA472	785mm	Aの範囲の最適長さです

- ※上記オプション給水ホース(TCA472)は取り替え用です。延長用ではありませんのでご注意ください。
- ※寒冷地(水抜き方式)の場合、給水対応範囲は床給水のみとなります。水抜きハンドルはパネルの着脱と干渉しない位置に立ち上げてください。