


生産中止図面
2007/10

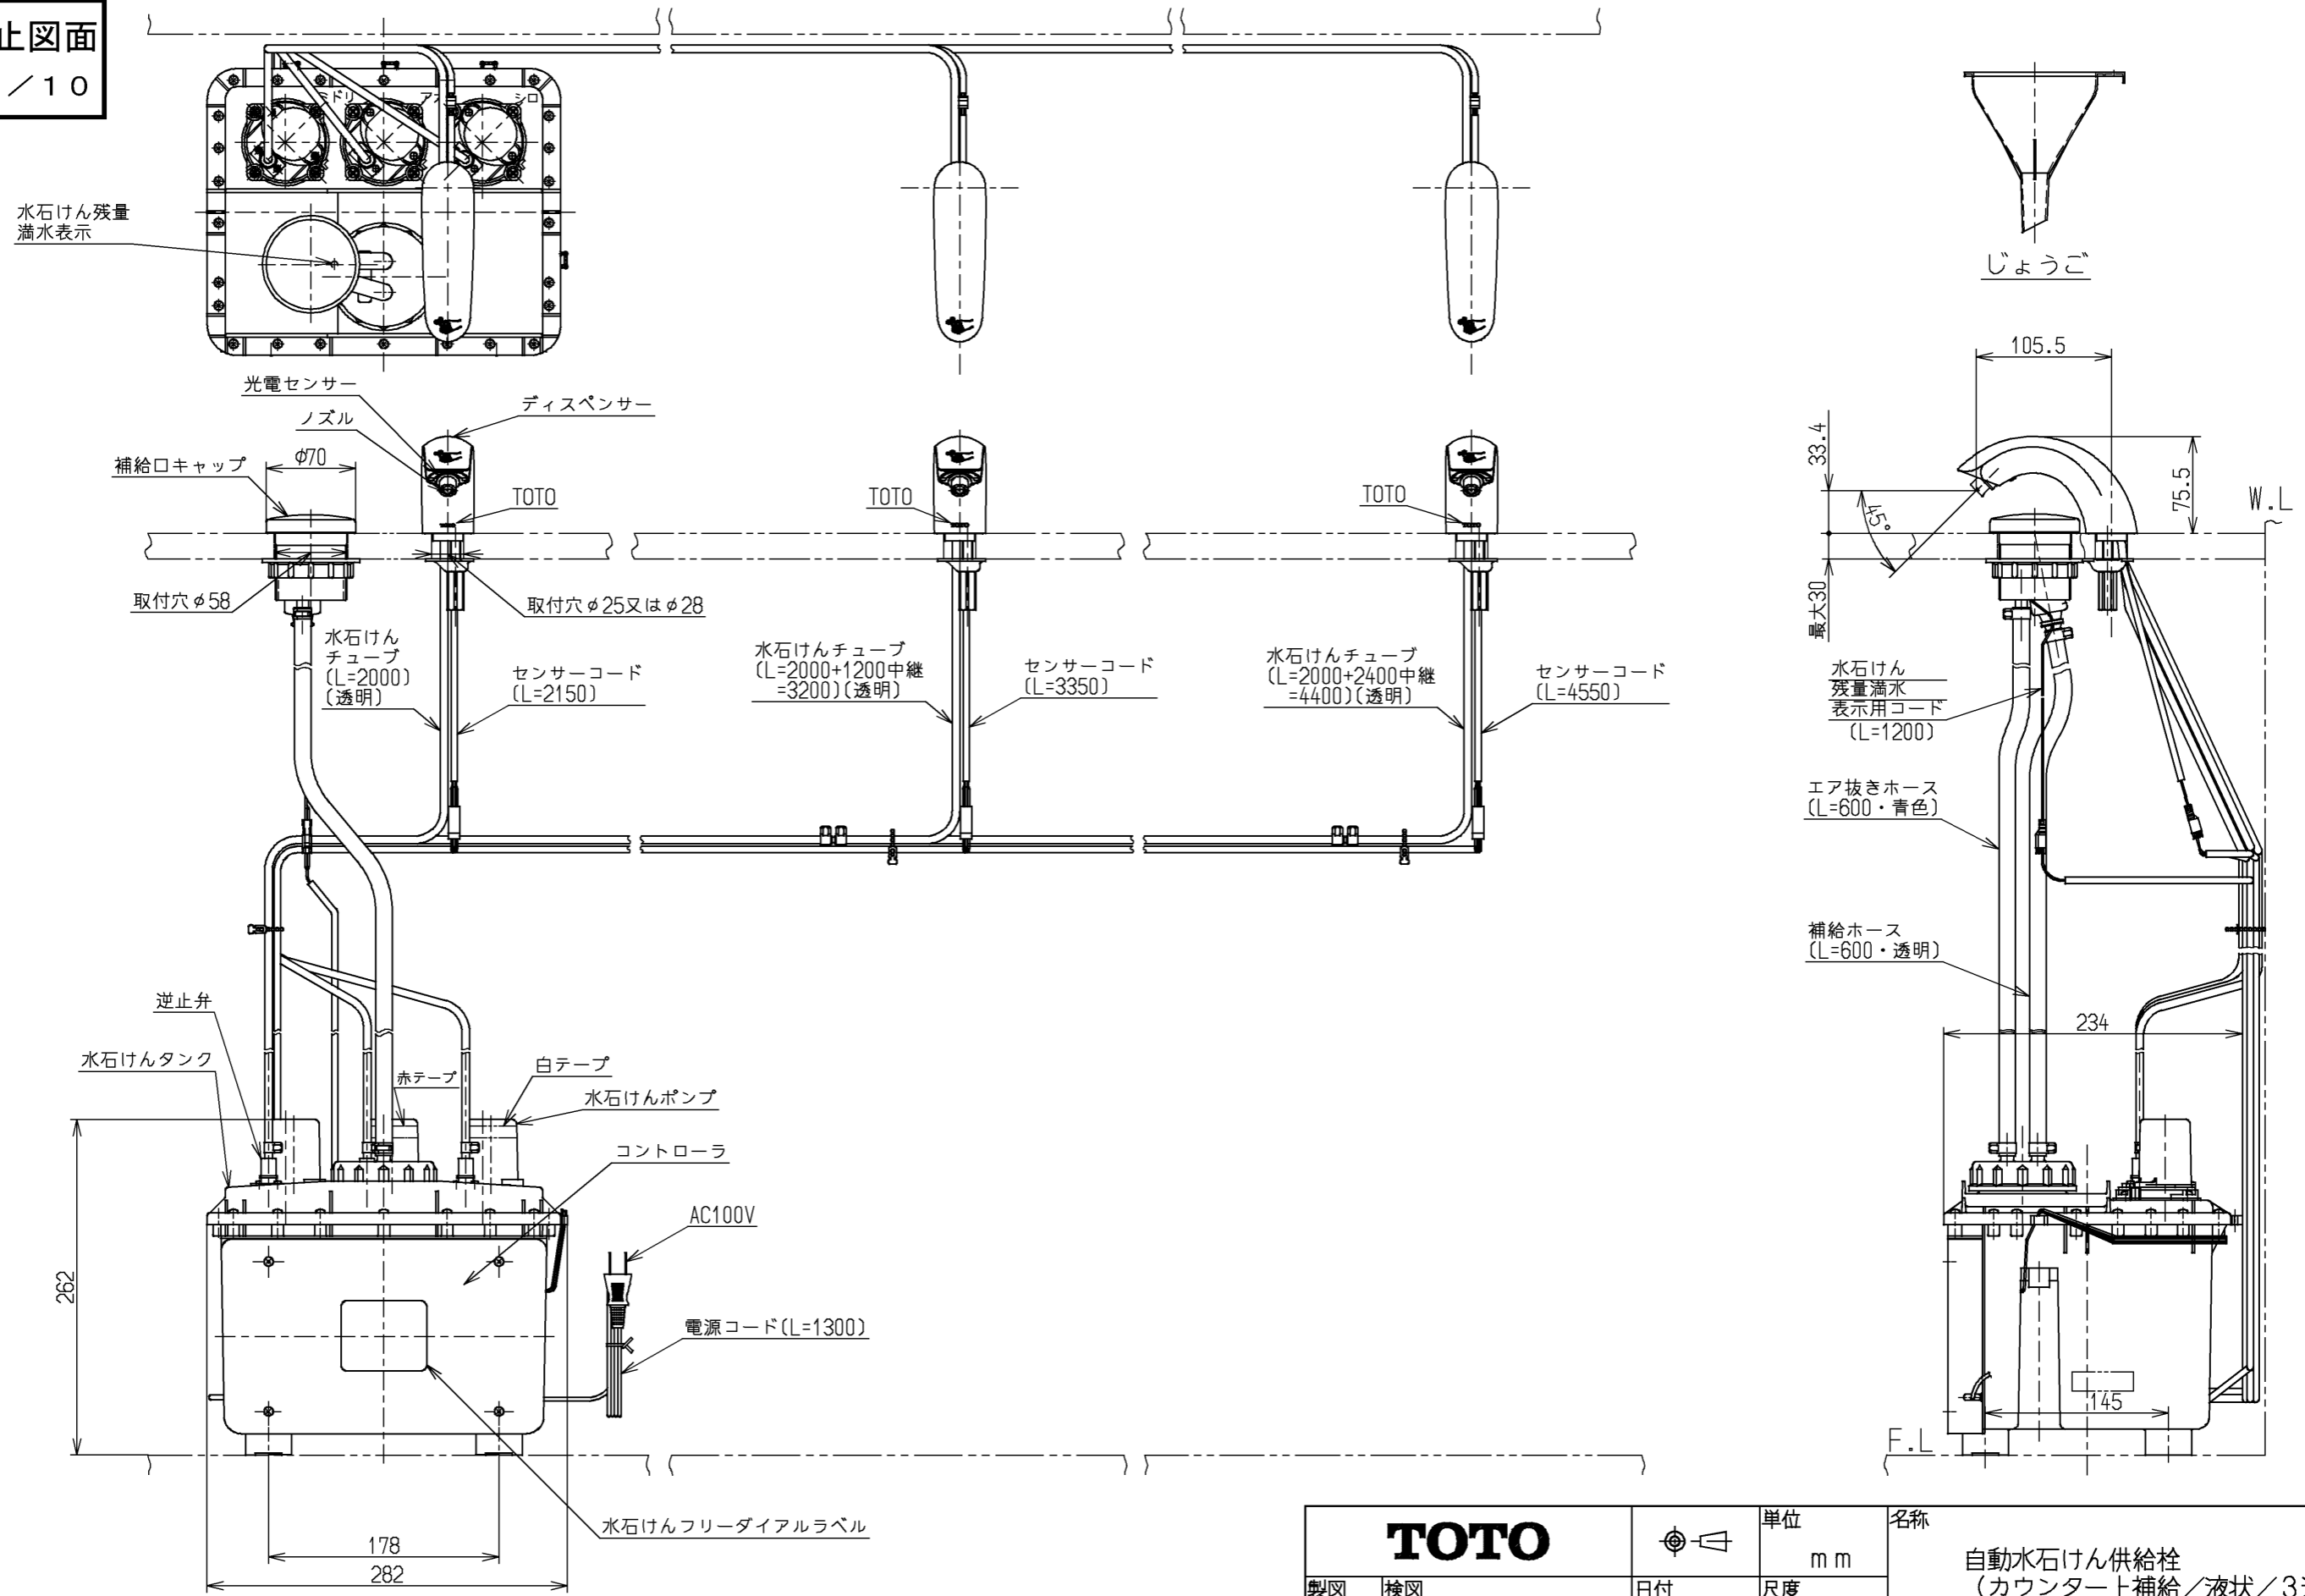

TOTO石けん液をお使いください
インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります

TOTO		単位 mm	名称
製図 内座	検図 金丸	日付 05.09.05	自動水石けん供給栓 (カウンター上補給/液状/3連)
備考		尺度 1:5	図番 TES123HR