


TOTO

施工説明書

コンパクトオストメイトパック

・P37(説明書品番 GSAS324-2 (19枚目))
→バキュームブレーカーのイラストを修正しています。

製品の機能が十分発揮できるように、この施工説明書の内容にそって正しく取り付けてください。
取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。本書に記載の寸法の単位はmmです。

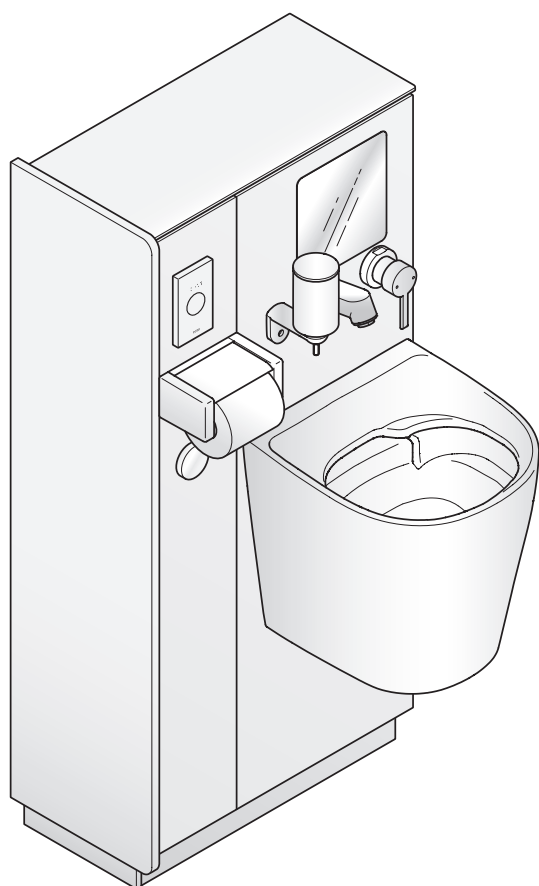

※ イラストはRタイプの場合です。

情報編 3～18

- | | |
|-------------|----|
| 1. 安全上のご注意 | 4 |
| 2. 取り付け前の確認 | 6 |
| 3. 部品の確認 | 15 |

手順編 19～51

工事店様へ

- ☐ 取扱説明書の最終ページの保証書に必要事項を記入し、必ずお客様にお渡しください。
また、使用方法も説明してください。
手渡しできない場合は、工事完了後目立つ場所に置いてください。

情報編

1. 安全上のご注意 ▶ 4

2. 取り付け前の確認 ▶ 6

1	全体構成	6
2	全体寸法	7
3	必要工具・部材	8
4	取付下地の確認、固定材の準備	9
5	配管、電源・コンセントの準備	10

3. 部品の確認 ▶ 15

2. 取り付け前の確認


- ① 本商品はいくつかの仕様の組み合わせがあるため必ず、施工される製品仕様を事前にそれぞれ確認すること。
※特に①～③の項目に関しては、事前準備・施工手順などが変わってきますので、仕様を間違えないように注意してください。
(④の仕様違いでは事前準備・施工手順は変わりません。)

【製品仕様】

- ① セットタンク使用水質:『水道水仕様』もしくは『再生水仕様』
- ② 左右タイプ:『Rタイプ(汚物流し右寄せ)』もしくは『Lタイプ(汚物流し左寄せ)』
※次ページの図面を確認してください。
- ③ 電気温水器:『電気温水器なし』もしくは『電気温水器あり(おまかせ節電あり)』もしくは『電気温水器あり(おまかせ節電なし)』
- ④ 陶器・紙巻器の色:『#SC1 パステルアイボリー』もしくは『#NW1 ホワイト』

- ② 本商品および、本商品に取り付ける器具の商品図・事前施工情報を必ず確認し、取付位置や取付下地など施工条件を事前に確認にする。
※特に、床・壁の傾き、倒れがないことや、配管の立ち上げ位置を確認してください。
- ③ 不具合があった場合は責任者の方と調整し、不具合を解消後に取り付ける。
- ④ 電気温水器あり仕様の場合は、電気温水器に同梱の施工説明書も参照。
- ⑤ 本施工説明書では、注記なき場合はRタイプの場合を記載。Lタイプの場合も本施工説明書に準じて施工すること。


1 全体構成

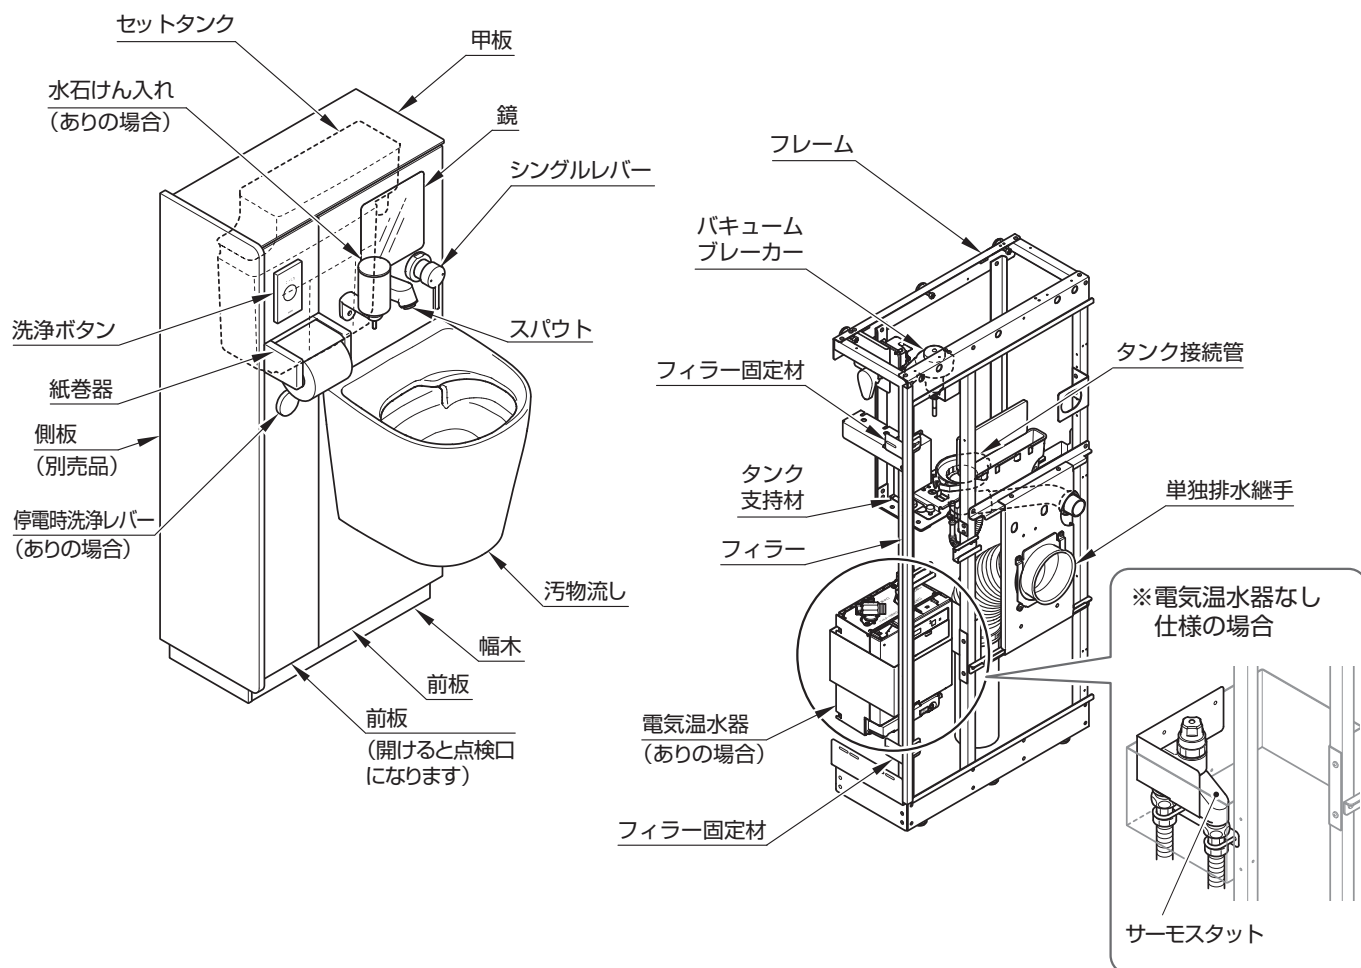

2 全体寸法


※P6の製品仕様①、③、④の仕様違いでは、外観に違いはありません。

【Lタイプ】

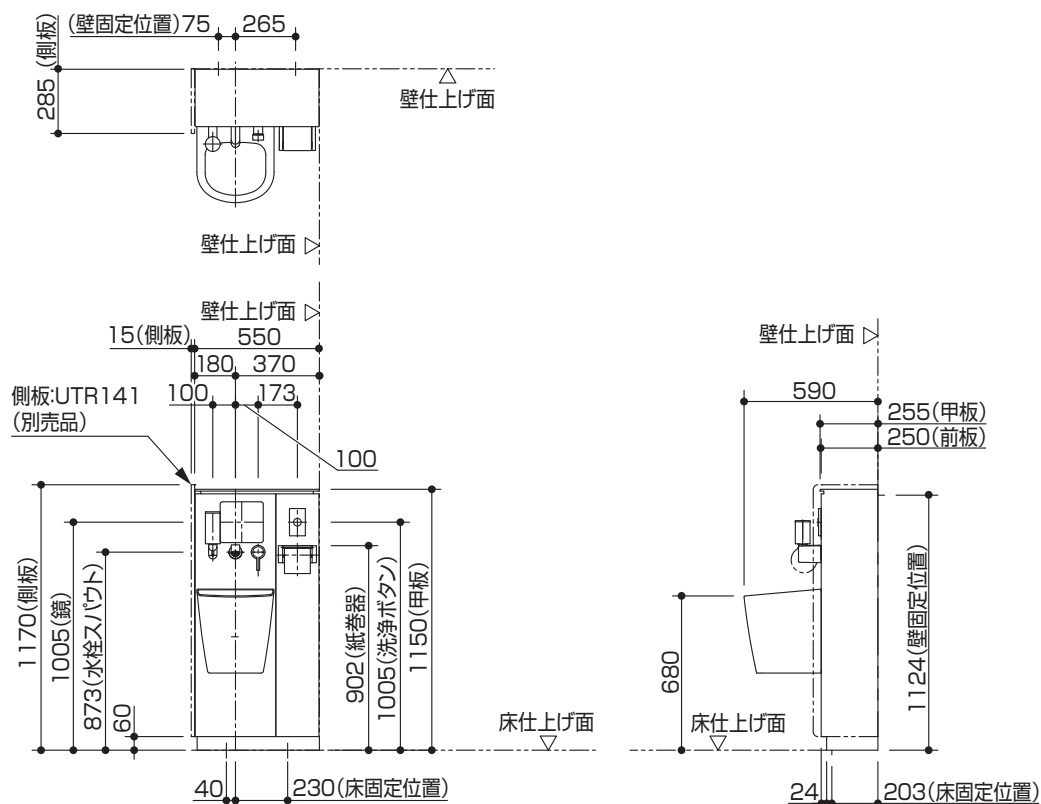

※本図は向かって左側に側板を設置した場合の想定をしています。右側に側板を設置することも可能です。
※側板を設置する場合、壁とのすき間が100mm程度必要です。

【Rタイプ】

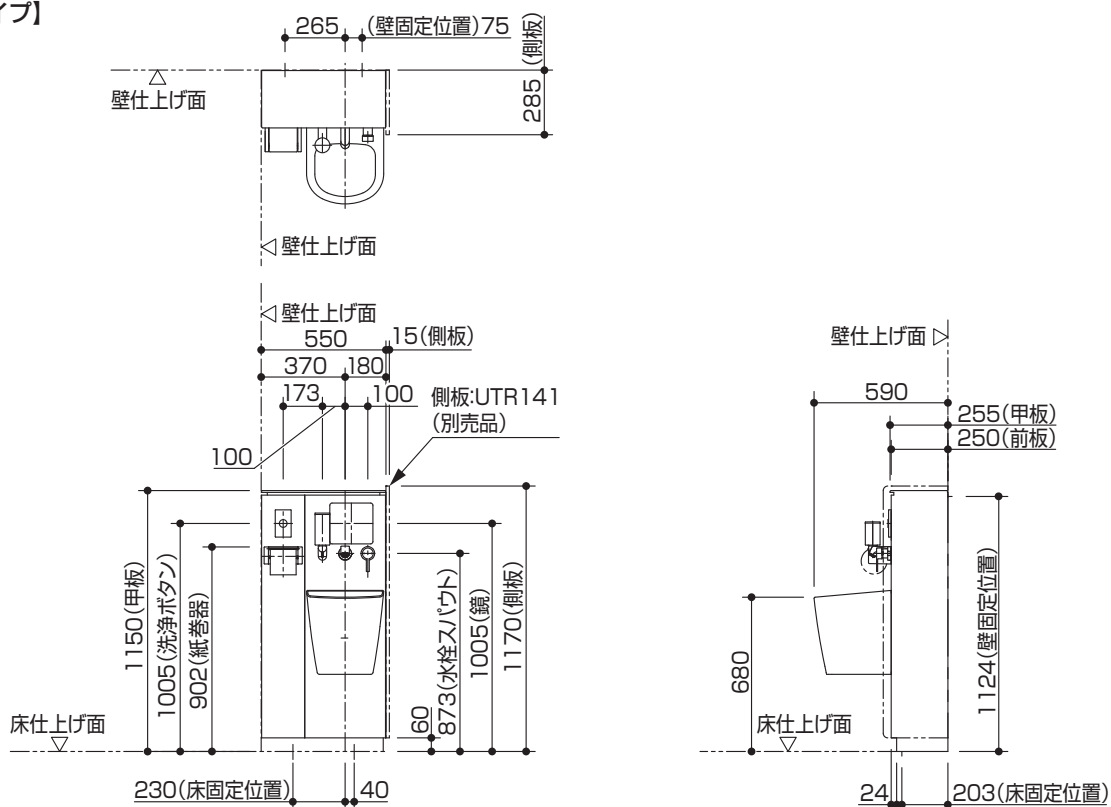

※本図は向かって右側に側板を設置した場合の想定をしています。左側に側板を設置することも可能です。
※側板を設置する場合、壁とのすき間が100mm程度必要です。

3 必要工具・部材

※一般水道工事に使う工具以外に、下記の工具・部材を用意してください。



振動ドリル



電動ドリル



コンクリート用ドリル:φ8
木工用ドリル:φ3、φ4
※フレーム、紙巻器、
水石けん入れ



ダストポンプ




ソケットレンチ
メガネレンチ



六角棒レンチ
サイズ:対辺(2.5mm、3mm)



電動ドライバー
ビットサイズ:＃2、＃3




250mm以上の
ロングビット




金やすり



モンキーレンチ



水準器
(磁石付・150mm以下のもの)



金切りばさみ
切断能力…ステンレス板0.8mm



シリコーン系シーラント



プラスドライバー
＃2(65mm・200mm)



脱脂用アルコール



ウェス



えんぴつ




ジグソー
刃は新建材用または木工用超硬刃




レーザー墨出器




下げ振り



モーターレンチ



コンベックス



ペンチ

MEMO

4 取付下地の確認、固定材の準備

取付下地などに不具合があった場合は責任者の方と調整し、解消後に取り付けてください。

■ 壁固定

壁下地	壁固定材		
コンクリート (仕上げ材の厚み10mm以内)	樹脂プラグ (下穴φ8 深さ:仕上げ厚+55mm以上)		フレームに同梱
鋼製下地+耐水合板t12以上	トラスタッピンねじφ5×50		フレームに同梱

■ 床固定

床下地	床固定材		
コンクリート (仕上げ材の厚み10mm以内)	樹脂プラグ (下穴φ8 深さ:仕上げ厚+55mm以上)		フレームに同梱

※上記以外の下地の場合、別途現場で固定部材を用意してください。



MEMO

5 配管、電源・コンセントの準備

商品図、以下に記載する事前施工情報などを参照して、配管工事、電気工事を行ってください。

- ・正しい位置に設置されていることを商品図・事前施工情報を参照して確認する
- ・電気工事は関連する安全法規に従って有資格者が行う


給排水配管、電源・コンセントを所定の位置に取り出し、設置します。

■事前施工情報 電気工事

各器具の消費電力を確認の上、以下の電気工事を行ってください。

コンセント、電気配線部材は商品に含まれておりません。別途現場にて用意してください。


- リモコン便器洗浄ユニット用コンセント
AC100V 50/60Hz
定格消費電力:常時1W、駆動時30W以下
- 電気温水器用コンセント(電気温水器あり仕様の場合のみ必要)
AC100V 50/60Hz 定格消費電力:600W

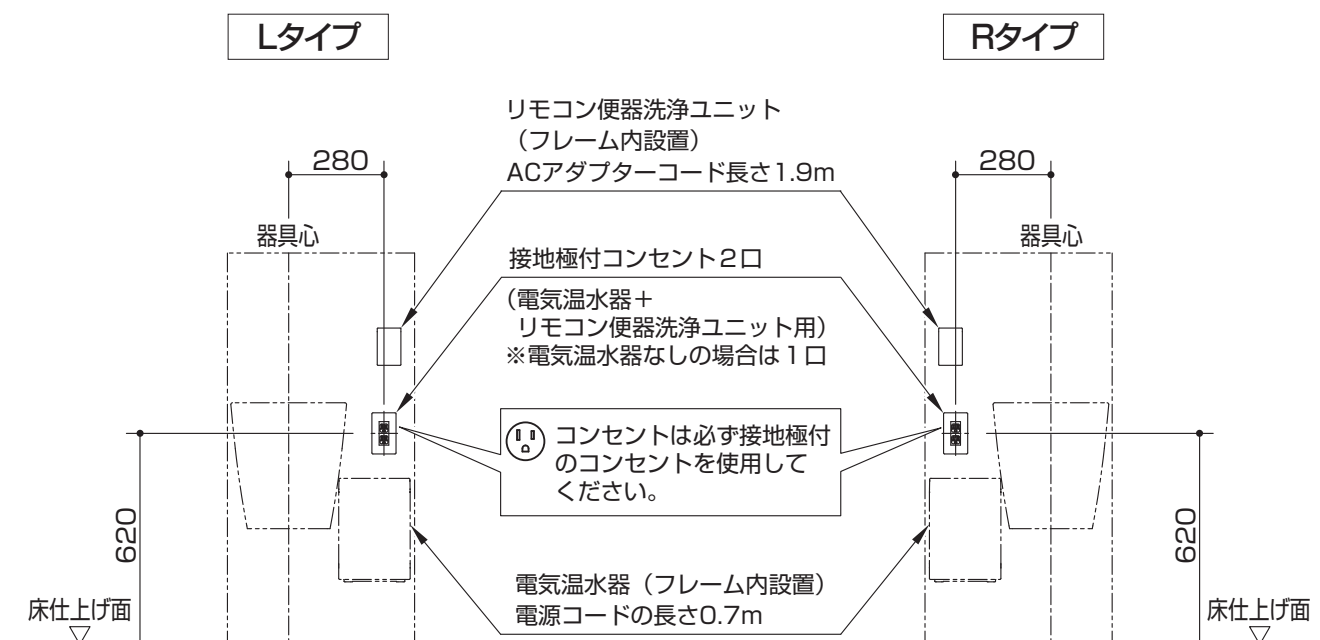

■事前施工情報 配管工事

- ・商品の各仕様によって準備する配管の仕様が異なりますので、注意してください。
- ・給水は下記の圧力の範囲内で使用してください。
最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時)
※快適に水栓をお使いいただくためには、0.2~0.3MPa程度の水圧をおすすめいたします。
- ・排水は下図に示す位置にVP75またはVU75切り放し(1カ所)で準備してください。
排水管を横引きで引き回す場合は、順勾配1/100を確実に確保してください。
- ・配管は躯体壁などに確実に固定してください。

水道水、電気温水器あり仕様の場合

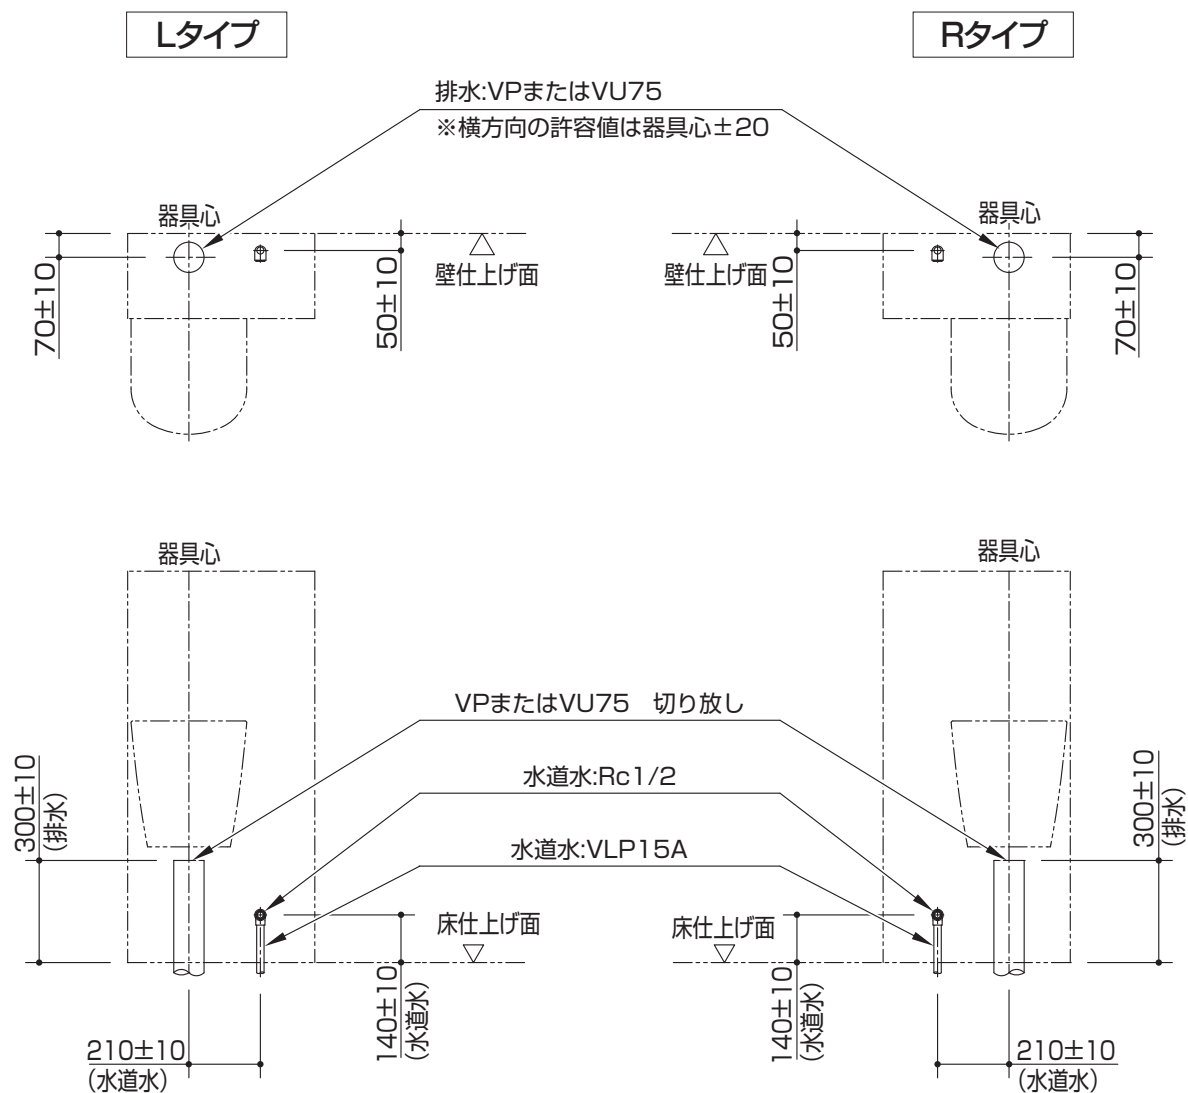


- ・給水は上図に示す位置に下記をそれぞれ準備してください。
- ・<水道水仕様> Rc 1/2(1カ所)でご準備ください。
止水栓1カ所から分岐して電気温水器とセットタンクに接続します。
※末端は必ず異種金属接続用継手を使用してください。

再生水、電気温水器あり仕様の場合

Lタイプ

Rタイプ

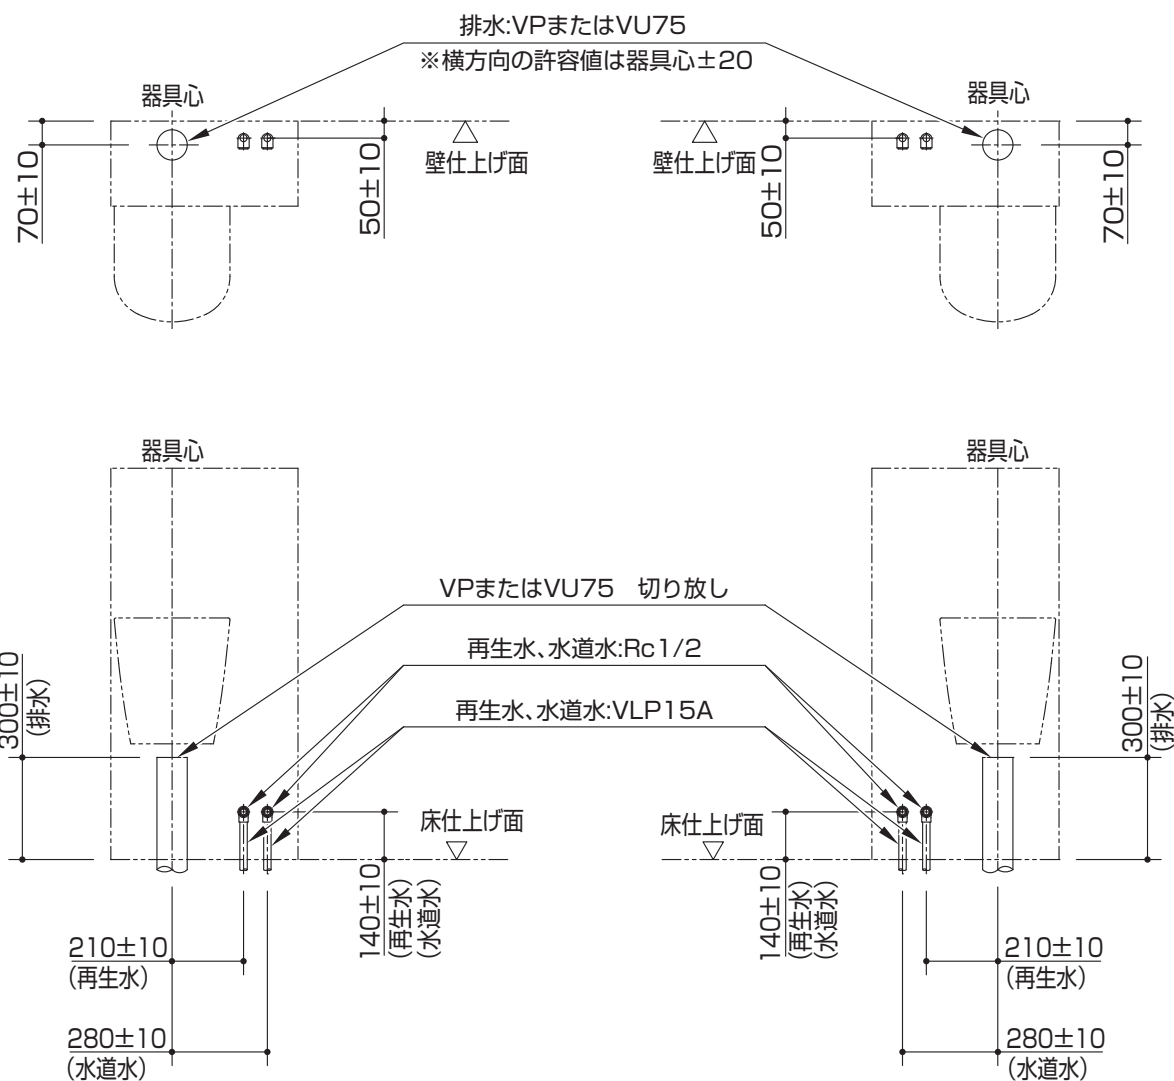

・給水は上図に示す位置に下記をそれぞれ準備してください。

・＜再生水仕様＞ Rc 1/2 (2カ所) でご準備ください。

(水道水) 止水栓1カ所から電気温水器に接続します。


(再生水) 止水栓1カ所からセットタンクに接続します。

※末端は必ず異種金属接続用継手を使用してください。

水道水、電気温水器なし仕様の場合

Lタイプ

Rタイプ

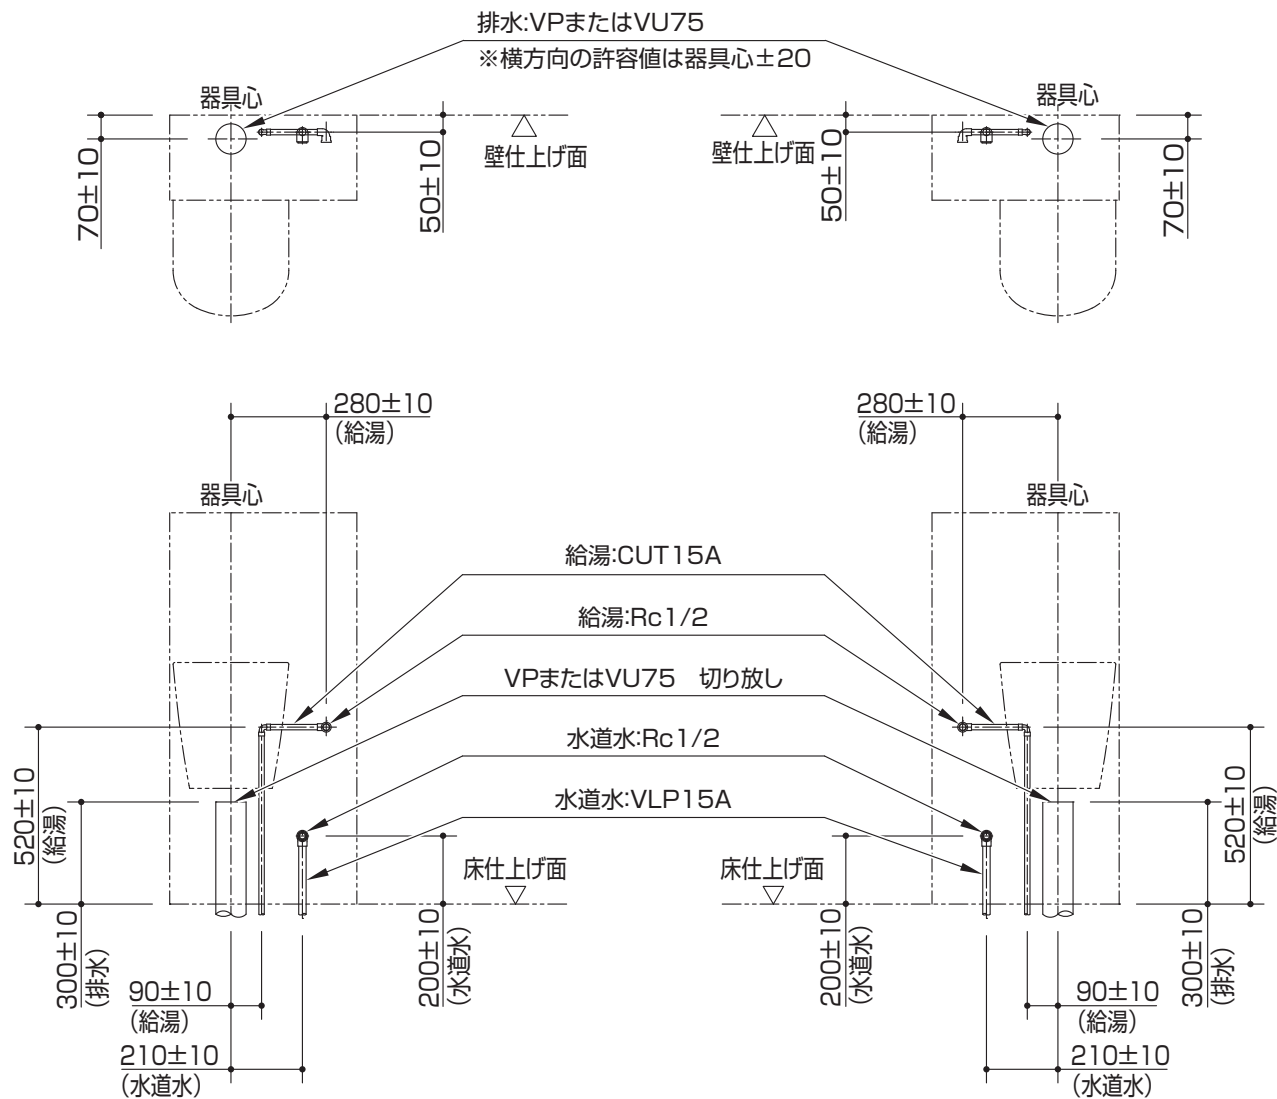

・給水は上図に示す位置に下記をそれぞれ準備してください。


・＜水道水仕様＞ Rc1/2(2カ所)でご準備ください。

(給水)止水栓1カ所から分岐してサーモスタットとセットタンクとシングルレバーに接続します。

(給湯)止水栓1カ所からサーモスタットに接続します。

※末端は必ず異種金属接続用継手を使用してください。

取り付け前の確認

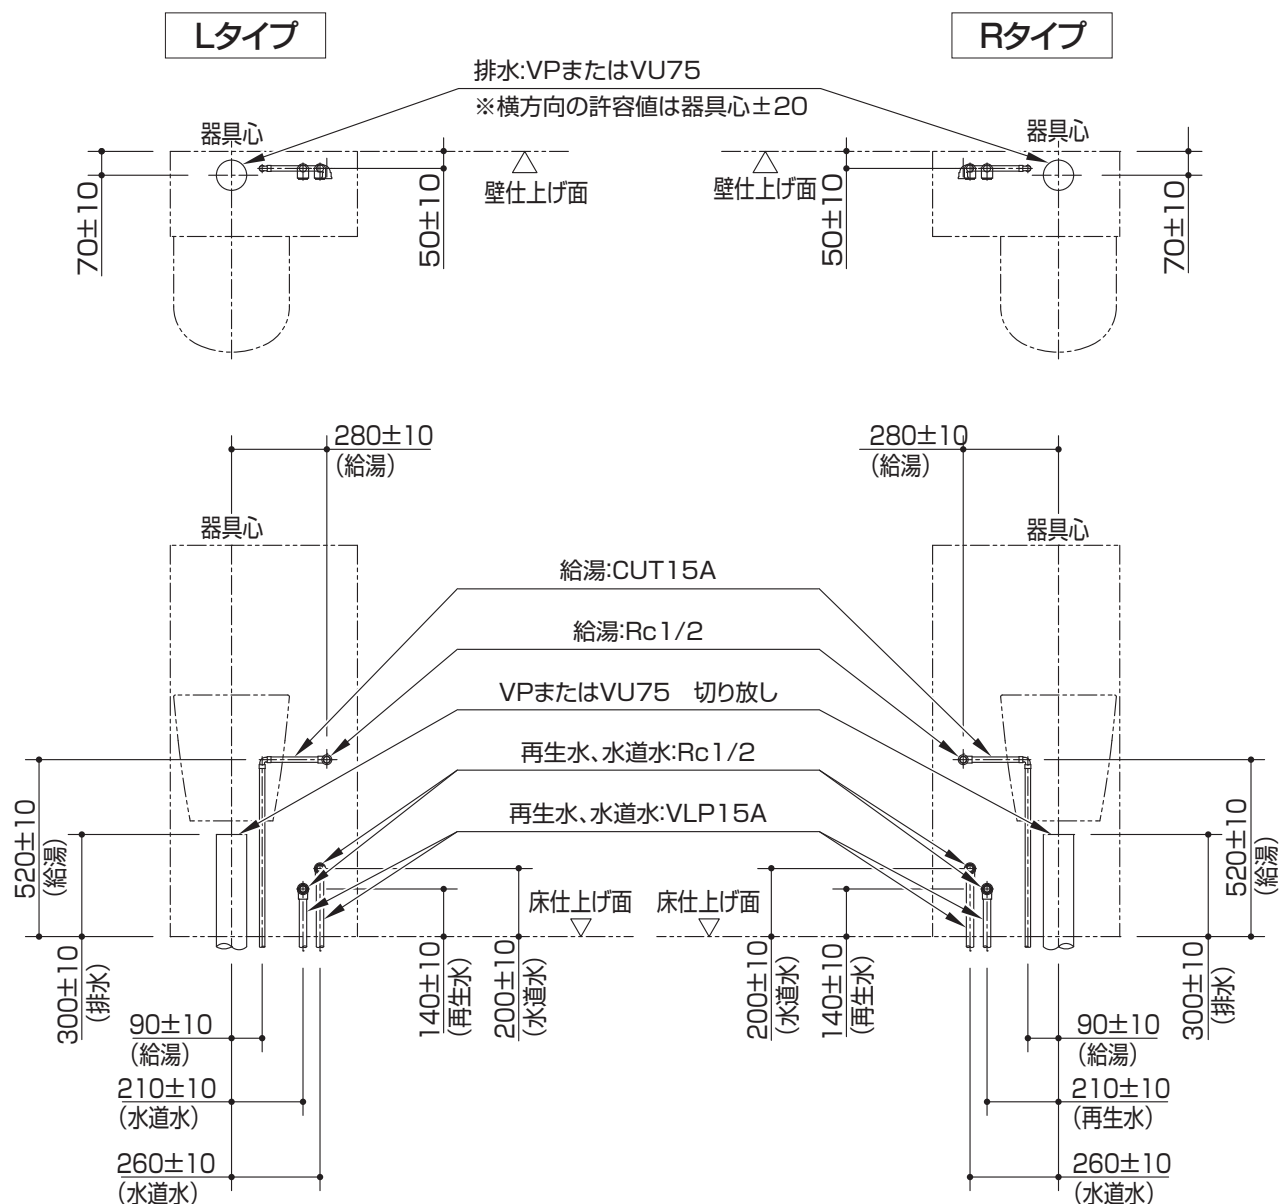


- ・給水は上図に示す位置に下記をそれぞれ準備してください。
- ・＜再生水仕様＞ Rc1/2(3カ所)でご準備ください。
- 給水(水道水):止水栓1カ所から分岐してサーモスタットとシングルレバーに接続します。
- 給水(再生水):止水栓1カ所からセットタンクに接続します。
- 給湯:止水栓1カ所からサーモスタットに接続します。
- ※末端は必ず異種金属接続用継手を使用してください。

3.部品の確認


フレーム

フレーム STEP 1

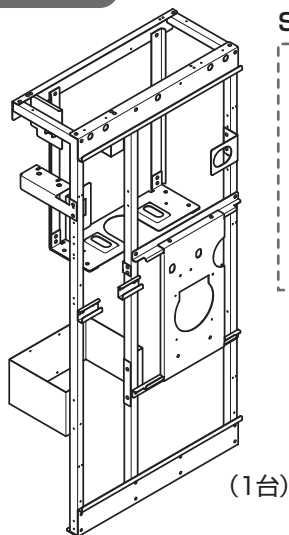

STEP 10

※フレームにテープ止め
【停電対応ありの場合】



結束バンド (1本)

フィラー固定材

STEP 2



フィラー固定材
(4個)




フィラー押え材
(4個)



バインド
タッピンねじ
φ4×8 (4本)

幅木


STEP 5



L=600mm
(1枚)

バキュームブレーカー接続セット

STEP 9



連結ホース
(1本)



ホースクランプ
(1個)

フレーム部部品セット

フレーム壁床固定セット STEP 1

【共通】



トラスタッピンねじ
φ5×50 (4本)



大形角
呼び径6
(4個)



アブセットタッピンねじ
φ8×30 (6本)

【耐水合板下地壁固定用】



ねじ受け材
(6個)

【コンクリート壁・床固定用】



樹脂プラグ
(4本)

両面テープ STEP 5・6・13

【底目地材・幅木用】



5m (1個)

ライナーセット



t=1.0
(5枚)



t=3.0
(5枚)

膨張水処理部材セット

STEP 10




排水エルボ (1個)

ホースセット
L=970mm
(1本)



(2個)

底目地受材 STEP 13



底目地受材
(2個)



バインド
タッピンねじ
φ4×8 (4本)

ソケット押え板 STEP 3



(1個)



バインドタッピンねじ
φ4×8 (4本)

便器洗浄ユニット用ねじセット STEP 10



バインドタッピンねじ
φ4×8 (1本)



バインドタッピンねじ
φ4×16 (1本)


電気温水器ねじセット STEP 9



バインドタッピンねじ
φ4×8 (2本)


※電気温水器ありの
場合のみ

水切板 STEP 9



水切板
(1個)


カバー(B) STEP 9



(1個)

※電気温水器ありの場合のみ
タンク段付き部に取り付け

使い方ラベル STEP 14



(1枚)


※全ての作業終了後に
張り付けを行います。
大切に保管してください。

フレーム(つづき)

水受けトレイセット STEP 9




陶器固定部材セット STEP 8

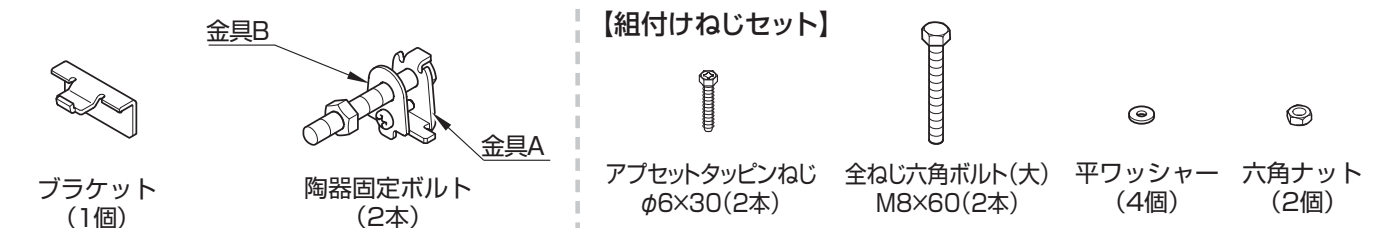


タンク接続管 STEP 9

【点検口が左の場合】

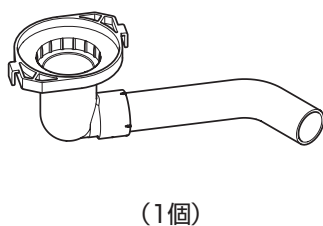


【点検口が右の場合】



タンク固定板セット STEP 9


【調節ねじセット】

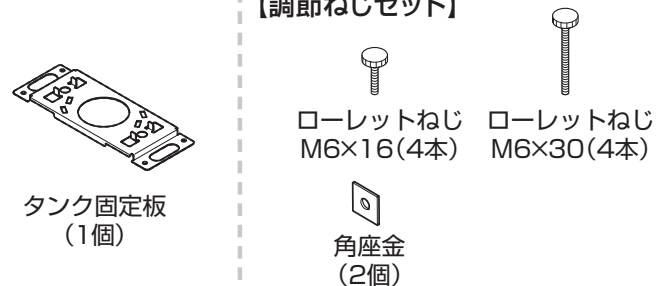

前板


前板セット STEP 6・7・10・11・13

【停電対応ありの場合】

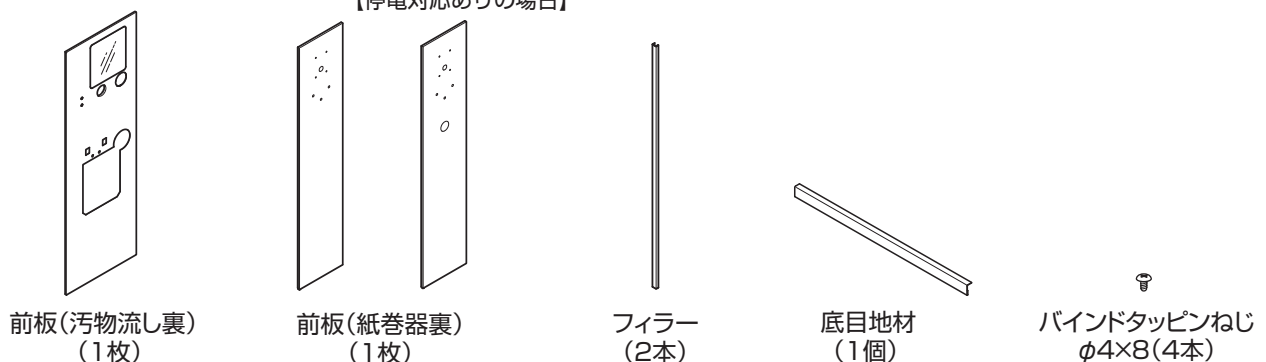

甲板


STEP 13

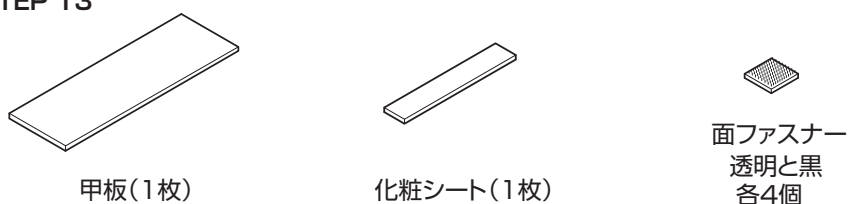

リモコン便器洗浄ユニット・排水継手類


リモコン便器洗浄ユニット ※同梱の木ねじ（25mm×4本）は使用しません。

STEP 10

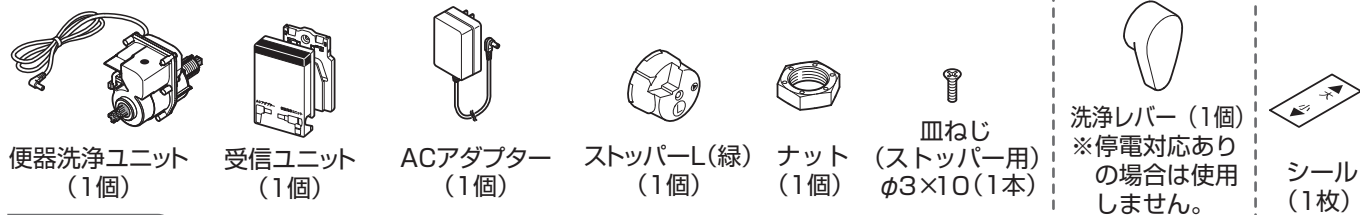


タッチスイッチ

STEP 11

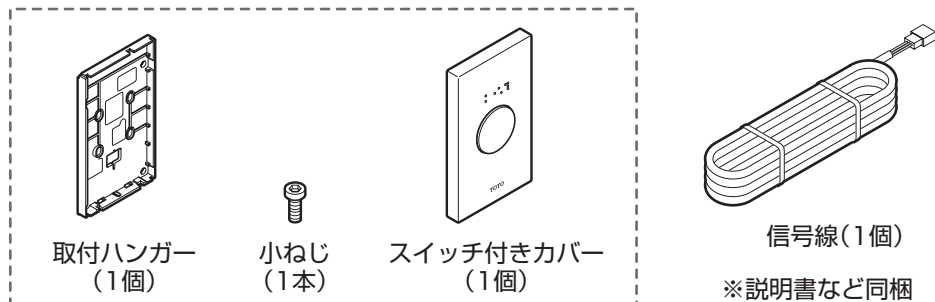

単独排水継手

STEP 3

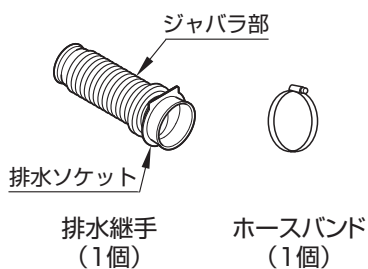

STEP 8




止水栓・継手

STEP 4・14


※タイプによって組み合わせが異なります。STEP 4のページを参照ください。



スパッド STEP 8・9

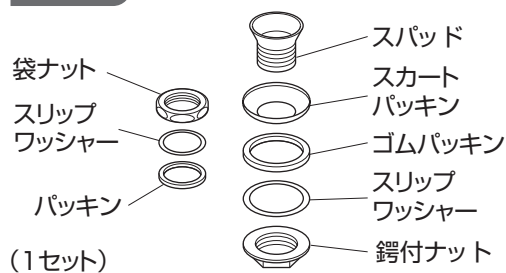


フレキ管 STEP 4

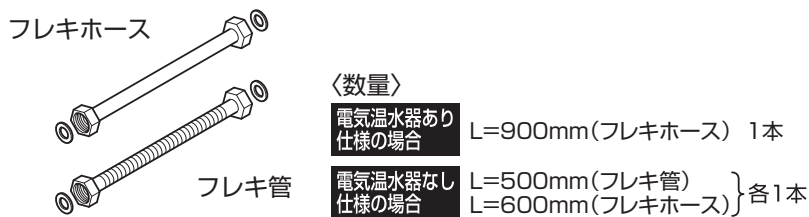


水石けん入れ STEP 12

※水石けん入れありの場合のみ

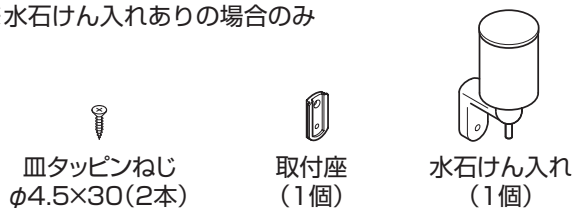


停電時洗浄レバー STEP 10

※停電対応の場合のみ

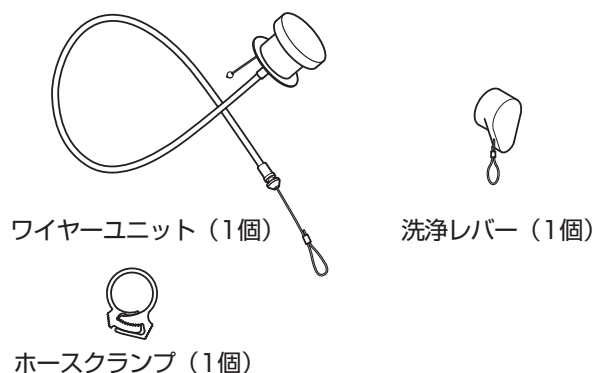


紙巻器 STEP 12

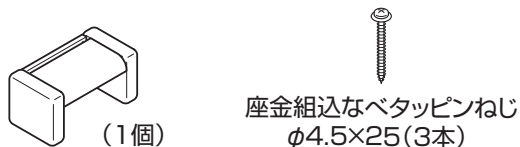

汚物流し

STEP 8




汚物流し本体 (1個)

セットタンク

STEP 9・10

※ピンはジョイント端に付いています。

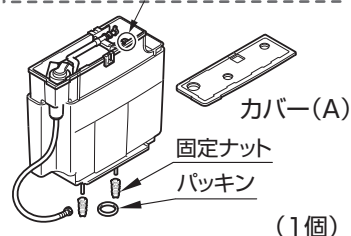


※カバー (B) はフレーム部部品セットに同梱

電気温水器

STEP 9

【電気温水器ありの場合】




(1個)

※取付部材、説明書など同梱



壁付シングル水栓

バキュームブレーカー STEP 9




バキュームブレーカー (1個)

シングルレバー本体部 STEP 9

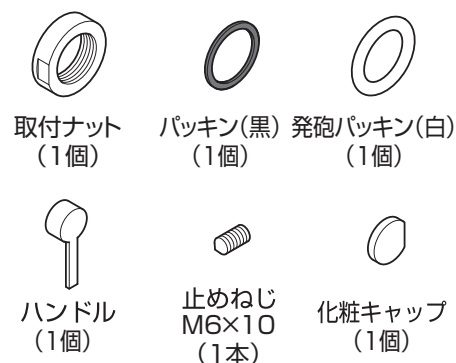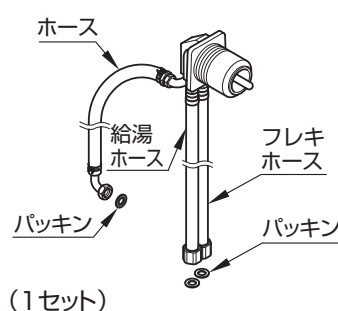

水栓スパウト STEP 9

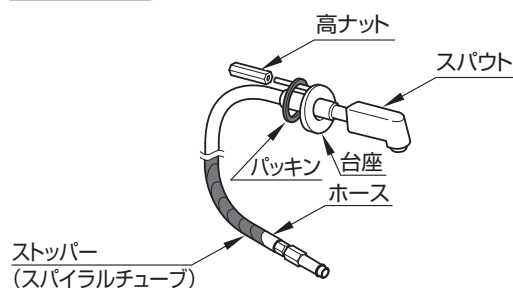

(1セット)

側板(別売品)


STEP 1・2・5



側板 (1枚)



側板上部固定材 (1個)



側板下部固定材 (1個)



L型幅木 (1個)

タッピンねじ $\phi 4 \times 12$ (6本)バインドタッピンねじ $\phi 4 \times 8$ (1本)皿タッピンねじ $\phi 4 \times 8$ (2本)

大形角 呼び径6 (1個)