


様邸



現場調査マニュアルの
閲覧はこちら！

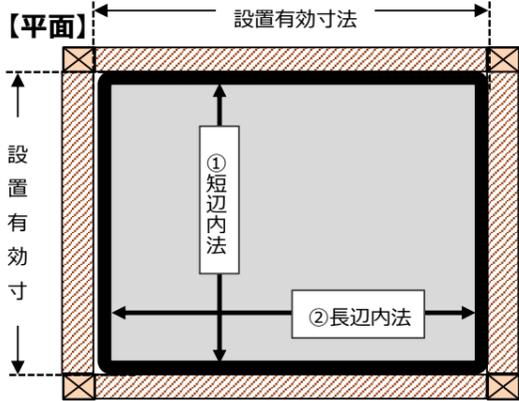

| 内法 | | 壁の仕様と厚み | | 設置有効寸法 |
|--------|----|---------|----|--------|
| ① 短辺内法 | mm | a or b | mm | mm |
| ② 長辺内法 | mm | a or b | mm | mm |

※壁の厚み見込み寸法

a : 木下地60mm (片側30mm×2) b : コンクリート/ブロック下地40mm (片側20mm×2)

| ドア位置 | ドアと浴槽の位置を左図へ記入 |
|------|----------------|
|------|----------------|

【A】1ページ目の ①短辺内法/②長辺内法寸法より下記範囲に○をつけて納まるサイズを確認。


| ① | ②長辺側 | | | | | | | | |
|-----------|--------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1649以下 | 1650~1669 | 1670~1699 | 1700~1849 | 1850~2049 | 2050~2069 | 2070~2449 | 2450~2469 | 2470以上 |
| 1199以下 | | | | | | | | | |
| 1200~1249 | | ※1116 | ※1116 | ※1116 | ※1116 | ※1116 | ※1116 | ※1116 | ※1116 |
| 1250~1349 | | ※1216 | ※1216 | ※1216 | ※1216 | ※1220 | ※1220 | ※1220 | ※1220 |
| 1350~1649 | | 1216 | 1216 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 |
| 1650~1669 | | 1616+スリムEUA01 | 1616+スリムEUA01 | 1616+スリムEUA01 | 1618 | 1620+スリムEUA01 | 1620+スリムEUA01 | 1624+スリムEUA01 | 1624+スリムEUA01 |
| 1670~1699 | | 1616+スリムEUA01 | 1616 | 1616 | 1618 | 1620+スリムEUA01 | 1620 | 1624+スリムEUA01 | 1624 |
| 1700~1799 | | 1616+スリムEUA01 | 1616 | 1616 | 1618 | 1620+スリムEUA01 | 1620 | 1624+スリムEUA01 | 1624 |
| 1800以上 | | 1616+スリムEUA01 | 1616 | 1616 | 1717 | 1620+スリムEUA01 | 1620 | 1624+スリムEUA01 | 1624 |

【注意】シリーズ・タイプによってはサイズの品揃えが無い場合があります。

【B】1ページ目の平面図へ記入をしたドアと浴槽位置と同じレイアウトの記号に○。



【立面】

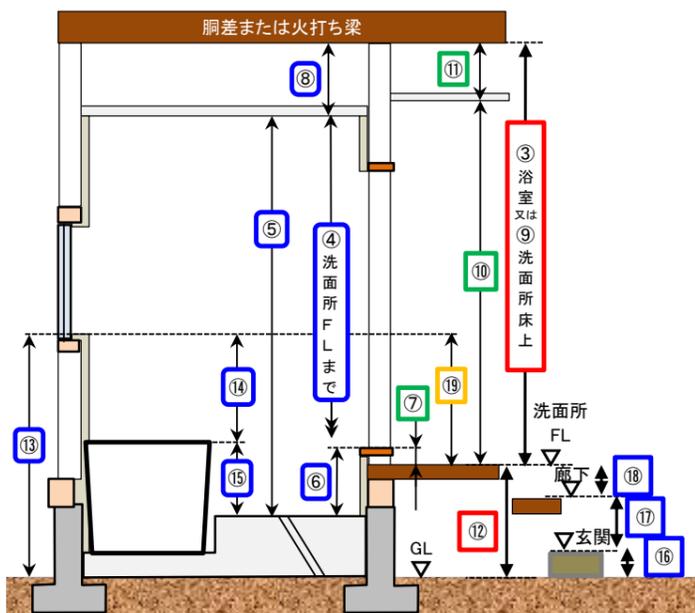

| | | |
|--------------------------------------|------------------------|----|
| ③ 洗面所FL~浴室床 (浴室天井裏胴差または火打ち梁まで) | ④+⑦ | mm |
| ⑤ 浴室床~浴室天井 | | mm |
| ⑥ 浴室床~ドア下枠 | | mm |
| ⑦ ドア下枠~洗面所FL | | mm |
| ④ 洗面所FL~浴室天井 | ⑤-⑥+⑧ | mm |
| ⑧ 浴室天井~胴差または火打ち梁 | 採寸できない時は+50mm | mm |
| ⑨ 洗面所FL~洗面所床 (洗面所天井裏胴差または火打ち梁まで) | ⑩+⑪ | mm |
| ⑩ 洗面所FL~洗面所天井 | | mm |
| ⑪ 洗面所天井~胴差または火打ち梁 | 採寸できない時は+50mm | mm |
| ⑫ 洗面所FL~洗面所床下 ※お客様の許可を頂き床下収納庫を開ける | 採寸できない場合は以下 いずれかで採寸 | mm |
| ⑬ 洗面所FL~洗面所床下 ※浴室に「窓あり」の場合 | ⑬-⑭-⑮+⑥-⑦ | mm |
| ⑭ 窓下~GL | | mm |
| ⑮ 窓下~浴槽リム | | mm |
| ⑯ 浴室床~浴槽リム (またぎ高さ) | | mm |
| ⑥ 浴室床~ドア下枠 | | mm |
| ⑦ ドア下枠~洗面所FL | | mm |
| ⑫ 洗面所FL~洗面所床下 ※浴室に「窓なし」の場合 | ⑯+⑰+⑱ | mm |
| ⑰ 玄関先GL~玄関 | | mm |
| ⑱ 玄関~廊下 | | mm |
| ⑲ 廊下~洗面所FL | | mm |
| ⑲ 洗面所FL~窓下 | ⑦-⑥+⑱+⑲ | mm |

【C】1ページ目の立面③ or ⑨で高い方の寸法を以てUBの天井高さ納まりを確認。

| シリーズ | 現場調査結果をもとに ※当てはまる数字に○ | 基本仕様 | 壁高さの変更が必要な場合のセレクト記号 | |
|------|--------------------------|-------|---------------------|----------------|
| | | | 全サイズ | |
| シンラ | 2233以下 | 納まらない | - | - |
| | 2234~2257 | 納まらない | ISA42 (G・R・Bタイプ) | - |
| | 2258~2407 | 納まらない | ISA42 (G・R・Bタイプ) | ISH32 (D・Cタイプ) |
| | 2408~2557 | 納まる | - | - |
| サザナ | 2558以上 | 納まる | ISA43 (G・R・Bタイプ) | ISH35 (D・Cタイプ) |
| | 2257以下 | 納まらない | - | - |
| | 2258~2407 | 納まらない | - | ISH32 |
| | 2408以上 | 納まる | - | - |

【重要】天井裏寸法③⑨を計測せずに「納まらない」の結果に至った場合は、建築設計図を確認後、納まりを判断して下さい。
【注意】ミスト機能付温水式浴室換気乾燥機を選択する場合は、+30ミリの設置寸法が必要となります。
シンラの天井高さ納まり判断は、D・Cタイプ基本仕様にて判断しています。

【D】1ページ目の立面「床下」寸法⑫より下記範囲に○をつけて納まりを確認。

| 現場調査結果をもとに ※当てはまる数字に○ | 架台の選定 | ホリト長と変更 セレクト | 階上設置の場合 | | 床固定金物 / 防水バ / 水受けトレイ | | |
|--------------------------|-------|-----------------|----------|-----------------|----------------------|--------------------|--|
| | | | 吊架台 | | 木造床に架台を 設置する場合 | 2階以上にUBを 設置する場合 | |
| 197~220 | F | - | 柱 120角対応 | 柱 105角対応 | 2x4取上 | 木造床に架台を 設置する場合 | 2階以上にUBを 設置する場合 |
| 227~250 | F | CTA06 | CGA06 | CGA16 | CGA10 | 床固定金物 | CXA01 (断熱防水付) or YJA01 (水受けトレイ付) |
| 250~300 | F | CTA08 | | | | | |
| 300~400 | S | - | 全サイズ対応 | 1317/1717 指定 | 1616/1717/1620 指定 | VTC01 | ※シンラにはありません。 CXA01/YJA01 |
| 400~530 | R | - | | | | | |
| 500~600 | H | - | | | | | |

【E】1ページ目の立面寸法⑲より下記へ○をつけて浴槽と窓の干渉をチェック。

| 現場調査結果をもとに 当てはまる寸法範囲へ○ | 浴槽横の窓サッシ下枠~洗面所FLまでに必要な寸法 | |
|-------------------------------|--------------------------|--|
| 浴槽横インテリアバー なし | 567以上 | |
| 浴槽横インテリアバー あり 割りふた選択の場合 | 667以上 | |
| 浴槽横インテリアバー あり シャッターふた選択の場合 | 722以上 | |

【F】1ページ目の窓横開口部 (左) ⑳ (右) ㉑寸法より既設窓アタッチメントの要・否判断。

| 窓両脇のスペースが 100mm以上 | 窓両脇のスペースが 100mm未満 |
|----------------------|----------------------|
| | |
| 既設窓 アタッチメント不要 | 既設窓 アタッチメント必要 |

【G】1ページ目の窓開口部㉒の寸法より下記へ○をつけてフリーサイズ窓枠の奥行サイズ判断しましょう。

| | |
|-----------|----------|
| 80~150程度 | 奥行200サイズ |
| 160~250程度 | 奥行300サイズ |
| 250~400程度 | 奥行450サイズ |


【F】窓枠種類及び【G】のサイズ選定は カタログオプションガイド「フリーサイズ窓枠/既設窓アタッチメント」ページ参照

【洗面所側(ドア部)】

【必要に応じ記入】

スイッチ、プレーカー等入口周りの障害物

【窓開口部】

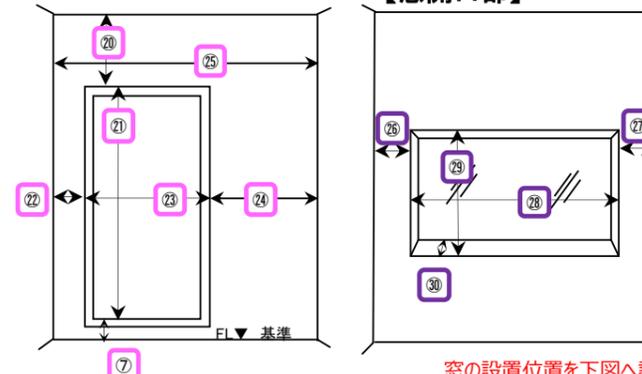

窓の設置位置を下図へ記入

【現状のドア開口部よりも広いサイズのドアを選択した場合の注意点】

ドアを設置する範囲内に通し柱・管柱がある場合は設置不可

※参考：確認方法

◇建築平面図参照し、構造を支える柱や壁の有無を確認

◇壁をノックして「つまった」音がする場合は「柱あり」の可能性大

【洗面所側(ドア部)】

| | | |
|-------------------|--|----|
| ⑳ 洗面所天井~ドア額縁の上 | | mm |
| ㉑ ドア下枠~ドア額縁の上 | | mm |
| ㉒ 洗面所FL~ドア下枠 | | mm |
| ㉓ 洗面所壁~ドア額縁まで (左) | | mm |
| ㉔ ドア額縁の幅 | | mm |
| ㉕ 洗面所壁~ドア額縁まで (右) | | mm |
| ㉖ 洗面所壁の幅 | | mm |

【窓開口部】

| | | |
|----------------|--|----|
| ㉖ 浴室の壁~窓まで (左) | | mm |
| ㉗ 浴室の壁~窓まで (右) | | mm |
| ㉘ 窓の幅 | | mm |
| ㉙ 窓の高さ | | mm |
| ㉚ 窓の奥行 | | mm |

