

■取付下地の確認



- ・下地別のフレーム固定部材を右表に示します。
下地によっては、設置部材を別途用意していただく必要があります。
また、下地別の壁・床固定部の納まり詳細図を下図に示します。
- ・壁下地が鋼製下地の場合、フレームを強固に固定できるようにあらかじめ、右図に示す  部を含めた十分に広い範囲をJAS規格相当の耐水合板t12以上（または鋼板t2.3以上）にて補強してください。

【下地別フレーム固定部材】


壁下地	壁固定部材	
コンクリート （仕上げ厚10mm以内）	樹脂プラグ 下穴φ8、深さ：55	同梱
鋼製下地＋耐水合板t12以上	タッピンねじ φ5×50	同梱
ALC	ALC用アンカー・固定用ボルト （フレーム下穴φ15）	現場手配
コンクリートブロック	接着系アンカー	現場手配

床下地	床固定部材	
コンクリート （仕上げ厚10mm以内）	樹脂プラグ 下穴φ8、深さ：55	同梱


【壁固定部納まり詳細図（S＝1：5）】

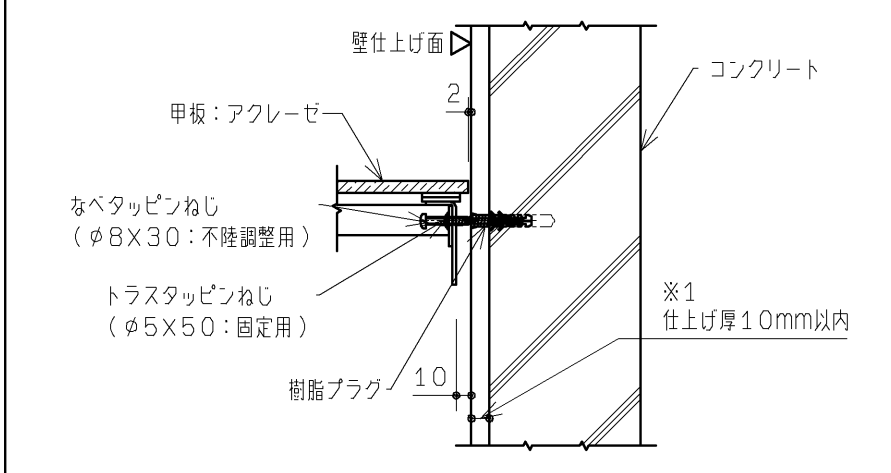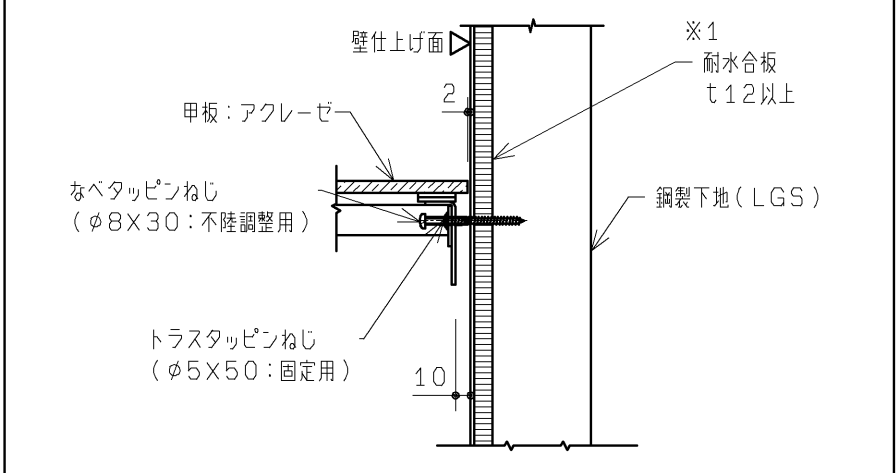コンクリートに固定するとき	鋼製下地（LGS）＋耐水合板に固定するとき
 ※1 仕上げ厚10mm以上になると付属のねじが使用できなくなります。	 ※1 耐水合板張りできない場合は、鋼板t2.3以上を壁裏に入れてください。

【床固定部納まり詳細図（S＝1：5）】

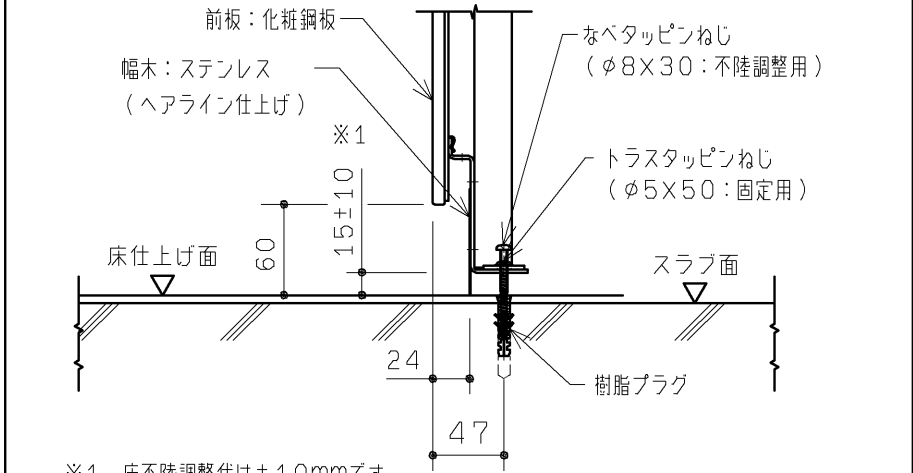 ※1 床不陸調整代は±10mmです。 本製品設置後に床仕上げを行う場合、仕上げ厚が10mmを超えると幅木高さは60mm未満となります。


【壁補強範囲（鋼製下地の場合）】

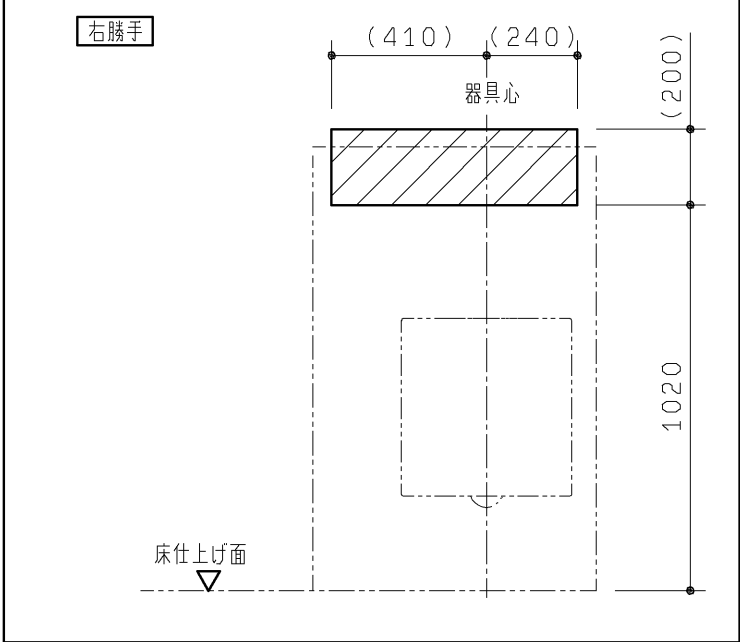


TOTO			第三角法	単位 mm	名称	オストメイト対応トイレバック 事前施工情報（共通）	
製図	清本	検図	堤坂口	日付 15. 11. 27	尺度 1：20	品番	UAS75R UAS76R
備考 全4枚中の2枚目						図番	UAS75R==02

■配管工事

下図の位置に、配管工事を行ってください。
配管部材は商品に含まれておりません。別途現場にて用意してください。

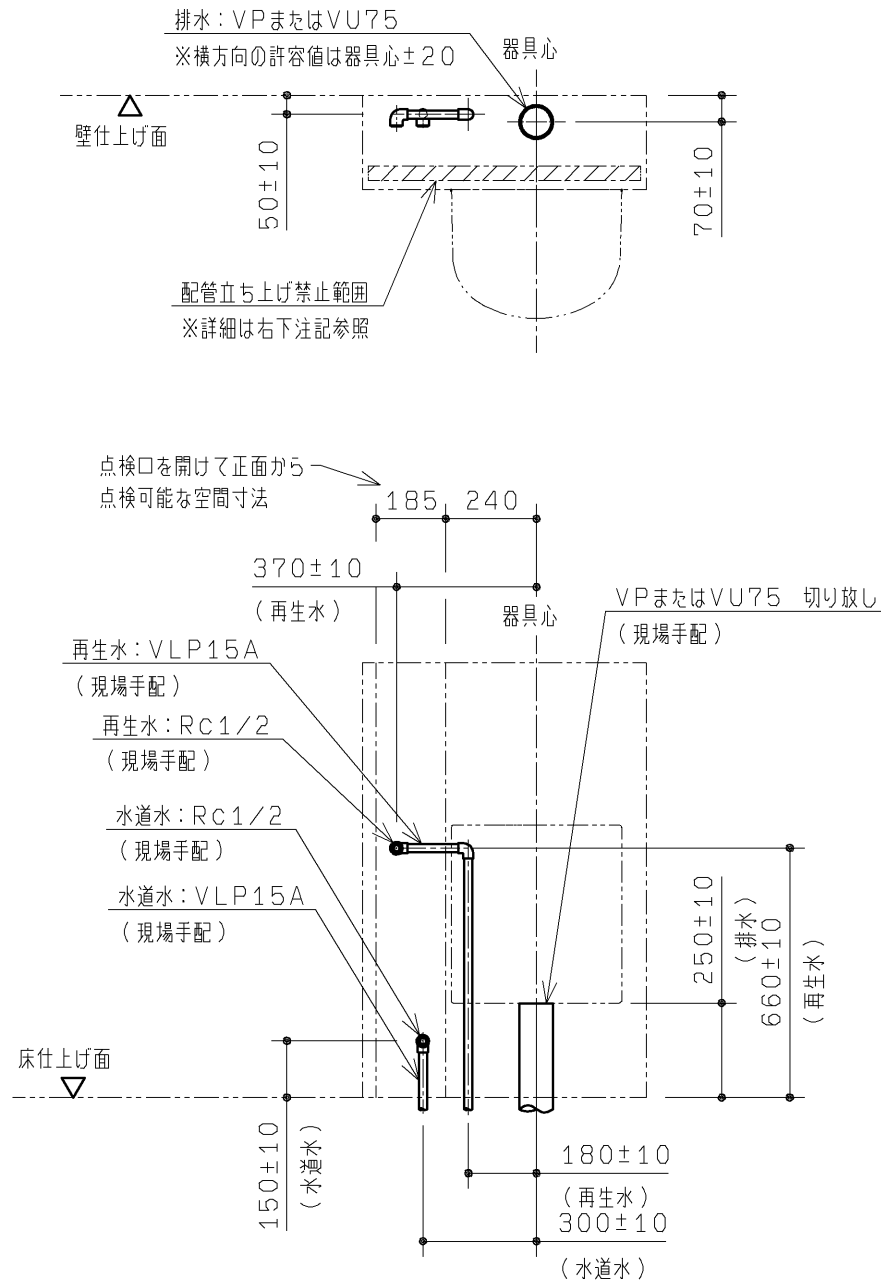


- ・給水は左図に示す位置に下記をそれぞれ準備してください。
 - ・<再生水仕様> RC1/2(2カ所)でご準備ください。
(水道水)止水栓1カ所から電気温水器とプリアウト水栓に接続します。
(再生水)止水栓1カ所からタンクに接続します。
※末端は必ず異種金属接続用継手を使用してください。
- ・給水は下記の圧力の範囲内で使用してください。
最低必要水压: 0.05MPa(流動時)、最高水压: 0.75MPa(静止時)
※快適に水栓をお使いいただくためには、0.2~0.3MPa(流動時)程度の水压をおすすめいたします。
- ・排水は左図に示す位置にVP75またはVU75切り放し(1カ所)で準備してください。
排水管を横引きで引き回す場合は、順勾配1/100を確実に確保してください。
- ・配管は躯体壁などに確実に固定してください。
- ・左図と異なる位置から配管を立ち上げる場合は、下図の【配管立ち上げ禁止範囲】を参考にしてください。
また、配管の取り回しに関しては、本図面4枚目に示す「フレーム詳細図」を参照の上、内蔵器具、フレームと干渉しないよう注意してください。

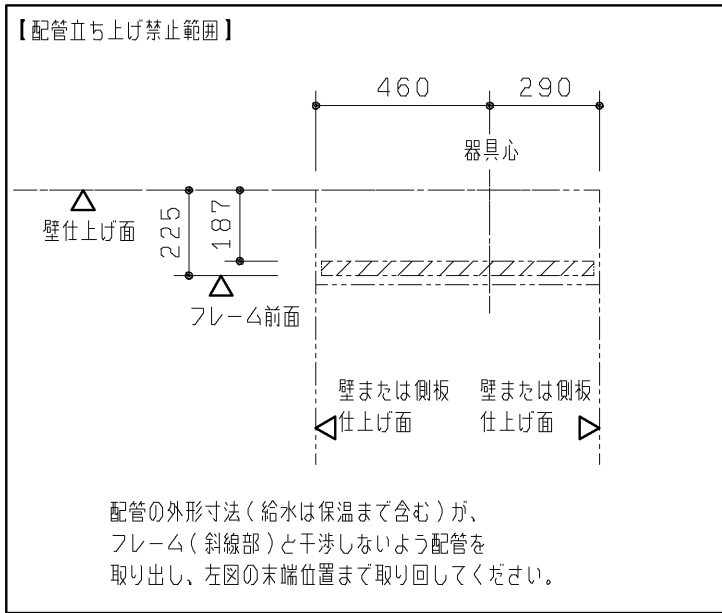

■電気工事



各製品の消費電力を確認の上、下図の位置に電気工事を行ってください。
コンセント、電気配線部材は商品に含まれておりません。
別途現場にて用意してください。
注1: 接地極付コンセントは、パナソニック電工(株)
品番: WN1512K(相当品)を準備してください。

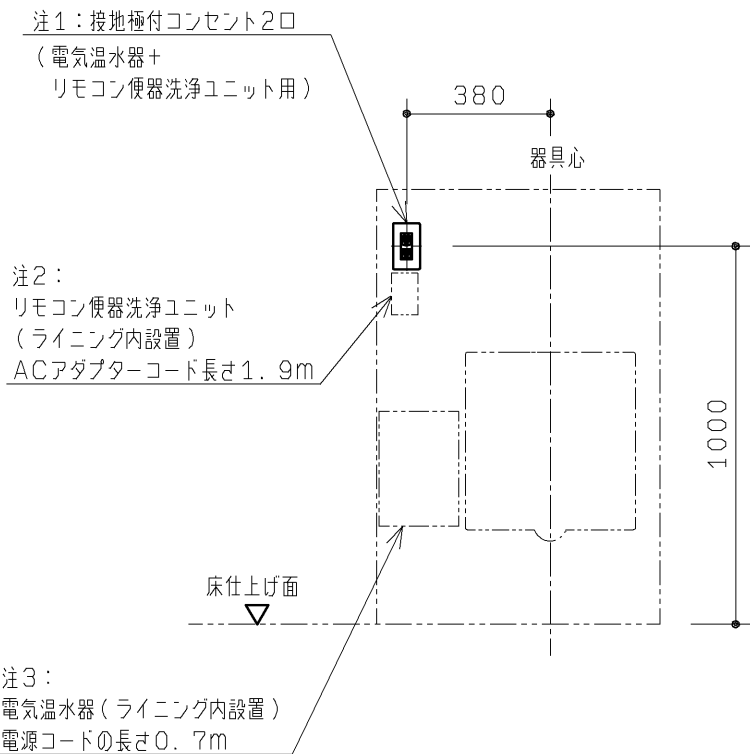

- 注2: リモコン便器洗浄ユニット
AC100V 50/60Hz
定格消費電力: 常時1W以下、駆動時30W
- 注3: 電気温水器用コンセント ⚠
AC100V 50/60Hz
定格消費電力: 0.6kW

TOTO			第三角法	単位 mm	名称 オストメイト対応トイレパック 事前施工情報 (再生水/Rタイプ/電気温水器あり)
製図 清本	検図 堤坂	日付 15.11.27	尺度 1:20	品番 UAS76RD UAS76RS	図番 UAS76RD==03
備考 全4枚中の3枚目					

2018/02



3D perspective diagram of the '電気温設置位置' (Electric Temperature Setting Position) showing dimensions and labels:

- Labels:**
 - 壁仕上り面 (Wall finishing surface)
 - 器具心 (Appliance center)
 - 電気温設置位置 (Electric temperature setting position)
 - 床仕上り面 (Floor finishing surface)
- Dimensions:**
 - Height from floor to top of appliance: 170
 - Height from floor to top of temperature setting position: 380
 - Depth from wall to front of appliance: 290
 - Depth from wall to front of temperature setting position: 205

TOTO		第三角法	単位 mm	名称 オストメイト対応トイレパック フレーム詳細図 (再生水/Rタイプ/電気温水器あり)
製図 村 田	検図 堤 坂 口	日付 16. 09. 21	尺度 1 : 10	品番 UAS76RD UAS76RS
備考 全4枚中の4枚目				図番 UAS76RD==04