
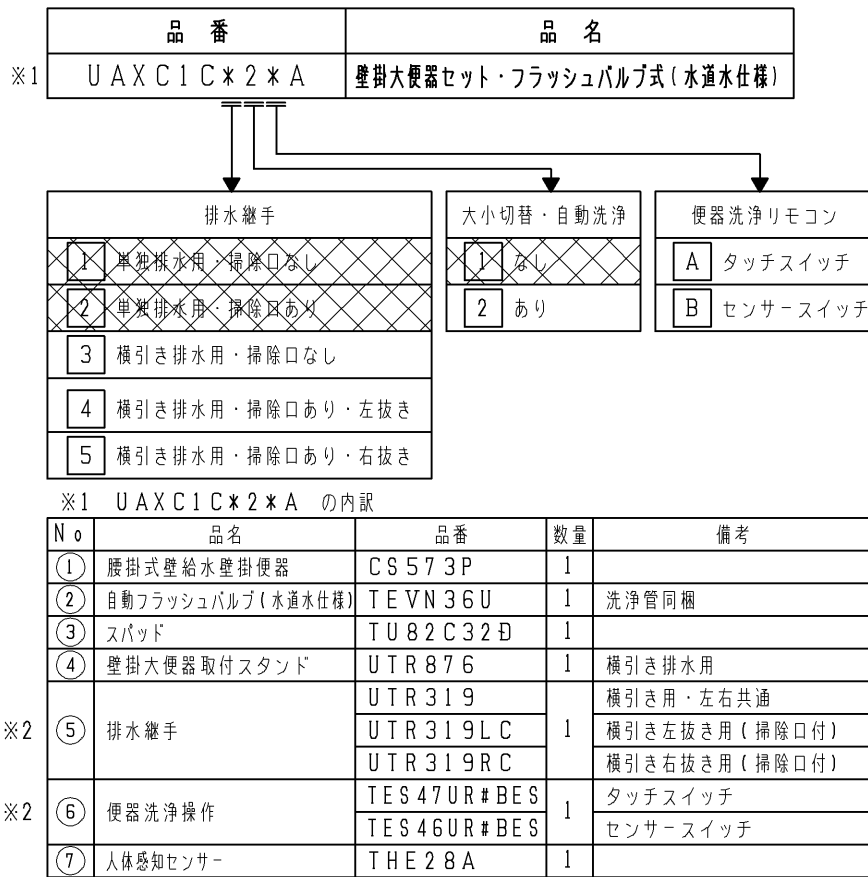


・ライニング内に水が入らないようにしてください。
(ライニング内には電気部品が入っており、火災や感電・故障の原因になります。
また、ライニングフレームなどの下地材の腐食につながります。)

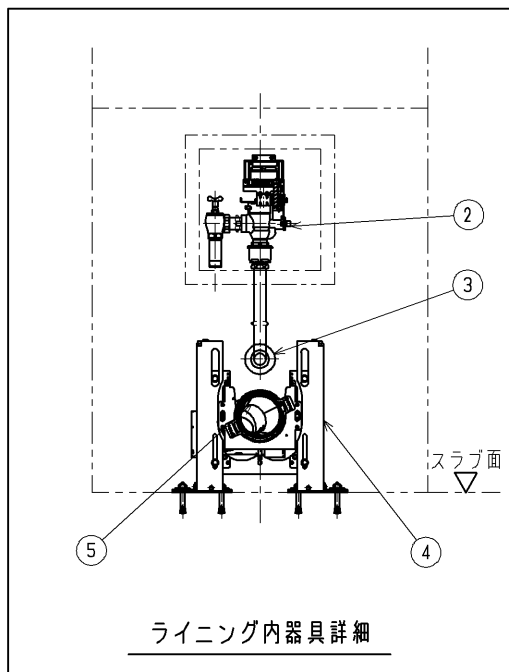

・自動フラッシュバルブ電源AC100V 50/60Hz VVF2×1.6mmを
製品端子台に接続してください。
・温水洗浄便座を使用する場合は温水洗浄便座に合わせた電源工が必要です。
※便座定格：使用する便座を確認のうえ設定してください。

3: 本図面は大便器取付高さが標準便器高さ: 床仕上面+380mmの場合を表します。
大便器取付高さは用途に応じて、スラブ面+370~440mmの範囲で設定が可能です。
便器高さを標準より高く取り付ける場合は、標準より高くする寸法と床仕上厚の
合計を60mm以内としてください。



4: 点検口付ライニングの取付位置は本図と異なりますので点検口付ライニング図参照ください。

工および建築条件などは、各器具の施工説明書を確認ください。


TOTO		第三角法	単位 mm	名称 壁掛大便器セット・フラッシュバルブ式（水道水仕様）
製図 松永	検図 占吉 部田	日付 25.05.30	尺度 1:20	品番 UAXC1C32AA UAXC1C42AA UAXC1C52AA UAXC1C32BA UAXC1C42BA UAXC1C52BA
備考 外観図 全3枚中の1枚目			図番 UAXC1C_2=12	

事前施工情報（設備工事：横引配管）

TOTO製点検口付ライニングを使用する場合

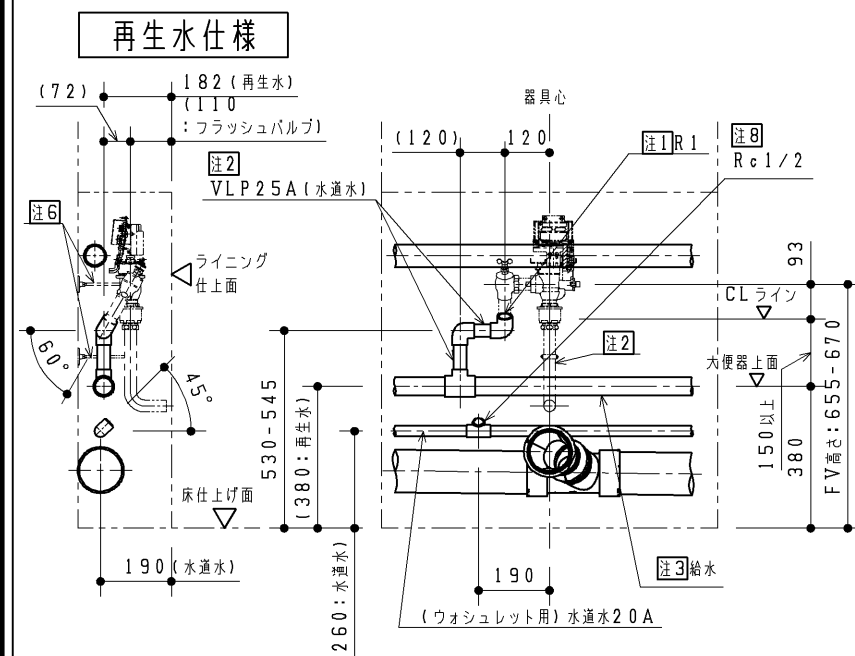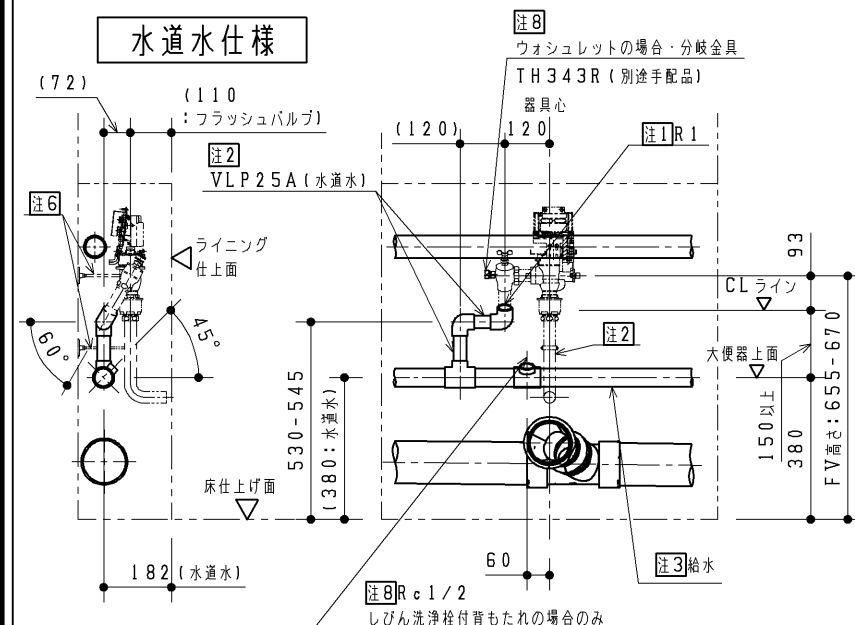



排水（共通） 本図は右抜きの場合を示します。左抜きの場合は左右対称の取り合いになります。

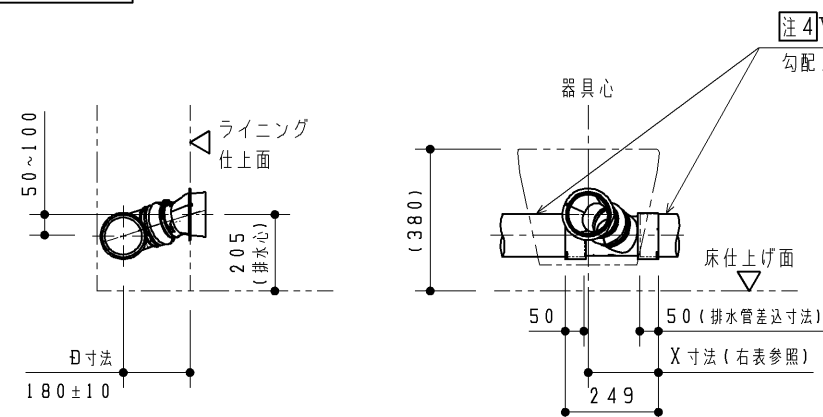

X寸法	寸法
183	170~175
188	176~185
193	186~190

注：本図面は大便器取付高さが標準便器高さ：床仕上面+380mmの場合を表します。
注：給水には、最低必要水圧0.07MPa（流動時）
瞬間流量が84L/分以上となります。
（最高水圧0.75MPa）


ライニングを造作する場合

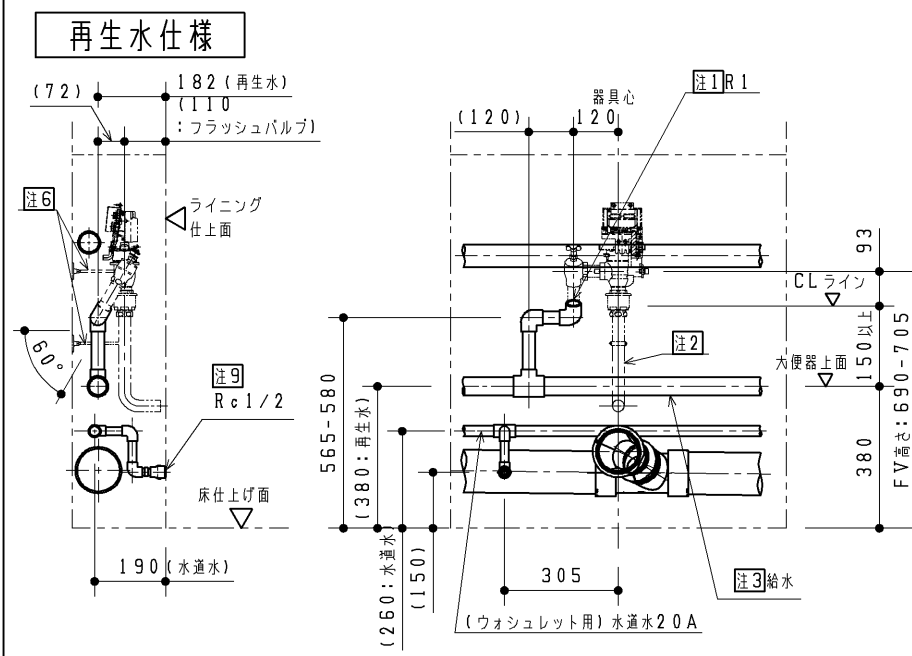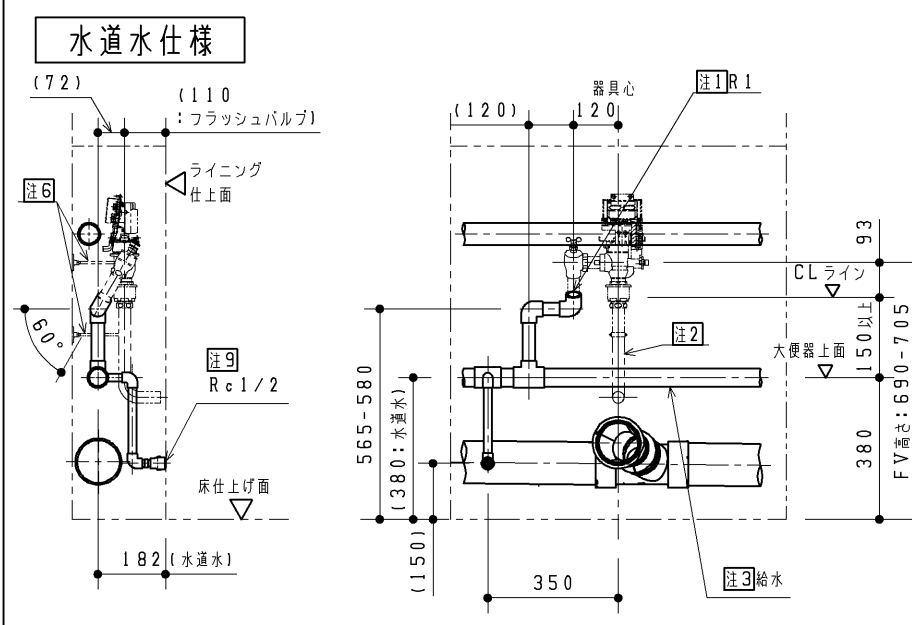

- ・本図は、配管設置の一事例を示す参考図です。
- 使用する配管材によっては納まらないこともありますのでその際は立ち上げ位置を再設定いただき、図示の末端位置まで引き回してください。
- ・配管立ち上げ及び引き回しに関しては、ライニングフレーム・ライニング内器具と干渉しないよう注意して配管ください。
- ライニング内器具については右下図を参照ください。
- ・配管の引き回しは壁掛大便器取付スタンド設置後に行ってください。
（床固定のアンカーボルトの先行打設が必要なため）
- ※現場でライニングを造作される場合とTOTO製点検口付ライニングを使用する場合では、給水管の末端位置が異なりますのでご注意ください。

- 注1：ねじサイズ R1 銅管以外と接続の場合、必ず管端防食継手にてご準備ください。
- 注2：洗浄管：φ31.75（自動フラッシュバルブに含まれます）
- 注3：FV用の給水管径は横引き給水管の呼び径は連数に応じて都度設計してください。
- 注4：排水は呼び径100で準備ください。
排水横引き部分は順勾配1/100を確実に確保してください。
※横引き排水管推奨条件
・横引き排水管長さ6.5m以内・曲がり2ヶ所以内
- 注5：配管の立ち上げは、床開口禁止範囲
（スタンドのベースプレートの周囲40mmの範囲）を
避けた位置から取り出してください。
- 注6：自動フラッシュバルブ本体及び、洗浄管を躯体又は
LGSなどから支持を必ず取ってください。（品番：T56PH1）
- 注7：通気管と排水管は水上側器具間にて立管接続してください。
- 注8：【TOTO製点検口付ライニングを使用する場合】
パウチ・しびん洗浄栓付育もたれは、点検口付ライニングしか設置できません。
パウチ・しびん洗浄栓付育もたれを設置する場合は止水栓（別売品）
TL345Cが必要です。
水道水仕様の場合はウォシュレット分岐金具（別売品）TH343Rが必要です。
再生水仕様の場合のウォシュレット用にアングル形止水栓（別売品）TH484V3が必要です。
- 注9：【ライニングを造作する場合】
水道水・再生水を問わず、ウォシュレット用にアングル形止水栓（別売品）
TH484V3が必要です。

通気（共通） 本図は排水右抜きの場合を示します。

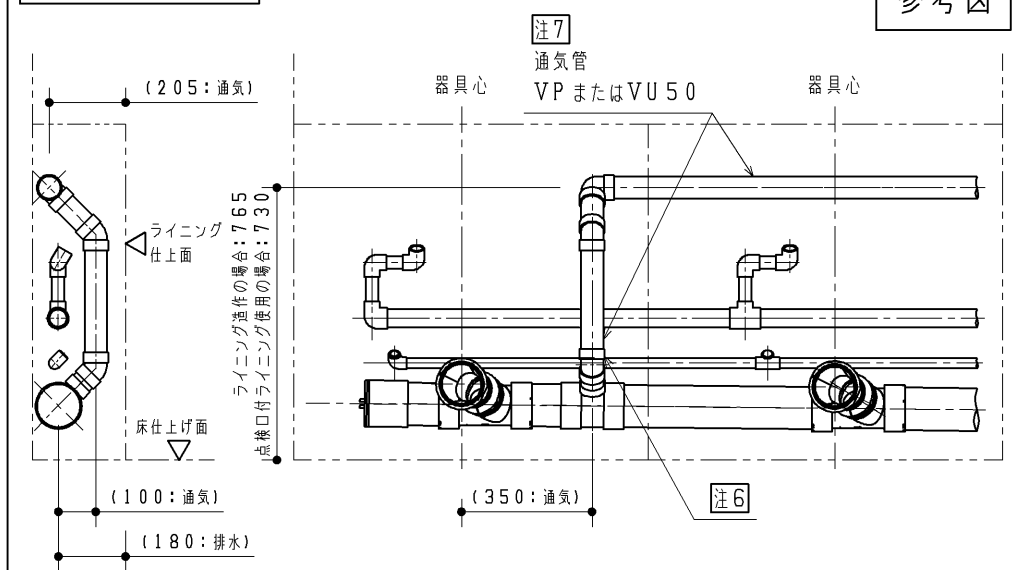

参考図

TOTO

第三角法

単位
mm

名称
壁掛大便器セット・フラッシュバルブ式

製図 フ タ	検図 是 荒 澤 川	日付 25.12.18	尺度 1:20	品番 UAXC1C3**A UAXC1C4**A UAXC1C5**A UAXC2C3**A UAXC2C4**A UAXC2C5**A
--------------	------------------------	----------------	------------	--

備考 事前施工情報（設備工事：横引配管） 全3枚中の3枚目	図番 UAXC1C_1=32
-------------------------------------	-------------------