
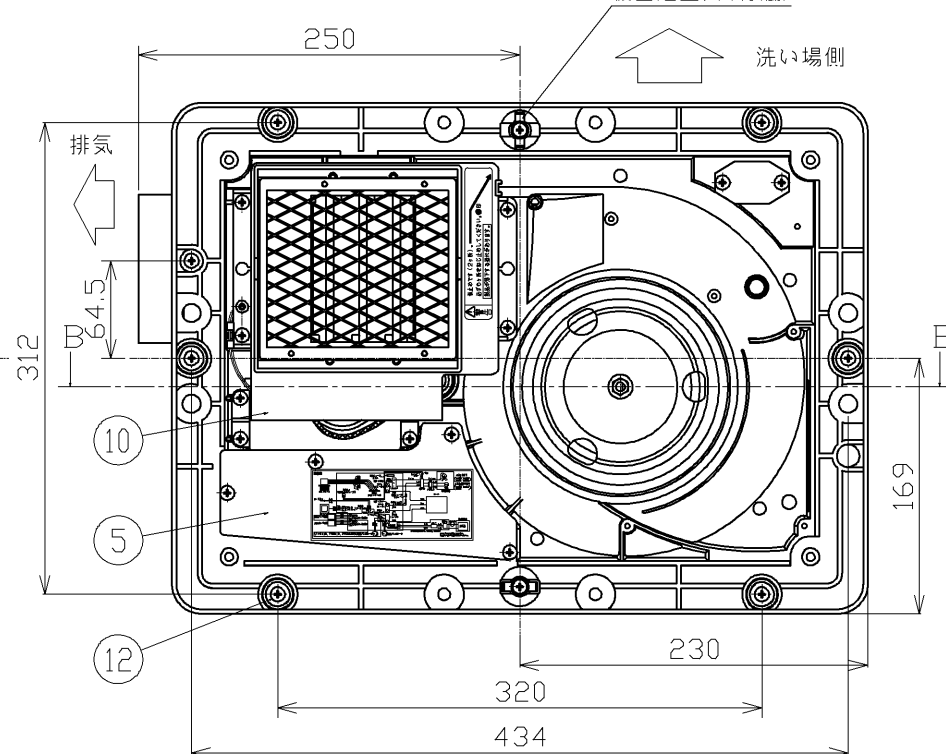





生産中止図面

2013/03

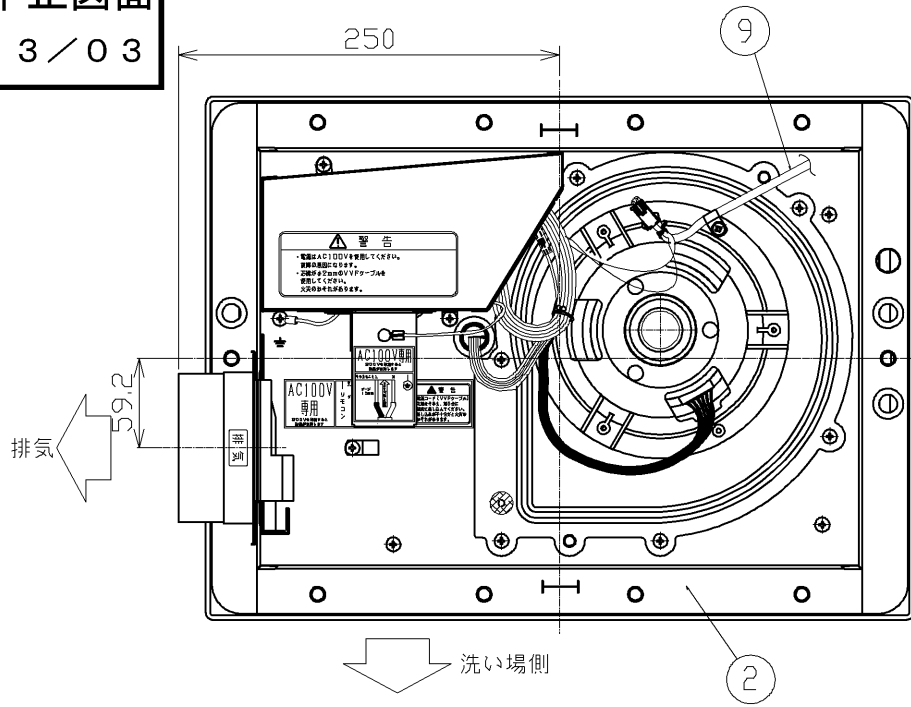


天井取付図
(1:5)

A-A断面

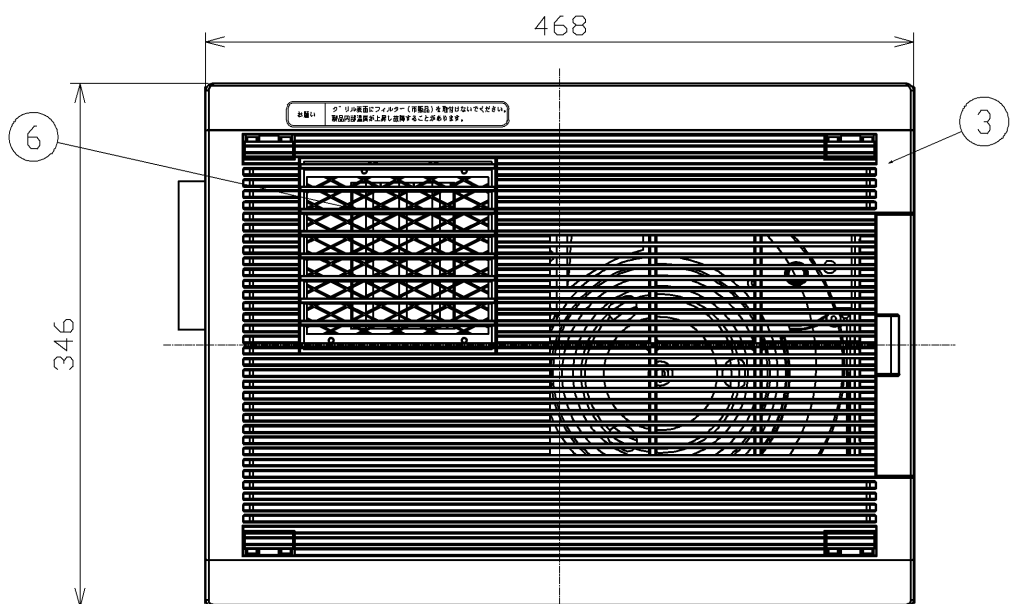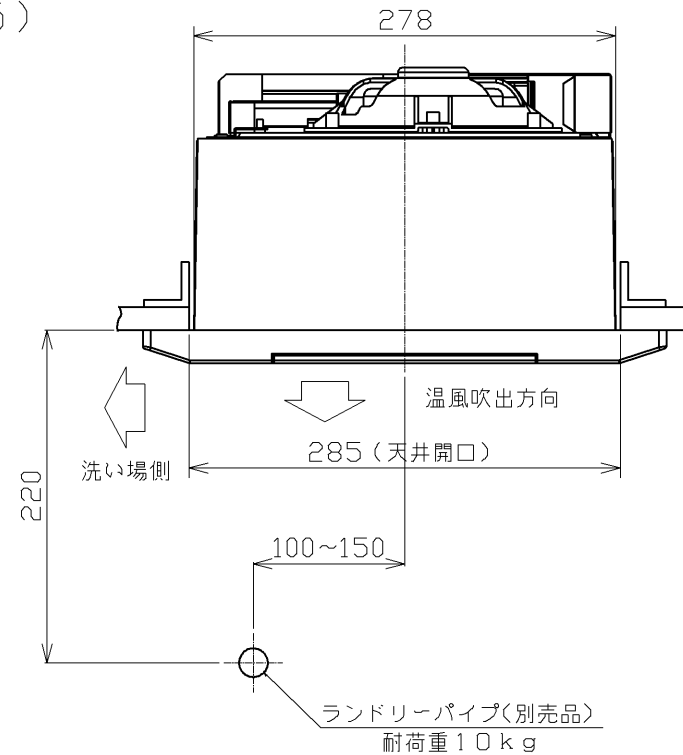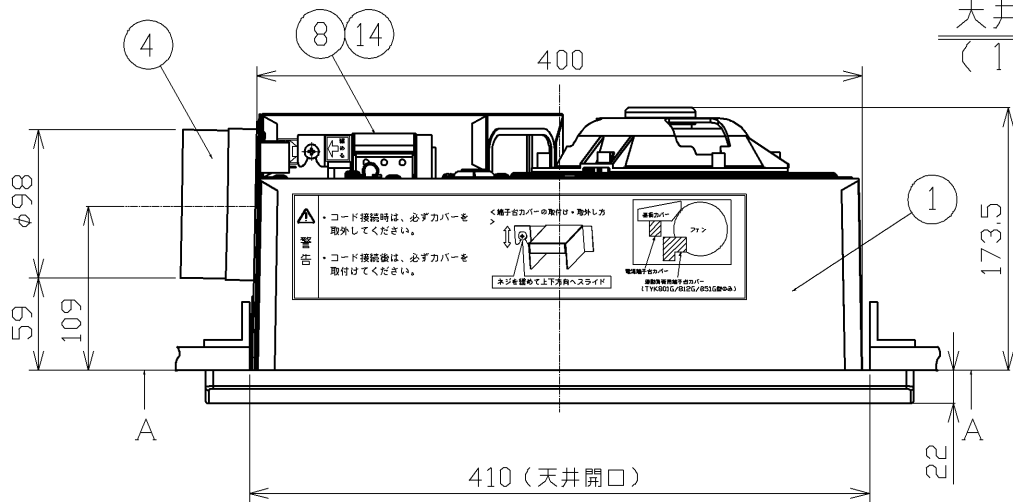



No.	品名	個数	仕様
①	外装ケース	1	SECC-P+カチオン電着 t0.5
②	ケーシング	1	ABS樹脂
③	グリル	1	ABS樹脂 色:アイルホワイト
④	排気ダクト接続口	1	SPCD+カチオン電着 t0.8
⑤	本体基板	1	ABS樹脂
⑥	吹出口	1	PBT樹脂 色:アイルホワイト
⑦	リモコン	1	ABS樹脂 色:パールホワイト
⑧	電源端子台	1	速結端子タイプ(温度ヒューズ(102℃)付)
⑨	リモコンコード	1	3芯 6m(リモコンとコネクタ接続)
⑩	ダンパーユニット	1	ABS樹脂、POM樹脂、同期モーター
⑪	製品銘板	1	
⑫	取付ねじ	7	セルフドリリングねじ 4×40
⑬	マジカルハンガー	2	PP樹脂
⑭	電源端子台カバー	1	SGCC t0.8
—	ファン	1	POM樹脂
—	DCモータ	1	DCブラシレスモータ
—	ヒータ	1	PTCセラミックヒータ

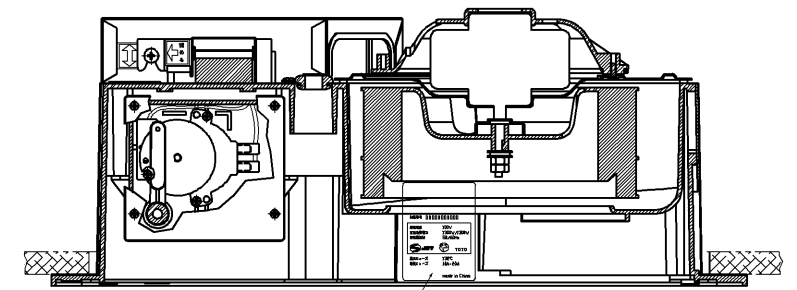

B-B断面

⑪ 製品銘板


⑬ マジカルハンガー (同梱品)

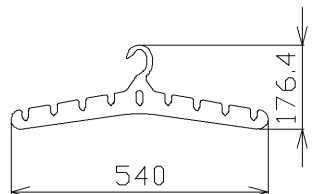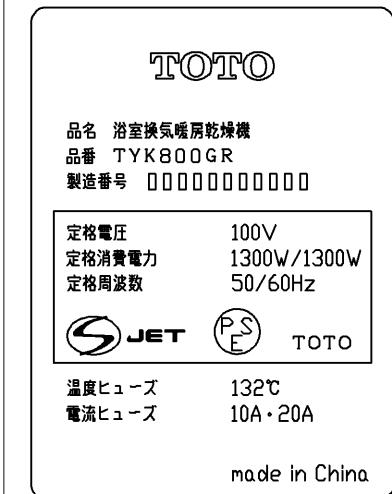

TOTO				単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」
製図 大城	設計 溝田	検図 関	承認 松下	尺度 1:5	品番 TYK800GR
備考 1室換気タイプ				日付 07.11.07	ページ 1/3


生産中止図面
2013/03

リモコン開口：74×93

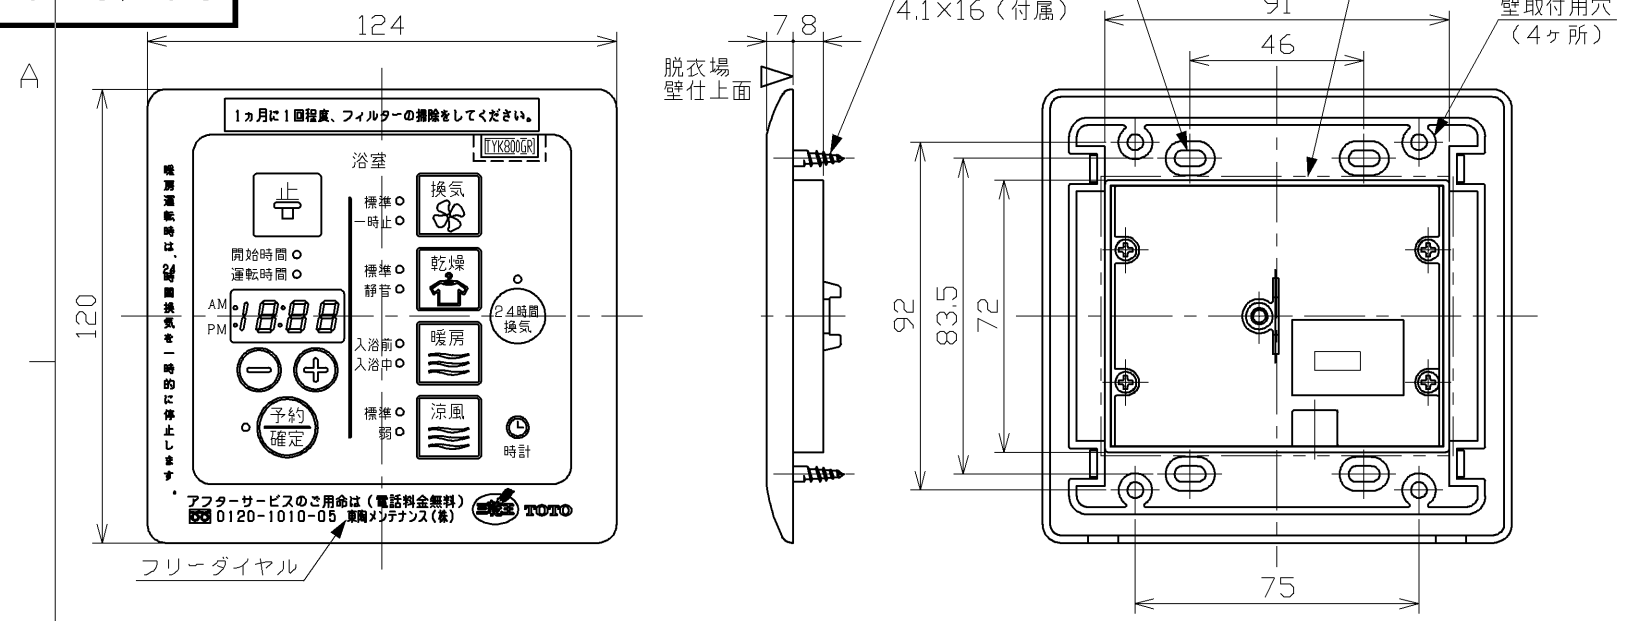

●天吊りしない場合


- ①（ＴＯＴＯユニットバス、システムバス化粧鋼板複合パネル天井）
製品質量7.4kgに耐えるように天井パネルを補強してください。
（推奨品：TYK570）
- ②（他社ユニットバス）
製品質量7.4kgに耐えるように天井パネルを現場に応じて
補強してください。

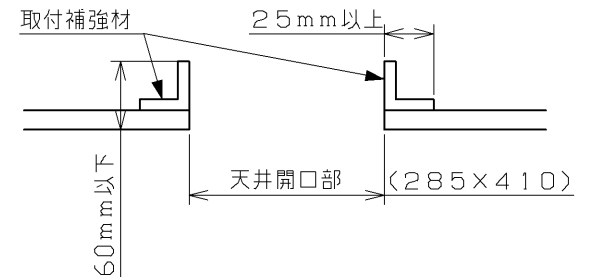

●天井開口


- ① 本体取付用下穴9ヶ所(φ3.5)を開けてください。

- ・本体固定用6ヶ所  印
- ・ダクト用1ヶ所  印
- ・仮固定金具用2ヶ所  印

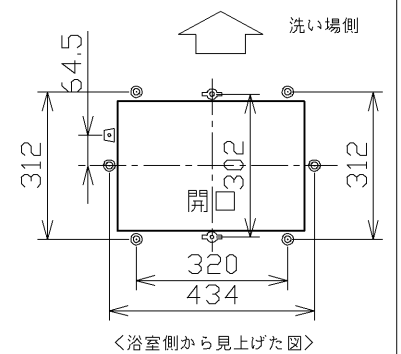


注記


- (1) 製品本体質量：7,4 k g
- (2) 天吊りしない場合は必ず取付補強材を取り付けてください。
- (3) 天井面に取付スペースが無い場合、及び天井裏の高さ寸法が250mm未満の場合、
取り付けできません。
- (4) 電気容量20Aの分岐ブレーカーで、必ず単独配線とする必要があります。
- (5) 電源端子台にはVVFケーブル(φ2)を使用してください。より線は絶対に使用しないでください。
- (6) 塩ビ鋼板天井の場合、天井開口は天井裏側の石膏ボードも同じ寸法で開口してください。
- (7) ランドリーパイプは指定位置に取付けてください。違う場合は性能が落ちます。
(詳細は施工説明書を参照してください。)
- (8) 24時間換気は常時換気し続けるモードです。暖房運転時は、24時間換気を一時的に停止
します。24時間換気運転時に止ボタンを3秒以上押すと24時間換気は解除されます。
- (9) 本製品は、平成14年消防庁告示第1号の基準に基づく離隔距離適用品です。

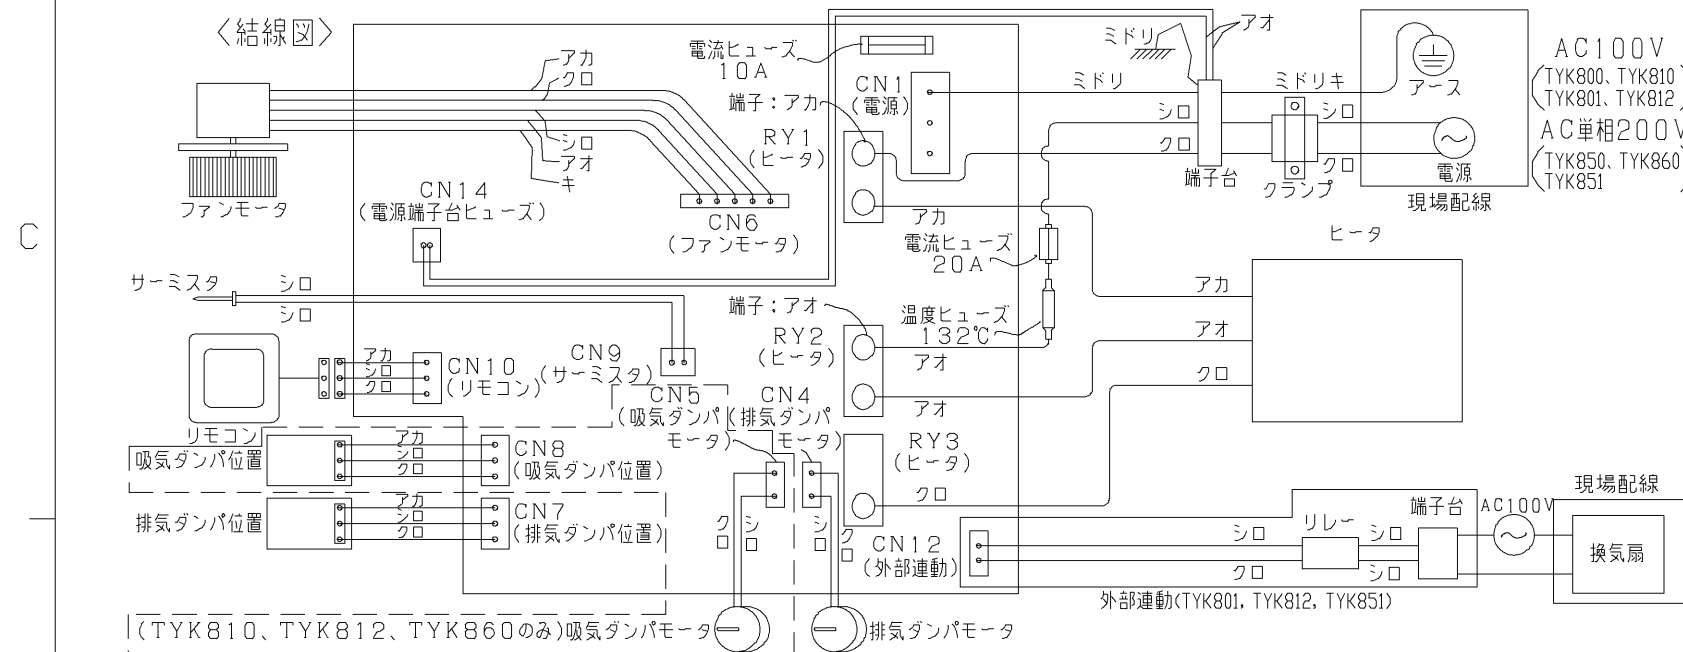


TOTO				単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」
製図 大城	設計 溝田	検図 関	承認 松下	尺度 1 : 2	品番 TYK800GR
備考 1 室換気タイプ				日付 07.11.07	ページ 2 / 3

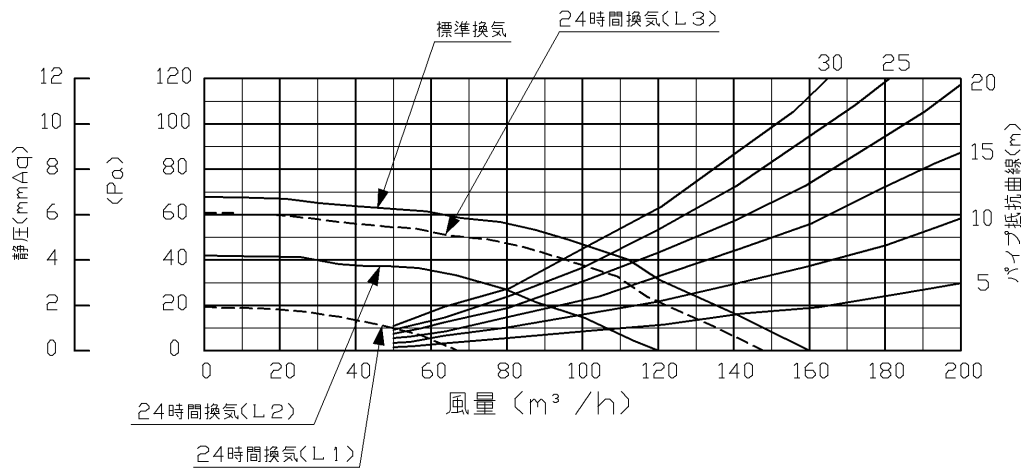

静圧風量特性曲線（換気運転時）

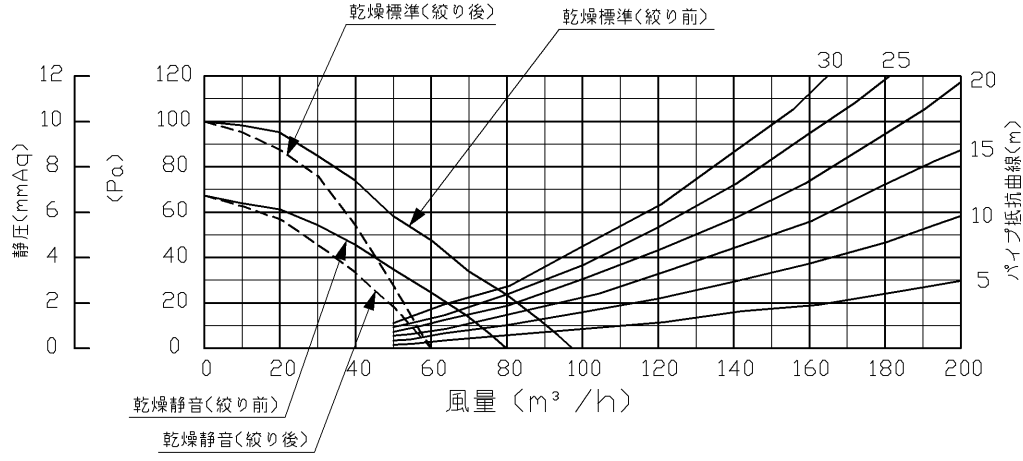

静圧風量特性曲線（乾燥運転時）

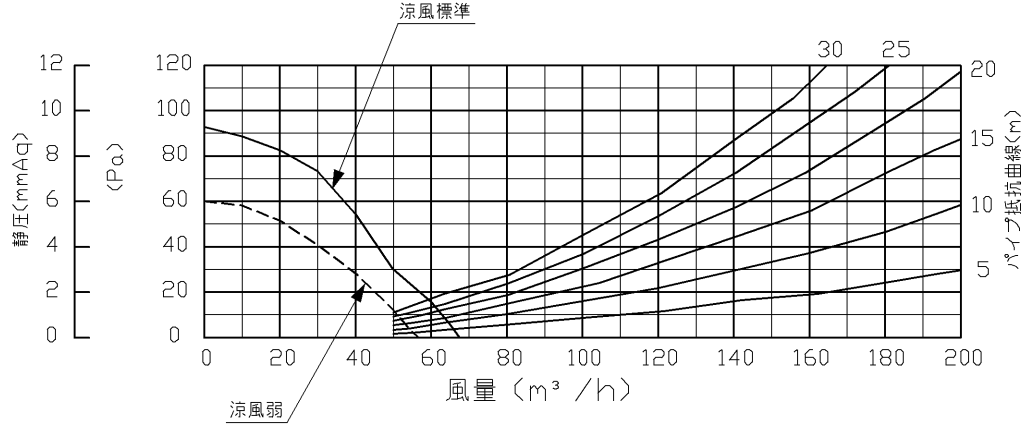

静圧風量特性曲線（涼風運転時）

機能		周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	換気風量 (m³ /h)	循環風量 (m³ /h)	騒音 (dB)	PTC ヒータ	
特 性 表	標準換気		50 60	〈8〉 14 〈16〉	〈120〉 160 〈180〉	—	〈30〉 38	OFF
	入浴前暖房			1300	—	150	46	ON
	入浴中暖房			1190	—	106	39	ON
	標準乾燥			1250	94→60	128	47	ON
	静音乾燥			1190	80→60	95	41	ON
	標準涼風			18	70	120	46	OFF
	弱涼風			15	60	95	40	OFF
	24時間換気	L3		〈14〉	〈150〉	—	17~38	OFF
		L2	〈8〉	〈120〉	—			
		L1	6	64	—			
備考		〈 〉は設定変更時。 予約タイマーはいずれのモードにも適用(但し、24時間換気は除く)。 乾燥及び涼風では、予約タイマー動作中に換気動作継続。						

TOTO				単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」	
製図 大城	設計 溝田	検図 関		承認 松下	尺度 1 : 2	品番 TYK800GR
備考 1室換気タイプ					日付 07.11.07	ページ 3 / 3