
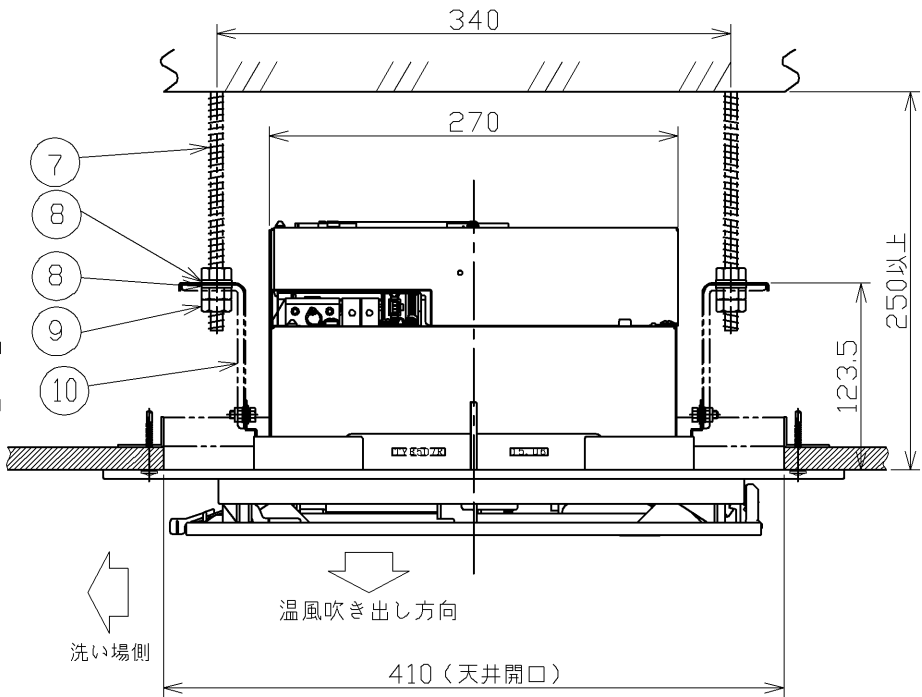


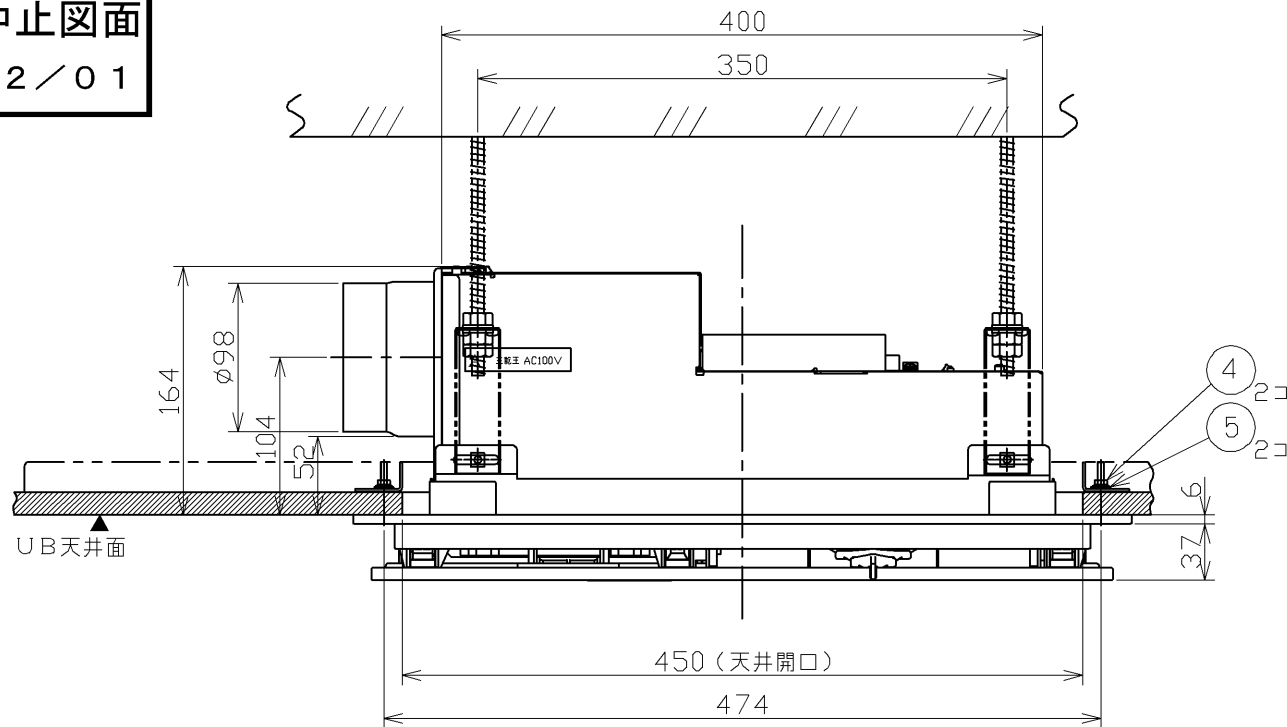

天井取付図

取替対象品番

TYK200
TYK200F

注意


- 商品質量に耐えるように、現場状況に合わせて天井パネルを補強する。
本体落下による傷害の原因になります。(7.6kg=アダプター2.1kg+浴室換気暖房乾燥機5.5kg)
- 既設の吊りボルトがある場合、吊下げ用ハンガーは既設品を流用してください。
吊下げ用ハンガーの取替えが必要な場合、現場手配品(別売品 TYK521型)を使用してください。

おねがい

- 本商品はTYK200(1室換気タイプ)の取替専用品です。
- 浴室換気暖房乾燥機の仕様や注意事項の詳細については、TYB3111GA型の商品図および設置説明書を参照ください。

＜以下の場合は取り付けできません。＞

- 浴室換気暖房乾燥機TYB3111GA型の設置条件が満たせない場合。
 - 既設の取付補強材が新規天井開口(410×450)よりも大きく、
取付補強材を取り外す時に天井が破損するおそれがあるもの。
- ＜右図参照＞
※TOTO製ユニットバスは、取付補強材を取り外すと天井が破損する原因となるため、取り付けできません。
●取り付けできない品番
TYK200U3/TYK200U4、TYK210U3/TYK210U4

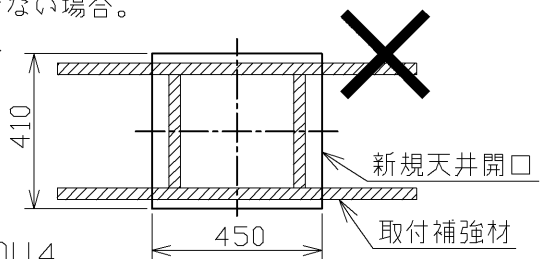


TOTO				単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機1室 取替用	
製図 中山	設計 渡辺	検図 渡辺	中尾	尺度 1:5	品番 TYB3111GAW2	
備考 TYK200型取替用				日付 2019.09.03	() 符号	ページ 1/2

生産中止図面

2022/01

●天井開口寸法・取付用下穴寸法


天井開口寸法：410×450（開口誤差範囲：410±5，450±5）

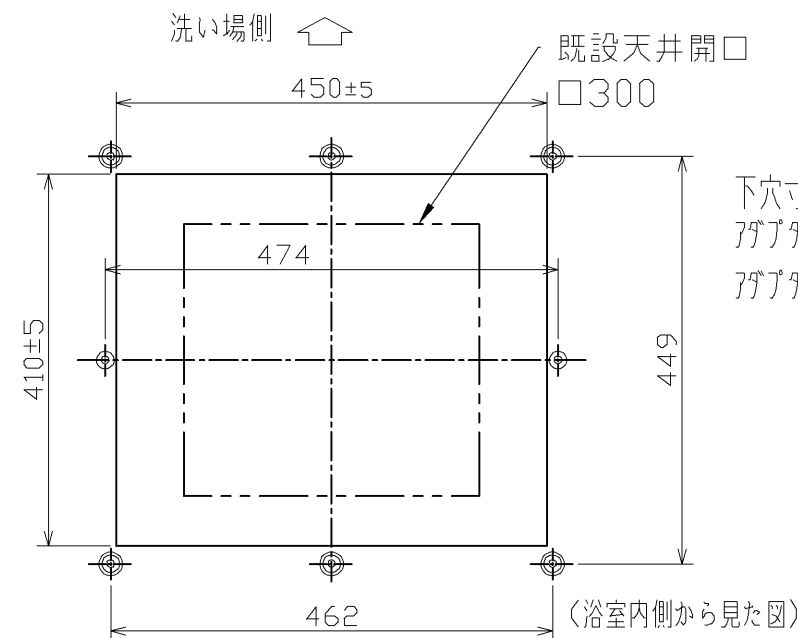


下穴寸法：
アダプター仮固定穴（2カ所：φ6）（◎印）
アダプター固定穴（6カ所：φ3.5）（◎印）

●補強材寸法

商品質量7.6kgに耐えるように天井パネルを補強してください。
（推奨品：TYB506型）

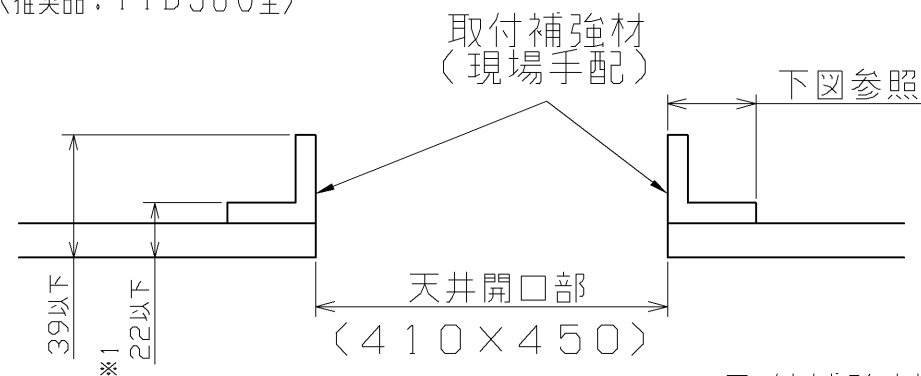

※1：アダプター仮固定穴部の補強材は天井材を含めて22mm以下にする。これを越えるとアダプター仮固定部が固定できないため、本体落下による、けがや浴室が破損する原因になります。

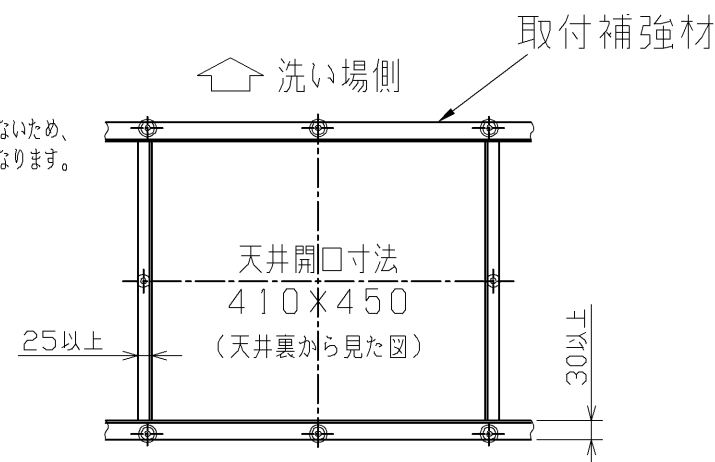

●天吊りする場合


天吊りする場合も、補強材を取り付けてください。（現場手配）
アダプターが固定できません。

吊りボルト（4カ所：M10または3/8インチ）を取り付けてください。（現場手配）
吊りボルトは 約100Kg/本の荷重に耐えられるように施工してください。

〈既設の吊りボルトがある場合〉

下記、寸法範囲内に吊りボルトが取り付けられている場合は、流用可能です。

[A]332~350 [B]328~376

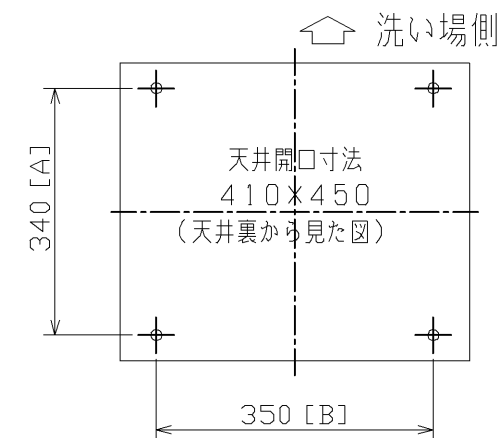

TOTO			単位 mm	名称
製図 中山	設計 渡辺	検図 渡辺 中尾	尺度 FREE	浴室換気暖房乾燥機1室 取替用
備考 TYK200型取替用			日付 2019.09.03	品番 TYB3111GAW2
				（ ）符号 ページ 2/2