


生産中止図面

2005/08

貯湯タンクユニット


配線取出位置

上面透視図

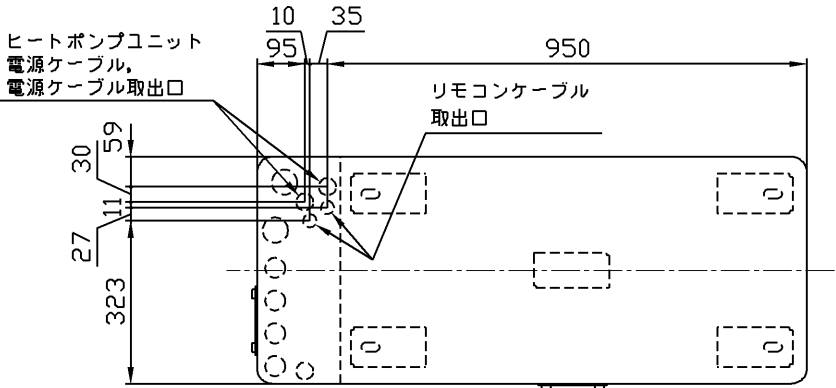


アンカーボルト位置

上面透視図

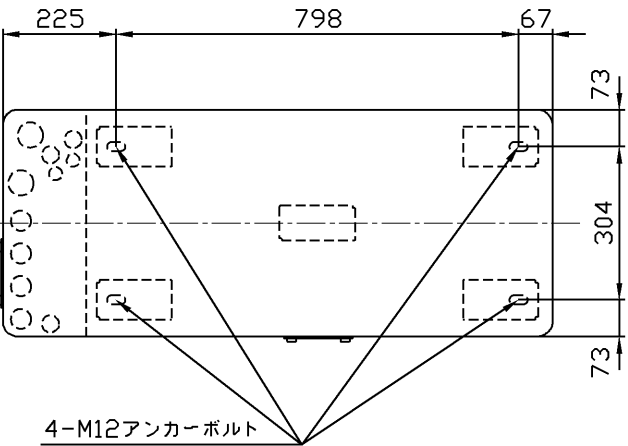


配管取出位置


上面透視図

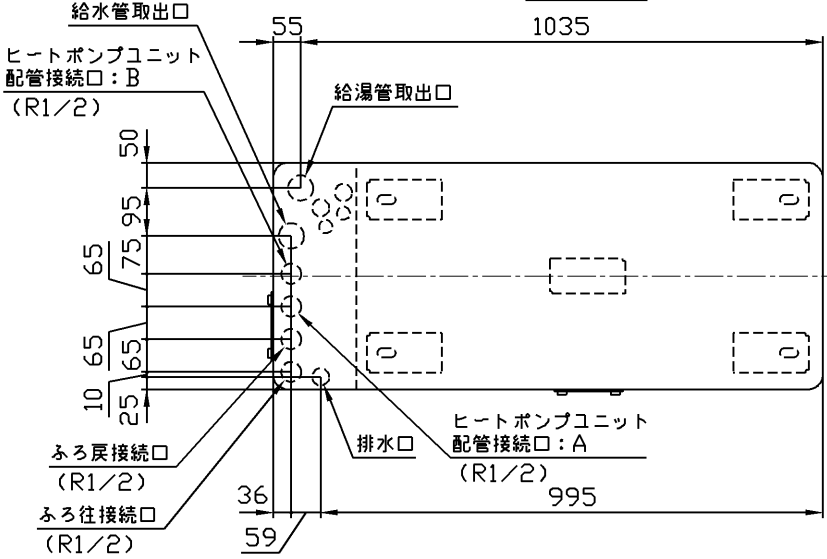

1090

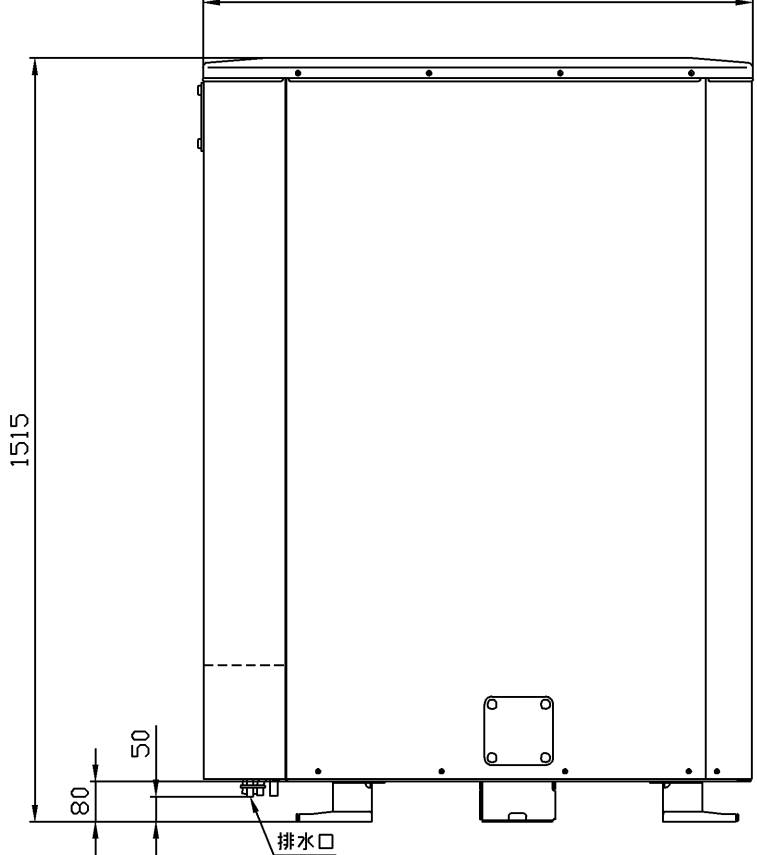

450

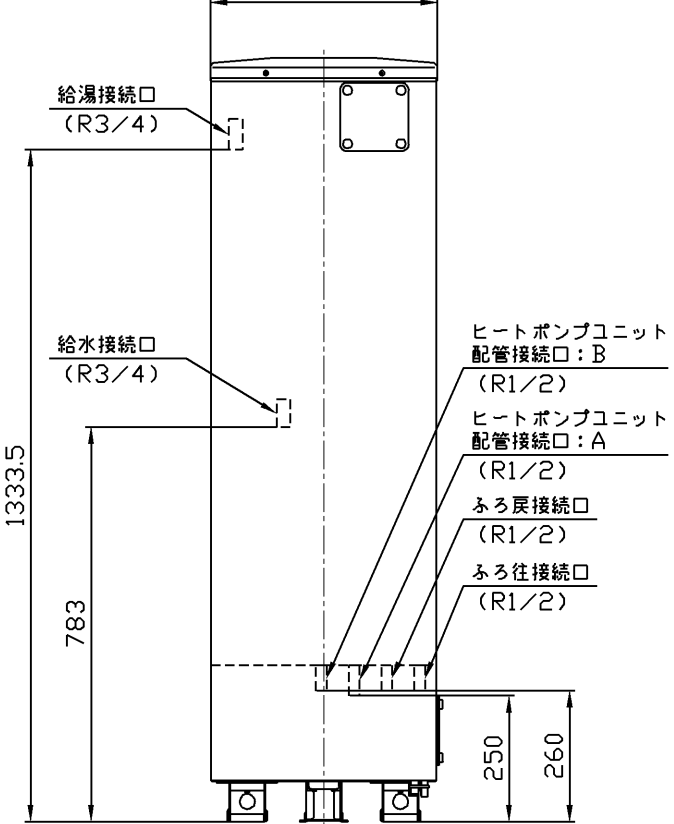

■システム

型式名	RES3015HP
適用電力制度	時間帯別電灯型（通電制御対応）、季節別時間帯別電灯型
電源	単相 200V（50/60Hz）
最大電流	21A
沸上げ温度	約65℃～約90℃
仕向地	次世代省エネ基準Ⅲ地域以南（※1）

※1.次世代省エネ基準Ⅲ地域：主に宮城、山形、福島、栃木、新潟、長野など。
また、最低気温が-10℃を下回る地域には設置しないでください。

■貯湯タンクユニット

型式名		RE3015HP
種類		屋外型
タンク容量		300L（150L×2缶）
最大使用圧力		190kPa（減圧弁設定圧：170kPa）
外形寸法		1515mm（高）×1090mm（幅）×450mm（奥行）
質量（製品質量／満水時質量）		約85kg／約385kg
ふろ保温消費電力		1.1kW（保温ヒータ1.0kW、循環ポンプ0.1kW）
凍結予防ヒータ		87W（ただし冬期のみ作動）
制御用		14W（リモコン消灯時9W）
貯湯機能		おまかせ・満タン・深夜
ふろ給湯機能	自動湯はり	湯はり設定温度：約35℃～約48℃（1℃刻み）
		湯はり水位設定：約3cm刻み10段階
	自動保温	自動湯はり開始から設定した自動運転時間の間、設定温度で保温（0～10時間（初期設定4時間））
	自動たし湯	自動湯はり開始から設定した自動運転時間の間、設定水位までたし湯（0～10時間（初期設定4時間））
	高温さし湯	約60℃の高温の湯で浴槽温度を約2℃上昇する湯量をさし湯する
	たし湯	設定温度の湯を約20Lたし湯する
	さし水	水で浴槽温度を約1℃低下させる水量をさし水する

■BL区分

BL認定品

●この機器に内蔵している減圧弁は逆流防止機能付です

TOTO				単位 mm	名称 自然冷媒ヒートポンプ式給湯機
製図 澤山	検図 大江	承認 矢野	日付 05.07.28	尺度 1:15	品番 RES3015HP
備考 1/2ページ					図番 RES3015HP


生産中止図面

2005/08

ヒートポンプユニット




配管取出位置

上面透視図

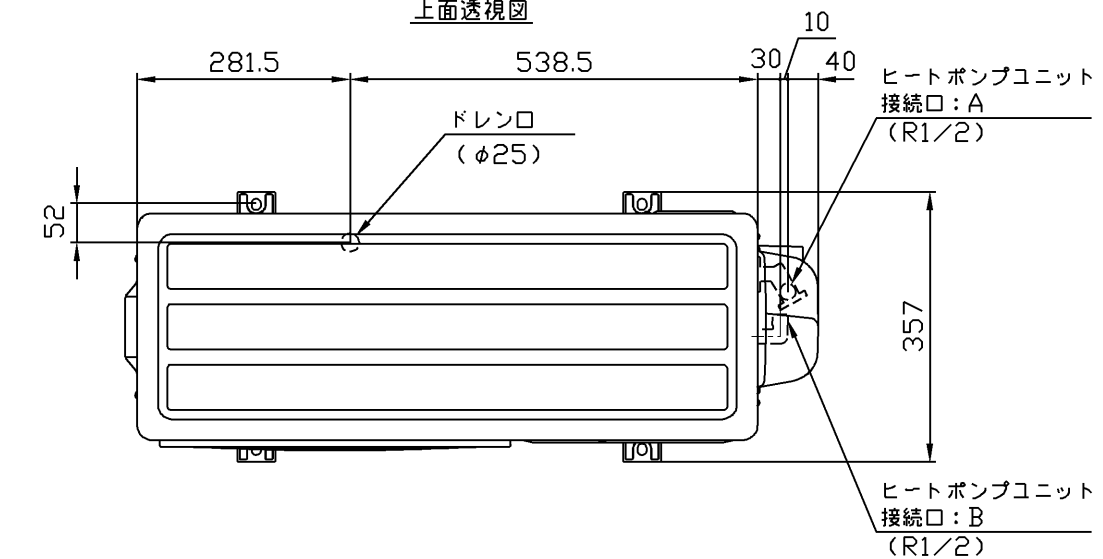


基礎ボルト位置


上面透視図

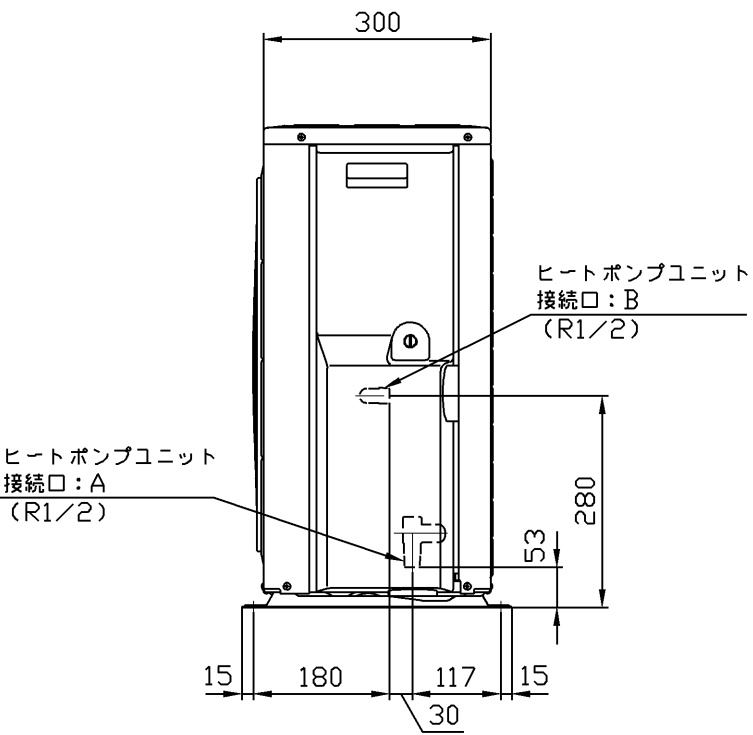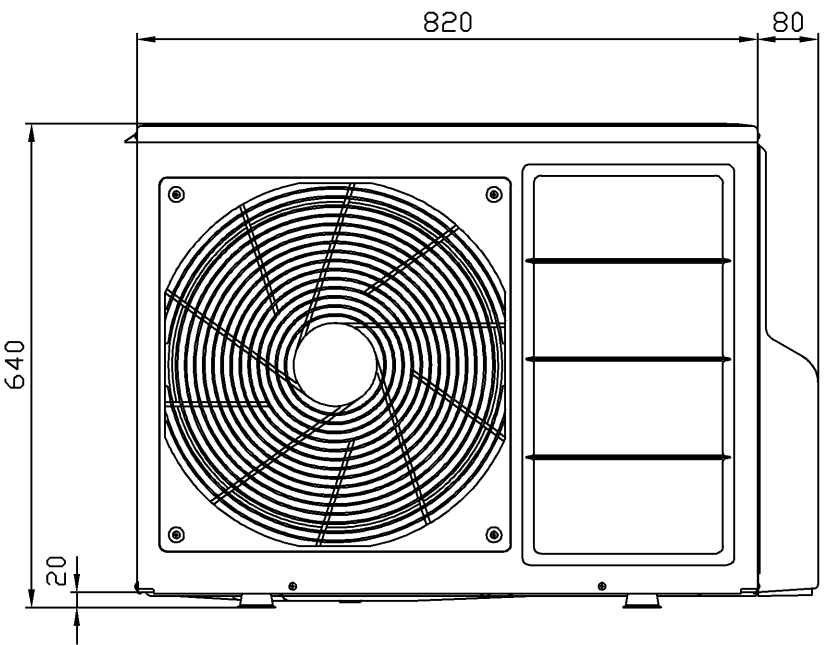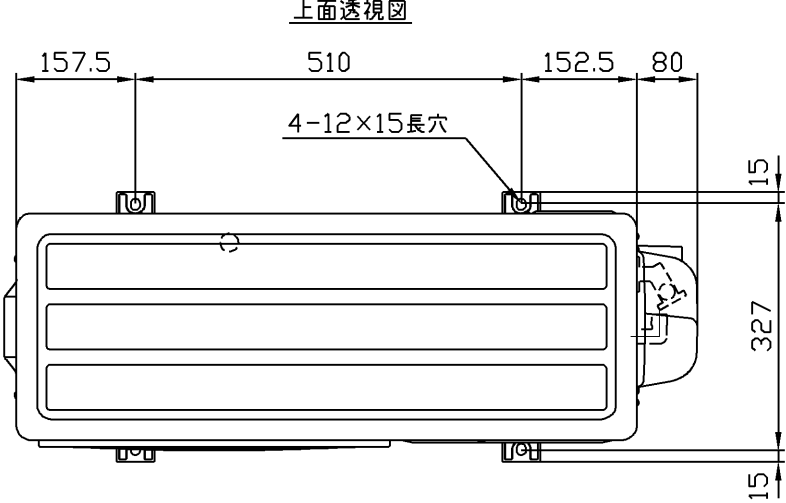

■浴室リモコン (1:5)
(別売品: RAC139F)

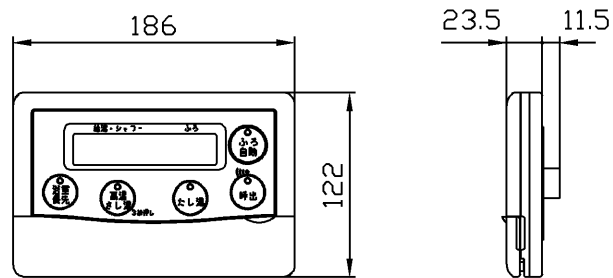

■台所リモコン (1:5)
(別売品: RAC139K)

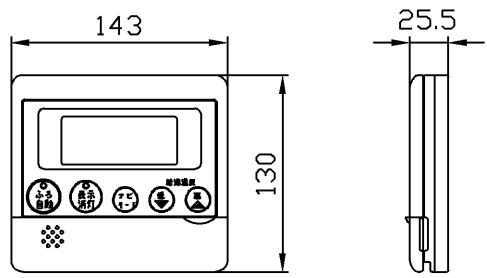

■ヒートポンプユニット

型式名	REHP451
種類	屋外型
外形寸法	640mm (高) × 820mm (幅) × 300mm (奥行)
質量	59kg
定格加熱能力 ※3 ※4	4.5kW
定格消費電力 ※4	1.14kW
冬期高温加熱能力 ※2 ※3 ※7	4.5kW
冬期高温加熱消費電力 ※2 ※7	1.54kW
夏期加熱能力/消費電力 ※3 ※5	4.5kW/1.02kW
冬期加熱能力/消費電力 ※3 ※6	4.5kW/1.25kW
運転音 ※8	39dB (A)
冷媒名 (封入量)	CO ₂ (0.77kg)

- ※2. 低外気温時は除霜の為、加熱能力が低下することがあります。
※3. 沸上げ終了直前では加熱能力が低下する場合があります。
※4. 作動条件: 外気温 (乾球温度/湿球温度) 16℃/12℃、水温17℃、沸上げ温度65℃
※5. 作動条件: 外気温 (乾球温度/湿球温度) 25℃/21℃、水温24℃、沸上げ温度65℃
※6. 作動条件: 外気温 (乾球温度/湿球温度) 7℃/4℃、水温9℃、沸上げ温度65℃
※7. 作動条件: 外気温 (乾球温度/湿球温度) 7℃/6℃、水温9℃、沸上げ温度90℃
※8. 定格条件下での測定 (JISルームエアコンディショナに準じ測定)

■別売品

名称	品番
壁固定金具	RHE576
絶縁パイプセットB	RHE612
負圧弁	RHE96N
浴室リモコン	RAC139F
台所リモコン	RAC139K
※9 台所リモコンコード (2芯 8m)	RHG351-8
※10 システムチューブ (10m)	RHA5080-10
※11 循環アダプタ	RHA1163N-S

- ※9. 浴室リモコン用コードとしても使用します。
長さ違いがありますので、必要な際はカタログ等を参照ください。
※10. 長さ違いがありますので、必要な際はカタログ等を参照ください。
※11. 循環アダプタは仕様違いがありますので、必要な際はカタログ等を参照ください。
※12. その他の別売品については、カタログ等を参照ください。

TOTO				単位 mm	名称 自然冷媒ヒートポンプ式給湯機
製図 澤山	検図 大江	承認 矢野	日付 05.07.28	尺度 1:10	
備考 2/2ページ					
					品番 RES3015HP
					図番 RES3015HP