


生産中止図面

2005/09

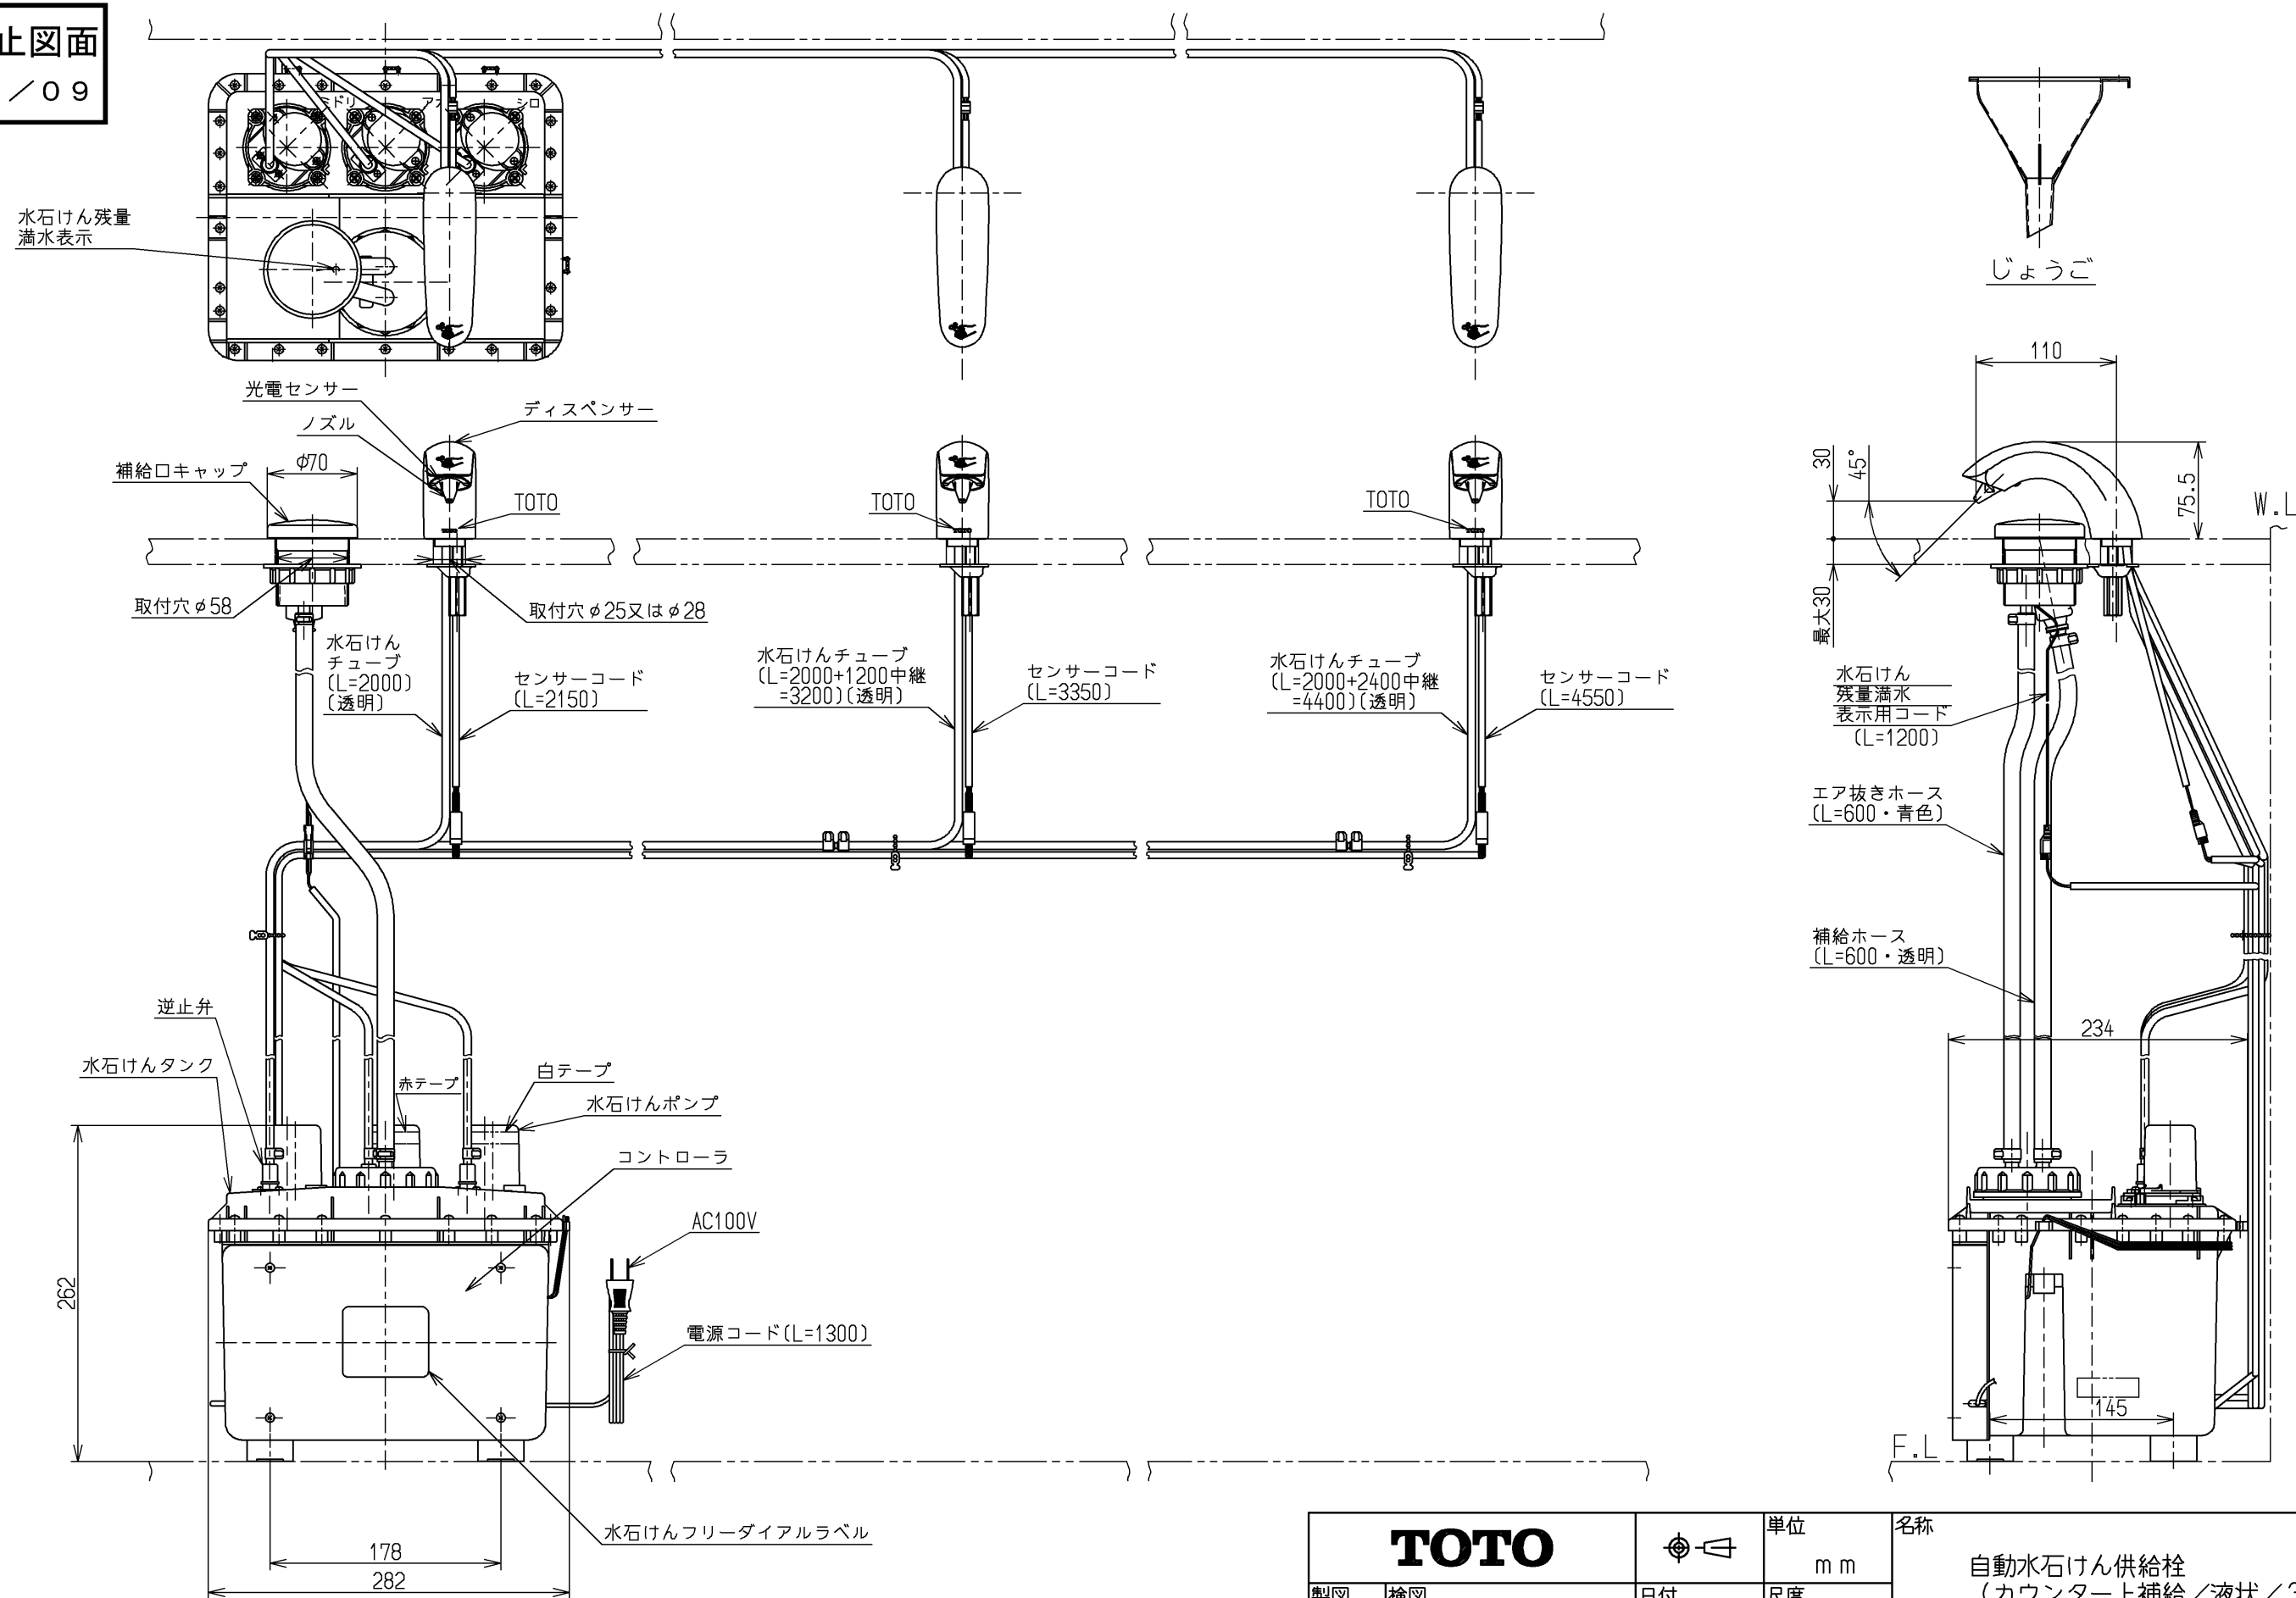

TOTO石けん液をお使いください  
インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります

<b>TOTO</b>			☉	単位 mm	名称 自動水石けん供給栓 (カウンター上補給/液状/3連)
製図 島本	検図 金丸	日付 濱中	05.05.27	尺度 1:5	図番
備考					TES123H