

生産中止図面
2013/02

A

B

C

D

浴室ユニット（木枠内にダクトを通す場合）

＜左換気の時＞




ランドリーパイプ取付位置

450～500 450～500



吹出口

ランドリーパイプ

700

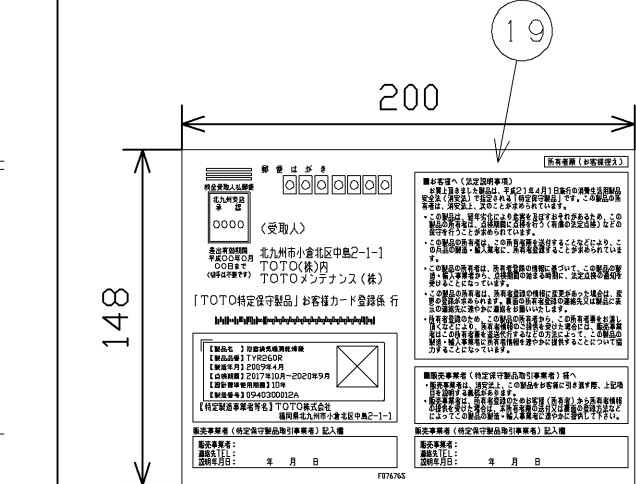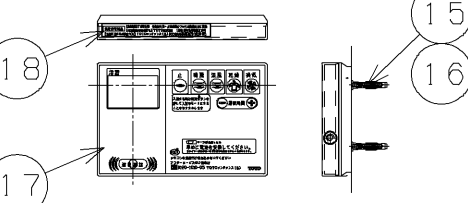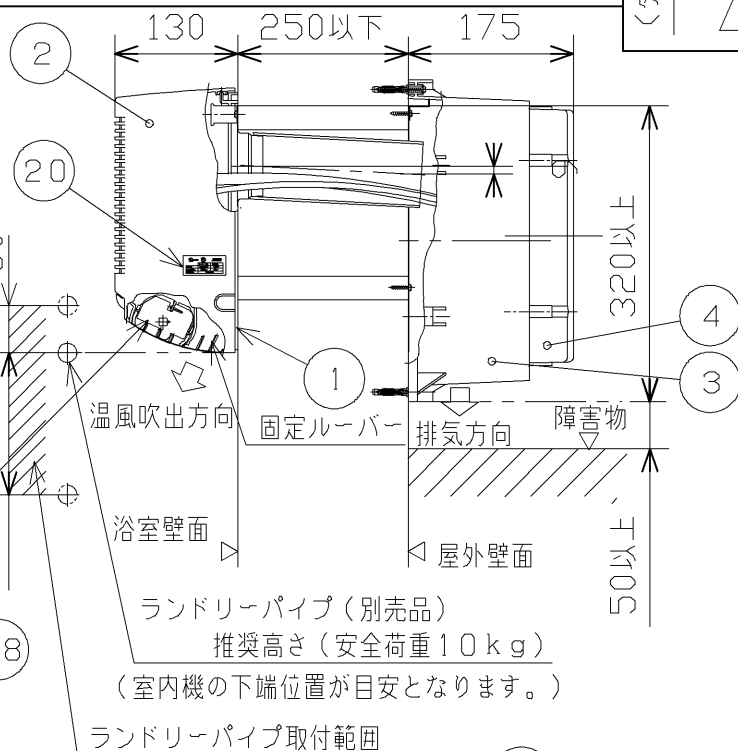

浴室ユニット（新規開口穴にダクトを通す場合）

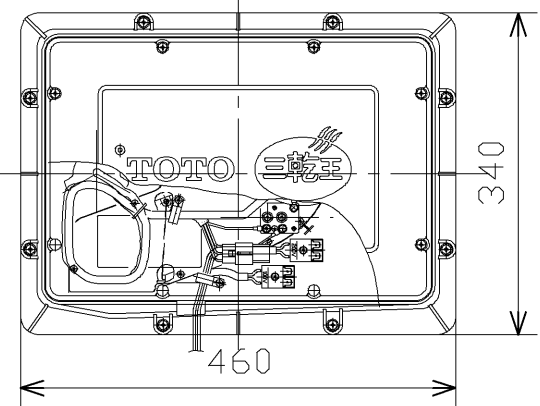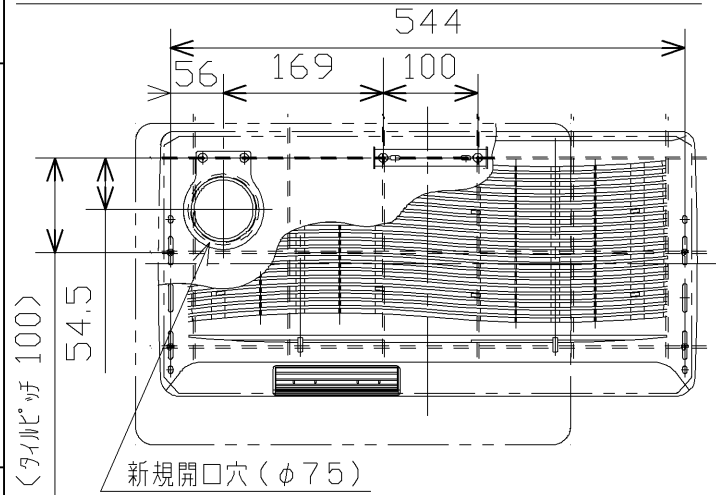

注記

1. 製品本体質量＜浴室ユニット＞室内機：4.9kg 室外機：3.8kg
2. 漏電ブレーカーが正常に作動する配線になっている事を確認してください。
3. 取付後のメンテナンスのために、室外機のまわりには人や脚立などが入るスペースを確保してください。また室外機の取付高さは、市販の脚立やはしごを使ってメンテナンスできる高さにしてください。
4. 土壁等、本体質量を支える事が出来ない壁には、お取付け出来ません。
5. 内釜式の給湯器の場合は設置出来ません。
6. 浴室ユニットには単相100Vと単相200Vの2本の電源が必要です。200Vは20Aの専用ブレーカーを取付けてください。100Vは、100W以上の余裕のある電源を利用して下さい。
7. アースはD種接地工事に基づいて、必ず行ってください。
8. 電源端子台への接続は、全てVVFケーブル（φ2.0mm）を使用してください。より線は絶対に使用しないでください。
9. 本製品は、消防庁告示基準に基づく社団法人 日本電機工業会が定めた自主基準に適合しています。
10. 本製品は、消費生活用製品安全法「長期使用製品安全点検制度」で指定された「特定保守製品」です。

TOTO			単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王（200V壁掛けタイプ）」
製図 緒方	設計 江原	検図 関	承認 中村	品番 TYR260R
備考 システム構成			日付 2011.12.28	（）符号 ページ 1 / 4

A

B

C

D

生産中止図面

2013/02

A

B

C





D

1

2

3

4

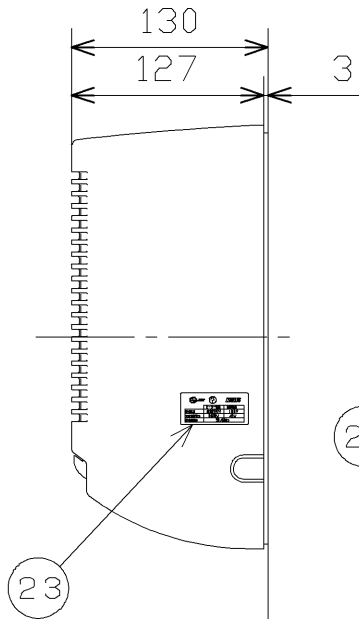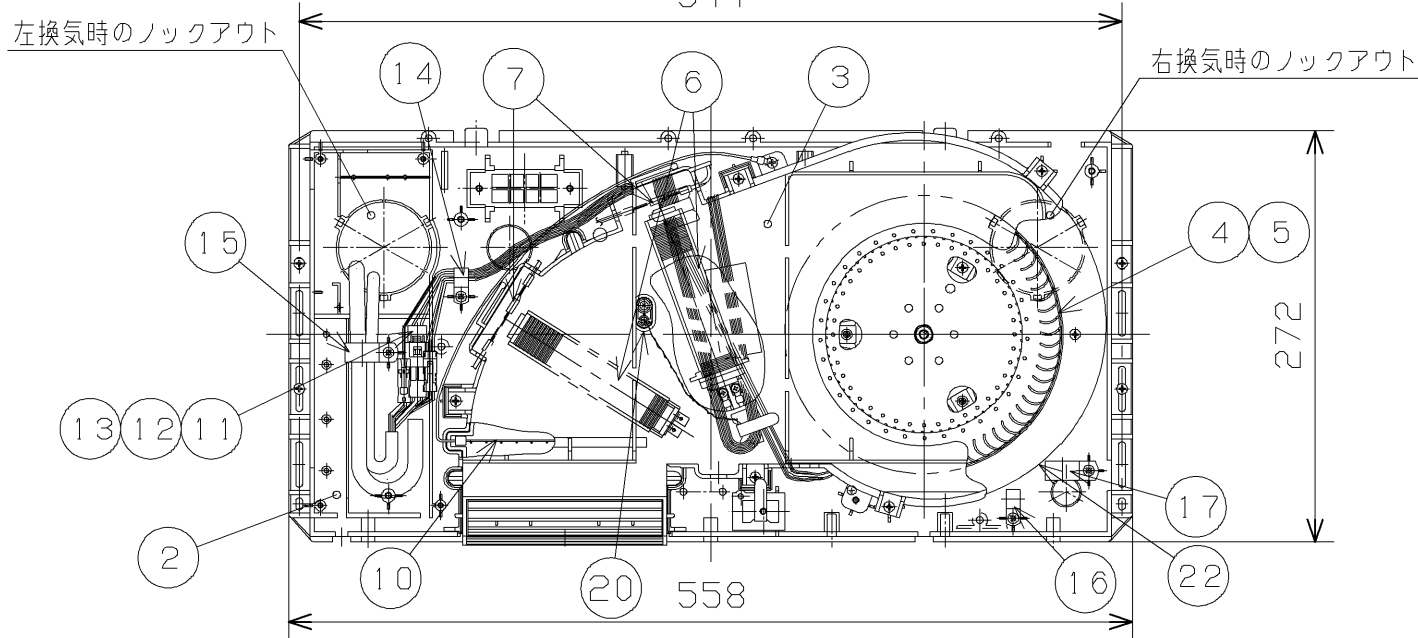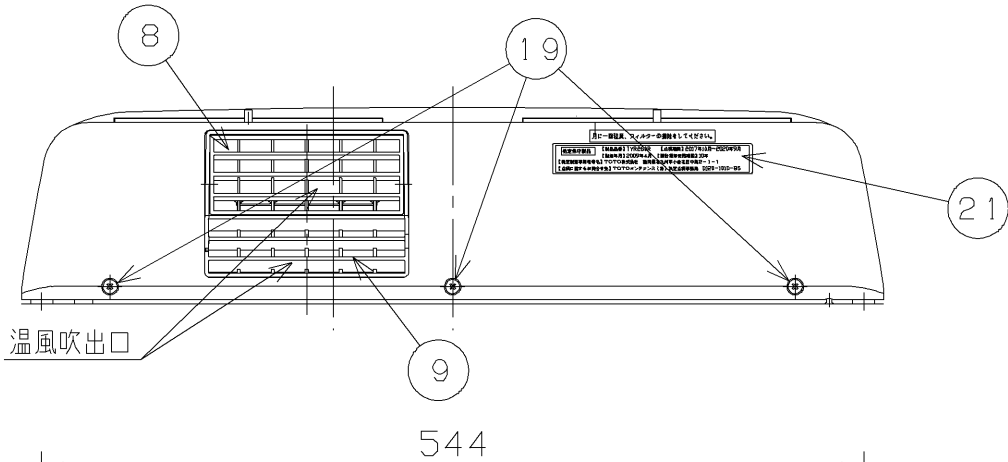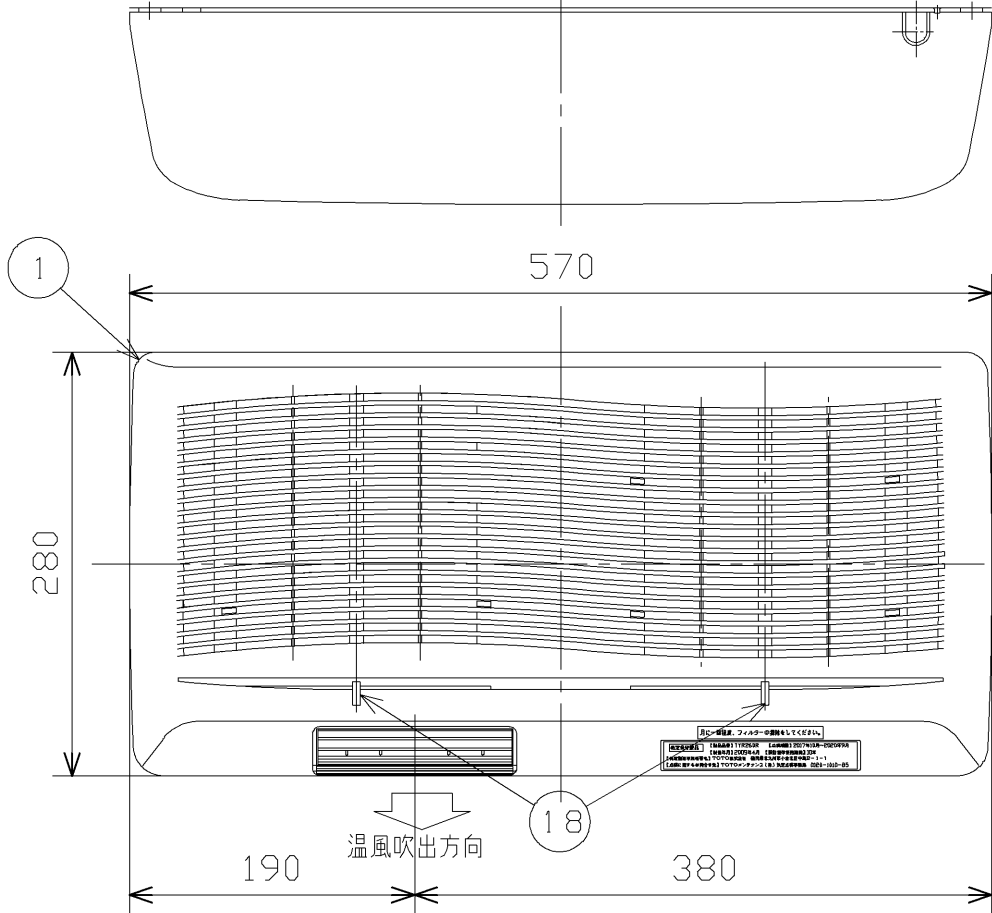

23 <製品銘板分割ラベル>

	ヒーター電源	制御電源
定格電圧	単相200V	100V
定格消費電力	2690W	45W
定格周波数	50/60Hz	

22 <製品銘板>

TOTO

品名 浴室換気暖房乾燥機

型式 F81003

製造番号

温度ヒューズ

99℃

電流ヒューズ

20A

エスエフエフ


コイト電工株式会社

	ヒーター電源	制御電源
定格電圧	単相200V	100V
定格消費電力	2690W	45W
定格周波数	50/60Hz	

QRコード

品番: TYR260R

N	品名	個数	仕様
①	カバー	1	ABS 色調:パールホワイト(#N11)
②	ベースプレート	1	ABS 色調:パールホワイト(#N11)
③	循環ファンケース	1	PBT+ガラス30% 色調:パールホワイト(#N11)
④	循環ファン	1	POM 色調:ナチュラル
⑤	循環モータ	1	DCブラシレスモータ
⑥	ヒータ	4	PTCヒータ
⑦	温度ヒューズ	2	99℃
⑧	可動ルーバ	1	PBT+ガラス30% 上下左右方向へ風向可変
⑨	固定ルーバ	1	PBT+ガラス30%
⑩	ワイヤメッシュ	1	アース付
⑪	ハーネス(5本)	1	ヒータ用4本+アース用1本
⑫	ハーネス(5本)	1	モータ用
⑬	ハーネス(2本)	1	サーミスタ用
⑭	クランプ	1	左換気時ハーネス固定用
⑮	クランプ	1	左換気時ハーネス固定用
⑯	クランプ	1	右換気時ハーネス固定用
⑰	クランプ	1	右換気時ハーネス固定用
⑱	フィルター	2	PP
⑲	化粧ねじ	3	タッピンネジ φ4×12
⑳	サーミスタ	1	風路温度検知用
㉑	特定保守製品ラベル	1	表面ラミネート仕上げ(裏面:強粘着)

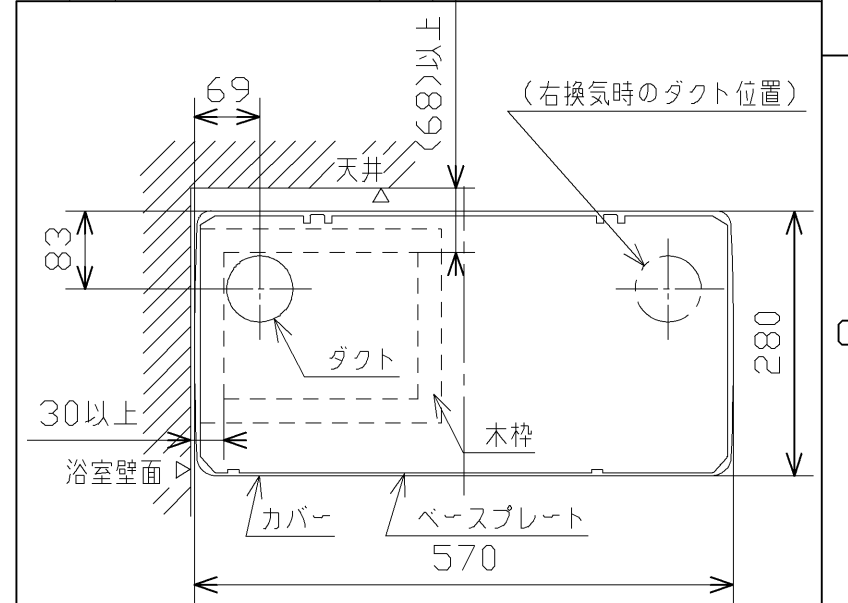

ダクト等と室内機との相対関係

(図は左換気の場合)

右換気の場合は本図と左右対称の相対関係となります。

TOTO				単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機	
製図 緒方	設計 江原	検図 関		承認 中村	尺度 1 : 5	「三乾王（200V壁掛けタイプ）」
備考 浴室ユニット 室内機					日付 2012.03.15	品番 TYR260R
					() 符号	ページ 2 / 4



1

2


3

4

生産中止図面
2013/02

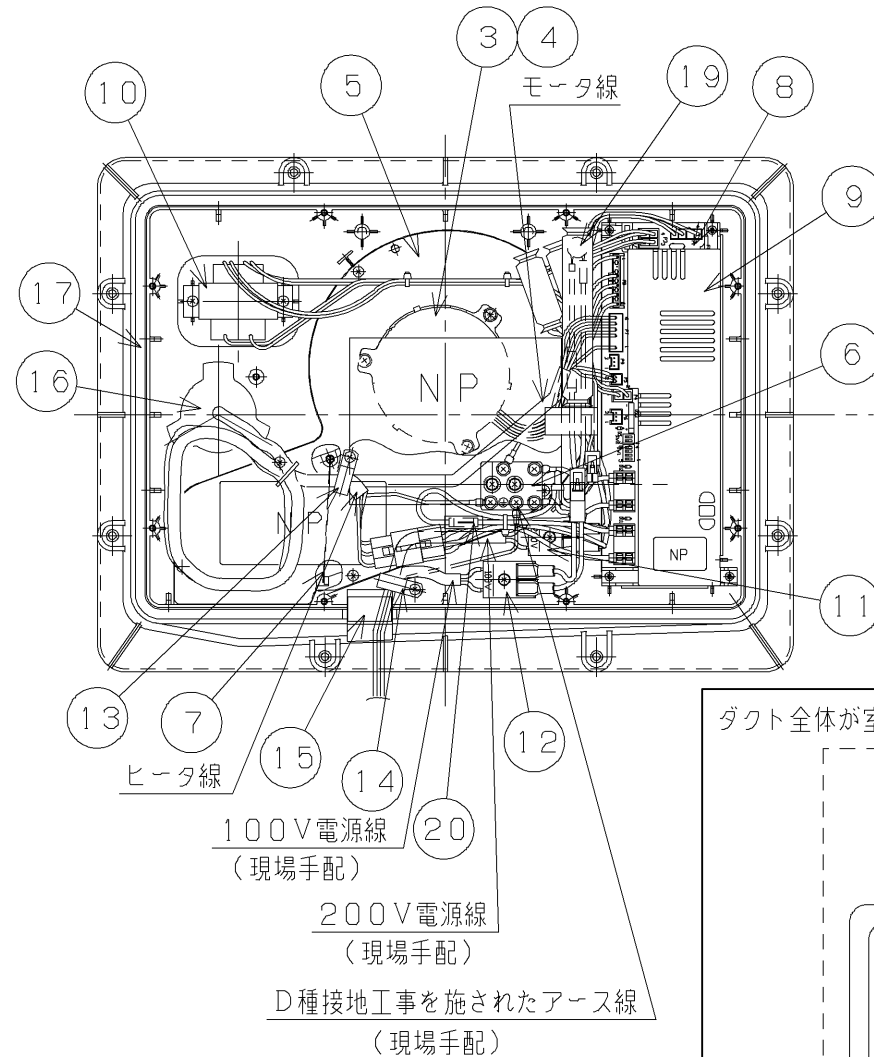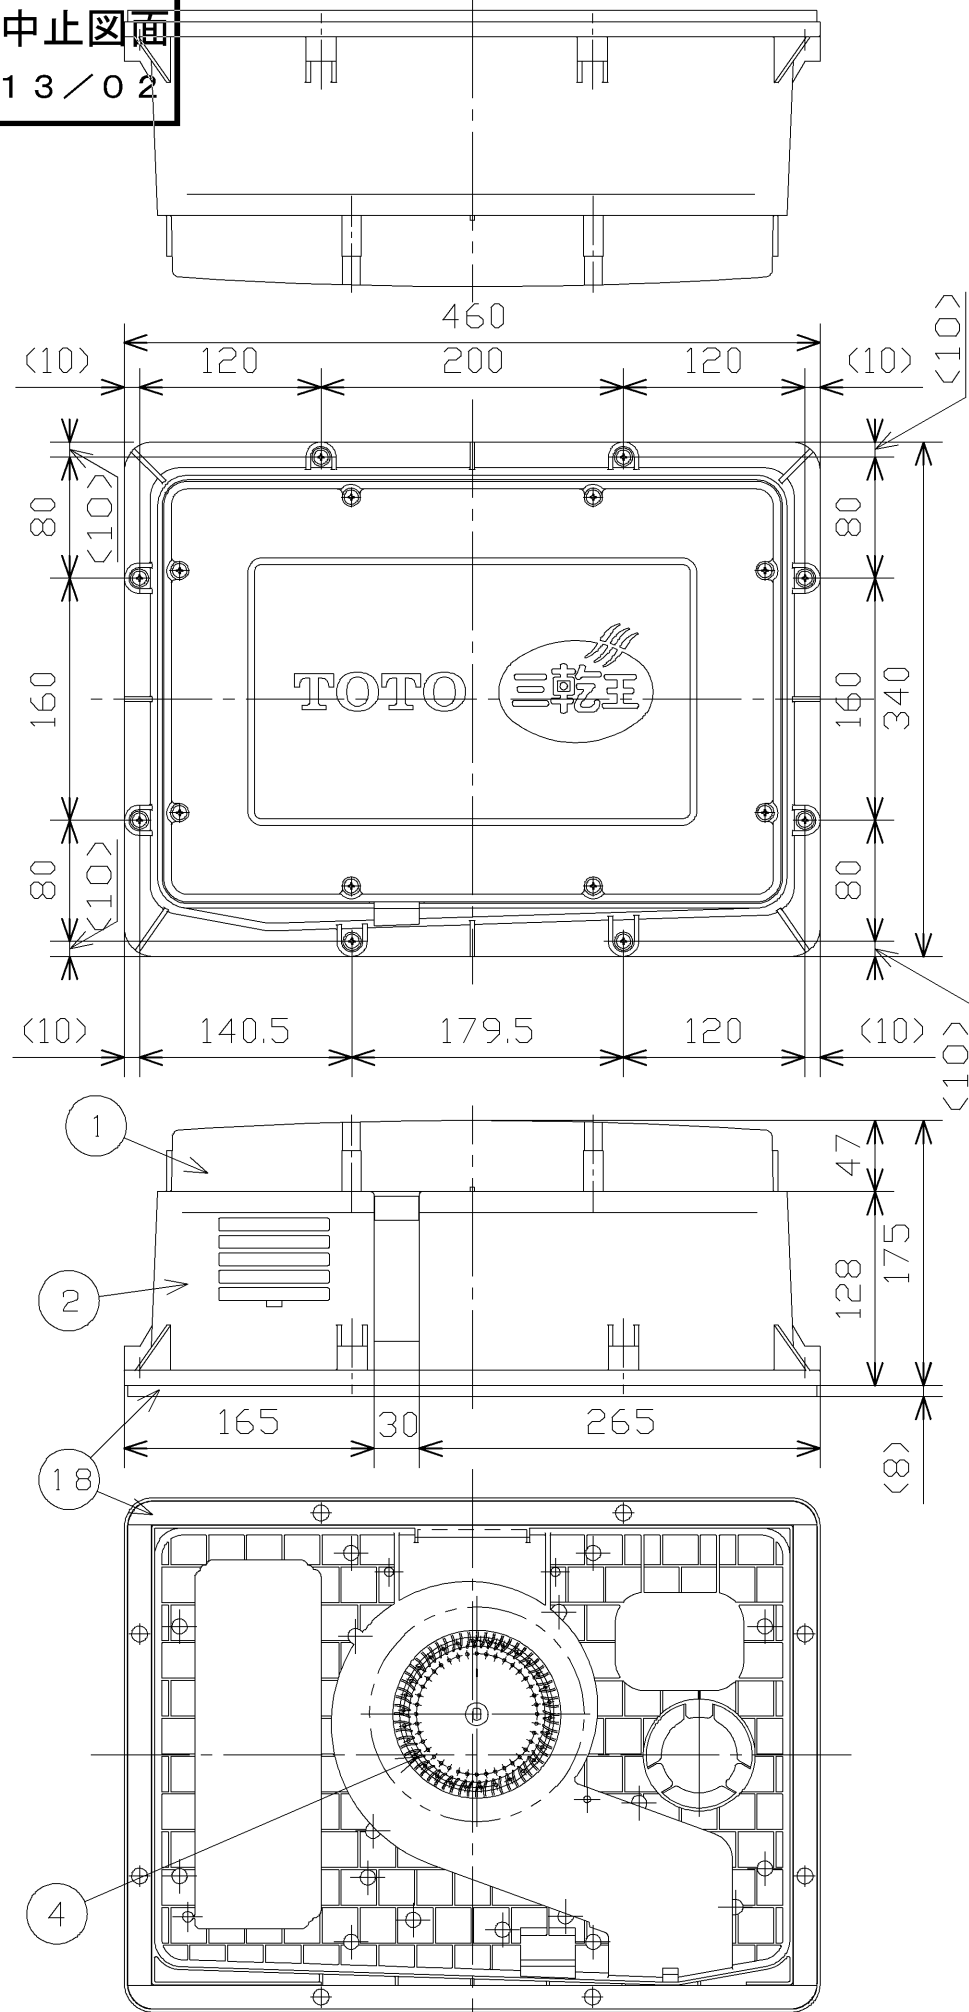

N	品名	個数	仕様
①	室外機ふた	1	PP+タルク30% 外れ防止ねじ8本付
②	室外機本体	1	PP+タルク30%
③	換気モータ	1	DCブラシレスモータ
④	換気ファン	1	POM
⑤	換気モータ取付板	1	SUS
⑥	アース板	1	銅
⑦	ダンパー	1	PC
⑧	浴室用本体基板	1	電流ヒューズ(3A:制御回路及びモータ用)付
⑨	基板ケース	1	ABS
⑩	トランス	1	コントローラ電源用
⑪	200V電源端子台	1	速結端子タイプ
⑫	100V電源端子台	1	速結端子タイプ
⑬	クランプ	1	ヒータ線, モータ線固定用
⑭	クランプ	1	電源線・アース線固定用
⑮	電源線パッキン	1	軟質ポリウレタンフォーム
⑯	ゴムブッシュ	1	EPDM
⑰	ふたパッキン	1	シリコン発泡ゴム
⑱	本体シールパッキン	2	発泡EPDM
⑲	電源電圧テスト	1	100V電源端子台への200V印可防止用
⑳	電流ヒューズ(20A)	1	ヒータ用


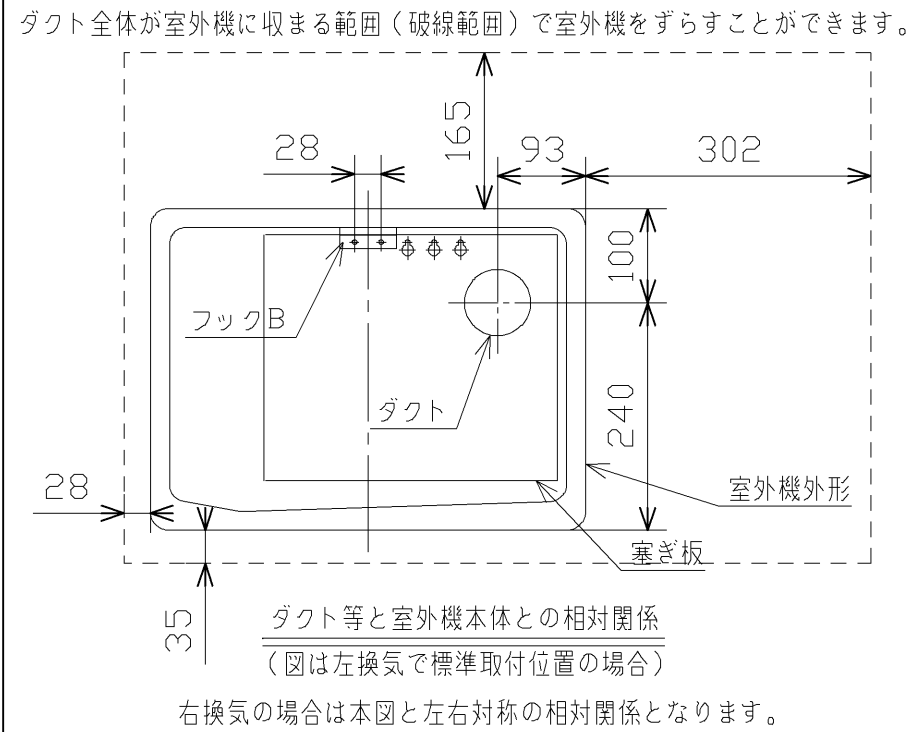


TOTO				単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王(200V壁掛けタイプ)」
製図 緒方	設計 江原	検図 関	承認 中村	尺度 1:5	品番 TYR260R
備考 浴室ユニット 室外機				日付 2011.12.28	() 符号 ページ 3/4


生産中止図面
2013/02

＜TYR260用メインリモコン＞

特定保守製品ラベル

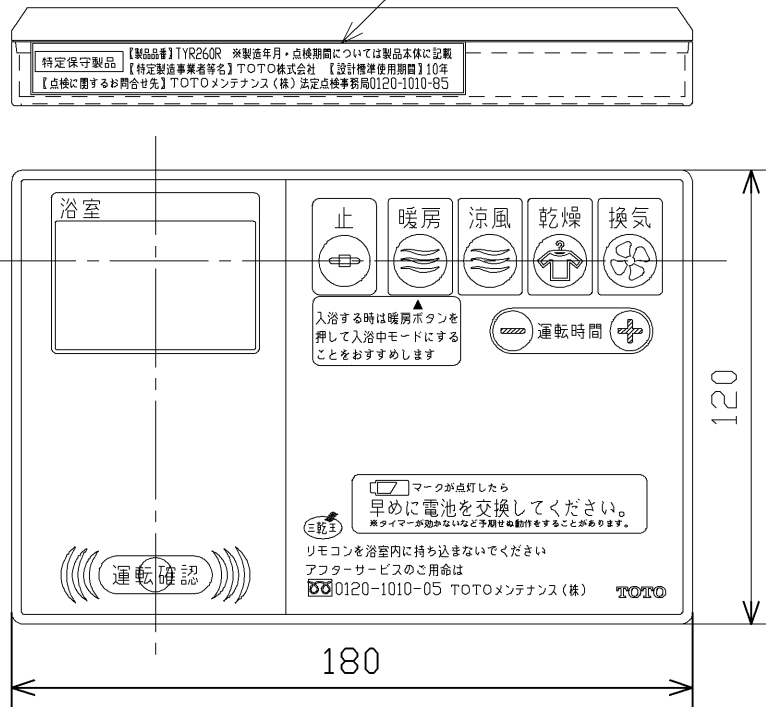


ACアダプタ接続穴塞ぎシール

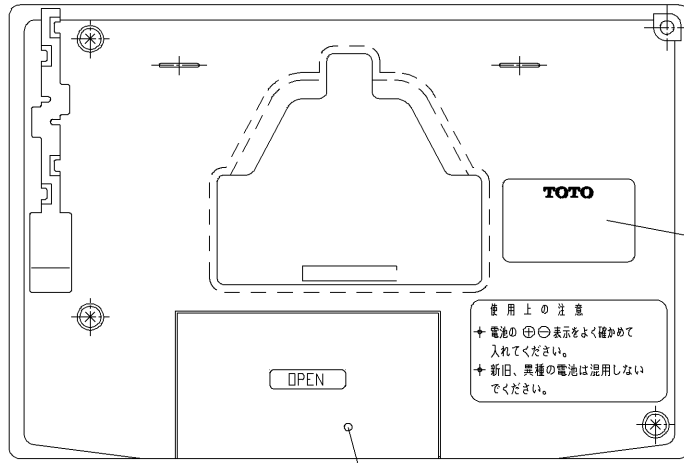

電池収納部

＜銘板ラベル＞

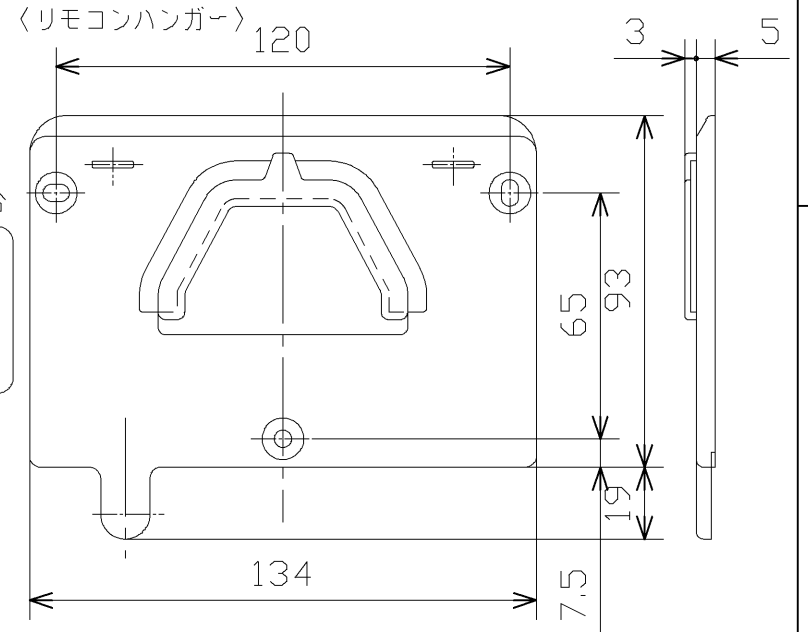

特性表


	性能	モード	換気口	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	循環風量 (m ³ /h)	吹き出し風速 (m/秒)	排気風量 (m ³ /h)	騒音 (dB) (室内機/室外機)	PTC ヒータ
浴室 ユニ ット	暖房	入浴前	—	200	50 /60	220	9	—	52/—	□N
		入浴中	—			130→115	5.5→5	—	41→39/—	□N
	乾燥	高速	右側時	(ヒータ部)	50 /60	220	9	116→90→68	52/43	□N
			左側時	100				130→96→75		
		標準	右側時	(モータ基板部)		220	9	116→78→59	52/43	□N
			左側時	100				130→87→63		
	涼風	強	右側時	100	50 /60	220	9	106	52/39	□FF
			左側時					98		
		標準	右側時			155	6	106	44/39	□FF
			左側時					98		
換気	—	右側時	—	—	—	116(90~120)	—/43	□FF		
		左側時				130(96~152)				
備考	換気風量は、ダクト長さが150mmの場合。 リモコン操作により、() 内の範囲内で変更可能です。									

換気風量は、リモコン操作により
下記の通り変更可能です。

- ・ダクトの接続位置により換気風量が変わります。
- ・ダクトの長さにより換気風量が変わります。

		排気風量 (m ³ /h)			
		左接続		右接続	
ダクト位置					
ダクト長		150mm	250mm	150mm	250mm
風 量 設 定	最大	1 5 2	1 4 8	1 2 0	1 1 8
	標準 (工場出荷時)	1 3 0	1 2 8	1 1 6	1 1 4
	小	1 1 2	1 1 0	1 0 0	9 6
	最小	9 6	9 5	9 0	8 5

＜結線図＞

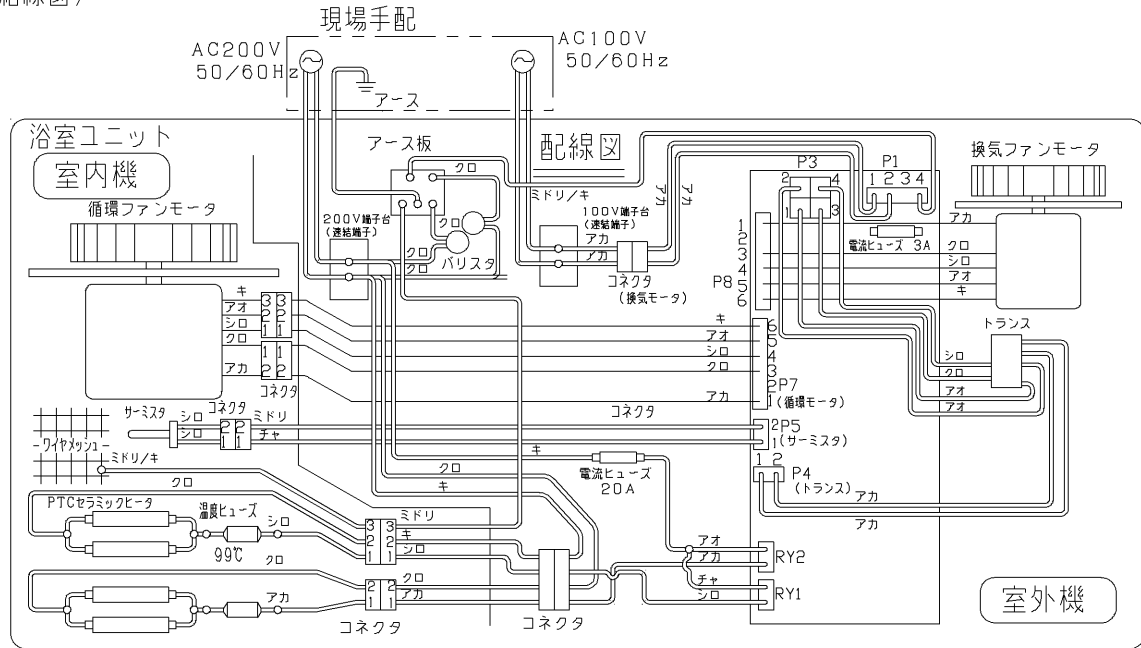

TOTO			単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王(200V壁掛けタイプ)」
製図 緒方	設計 江原	検図 関	承認 中村	品番 TYR260R
備考			日付 2011.12.28	() 符号 ページ 4/4