

2020/1最低

1. 最低必要水压0.05MPa(流動時)

＊施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

図は既設排水管(塩ビ排水管)の場合を示します。

*既設排水管をカットして接続する場合は

壁排水便器取替用排水ジョイント(後ろ抜き用)の別途手配が必要です。

既設排水管を壁面から40mmの位置でカットしてください。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセプトが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。




また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。



注1: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

*注2 : 壁排水便器取替用排水ジョイントにて接続した場合

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

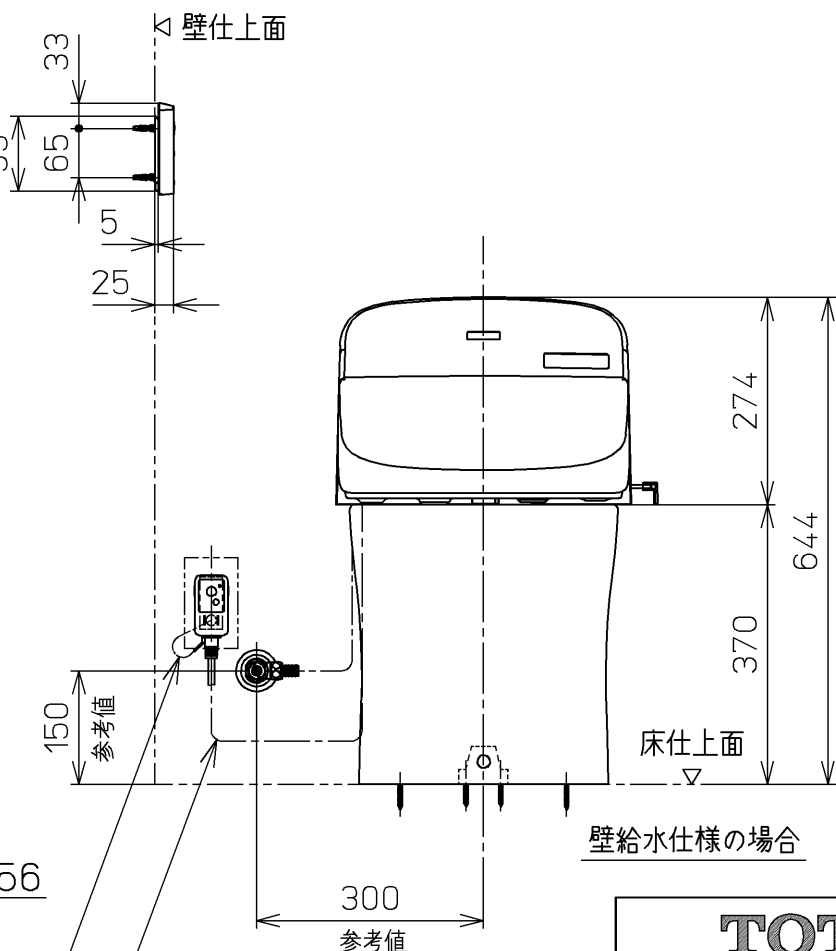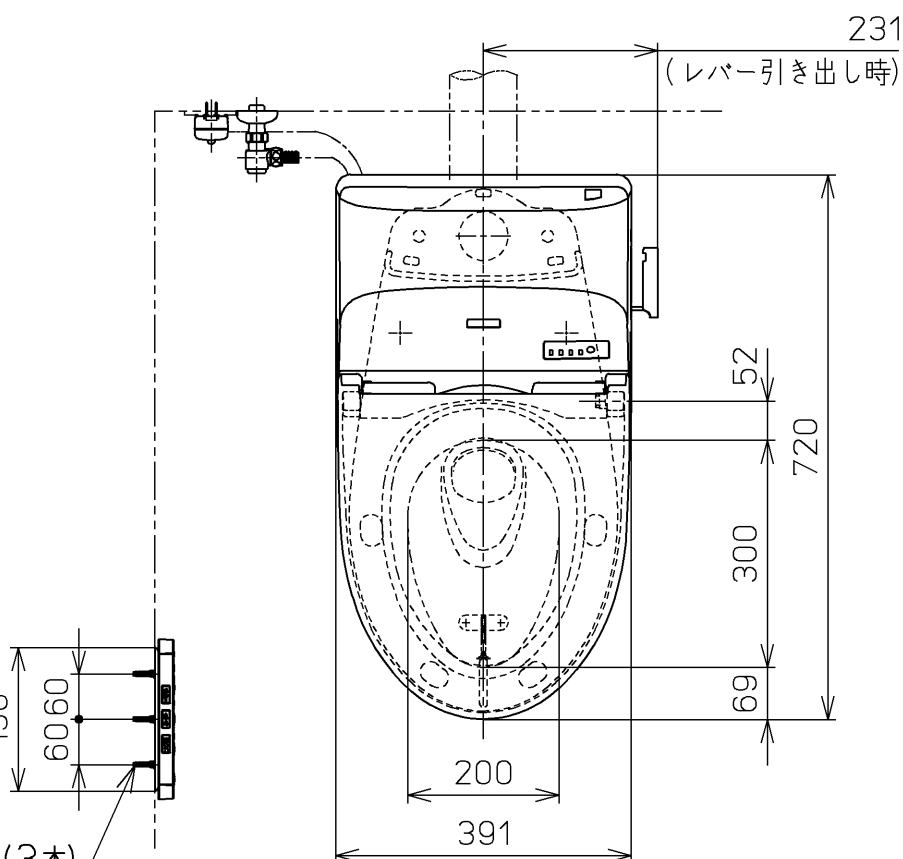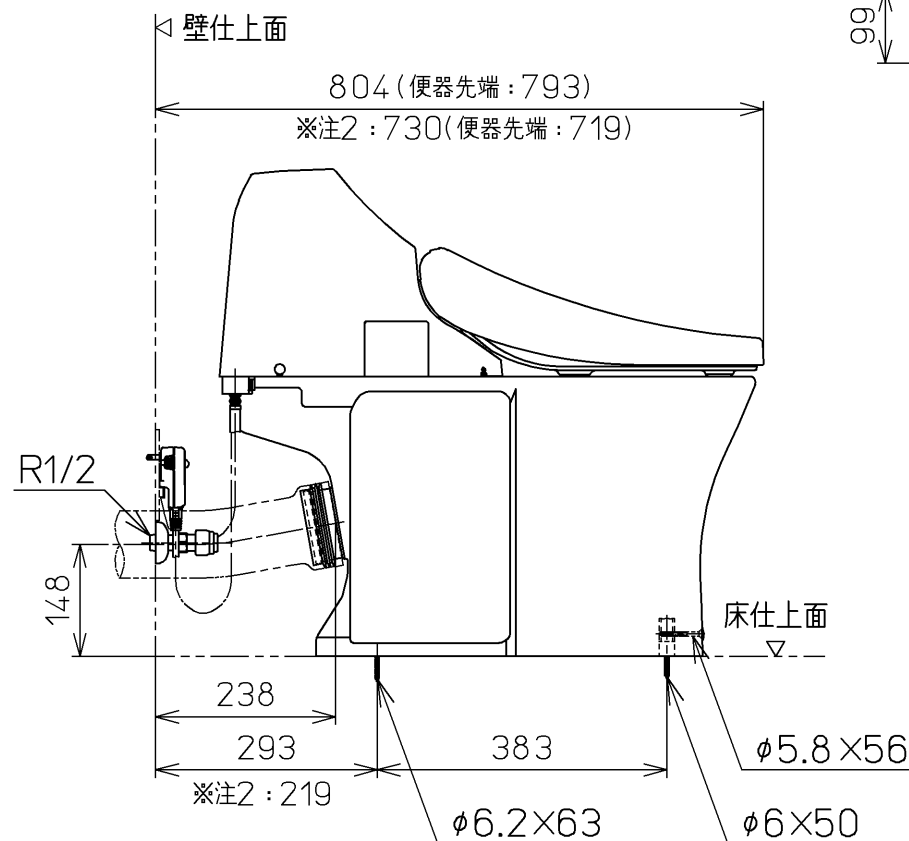

電源コード $L=1000$
アース線 $L=200$

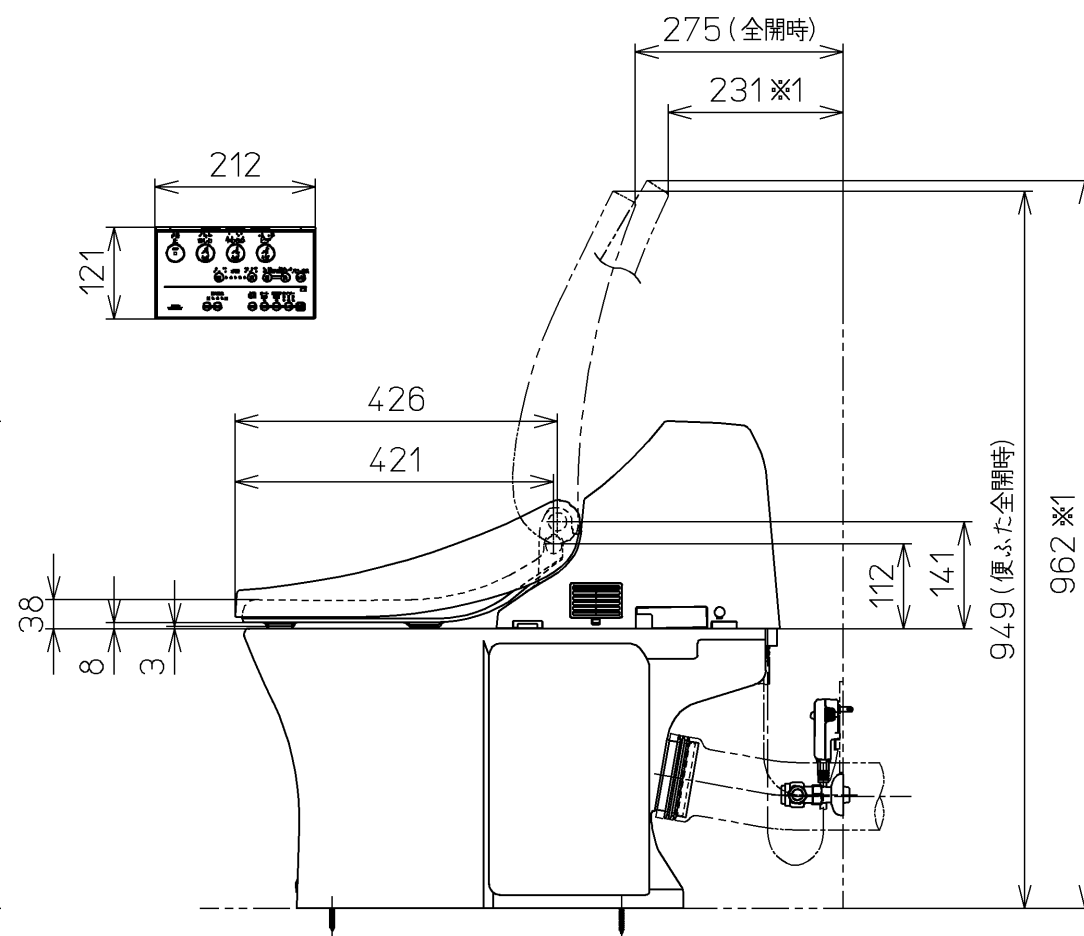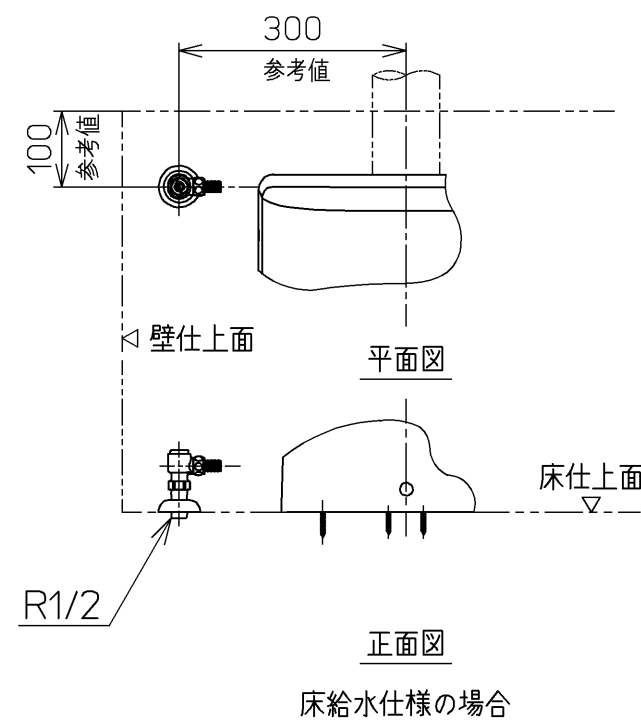

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図  檜原	検図  高祖 松下博	日付 14-03-10	尺度 1 : 10	品番 CES9413PX	
備考 GG1 一般地・流動兼用，P排水(後ろ) リモデルタイプ				図番 CES9413PX=A0100	
A3				ページ No. 2-1	(改)

2020 / 1 最低

最低必要水压0.05MPa(流動時)

*施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

図は既設排水管(塩ビ排水管)の場合を示します。

*既設排水管をカットして接続する場合は

壁排水便器取替用排水ジョイント(左右抜き用)の別途手配が必要です。

既設排水管を便器中心から115mmの位置でカットしてください。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。









*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

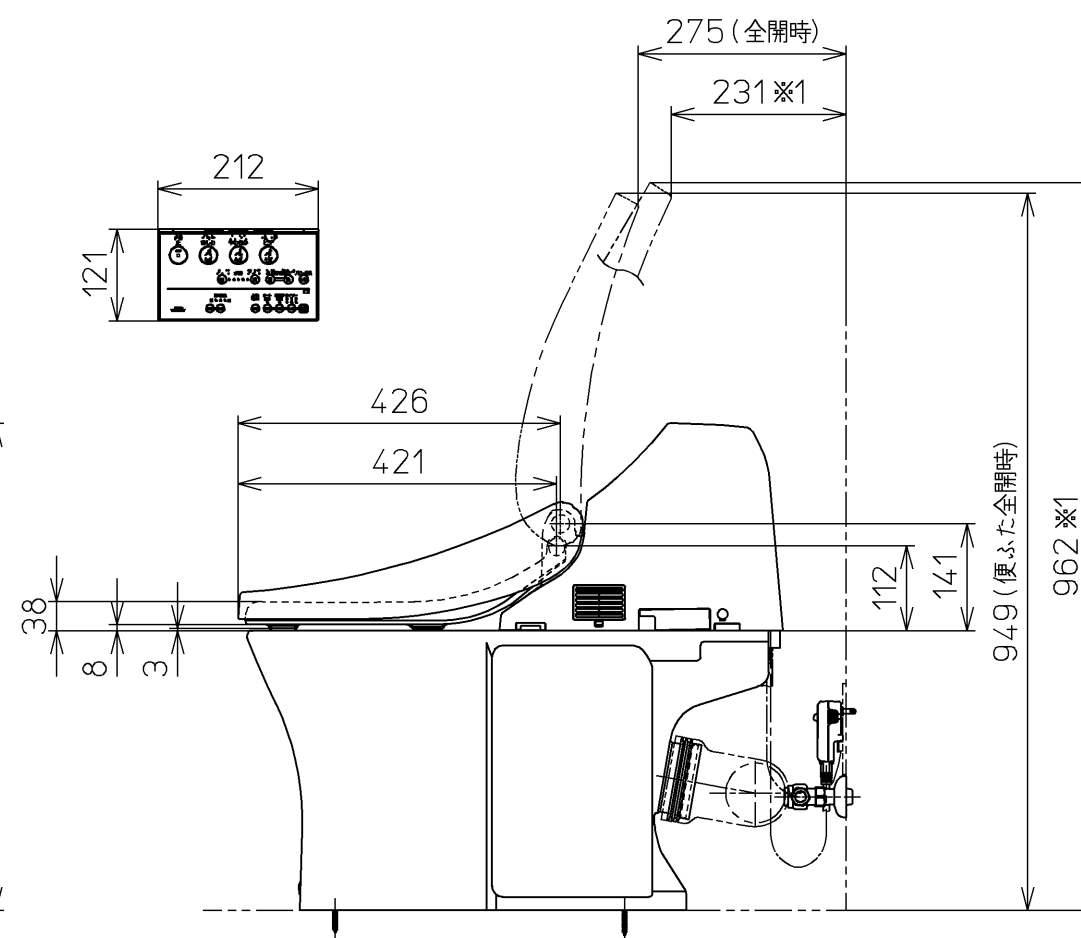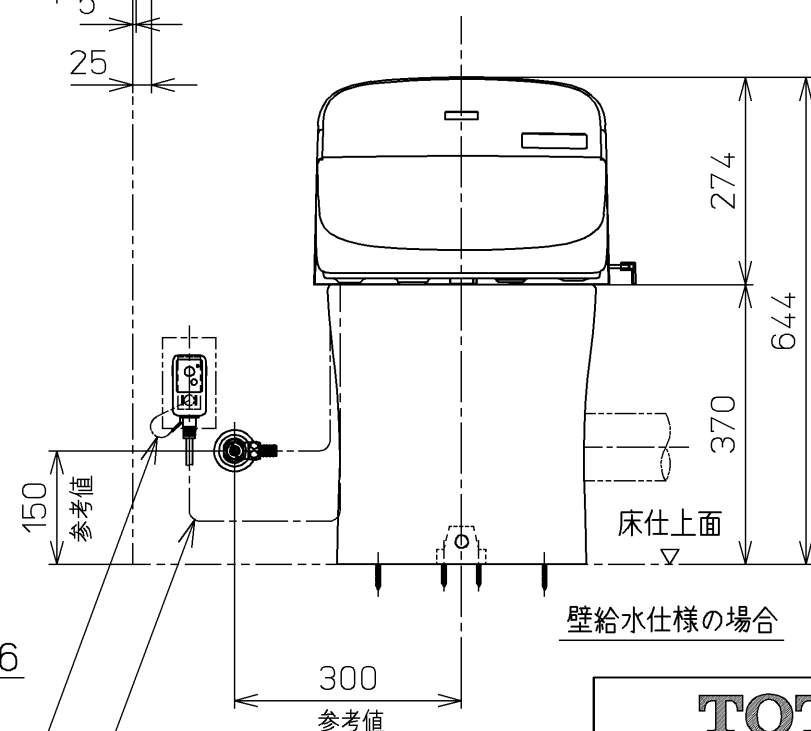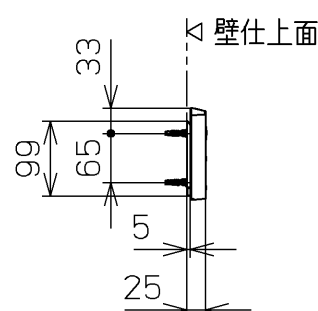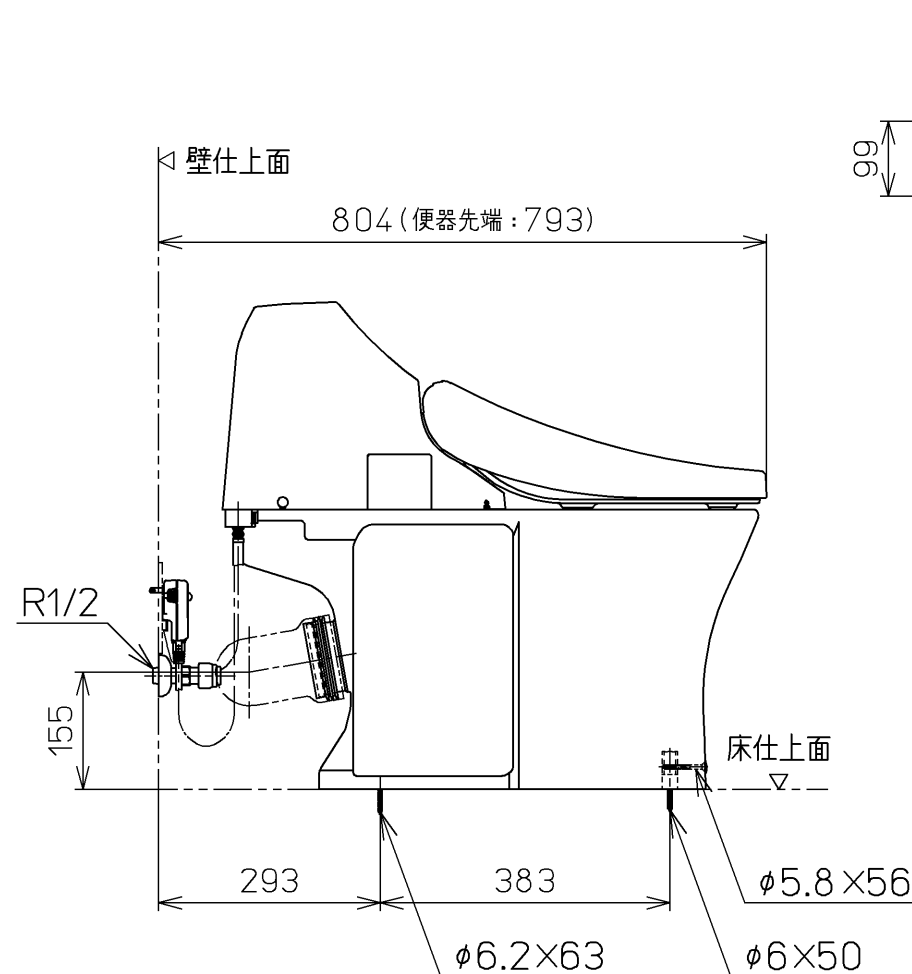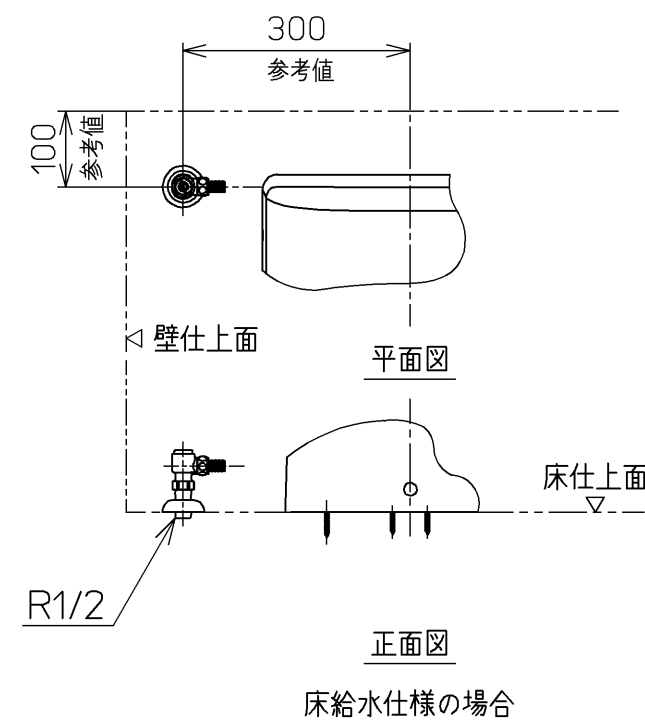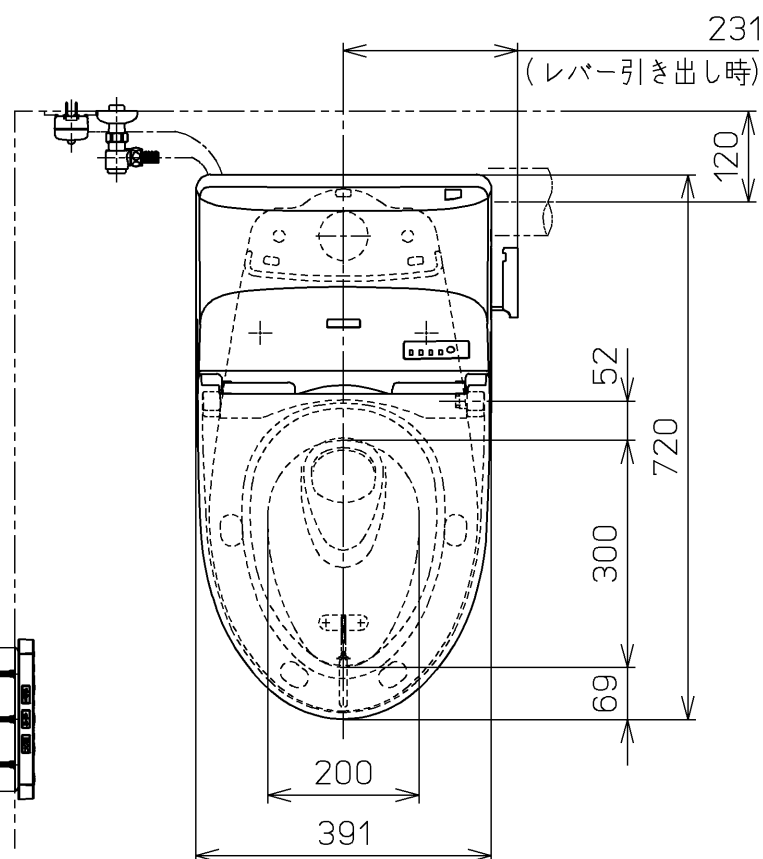

壁給水仕様の場合

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 梶原	検図 高祖 松下博	日付 14-03-10	尺度 1 : 10	
備考 GG1 一般地・流動兼用、P排水(左右) リモデルタイプ				品番 CES9413PX
				図番 CES9413PX=A0200