

生産中止図面

2014/08

A

B

C


D

1



2

3

4

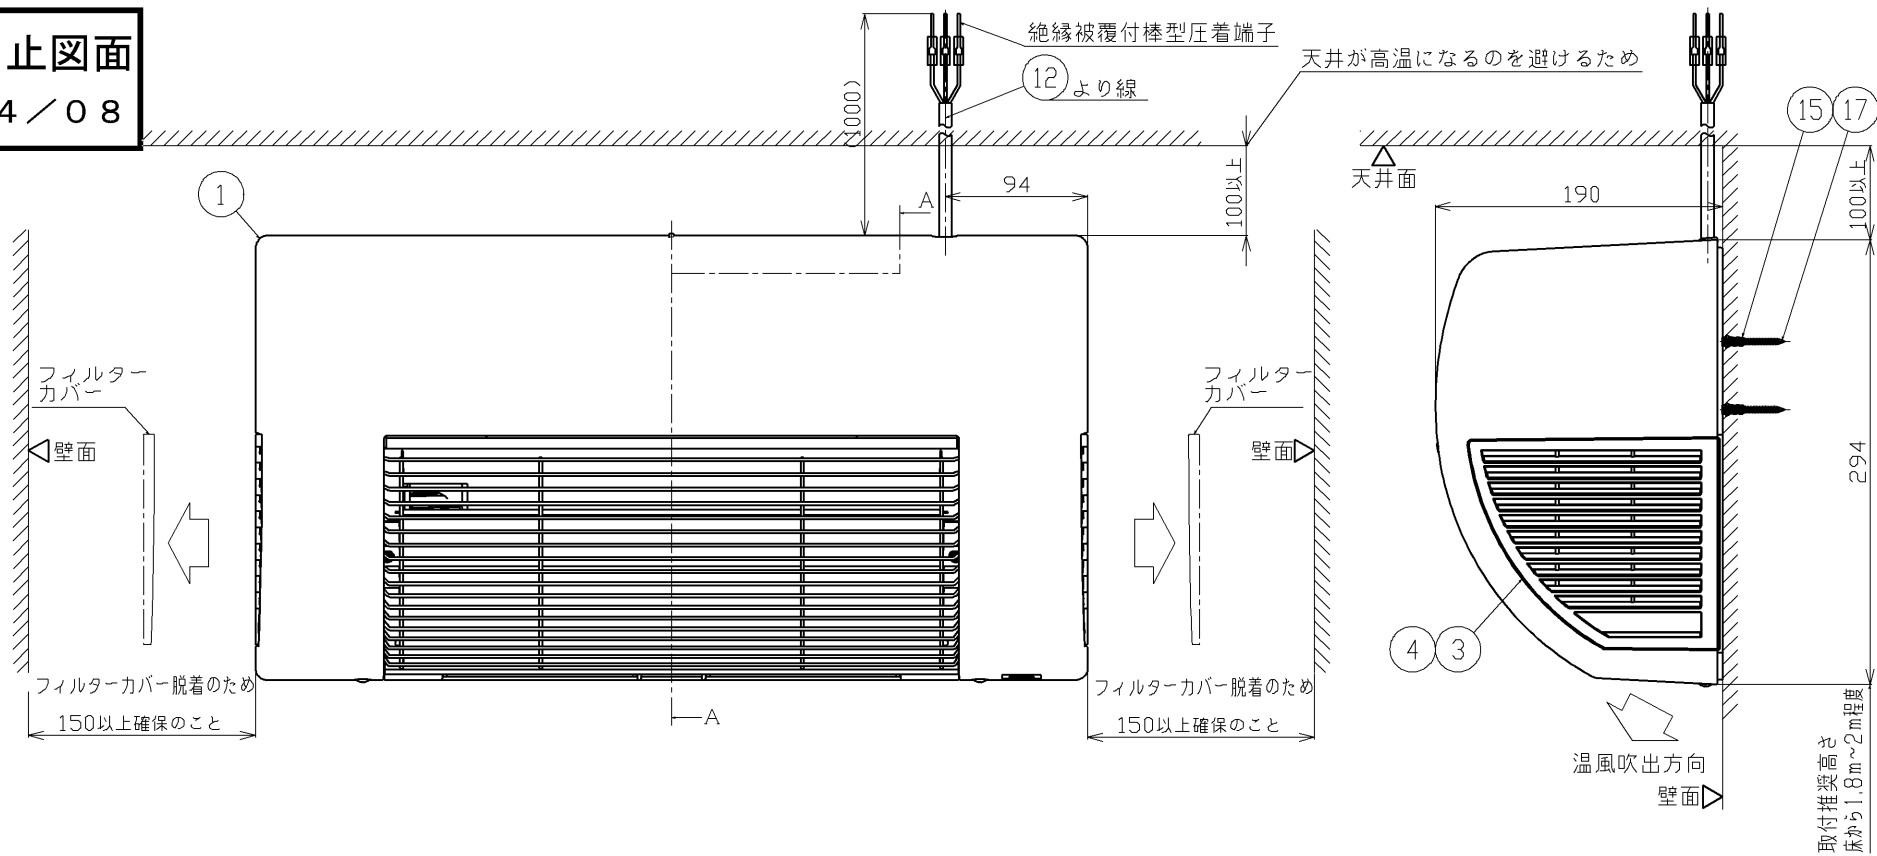


| No. | 品名             | 個数  | 仕様                                    |
|-----|----------------|-----|---------------------------------------|
| ①   | ケースカバー         | 1   | ABS (色調: ペールホワイト)                     |
| ②   | ベースプレート        | 1   | PP                                    |
| ③   | フィルターカバー (右/左) | 各 1 | PP                                    |
| ④   | フィルタ           | 2   | ウレタンフォーム                              |
| ⑤   | ルーバ            | 2   | PBT+GF30                              |
| ⑥   | ファン (CW)       | 1   | POM                                   |
| ⑦   | ファン (CCW)      | 2   | POM                                   |
| ⑧   | カーボンランプ        | 2   | —                                     |
| ⑨   | PTCヒータ         | 2   | —                                     |
| ⑩   | モータ            | 1   | —                                     |
| ⑪   | 取付プレート         | 1   | SUS                                   |
| ⑫   | 電源用ケーブル        | 1   | L = 1 m (VCTF 3×2.0 mm <sup>2</sup> ) |
| ⑬   | ワイヤレスリモコン      | 1   | — (色調: ペールホワイト)                       |
| ⑭   | リモコンホルダ        | 1   | ABS                                   |
| ⑮   | スクリューグロメット     | 6   |                                       |
| ⑯   | ボードアンカー        | 2   |                                       |
| ⑰   | 十字穴付トラスタピン4X50 | 4   | SUS430                                |
| ⑱   | 十字穴付トラスタピン4X35 | 2   | SUS304                                |
| ⑲   | 製品銘版           | 1   | ポリエステル                                |
| ⑳   | 冷却ファン          | 1   | —                                     |

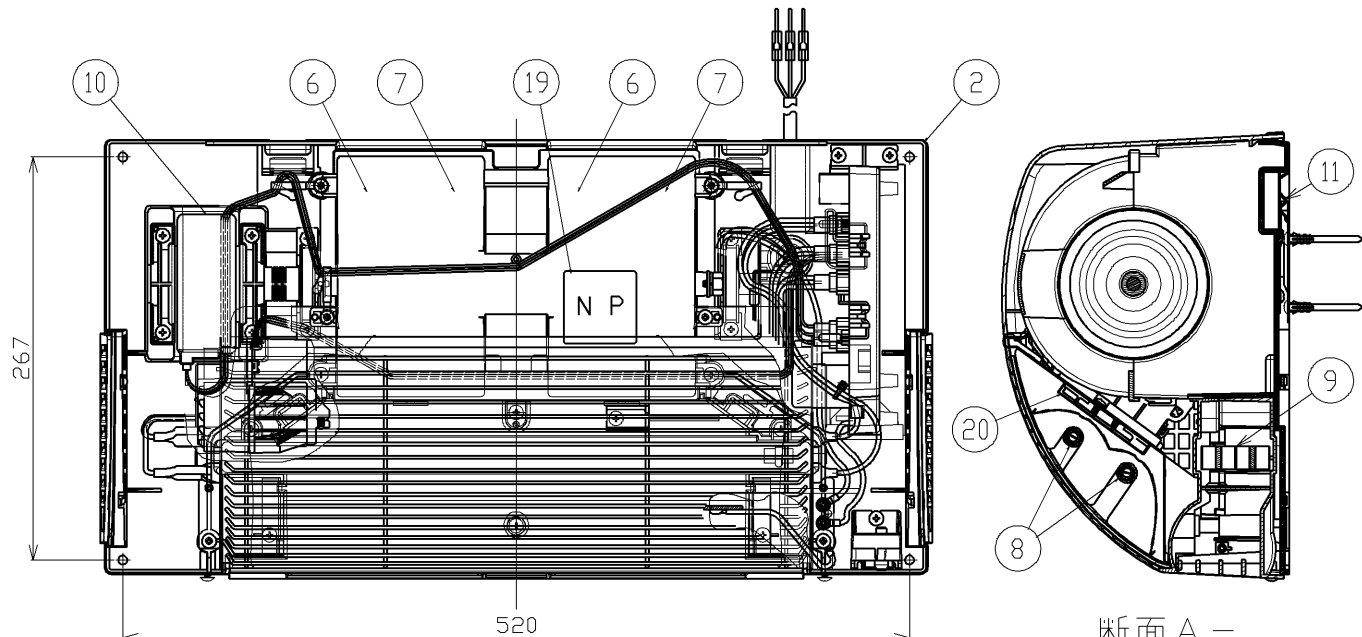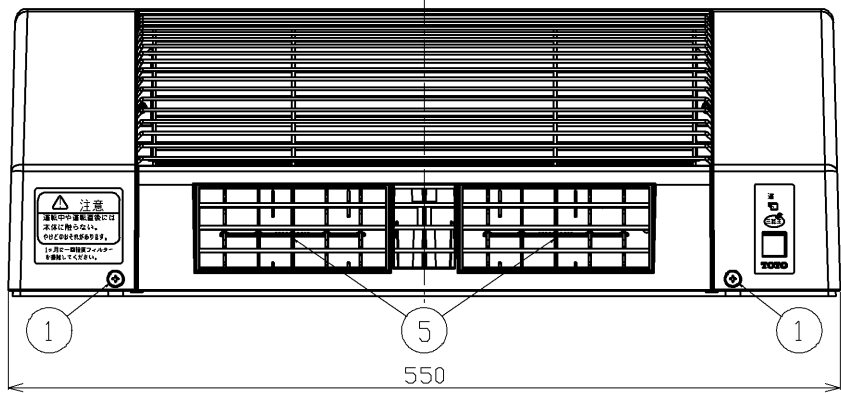


本体取付穴寸法

断面 A - A


(11) 取付プレート 取付位置

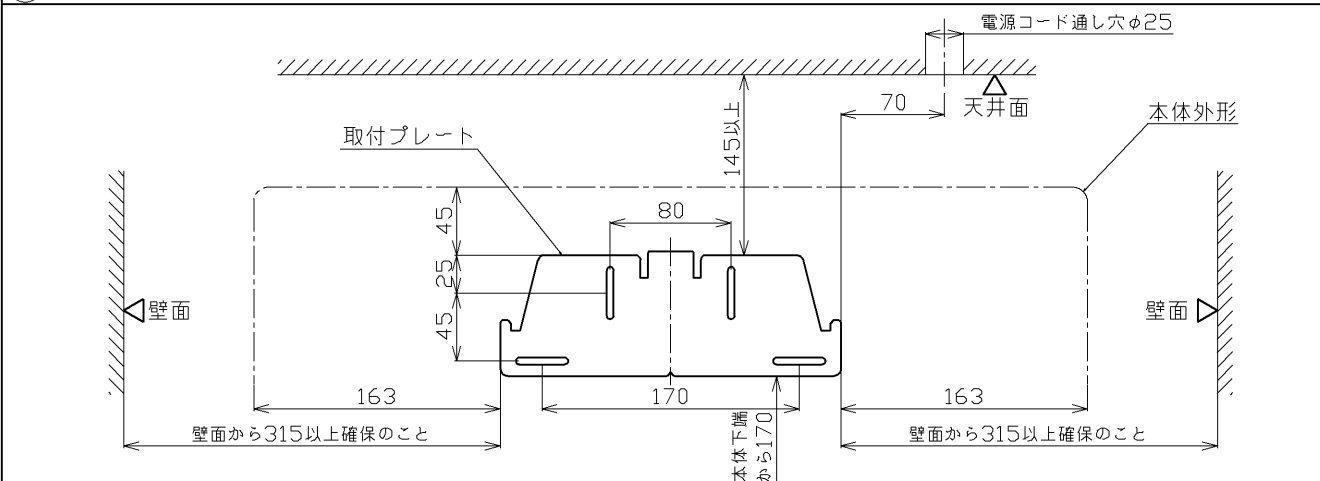

製品取付位置

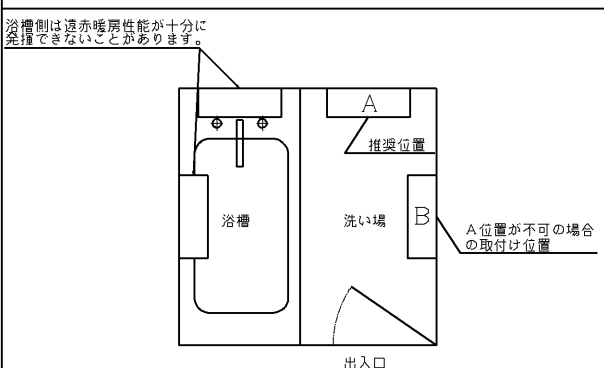

製品取付条件 (斜線AかつBの範囲にシャワー等の器具がないこと)

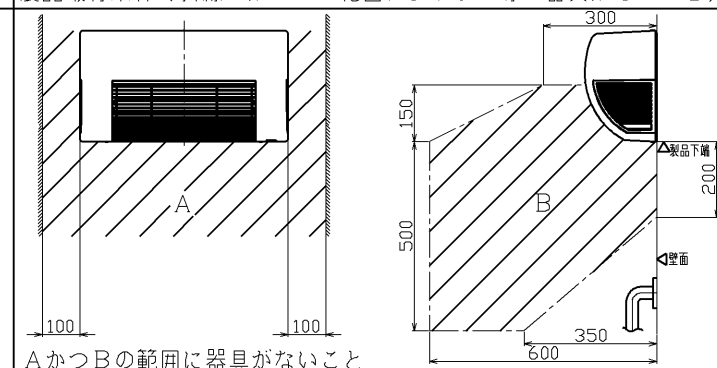

東陶機器株式会社



単位 mm

名称

浴室暖房機  
「三乾王」(200V遠赤タイプ)

製図

設計

検図

承認

尺度

品番

TYR400S

備考

日付

( ) 符号

ページ

1 / 2


1

2

3


4

生産中止図面  
2014/08

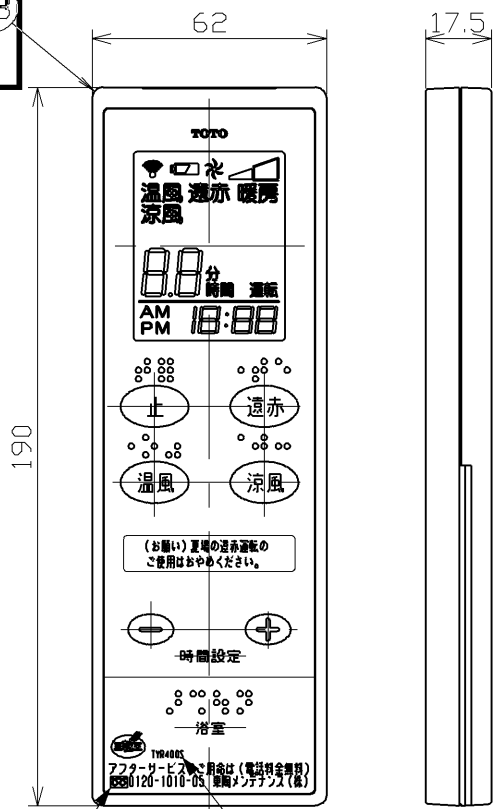


フリーダイヤル  
製品品番表示

ワイヤレスリモコン

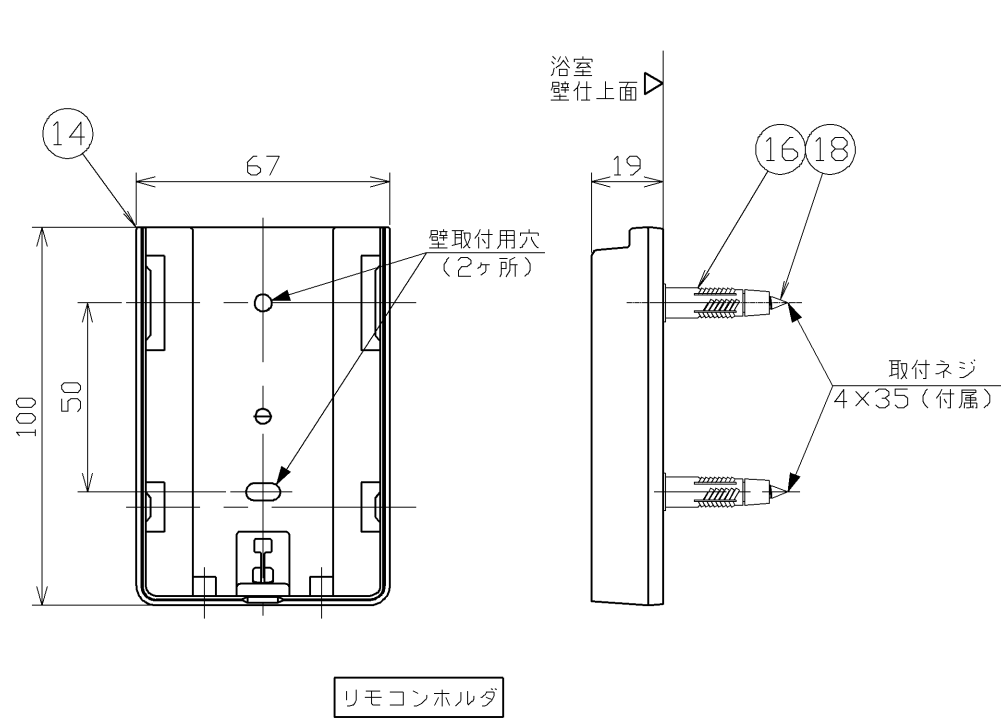


リモコン組品外観（１：２）

結線図

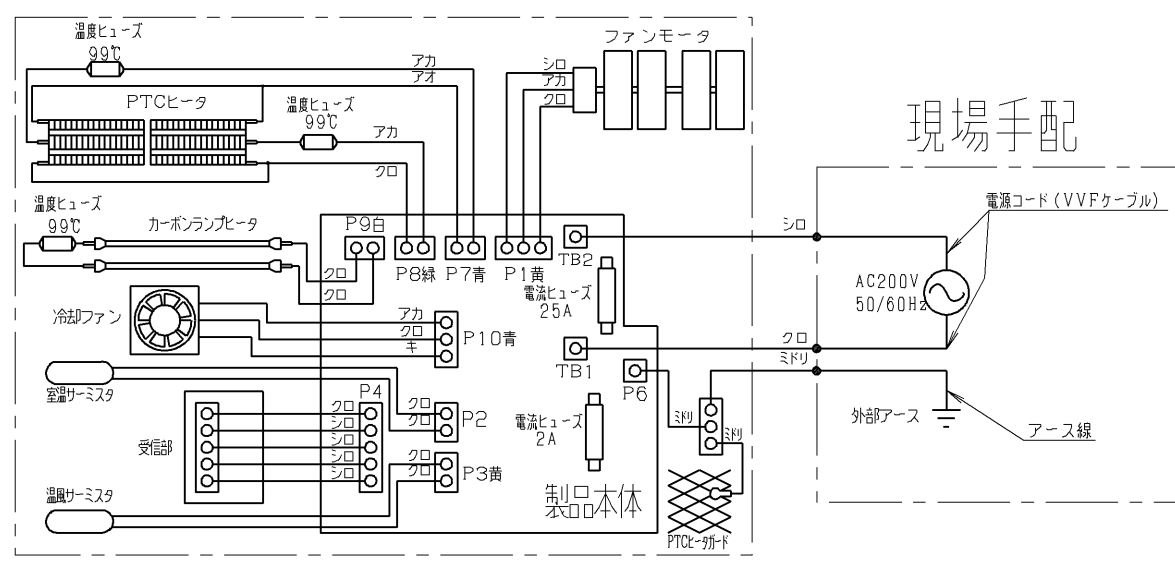


現場手配

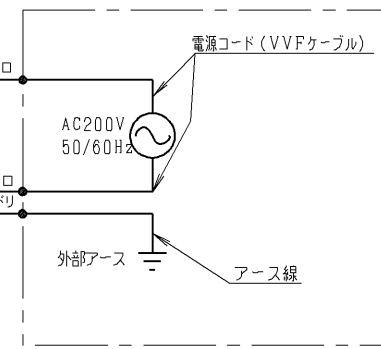

| 特<br>性<br>表 | 機能   | 定格電圧<br>(V) | 周波数<br>(Hz)   | 定格消費電力<br>(W) | 循環風量<br>(m³ / h) | 騒音<br>(dB) | PTC<br>ヒータ | 遠赤<br>ヒータ | 冷却<br>ファン |
|-------------|------|-------------|---------------|---------------|------------------|------------|------------|-----------|-----------|
|             | 温風 強 | 200         | 50<br>/<br>60 | 2520/2550     | 220              | 44         | ON         | OFF       | OFF       |
|             | 温風 弱 |             |               | 2420/2480     | 180              | 41         | ON         | OFF       | OFF       |
|             | 遠赤 強 |             |               | 1200/1200     | —                | 30         | OFF        | ON        | ON        |
|             | 遠赤 弱 |             |               | 810/810       | —                | 30         | OFF        | ON        | ON        |
|             | 涼風 強 |             |               | 33/25         | 220              | 44         | OFF        | OFF       | OFF       |
|             | 涼風 弱 |             |               | 18/22         | 180              | 41         | OFF        | OFF       | OFF       |
|             | 備考   |             |               |               |                  |            |            |           |           |

＜製品銘板＞

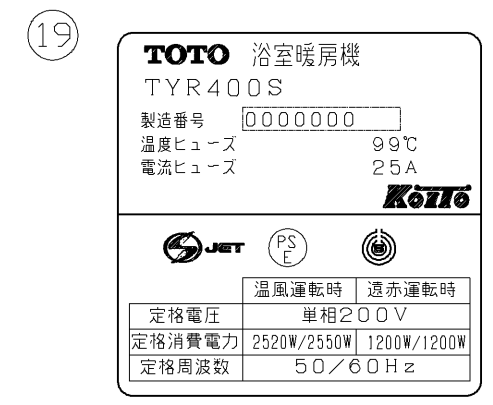

注記

- (1) 天井と製品上端との距離が100mm未満の時は、取り付けできません。
- (2) 製品本体質量：7.0kg
- (3) 土壁などの本体を支持できない場合は、壁の補強工事などが必要です。
- (4) 適応浴室サイズは1坪～1.5坪です。
- (5) 換気、乾燥機能はありません。ただし、温風運転と既存の換気扇を同時に運転させることにより簡易的に乾燥機能として使うことも可能です。
- (6) 遠赤運転は、冬場の暖房以外の目的(隣接する洗面所や脱衣所の暖房、衣類乾燥、夏場のサウナとしてなど)では使用しないでください。
- (7) 電気容量20Aの分岐ブレーカーを使用し、必ず単独配線としてください。
- (8) 三乾王用の漏電遮断器を使用する場合は、感度電流15mA、動作時間0.1秒としてください。(主幹分電盤に漏電遮断器が設置されている場合は、必須ではありません。)
- (9) アースはD種の設置工事に基づいて、必ず行ってください。
- (10) 取付前に以下のことを確認してください。
  - ・壁面に本体取付け可能な平坦部があること。
  - ・施工やメンテナンスを妨げる障害物がないこと。
  - ・温風が直接当たる場所に障害物がないこと。

|          |          |    |    |                |                                 |            |
|----------|----------|----|----|----------------|---------------------------------|------------|
| 東陶機器株式会社 |          |    |    | 単位<br>mm       | 名称<br>浴室暖房機<br>「三乾王」(200V遠赤タイプ) |            |
| 製図<br>平島 | 設計<br>大神 | 検図 | 承認 | 尺度<br>1:2      | 品番<br>TYR400S                   | ページ<br>2/2 |
| 備考       |          |    |    | 日付<br>05.09.28 | ( ) 符号                          |            |