


2008 / 04



便器耐荷重	981N(100kgf)
便器給水圧力	最低必要圧力・・・0.07MPa{0.7kgf/cm ² } (流動時) (瞬間必要流量:75L/min以上)
	最高圧力・・・0.69MPa{7.0kgf/cm ² }
洗面器給水・給湯圧力	最低必要圧力・・・0.05MPa{0.5kgf/cm ² } (流動時)
	最高圧力・・・0.69MPa{7.0kgf/cm ² }

① 壁との隙間(空間)は向かって左側を400mm以上、向かって右側を100mm以上確保願います。
 ② 便器排水位置は製品の設置位置を決める特に重要な寸法です。
 ③ 便器給水管部に止水バルブを設けることをおすすめします。
 ④ 便器脱臭口の吸込風量は約0.2m³/min(0.1~0.3m³/min)で別途ダクト工事を行ってください。
 ⑤ φ100フレキシブルダクトは製品すえ付け後接続工事ください。

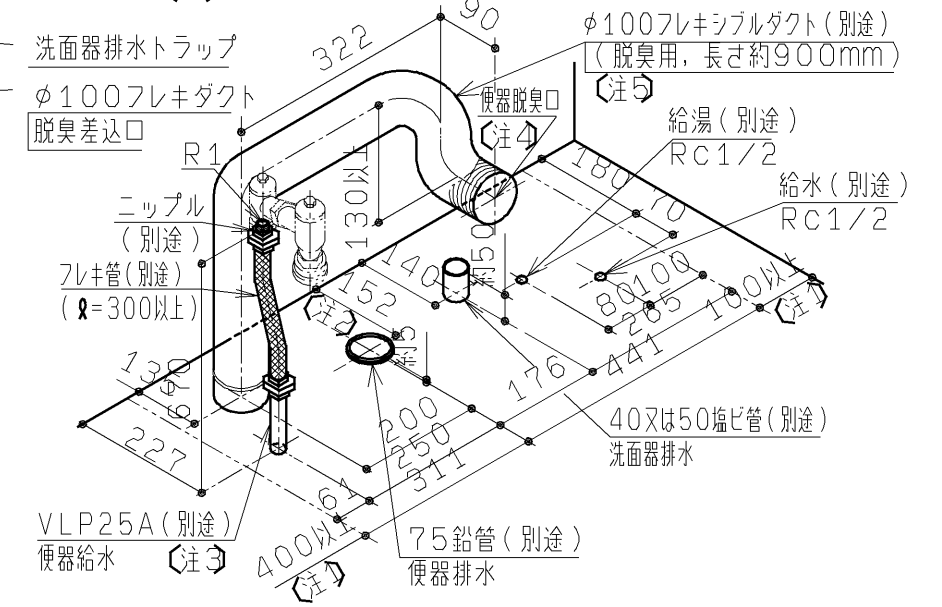

配管立上げ位置図（別途手配，別途工事ください）

部位	仕様	色
前面パネル 蹴込パネル	FRP	パールホワイト
便器パネル	ポリエステル化粧合板	化粧ボード KP-7511S(グレー系)
側面パネル	ポリエステル化粧合板	パールホワイト
便 器	陶器製便器	パールホワイト(#N11)
便 座	前割便座	パールホワイト(#N11)
洗浄弁	フラッシュバルブ	

東陶機器株式会社			第三角法	単位 mm	名称
製図 西沢	検図 稲垣 岡本	日付 '02.7.04	尺度 1:10	洗面器付収納式大便器	
備考 脱臭口付タイプ				品番	UGC750D