
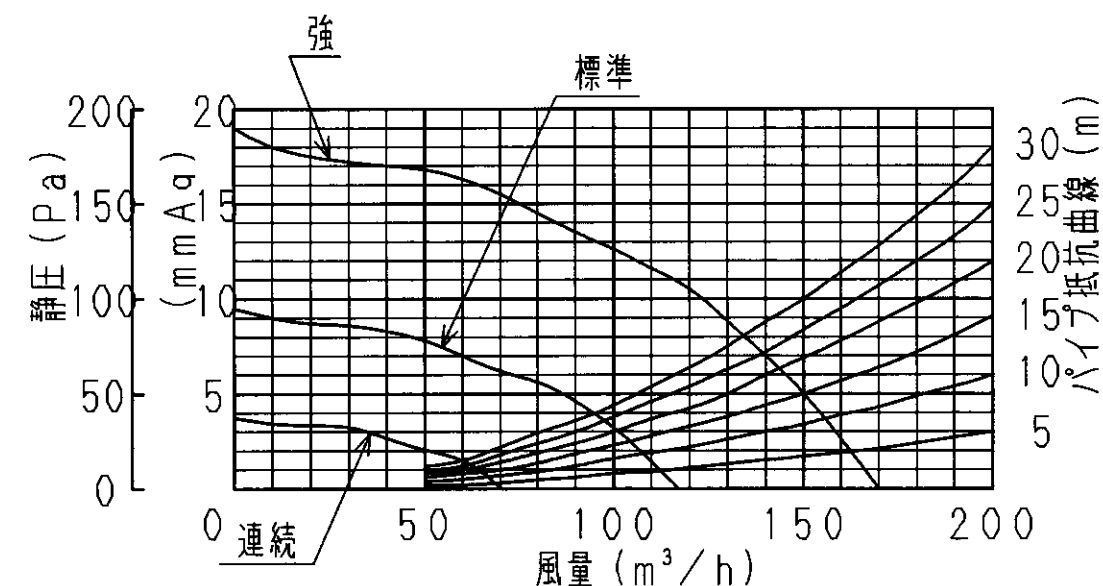


生産中止図面<結線図>

2002/06 現場手配

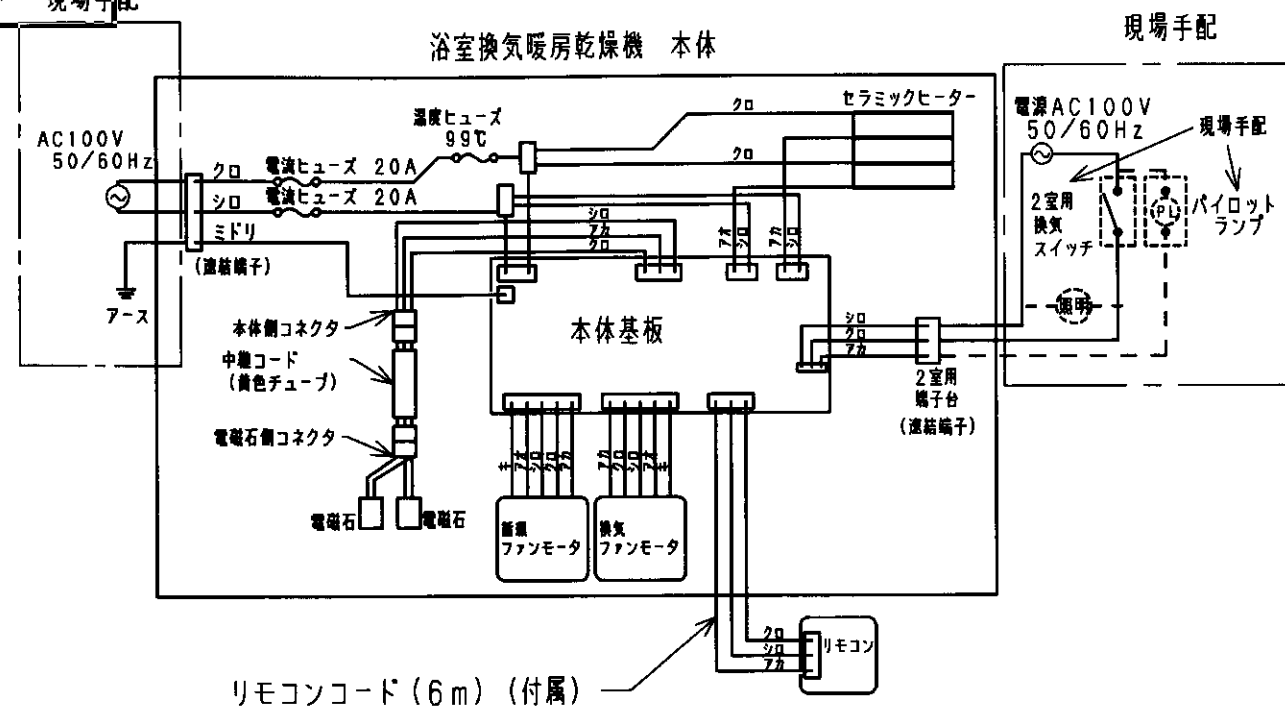

静圧風量特性曲線

吸気ダクト接続位置変更方法

- ・現場により、吸気ダクト接続位置を変更するときは、中継コード（黄色チューブ、コネクタ付き）を外して、電磁石側コネクタと本体側コネクタを接続して下さい。

- 注記）
1. 製品本体重量：7.2 kg
 2. 天井面に取付スペースが無い場合、及び天井裏の奥行き寸法が250 mm未満の場合、取付困難なことがあります。
 3. 電気容量20 Aの漏電ブレーカーで、必ず単独配線とする必要があります。
 4. リモコンコードの長さ6 m。
 5. 塩ビ鋼板天井の場合、天井開口は天井材裏側の石膏ボードも同じ寸法で開口してください。
 6. パイロットランプを使用しない場合は、トイレ用換気スイッチをトイレ用端子台の赤に絶対に接続しないで下さい。
・接続すると、本体基板の回路内でショートするため基板が壊れます。
 7. パイロットランプは電圧検知型を使用してください。
 8. 2室スイッチとして遅れタイマー機能付スイッチは使用できません。また2室用端子台部の負荷は約0.5 Wなのでオンピカタイプスイッチのランプが点灯しない場合があります。

<製品銘板>

TOTO 浴室換気暖房乾燥機	
型 式	TYK220
製造番号	0000000000
定格電圧	100V
定格周波数	50/60 Hz
定格消費電力	1450 W
製造元	東陶機器株式会社
温度ヒューズ	99℃
電流ヒューズ	5A・20A・20A

東陶機器株式会社				単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」
製図 大原	検図 植山	 	日付 00. 10. 19	尺度 ——	図番
備考 3室換気仕様			ページ 2 / 2		TYK220