

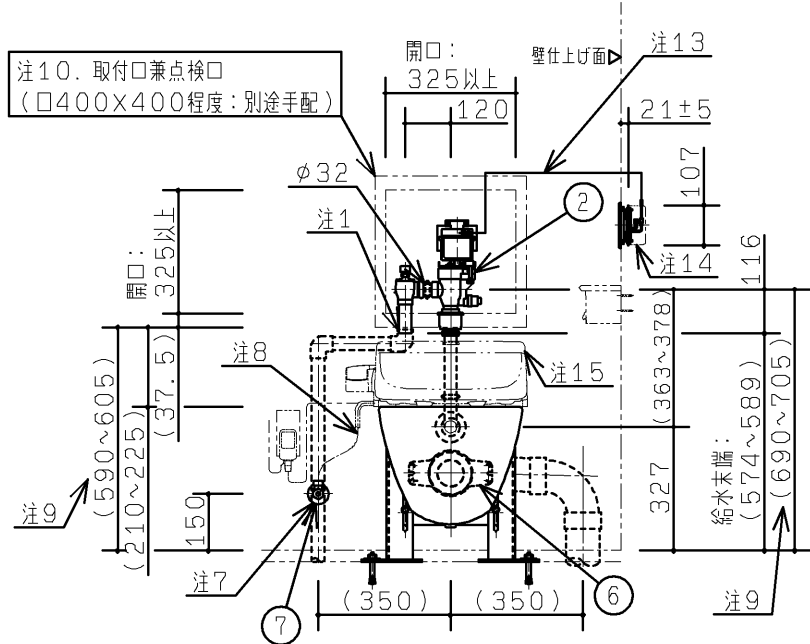
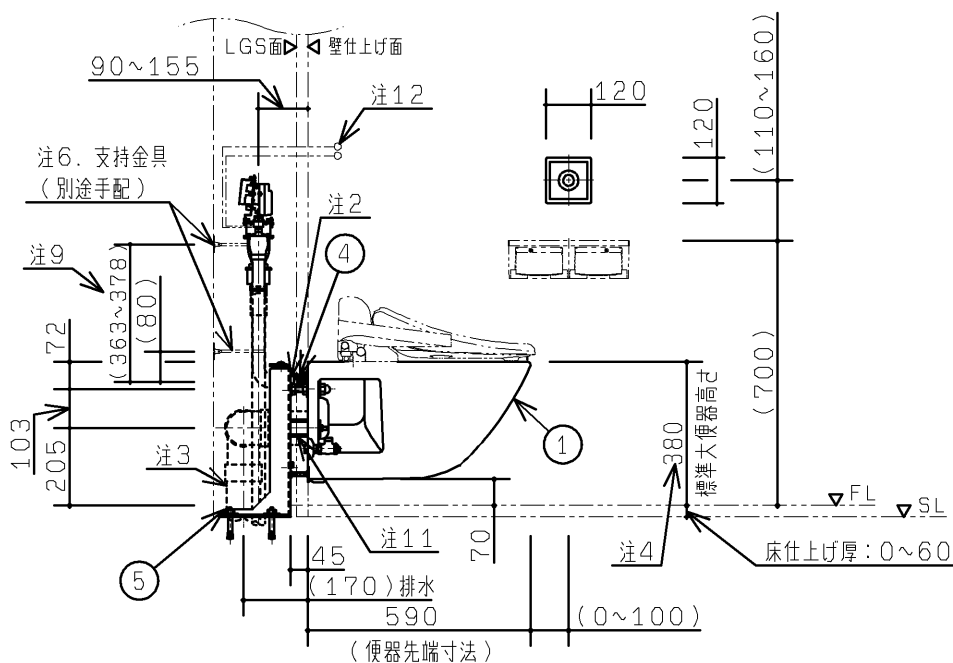





水道水仕様

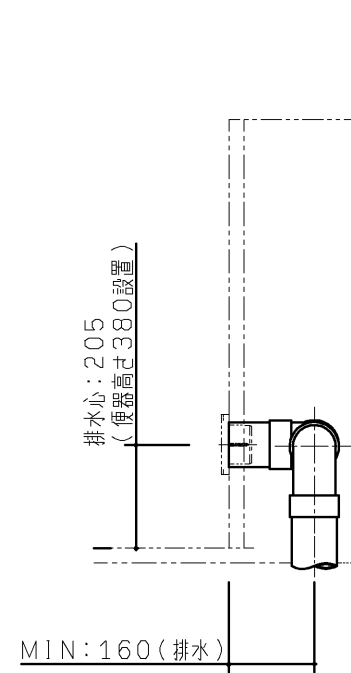

注：給水には最低必要水压（流動時）0.07MPaを確保してください。（最高水压（静止時）0.75MPa）
注：壁掛大便器取付スタンドの外形図を参考に、スタンドを選ける位置に配管を立ち上げてください。

水道水仕様

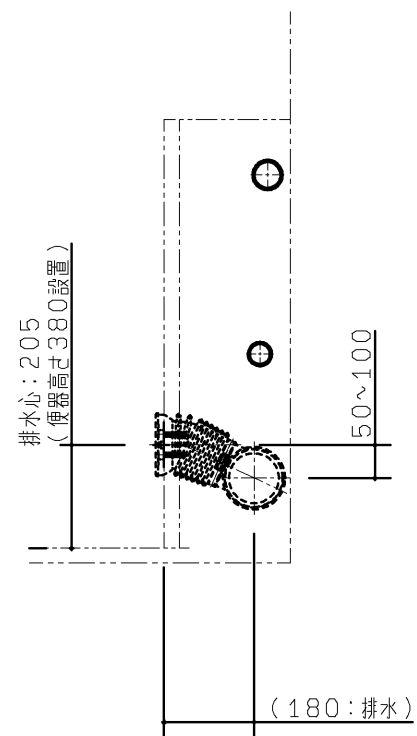

注1：ねじサイズ R1 銅管以外と接続の場合、必ず絶縁継手を使用してください。

注2：洗浄管：φ31.75（自動フラッシュバルブに含まれます）

注3：FV用の給水管径は25Aとしてください。

注4：排水は末端の呼び径100で準備ください。

注5：ライニング内から配管床抜きする場合は床開口禁止範囲（スタンドのベースプレートの周囲40mmの範囲）を避けた位置から取り出してください。

注6：自動フラッシュバルブ本体及び、洗浄管を躯体又はLGSなどから支持を必ず取ってください。

参考：カクタイ（品番：2211・2216）相当品

注7：フラッシュバルブ同梱洗浄管の長さの範囲で接続可能範囲を示しています。

注8：通気管と汚水管の接続は水上側の器具管で接続してください。詳細は（3/3）参考図面を参照してください。

注9：給水管呼び径は連数に応じて都度設計してください。1連横引きの場合は、呼び径は25A以上としてください。

注：給水には最低必要水压（流動時）0.07MPaを確保してください。（最高水压（静止時）0.75MPa）

注：壁掛大便器取付スタンドの外形図を参考に、スタンドを避ける位置に配管を立ち上げてください。

再生水仕様

注1 R1
管端防食継手（給水専用）としてください

注2

注3 給水呼び径：25A

注4 VPまたはVU100
勾配1/100

注5 305（水道水）

注6

注7

注8 通気管50A

注9 VLP32A以上


140以上
45（通気管）
95~155（洗浄管）
仕上面
327（洗浄管）（363~378）
床仕上面
SL
50（水道水）
60（再生水）

壁仕上面
器具心
120 120
壁仕上面
CLライン - 93
便器上面
150以上
（便器上面：380）
（690~705）

740~880（通気管）
385~460（再生水）
270~300（水道水）
116
（588~603）

管端防食継手（給水専用）としてください

（50（水道水））
（60（再生水））

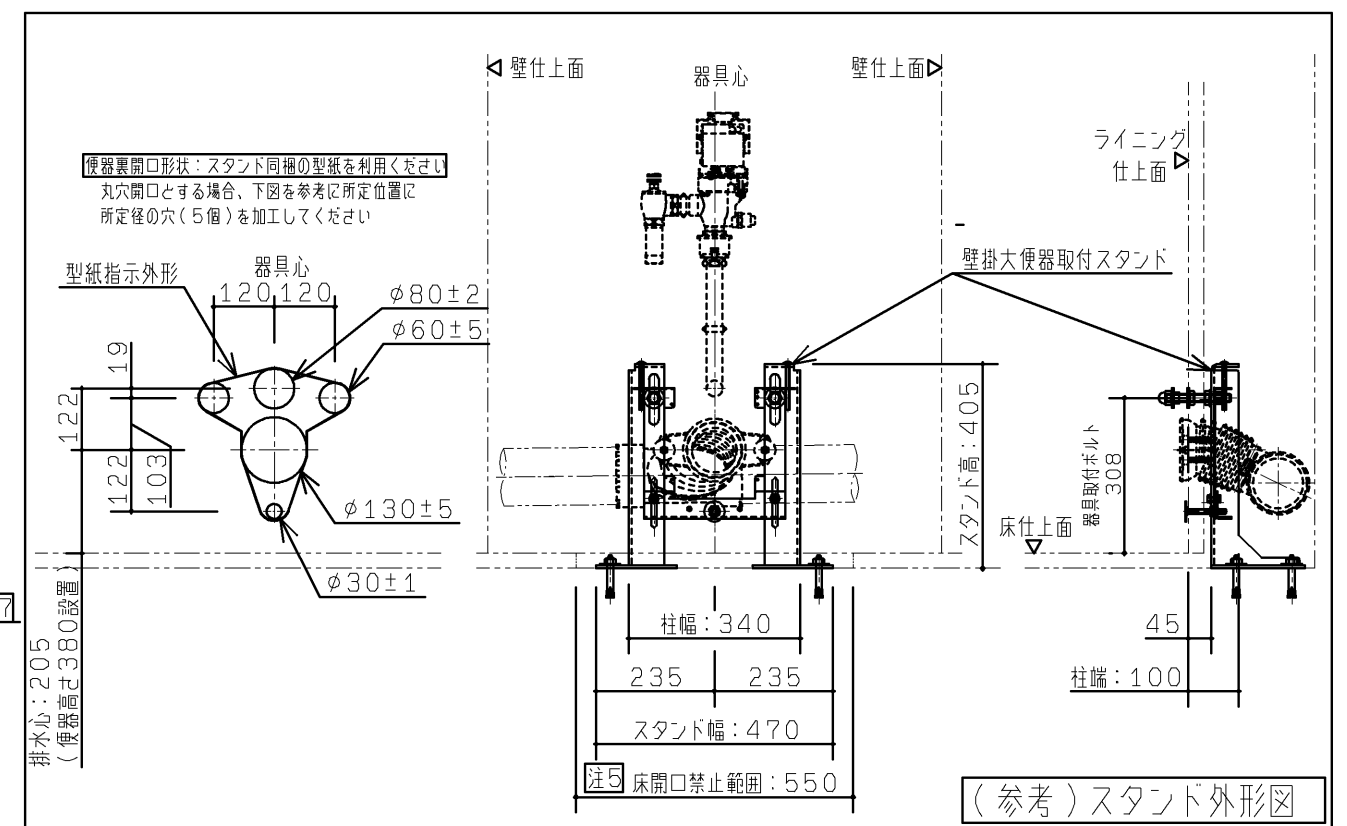

TOTO		第三角法	単位 mm	名称 壁掛6L大便器セット事前施工情報
製図 占部	検図 熊本 坂口	日付 13. 11. 29	尺度 1:15	品番
備考 設備工事（横引配管）（2/3）				図番 UAXC=15

2016 / 04

全長 6.5m

