


生産中止図面
2007/04

A




B

C


D

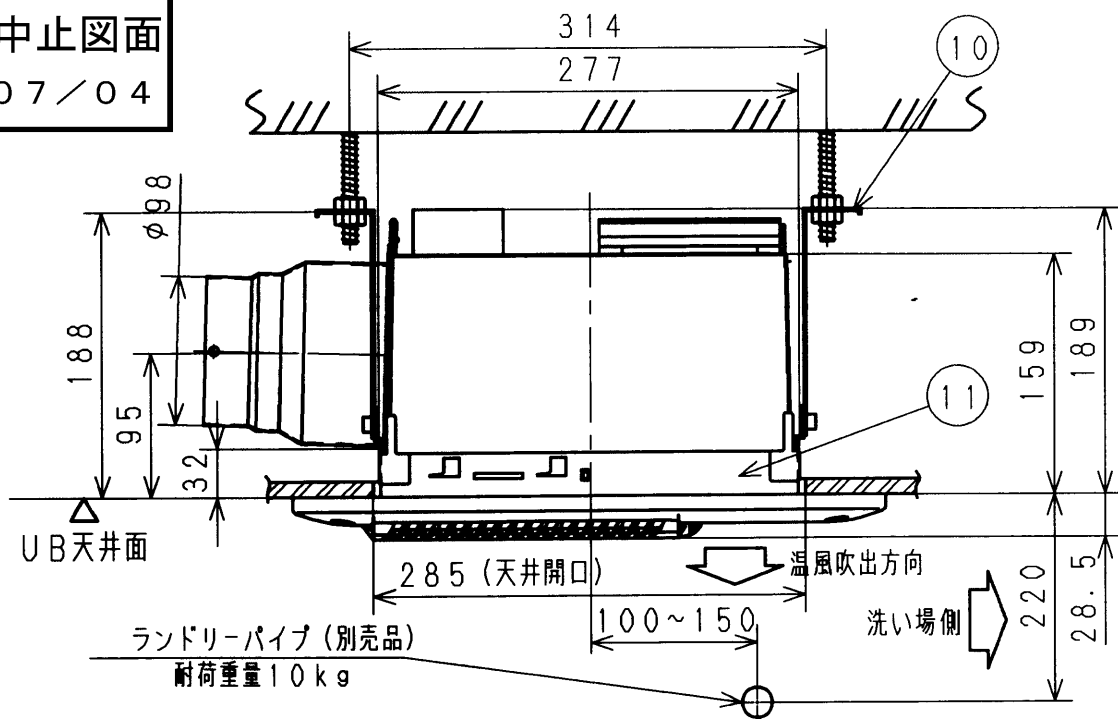

天井取付図
(1:5)

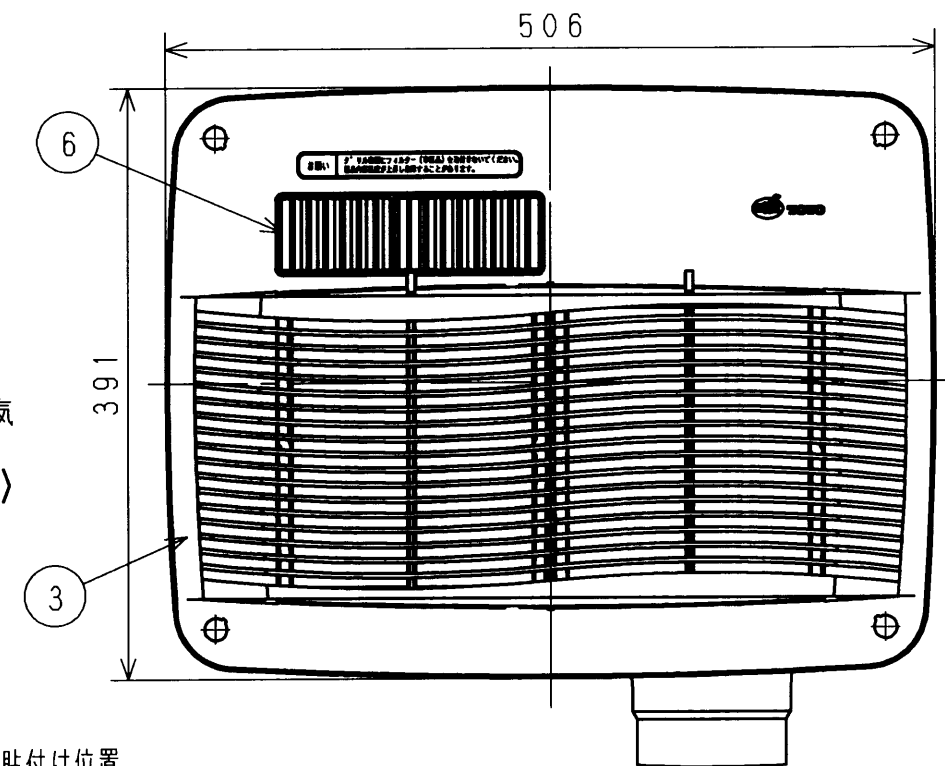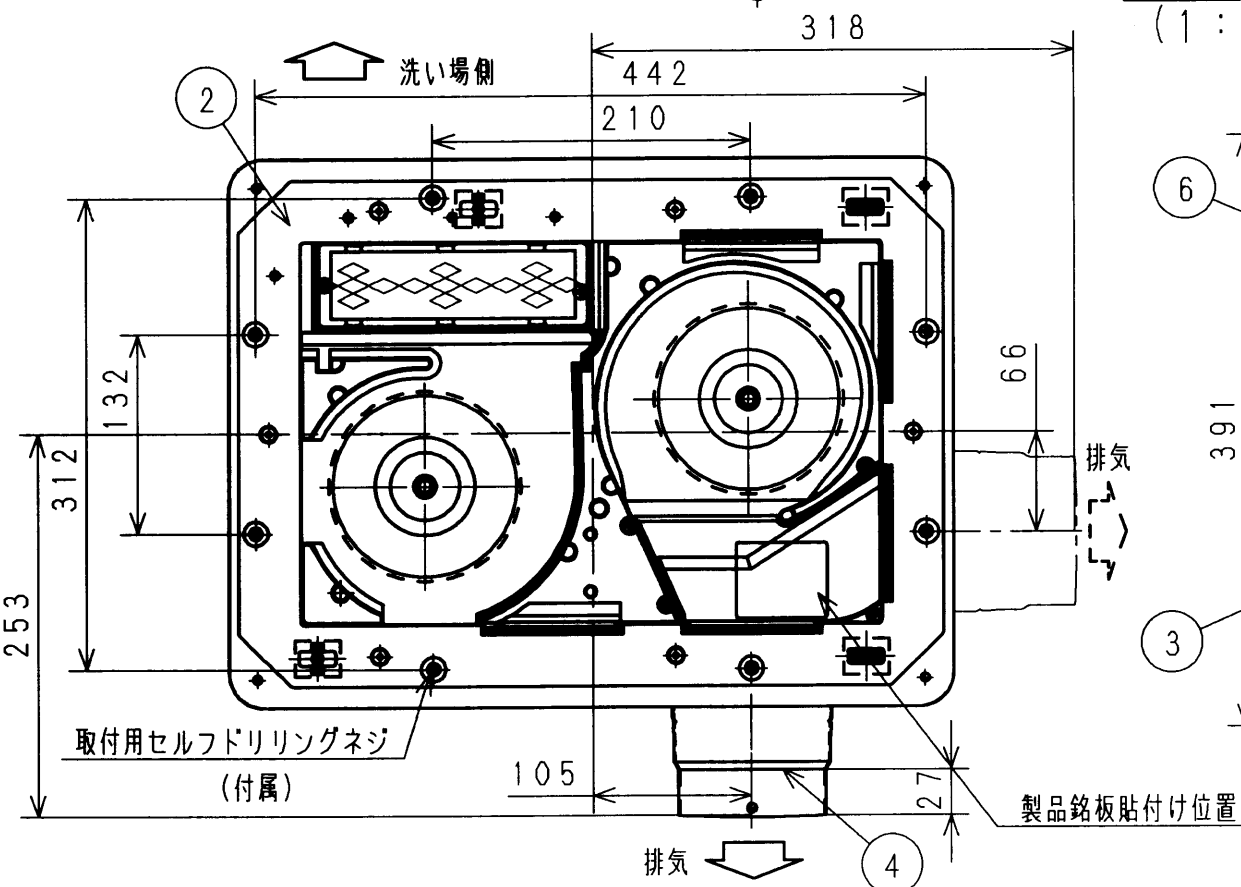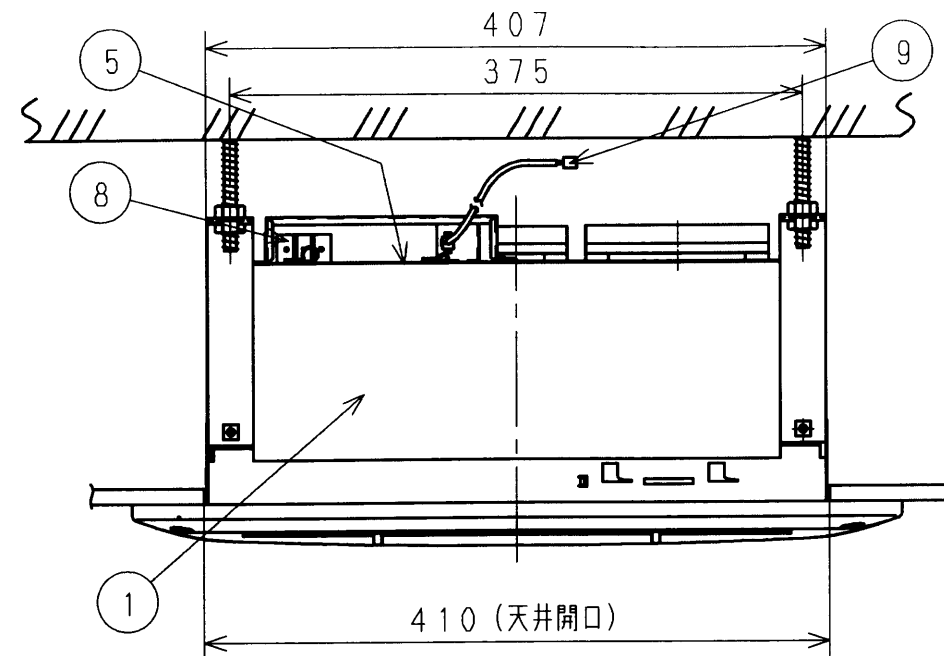


天井裏から見た図

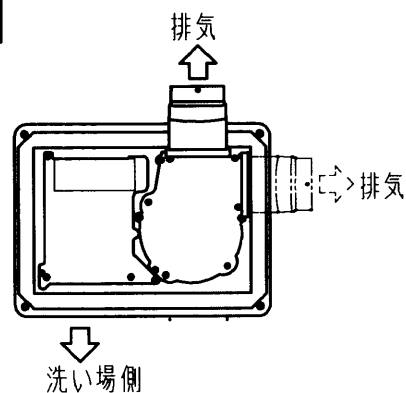

・排気は2方向から接続方向選択可能。

天吊りしない場合

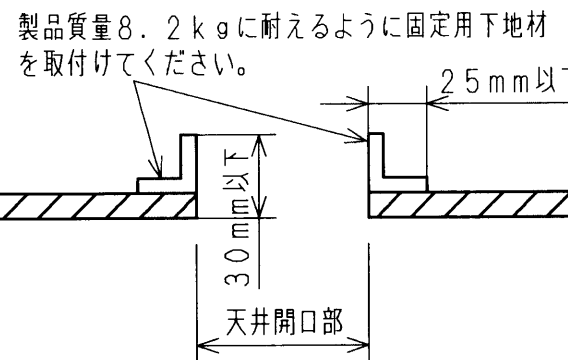


東陶機器株式会社

製図 大原 設計 大原 検図 廣瀬 承認 日付 02.10.31
備考 1室換気タイプ (連続換気)

No.	品名	個数	仕様
①	外装ケース	1	SECC+カチオン電着 t0.8
②	ケーシング	1	PP樹脂
③	グリル	1	ABS 色:アイルホワイト
④	排気ダクト接続口	1	SGCD+カチオン電着 t0.8
⑤	本体基板	1	ABS樹脂, SECC+カチオン電着 t0.8
⑥	吹出口	1	PBT樹脂 ガラス30%
⑦	リモコン	1	ABS樹脂 色:パールホワイト
—	循環用ファン	1	POM樹脂
—	換気用ファン	1	POM樹脂
—	循環用モータ	1	DCブラシレスモータ
—	換気用モータ	1	DCブラシレスモータ
—	ヒータ	1	PTCセラミックヒータ
⑧	電源端子台	1	速結端子タイプ
⑨	リモコンコード	1	3芯 6m (リモコンとコネクタ接続)
⑩	吊下げ用ハンガー	4	亜鉛メッキ鋼板
⑪	取付枠	1	SECC+カチオン電着 t1.6

●天吊りしない場合 (天井裏の補強材に直付けする場合)

取付枠取付用下穴6ヶ所と、本体取付用通し穴8ヶ所を開けてください。また固定用下地材 (取付補強材) が必要です。

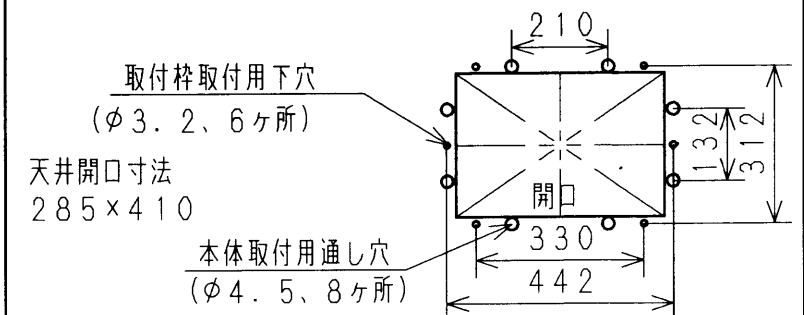

●天吊りする場合

本体取付用通し穴8ヶ所を開けてください。(穴位置は上図参照)

単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」
尺度 1:5	品番 TYK700
日付 02.10.31	() 符号
ページ 1/2	

