

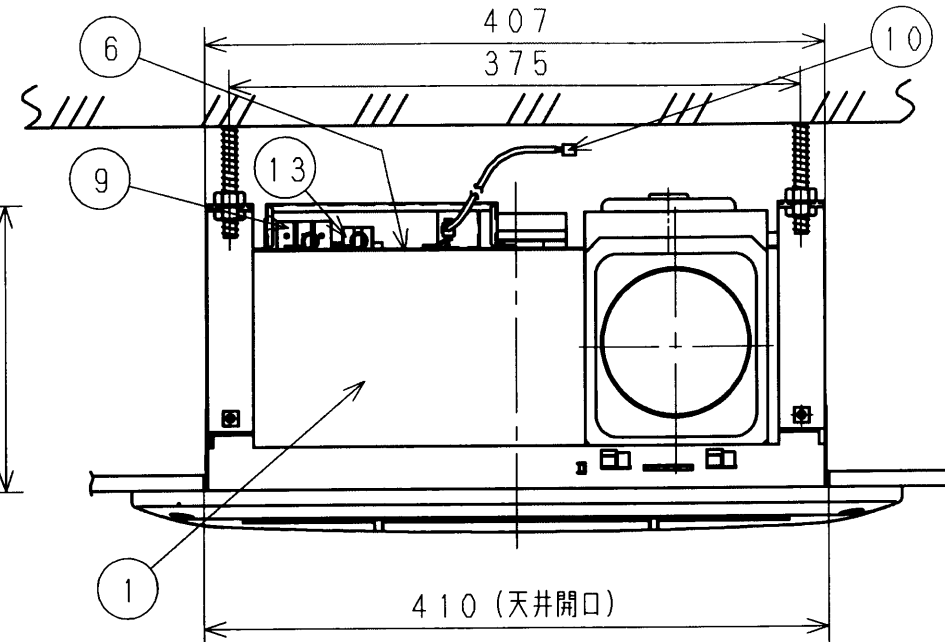
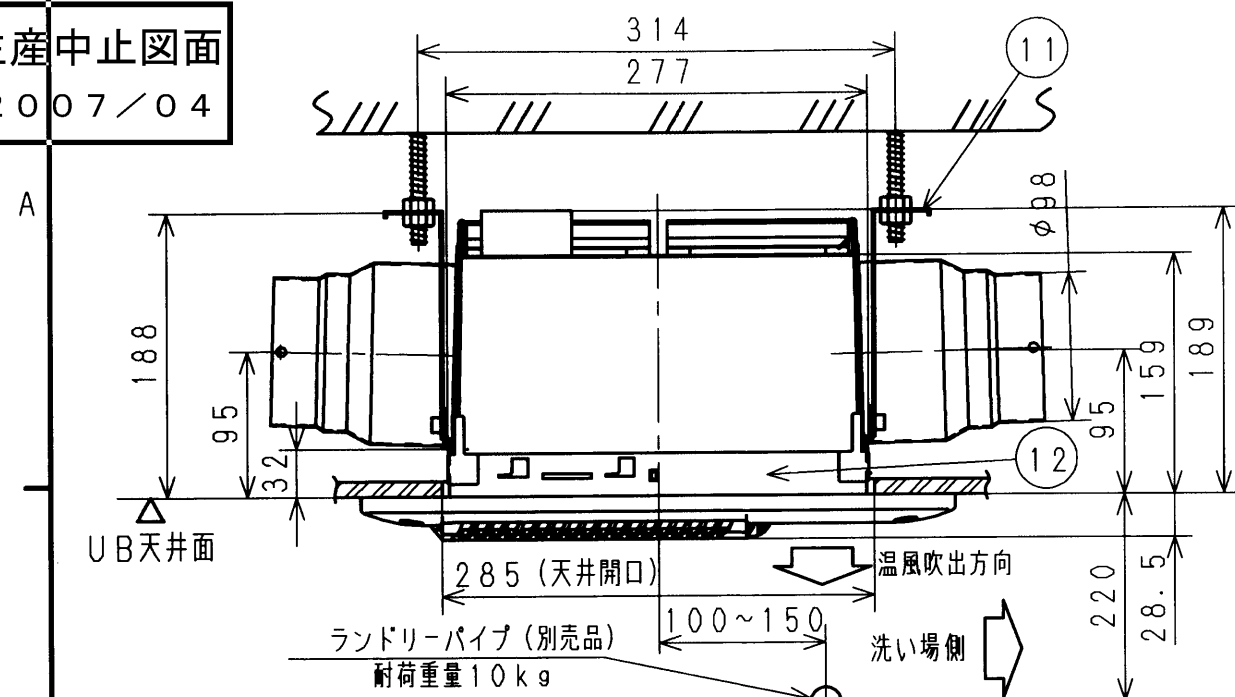


生産中止図面


2007 / 04

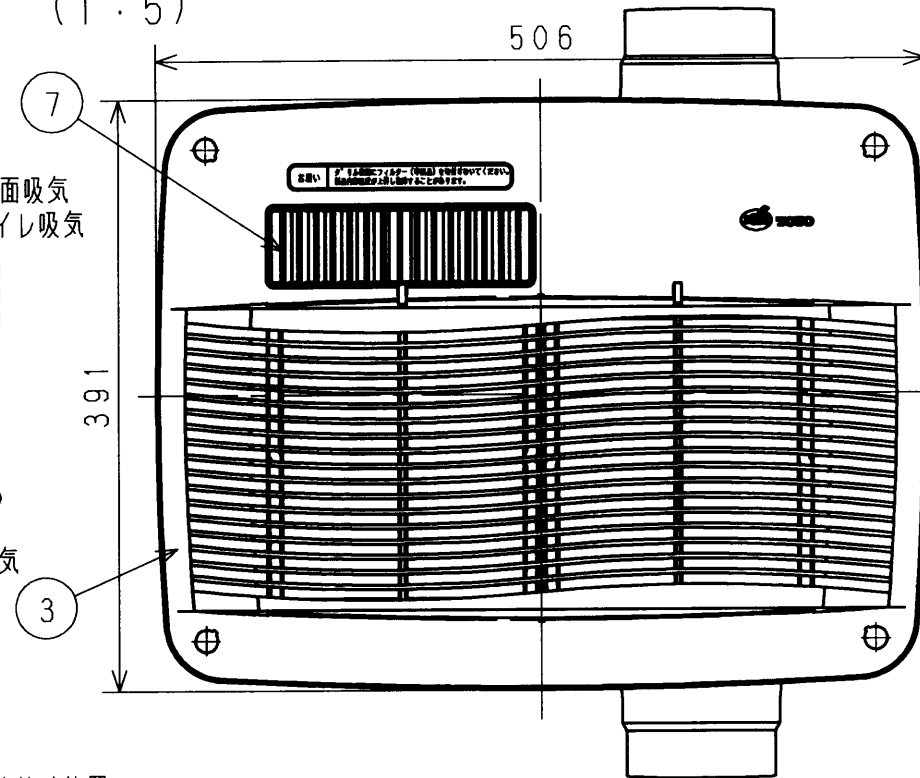

天井取付図
(1 : 5)

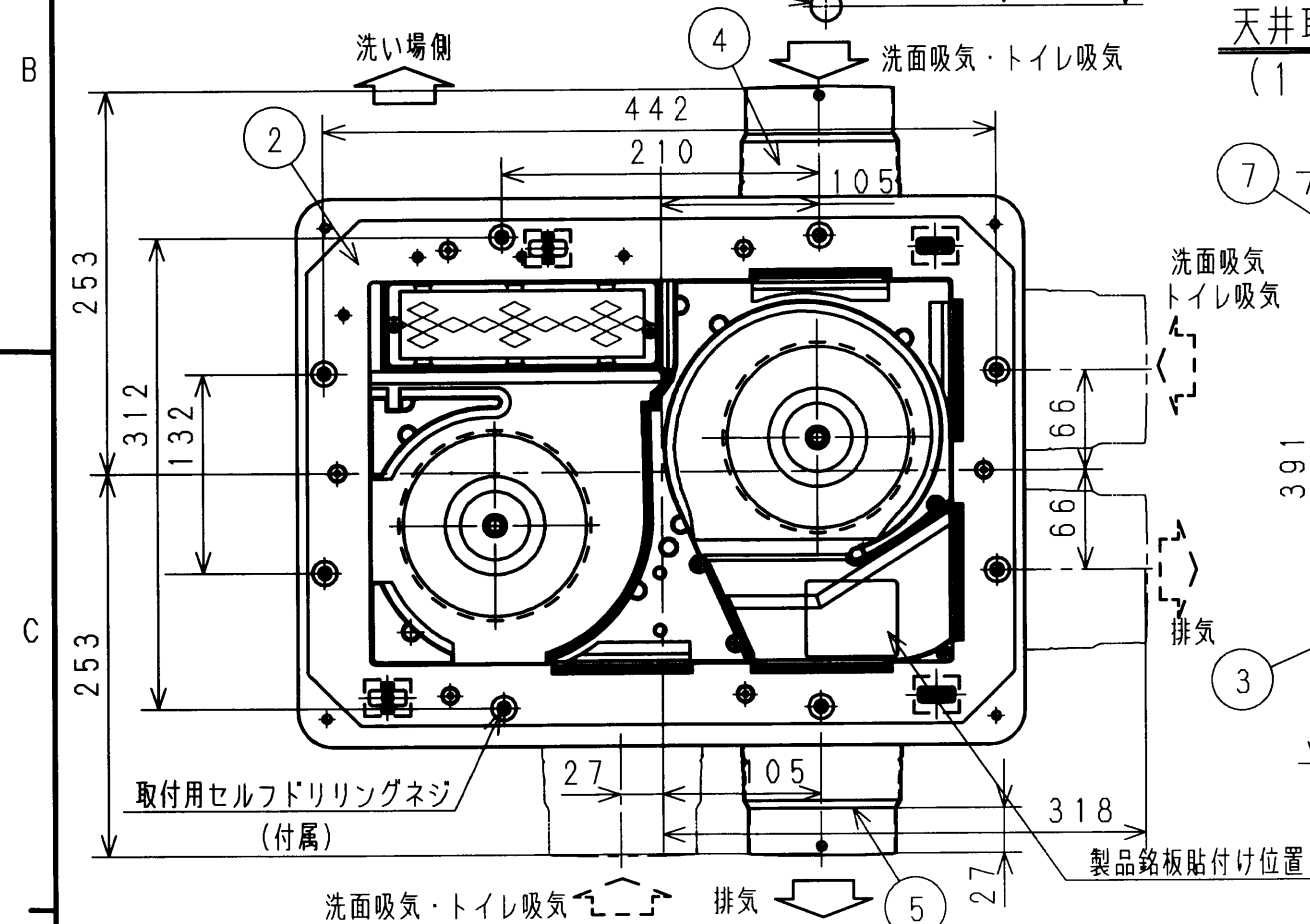


No.	品 名	個数	仕 様
①	外装ケース	1	SECC+カチオン電着 t0.8
②	ケーシング	1	PP樹脂
③	グリル	1	ABS 色:アイルホワイト
④	洗面吸気ダクト接続口	1	SGCD+カチオン電着 t0.8
⑤	排気ダクト接続口	1	SGCD+カチオン電着 t0.8
⑥	本体基板	1	ABS樹脂, SECC+カチオン電着 t0.8
⑦	吹出口	1	PBT樹脂 ガラス30%
⑧	リモコン	1	ABS樹脂 色:パールホワイト
—	循環用ファン	1	POM樹脂
—	換気用ファン	1	POM樹脂
—	循環用モータ	1	DCブラシレスモータ
—	換気用モータ	1	DCブラシレスモータ
—	ヒータ	1	PTCセラミックヒータ
⑨	電源端子台	1	速結端子タイプ
⑩	リモコンコード	1	3芯 6m(リモコンとコネクタ接続)
⑪	吊下げ用ハンガー	4	亜鉛メッキ鋼板
⑫	取付枠	1	SECC+カチオン電着 t1.6
⑬	2室用端子台	1	速結端子タイプ
⑭	吸込ログリル	1	ABS樹脂 色:ホワイト ク リル:φ160、開口寸法:φ100

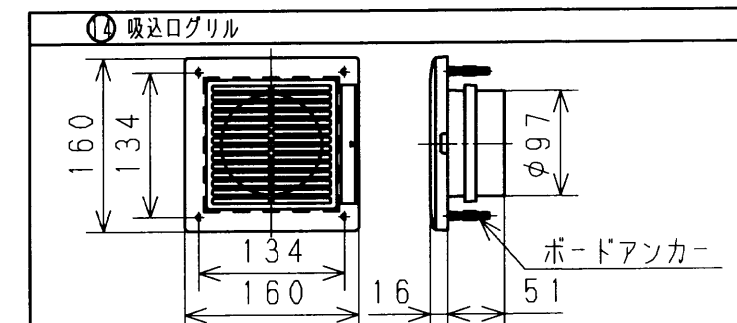


●天吊りしない場合（天井裏の補強材に直付けする場合）

取付枠取付用下穴6ヶ所と、本体取付用通し穴8ヶ所を開けてください。
また固定用下地材（取付補強材）が必要です。

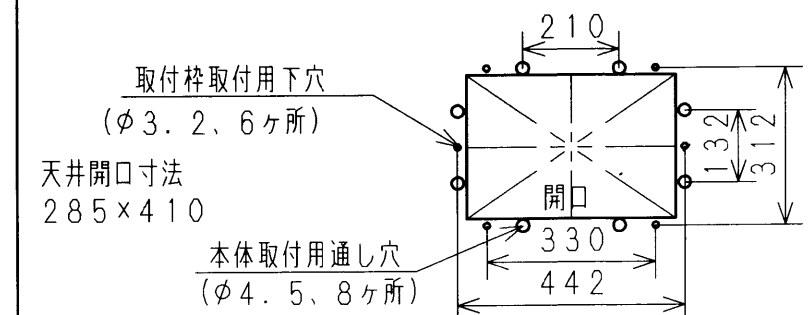

●天吊りする場合


本体取付用通し穴8ヶ所を開けてください。(穴位置は上図参照)

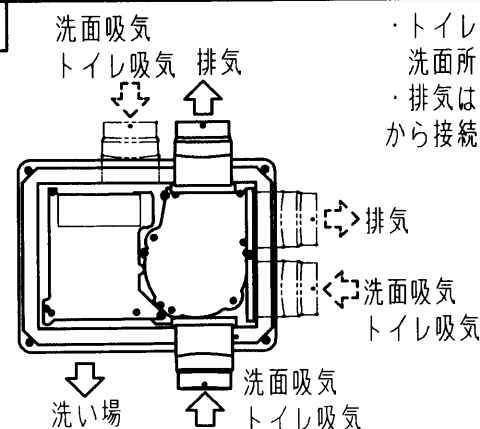


- ・トイレ吸気または、洗面所吸気は3方向
- ・排気は2方向から接続方向選択可能

天吊りしない場合

製品質量8.5kgに耐えるように固定用下地材を取付けてください。

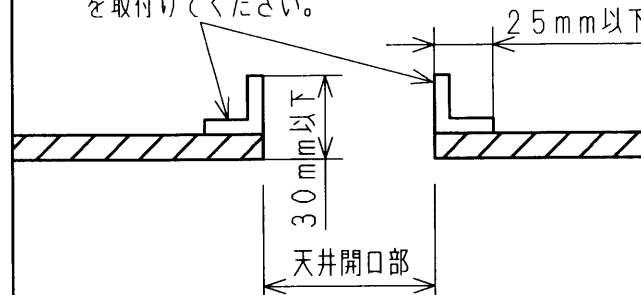

東陶機器株式会社



單位	mm
----	----

名称	
----	--

浴室換氣暖房乾燥機
「三乾干」

製図 大原

設計
大原

検図

第

原賀

承認
02.11.
仲

尺度	1 : 5
----	-------

番	品
---	---

TYK710A

備考 2室同時換気タイプ
(連続換気・照明スイッチ枠付)

日付
02.10.31

() 符号

Λ^o-シ" 1/2

生産中止図面


2007/04

A

B

C

D


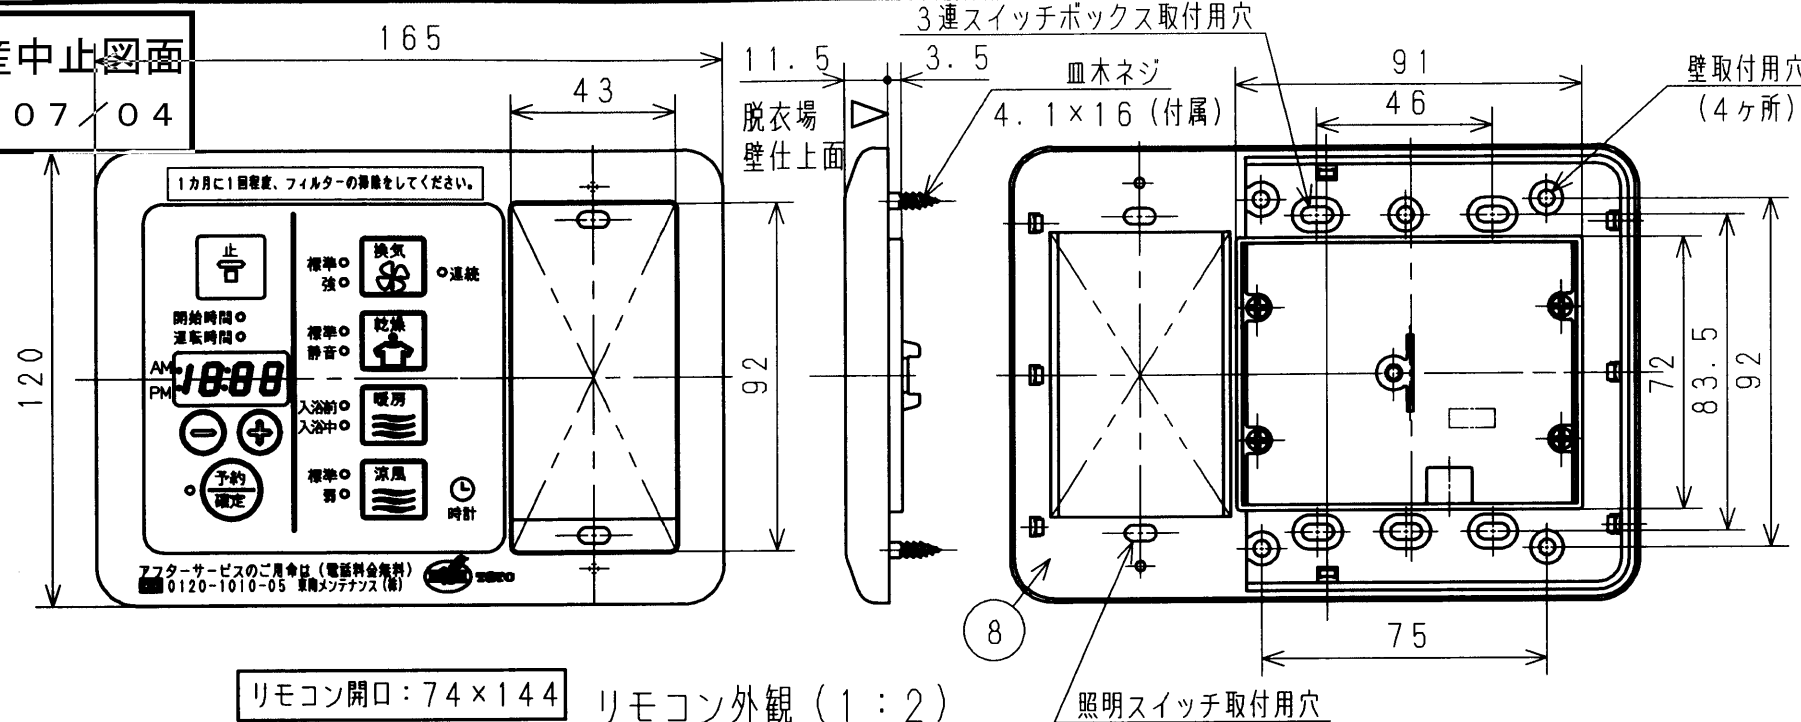


リモコン開口：74×144

リモコン外観（1：2）

浴室換気暖房乾燥機 本体

〈結線図〉

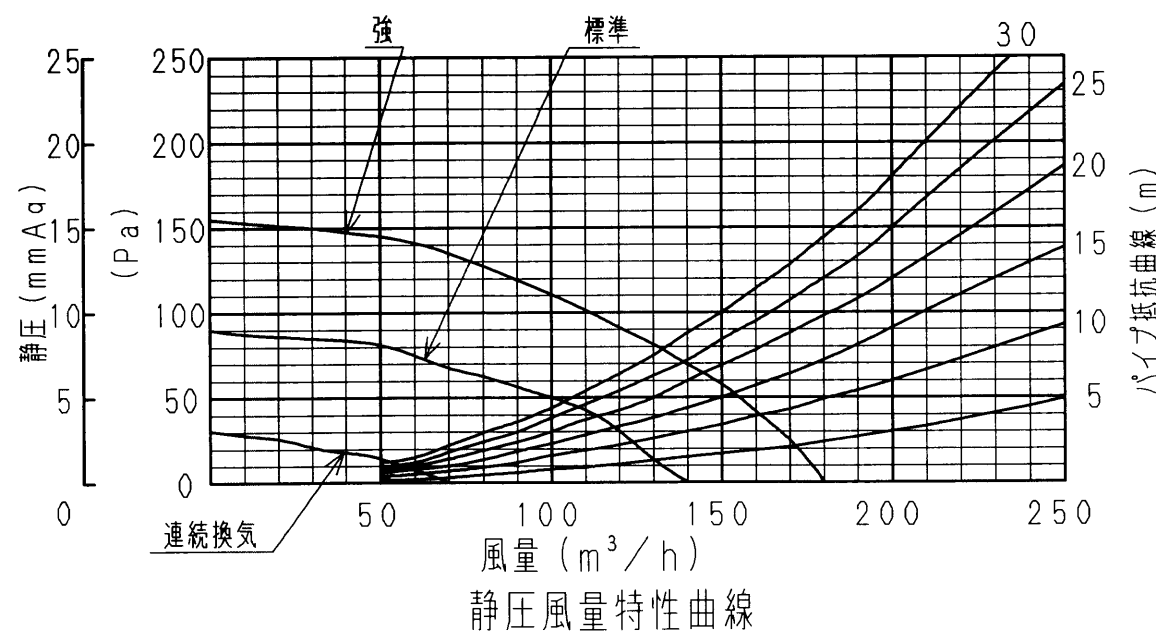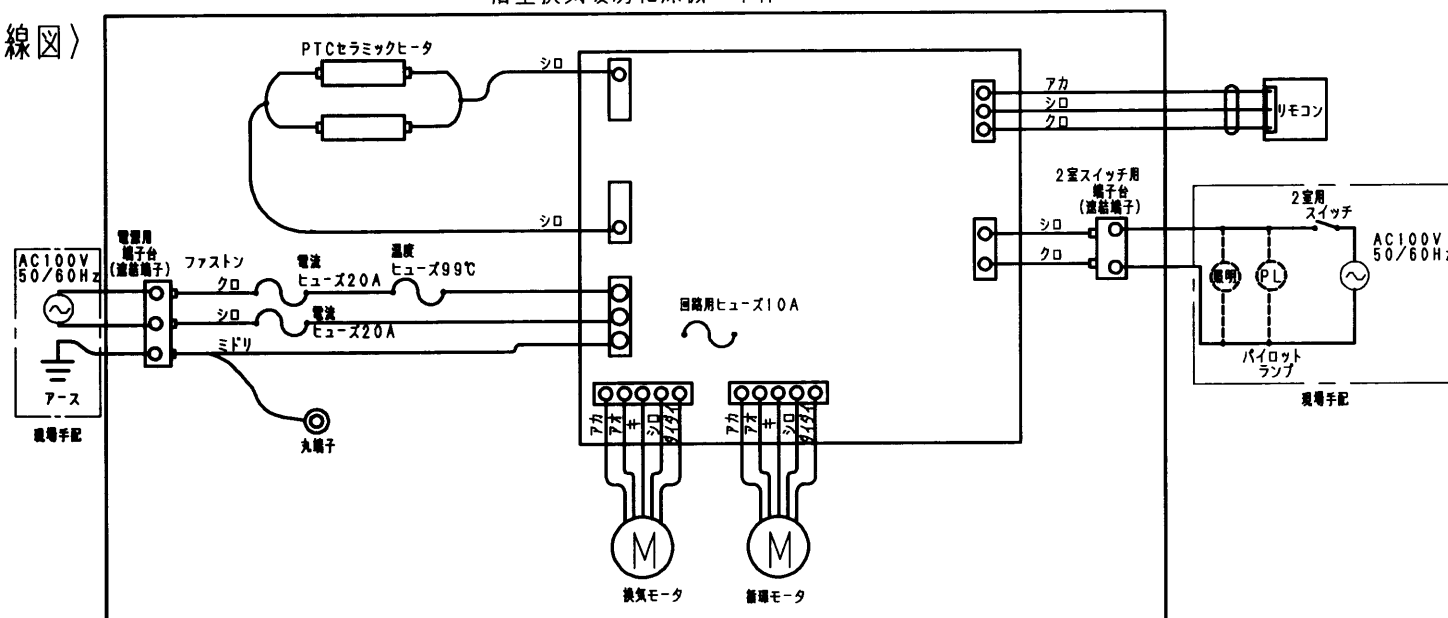


特性表

機能	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	循環風量 (m³/h)	排気風量 (m³/h)	騒音 (dB)	PTC ヒータ
標準乾燥	AC 100	50 60	1370	155	165→140→75	48	ON
静音乾燥			1320	125	140→75→65	42	ON
標準涼風			29	145	140	46	OFF
弱涼風			24	115	140	42	OFF
標準換気			16	—	140	38	OFF
強換気			30	—	(155)180(210)	44	OFF
連続換気			8	—	70	24	OFF
入浴前暖房			1360	155	—	46	ON
入浴中暖房			1300	125	—	42	ON
備考	()は設定変更時。 予約タイマーはいずれのモードにも適用(但し連続換気は除く) 乾燥及び涼風では予約タイマー動作中に換気動作継続 トイレ換気遅れタイマーは三乾王リモコンで設定可能です。						

- 注記）
- 製品本体質量：8.5 kg
 - 天吊りしない場合は必ず固定用下地材を取付けてください。
 - 天井面に取付スペースが無い場合、及び天井裏の奥行寸法が250 mm未満の場合、取付困難なことがあります。
 - 吸込口「ク」リルを現場手配する場合は、必ずフィルター付きの「ク」リルを使用してください。故障の原因になります。
 - 電気容量20 Aの漏電ブレーカーで、必ず単独配線とする必要があります。
 - リモコンコードの長さ6 m。
 - 電源端子台にはVVVFケーブルを使用してください。より線は絶対に使用しないでください。
 - 塩ビ鋼板天井の場合、天井開口は天井裏側の石膏ボードも同じ寸法で開口してください。
 - ランドリーパイプは指定位置に取付けてください。違う場合は性能が落ちます。
 - パイロットランプは電圧検知型を使用してください。また2室スイッチ用端子台部の負荷容量は約0.5 Wです。従って、オンピカタイプのLEDランプが点灯しない場合があります。
 - （遅れタイマースイッチや人感知センサー等）電子回路を内蔵したスイッチは使用しないでください。誤作動の可能性があるので使用の際は、別途お問い合わせください。遅れタイマーは三乾王のリモコンで設定可能です。
 - 2室用スイッチの推奨スイッチは設計施工資料集参照。
 - パイロットランプによる2室用スイッチの漏れ電流は2 mA以下のものを使用してください。

東陶機器株式会社



単位
mm

名称
浴室換気暖房乾燥機
「三乾王」

製図
大原

設計
大原

検図
廣瀬

承認
原賀

承認
佐々木

尺度
1：2

品番
TYK710A

備考
2室同時換気タイプ
(連続換気・照明スイッチ付)

日付
02.10.31

() 符号

ページ
2 / 2