




生産中止図面
2007/04

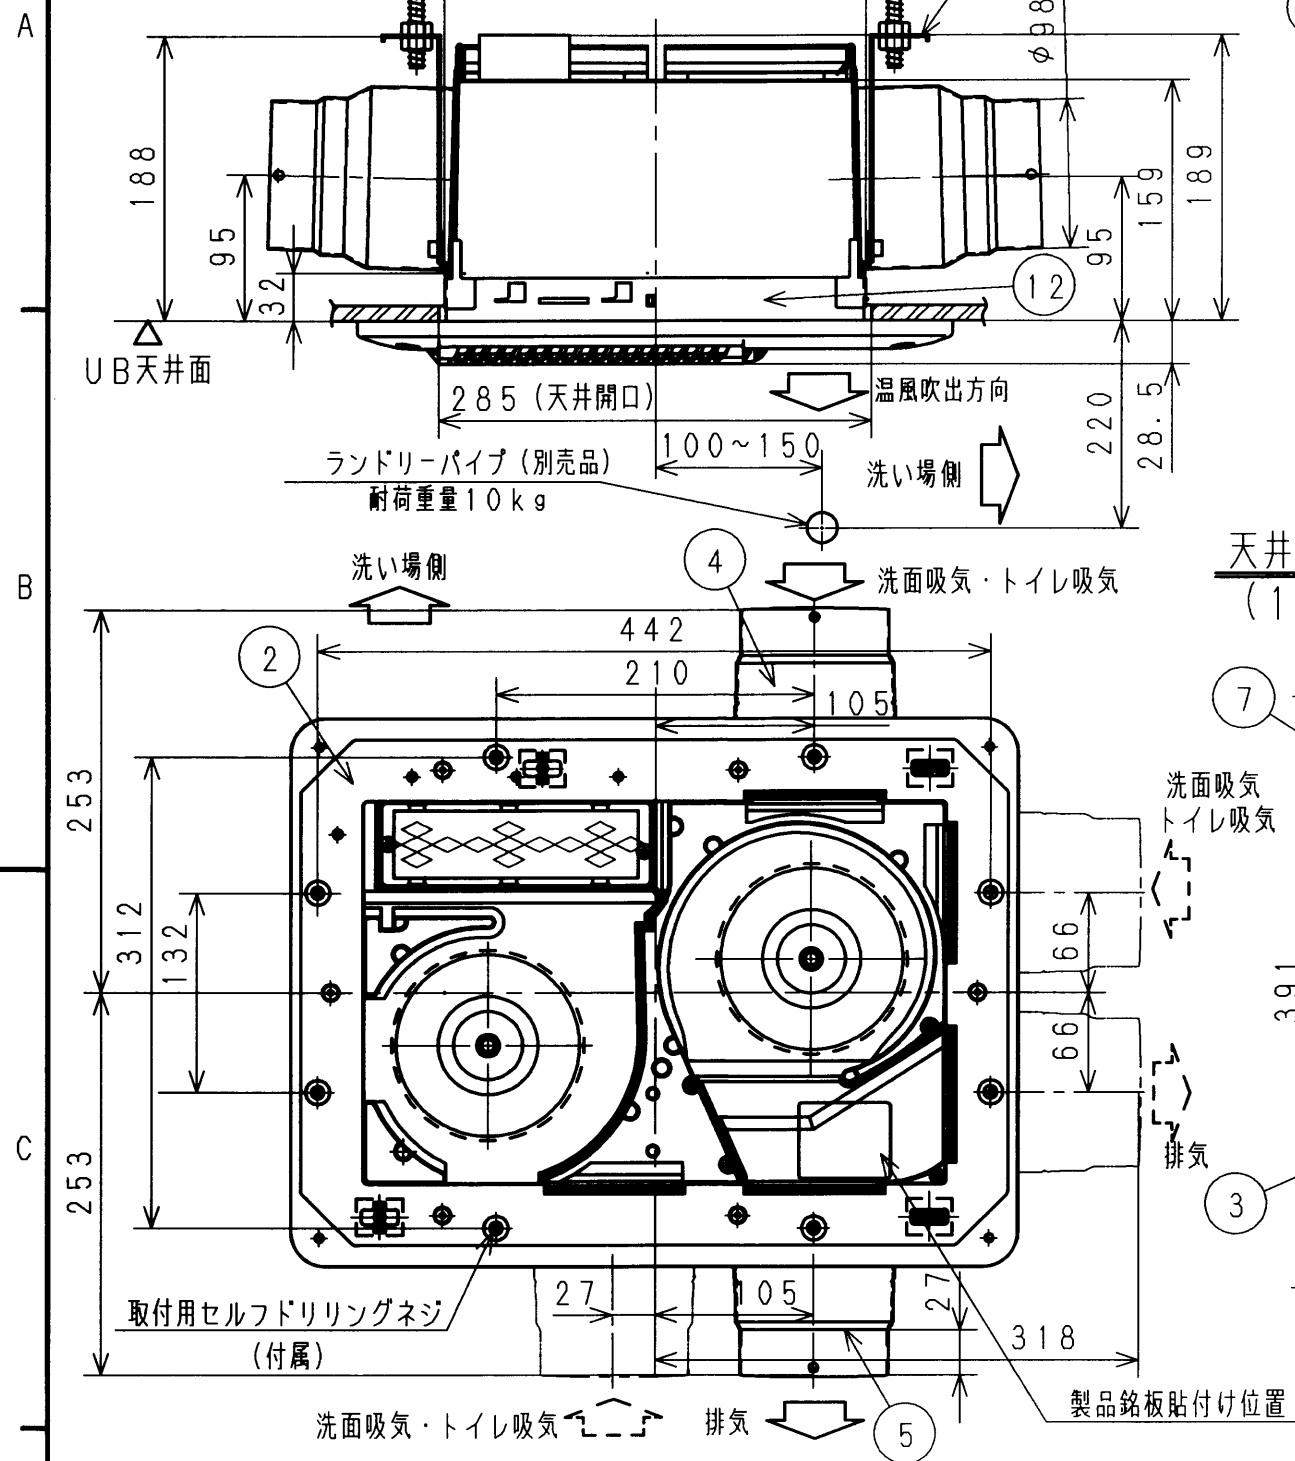

天井取付図
(1:5)

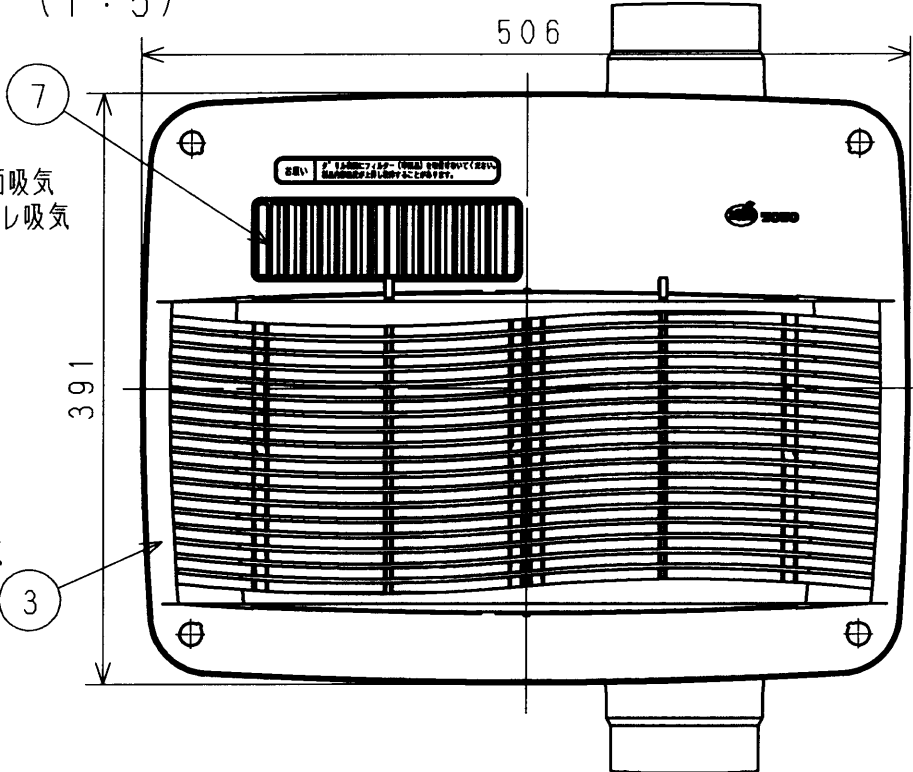


天井裏から見た図

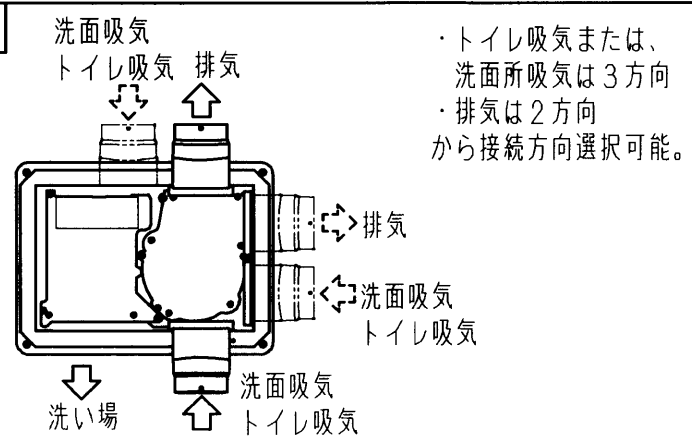


・トイレ吸気または、洗面所吸気は3方向
・排気は2方向から接続方向選択可能。

天吊りしない場合

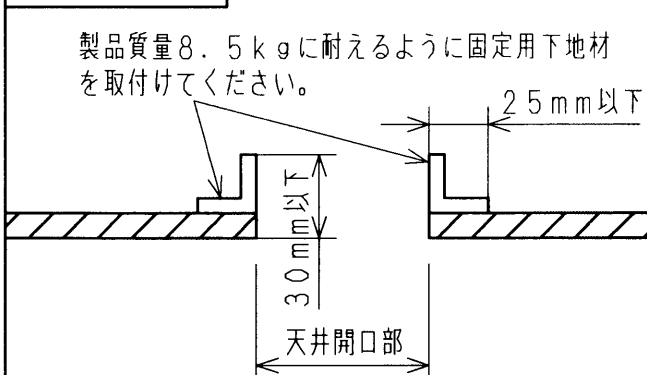


天井取付図
(1:5)

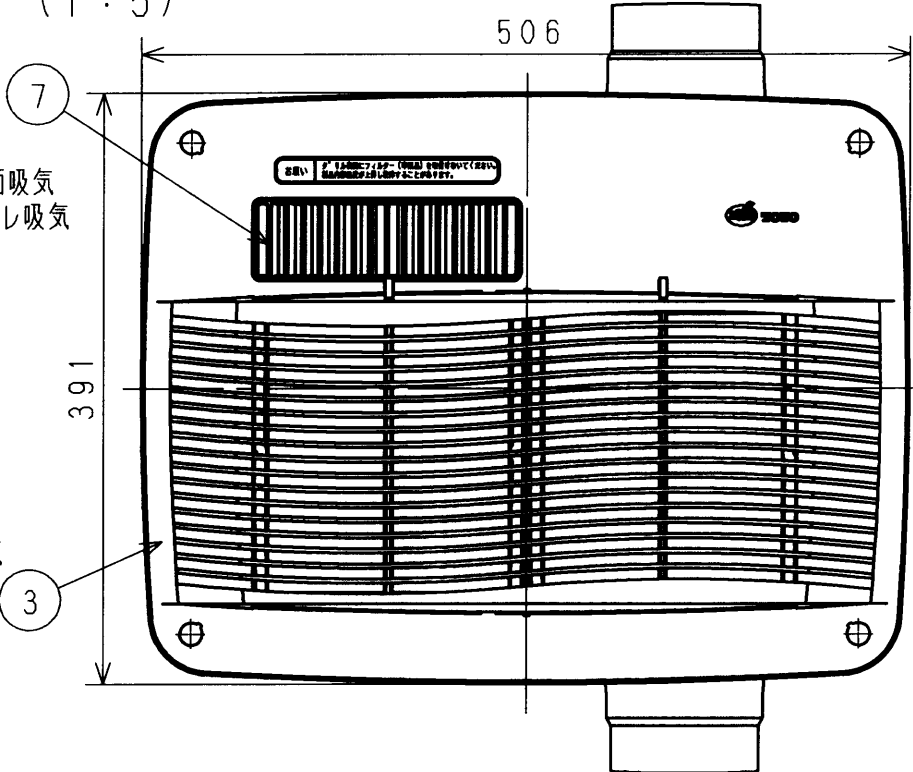


No.	品名	個数	仕様
①	外装ケース	1	SECC+カチオン電着 t0.8
②	ケーシング	1	PP樹脂
③	グリル	1	ABS 色:アイルホワイト
④	洗面吸気ダクト接続口	1	SGCD+カチオン電着 t0.8
⑤	排気ダクト接続口	1	SGCD+カチオン電着 t0.8
⑥	本体基板	1	ABS樹脂, SECC+カチオン電着 t0.8
⑦	吹出口	1	PBT樹脂 ガラス30%
⑧	リモコン	1	ABS樹脂 色:パールホワイト
—	循環用ファン	1	POM樹脂
—	換気用ファン	1	POM樹脂
—	循環用モータ	1	DCブラシレスモータ
—	換気用モータ	1	DCブラシレスモータ
—	ヒータ	1	PTCセラミックヒータ
⑨	電源端子台	1	速結端子タイプ
⑩	リモコンコード	1	3芯 6m (リモコンとコネクタ接続)
⑪	吊下げ用ハンガー	4	亜鉛メッキ鋼板
⑫	取付枠	1	SECC+カチオン電着 t1.6
⑬	2室用端子台	1	速結端子タイプ
⑭	吸込ログリル	1	ABS樹脂 色:ホワイト ク・リル:口160、開口寸法:φ100

⑭ 吸込ログリル

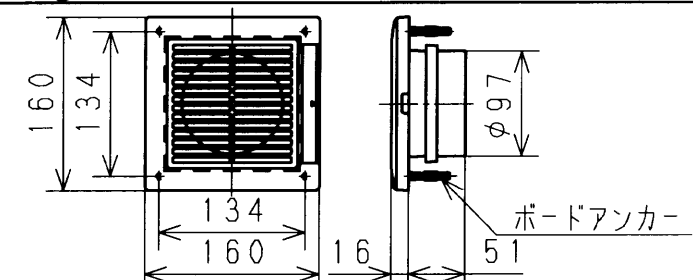

●天吊りしない場合 (天井裏の補強材に直付けする場合)


取付枠取付用下穴6ヶ所と、本体取付用通し穴8ヶ所を開けてください。
また固定用下地材 (取付補強材) が必要です。

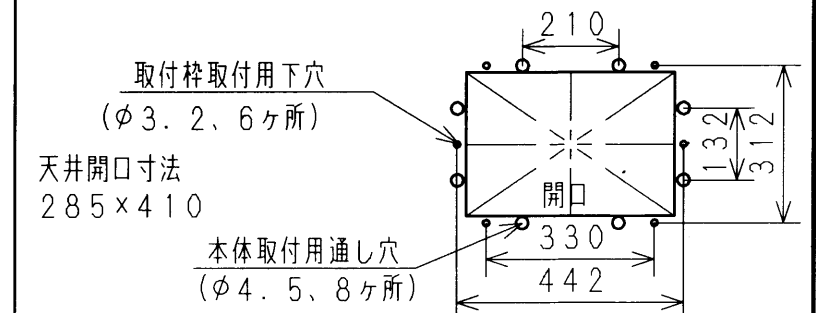

●天吊りする場合


本体取付用通し穴8ヶ所を開けてください。(穴位置は上図参照)

東陶機器株式会社

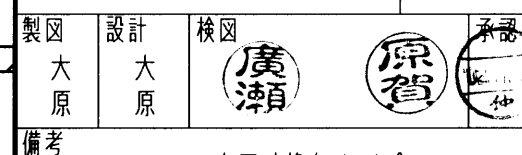

単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」
尺度 1:5	品番 TYK710F
日付 02.10.31	() 符号 ページ 1/2



生産中止図面
2007/04

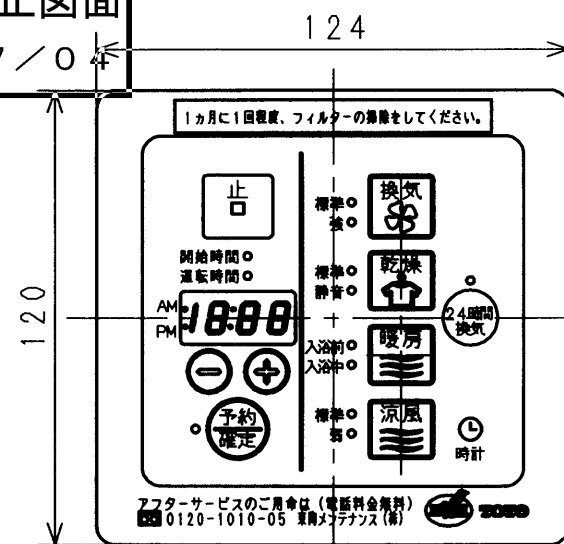

リモコン開口：74×93

リモコン外観（1：2）

浴室換気暖房乾燥機 本体

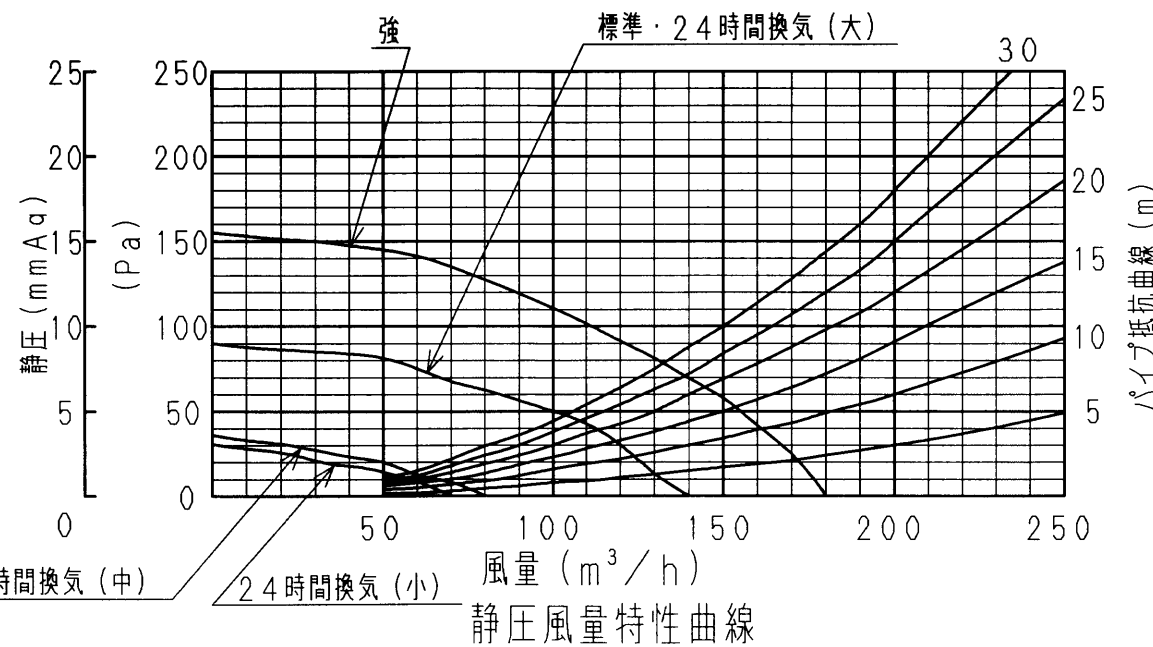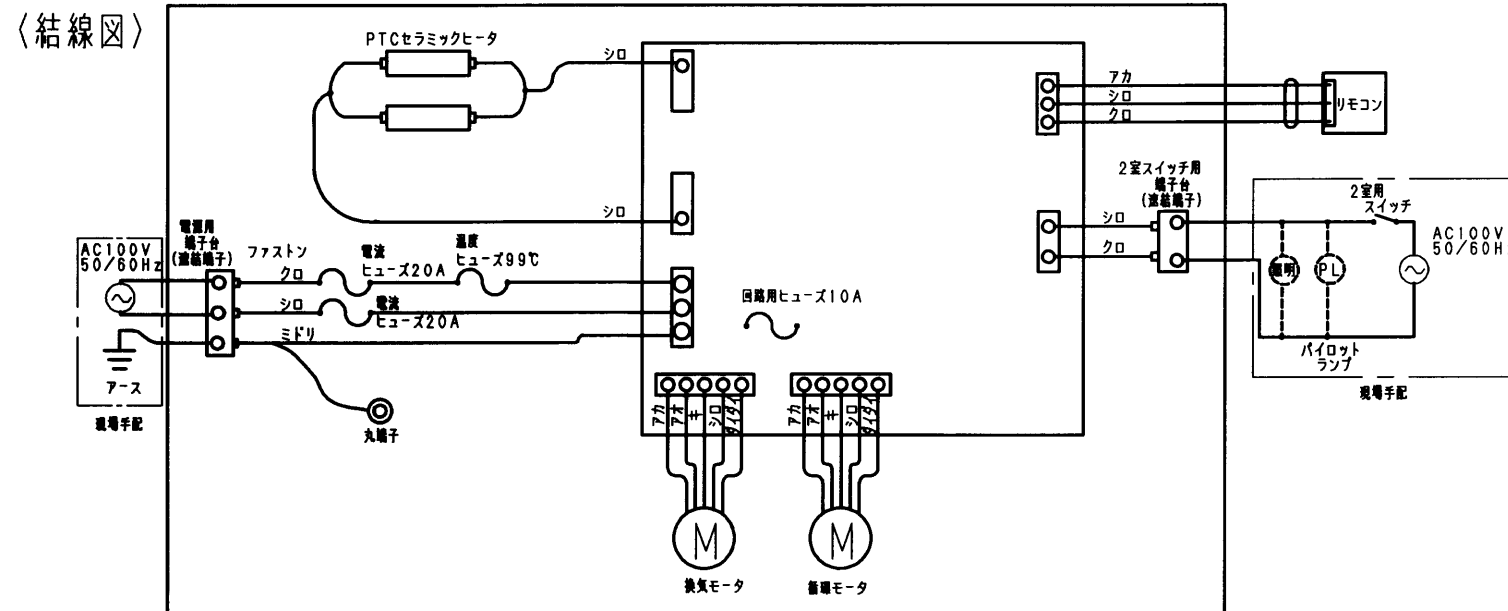

静圧風量特性曲線

特性表

機能	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	循環風量 (m³/h)	排気風量 (m³/h)	騒音 (dB)	PTC ヒータ
標準乾燥	AC 100	50 60	1370	155	165→140→75	48	ON
静音乾燥			1320	125	140→75→65	42	ON
標準涼風			29	145	140	46	OFF
弱涼風			24	115	140	42	OFF
標準換気			16	—	140	38	OFF
強換気			30	—	(155) 180 (210)	44	OFF
24時間換気(可変)			9	—	(70) 80 (140)	24~38	OFF
入浴前暖房			1360	155	—	46	ON
入浴中暖房			1300	125	—	42	ON
備考	()は設定変更時。 予約タイマーはいずれのモードにも適用(但し24時間換気は除く) 乾燥及び涼風では予約タイマー動作中に換気動作継続 トイレ換気遅れタイマーは三乾王リモコンで設定可能です。						

- 注記）
1. 製品本体質量：8.5kg
 2. 天吊りしない場合は必ず固定用下地材を取付けてください。
 3. 天井面に取付スペースが無い場合、及び天井裏の奥行寸法が250mm未満の場合、取付困難ことがあります。
 4. 吸込口ク*リルを現場手配する場合は、必ずフィルター付きのク*リルを使用してください。故障の原因になります。
 5. 電気容量20Aの漏電ブレーカーで、必ず単独配線とする必要があります。
 6. リモコンコードの長さ6m。
 7. 電源端子台にはVVVFケーブルを使用してください。より線は絶対に使用しないでください。
 8. 塩ビ鋼板天井の場合、天井開口は天井裏側の石膏ボードも同じ寸法で開口してください。
 9. ランドリーパイプは指定位置に取付けてください。違う場合は性能が落ちます。
 10. パイロットランプは電圧検知型を使用してください。また2室用スイッチ用端子台部の負荷容量は約0.5Wです。従って、オンピカタイプのLEDランプが点灯しない場合があります。
 11. （遅れタイマースイッチや人感知センサー等）電子回路を内蔵したスイッチは使用しないでください。誤作動の可能性があるので使用の際は、別途お問い合わせください。遅れタイマーは三乾王のリモコンで設定可能です。
 12. 2室用スイッチの推奨スイッチは設計施工資料集参照。
 13. パイロットランプによる2室用スイッチの漏れ電流は2mA以下のものを使用してください。

東陶機器株式会社			単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」	
製図 大原	設計 大原	検図 廣瀬 原智	承認	品番 TYK710F	
備考 2室同時換気タイプ （24時間換気）			日付 02.10.31	() 符号	ページ 2 / 2