


2007 / 04



UB天井面



天井裏から見た図

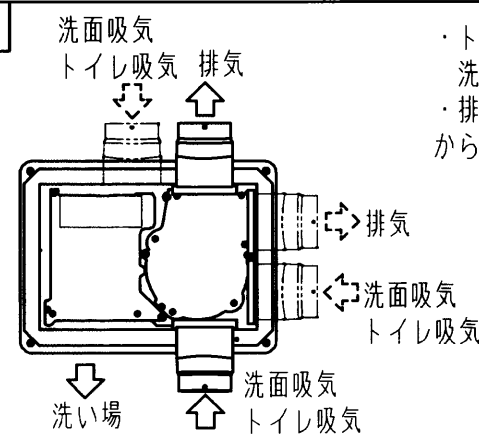


- ・トイレ吸気または、洗面所吸気は3方向
- ・排気は2方向から接続方向選択可能。

天吊りしない場合

製品質量8.5kgに耐えるように固定用下地材を取付けてください。

25 mm 以下

天井開口部



東陶機器株式会社

承認

2室同時換気タイプ
(24時間換気・照明スイッチ枠付)

mm


1. 7

1.5

10

No.	品 名	個数	仕 様
①	外装ケース	1	SECC+カチオン電着 t0.8
②	ケーシング	1	PP樹脂
③	グリル	1	ABS 色:アイルホワイト
④	洗面吸気ダクト接続口	1	SGCD+カチオン電着 t0.8
⑤	排気ダクト接続口	1	SGCD+カチオン電着 t0.8
⑥	本体基板	1	ABS樹脂, SECC+カチオン電着 t0.8
⑦	吹出口	1	PBT樹脂 ガラス30%
⑧	リモコン	1	ABS樹脂 色:パールホワイト
—	循環用ファン	1	POM樹脂
—	換気用ファン	1	POM樹脂
—	循環用モータ	1	DCブラシレスモータ
—	換気用モータ	1	DCブラシレスモータ
—	ヒータ	1	PTCセラミックヒータ
⑨	電源端子台	1	速結端子タイプ
⑩	リモコンコード	1	3芯 6m (リモコンとコネクタ接続)
⑪	吊下げ用ハンガー	4	亜鉛メッキ鋼板
⑫	取付枠	1	SECC+カチオン電着 t1.6
⑬	2室用端子台	1	速結端子タイプ
⑭	吸込口グリル	1	ABS樹脂 色:ホワイト ク リル:口160、開口寸法:φ100

④ 吸込ログリル

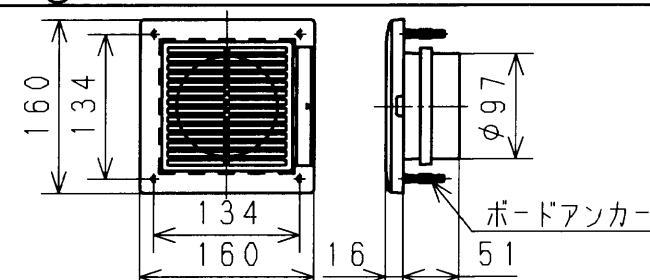

●天吊りしない場合（天井裏の補強材に直付けする場合）

取付枠取付用下穴6ヶ所と、本体取付用通し穴8ヶ所を開けてください。
また固定用下地材（取付補強材）が必要です。

取付棒取付用下穴
($\phi 3.2$ 、6ヶ所)

天井開口寸法
285×410

本体取付用通し穴
($\phi 4$ 、5、8ヶ所)

●天吊りする場合

本体取付用通し穴8ヶ所を開けてください。（穴位置は上図参照）


名稱 浴室換氣暖房乾燥機
「三乾王」

品番	TYK710FA
----	----------

() 符号

1 / 2


生産中止図面
2007/04

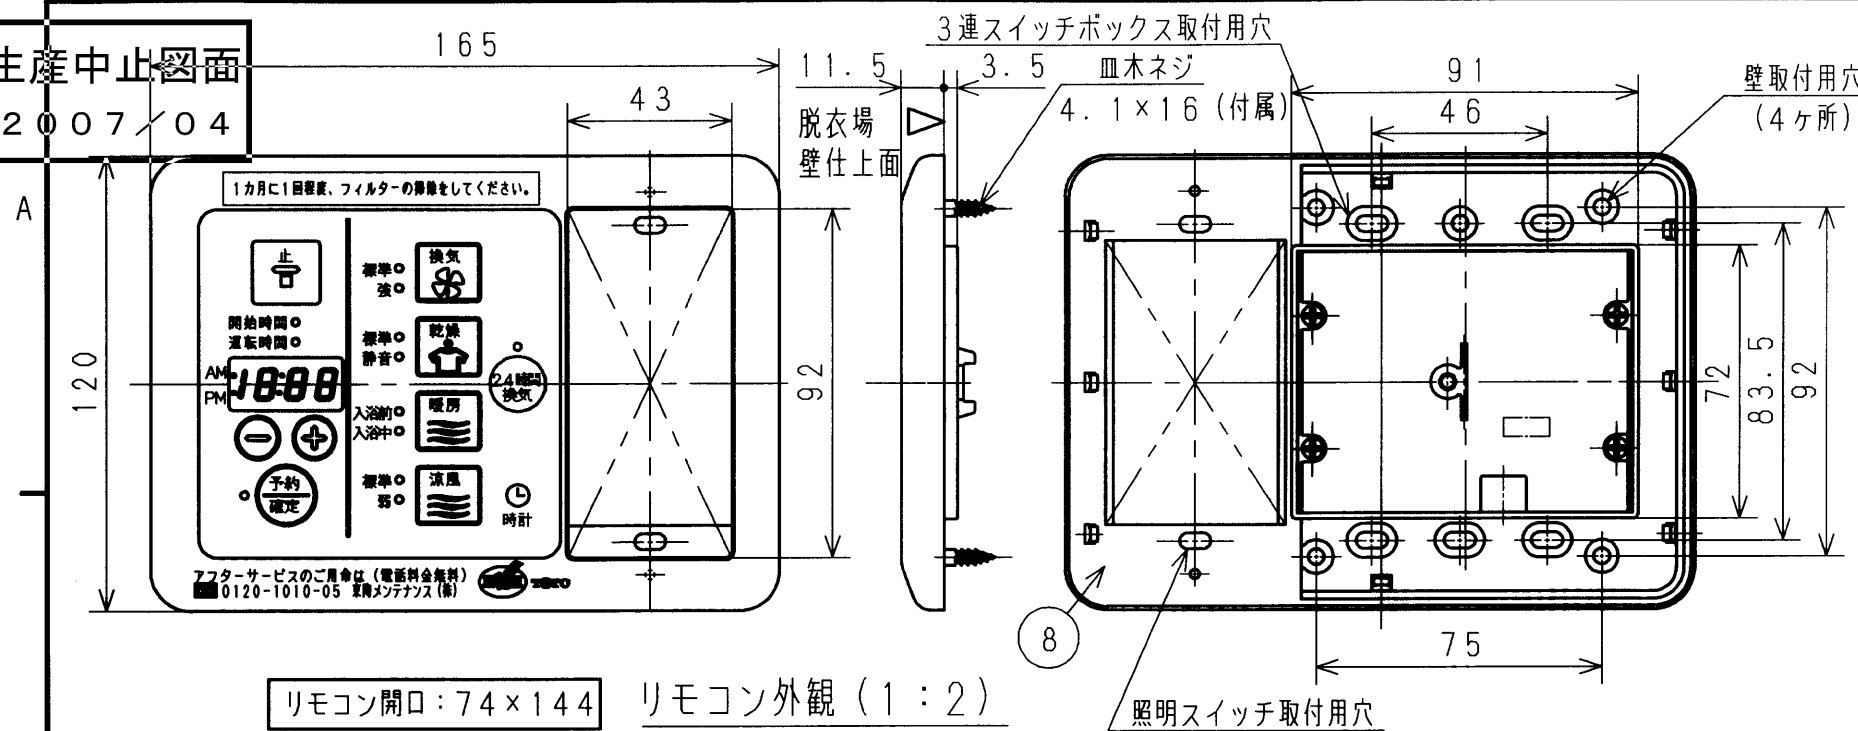


リモコン開口：74×144 リモコン外観（1：2）

特性表

機能	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	循環风量 (m³/h)	排気风量 (m³/h)	騒音 (dB)	PTC ヒータ
標準乾燥	AC 100	50/60	1370	155	165→140→75	48	ON
静音乾燥			1320	125	140→75→65	42	ON
標準涼風			29	145	140	46	OFF
弱涼風			24	115	140	42	OFF
標準換気			16	—	140	38	OFF
強換気			30	—	(155) 180 (210)	44	OFF
24時間換気 (可変)			9	—	(70) 80 (140)	24~38	OFF
入浴前暖房			1360	155	—	46	ON
入浴中暖房			1300	125	—	42	ON
備考			() は設定変更時。 予約タイマーはいずれのモードにも適用 (但し24時間換気は除く) 乾燥及び涼風では予約タイマー動作中に換気動作継続 トイレ換気遅れタイマーは三乾王リモコンで設定可能です。				

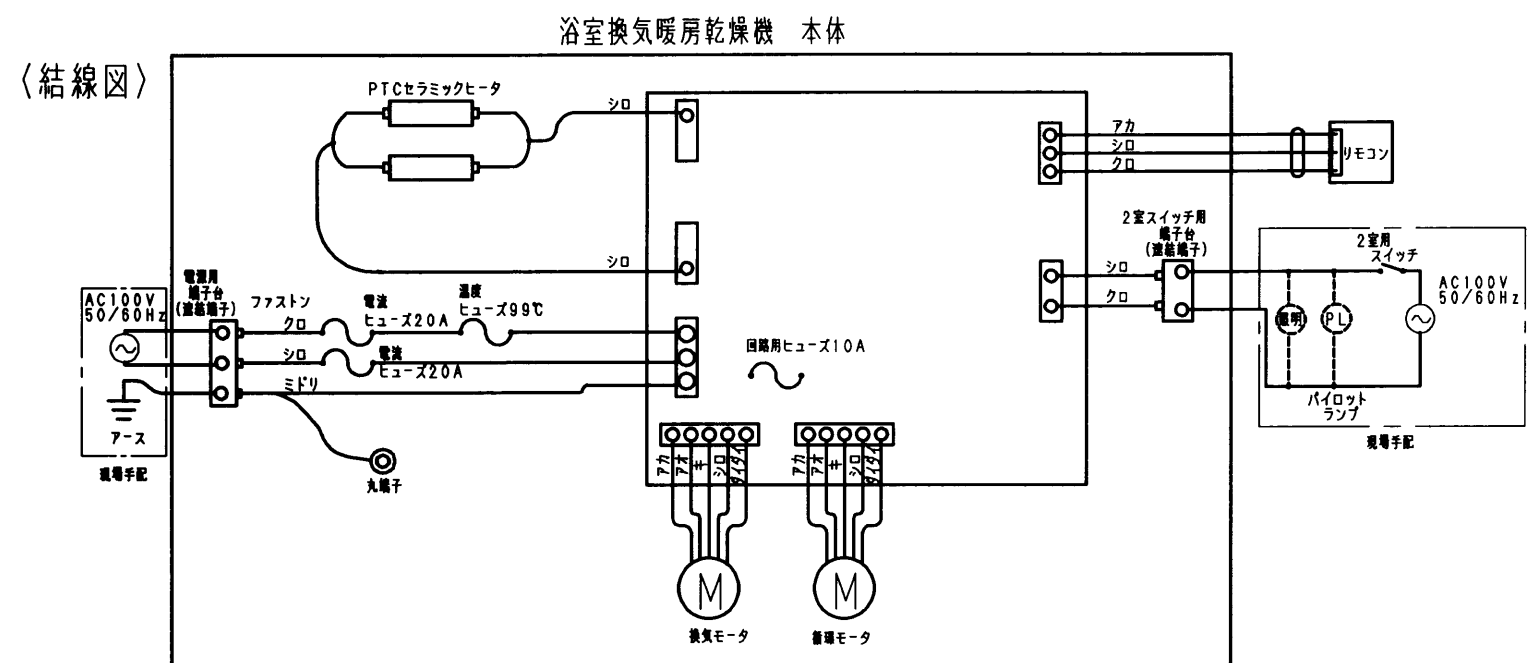

- 注記) 1. 製品本体質量：8.5kg
2. 天吊りしない場合は必ず固定用下地材を取付けてください。
3. 天井面に取付スペースが無い場合、及び天井裏の奥行寸法が250mm未満の場合、取付困難なことがあります。
4. 吸込口ク"リルを現場手配する場合は、必ずフィルター付きのク"リルを使用してください。故障の原因になります。
5. 電気容量20Aの漏電ブレーカーで、必ず単独配線とする必要があります。
6. リモコンコードの長さ6m。
7. 電源端子台にはVVFケーブルを使用してください。より線は絶対に使用しないでください。
8. 塩ビ鋼板天井の場合、天井開口は天井裏側の石膏ボードも同じ寸法で開口してください。
9. ランドリーパイプは指定位置に取付けてください。違う場合は性能が落ちます。
10. パイロットランプは電圧検知型を使用してください。また2室スイッチ用端子台部の負荷容量は約0.5Wです。従って、オニピカタイプのLEDランプが点灯しない場合があります。
11. (遅れタイマースイッチや人感知センサー等) 電子回路を内蔵したスイッチは使用しないでください。誤作動の可能性があるので使用の際は、別途お問い合わせください。
遅れタイマーは三乾王のリモコンで設定可能です。
12. 2室用スイッチの推奨スイッチは設計施工資料集参照。
13. パイロットランプによる2室用スイッチの漏れ電流は2mA以下のものを使用してください。

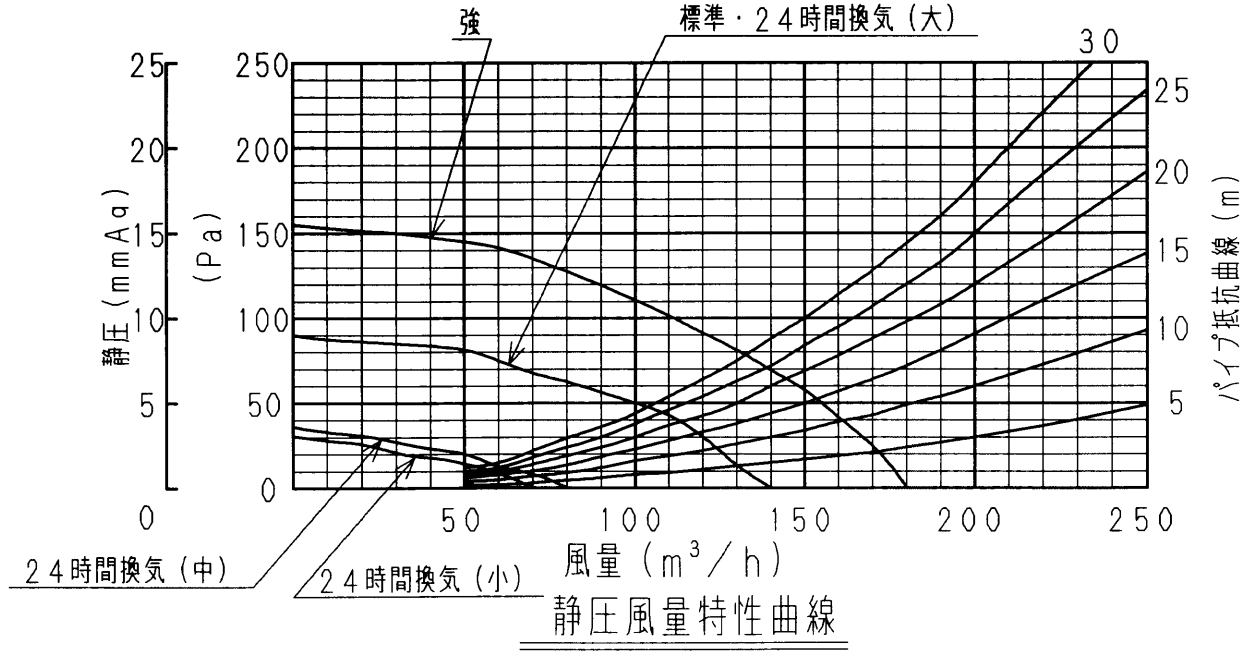

東陶機器株式会社			単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」	
製図 大原	設計 大原	検図 廣瀬 原智	承認 尺度 1:2	品番 TYK710FA	
備考 2室同時換気タイプ (24時間換気・照明スイッチ枠付)			日付 02.10.31	() 符号	ページ 2/2