


生産中止図面
2007/04

A



B

C


D

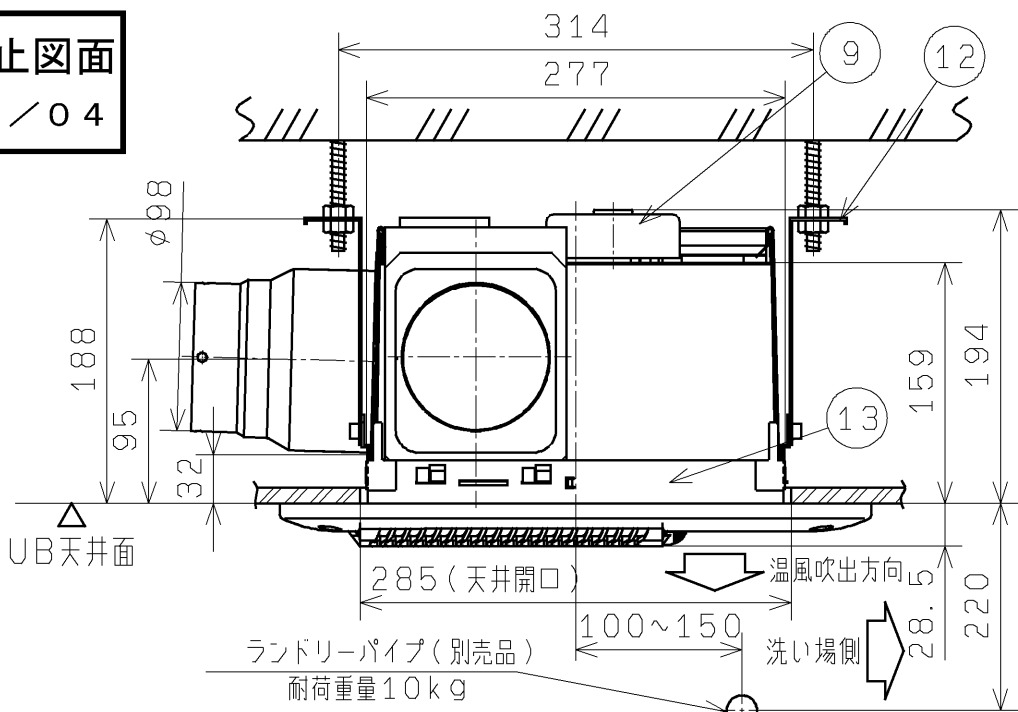

天井取付図
(1:5)

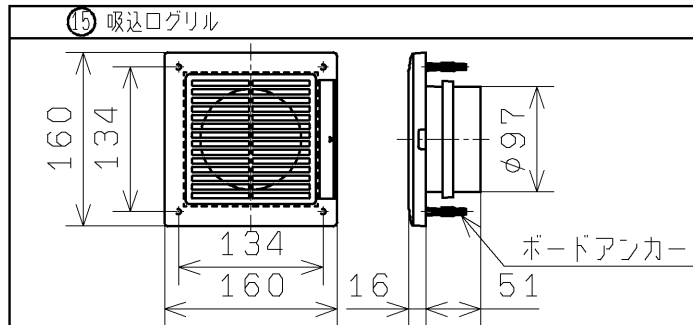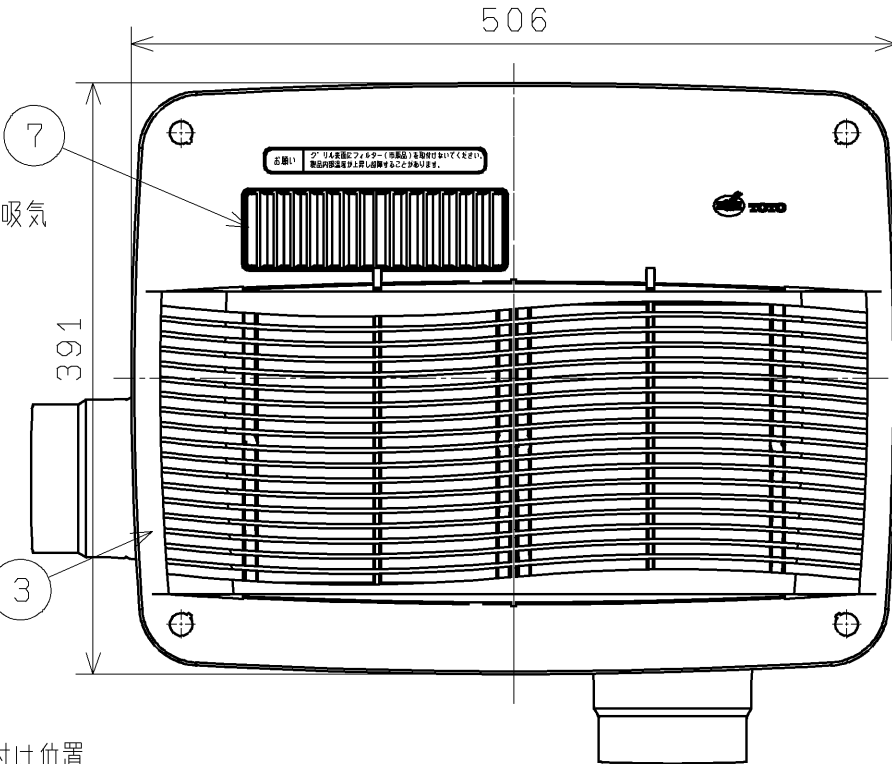

●天吊りしない場合(天井裏の補強材に直付けする場合)
取付枠取付用下穴6ヶ所と、本体取付用通し穴8ヶ所を開けてください。
また固定用下地材(取付補強材)が必要です。

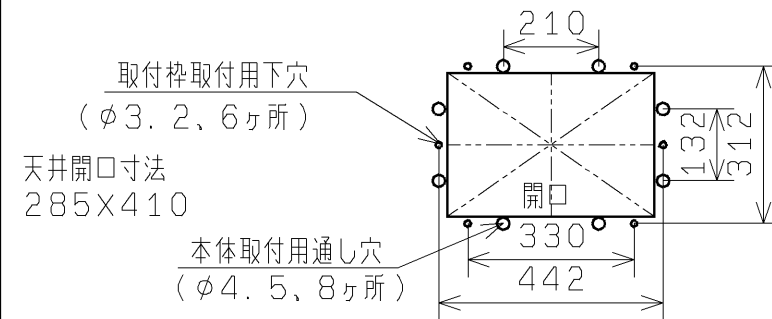

●天吊りする場合
本体取付用通し穴8ヶ所を開けてください。(穴位置は上図参照)

東陶機器株式会社

製図 大原 設計 大原 検図 承認 備考 2室単独換気タイプ (24時間換気)



単位 mm

尺度 1:5


日付 02.10.31

名称 浴室換気暖房乾燥機「三乾王」

品番 TYK715F


() 符号 ページ 1/2

天井裏から見た図

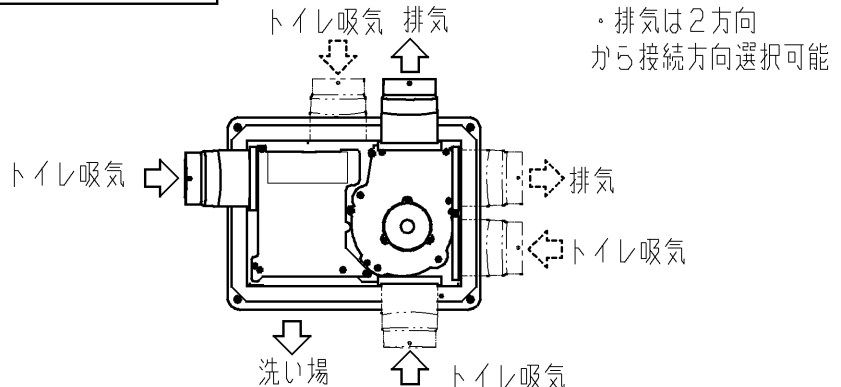


・トイレ吸気は4方向
・排気は2方向
から接続方向選択可能

天吊りしない場合


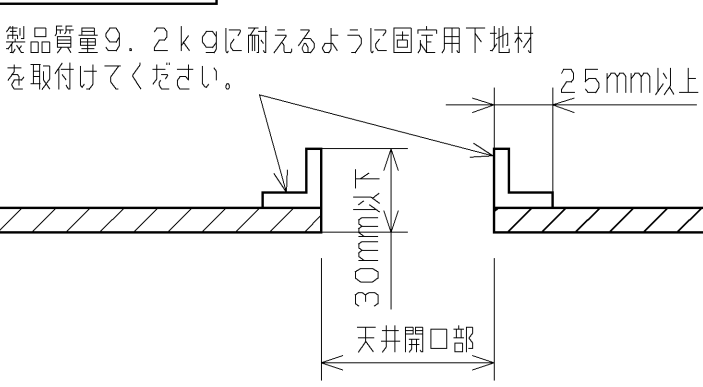


2007 / 04

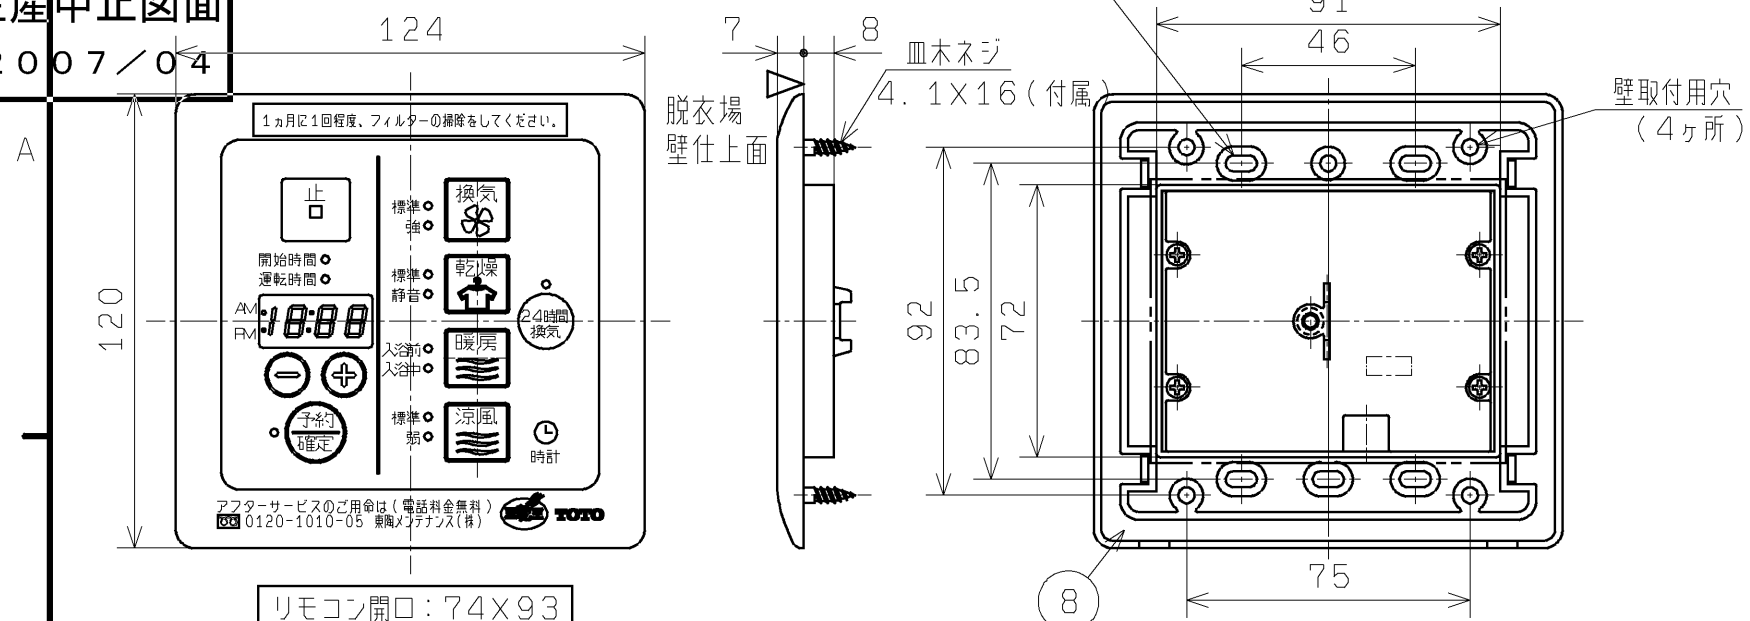

リモコン外觀(1:2)

浴室換氣暖房乾燥機 本体

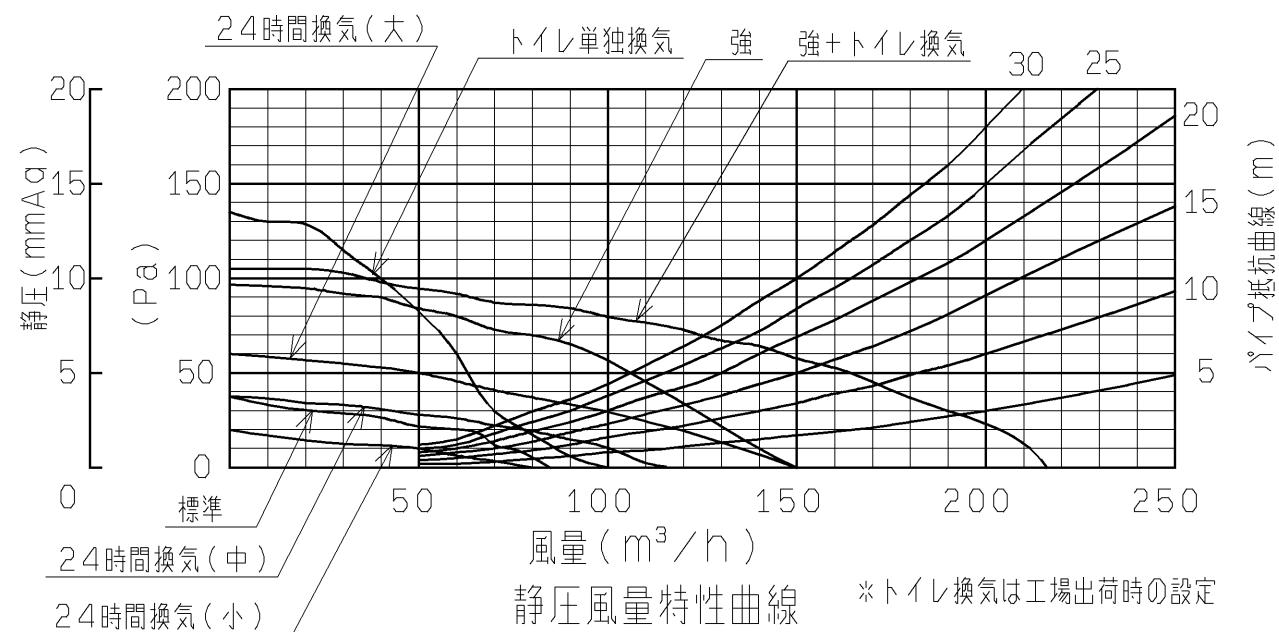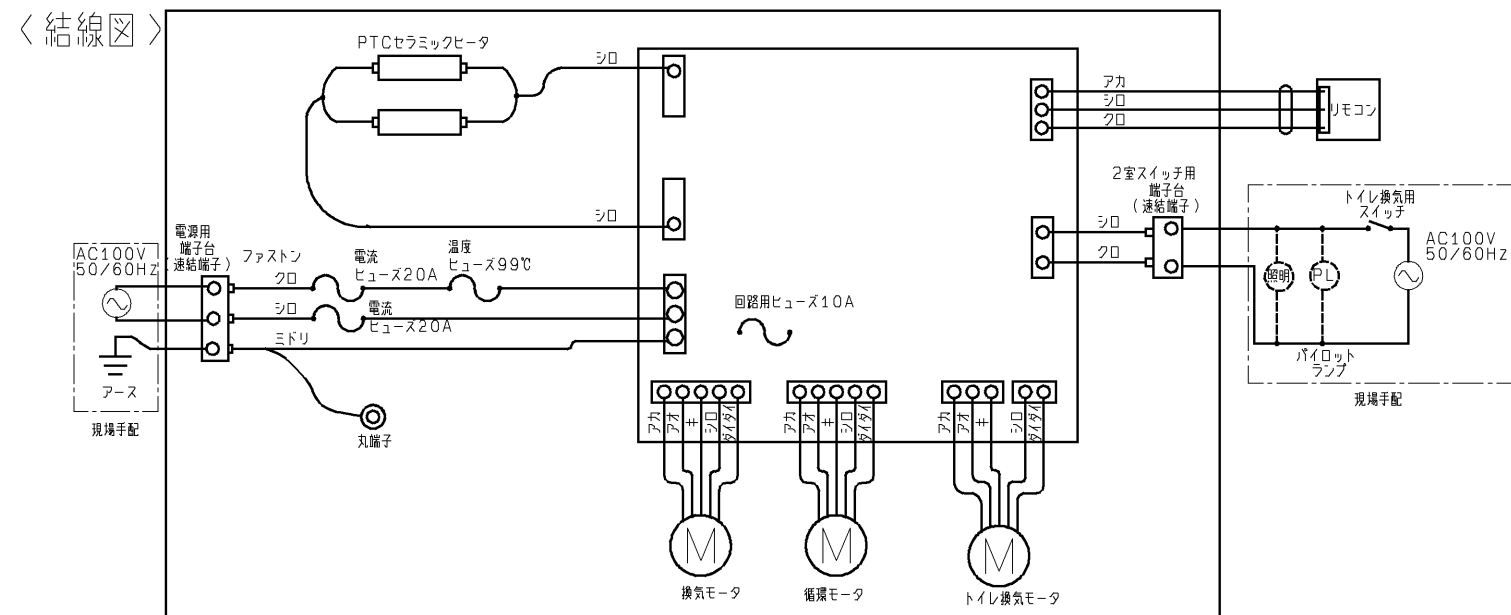

特性表

[illegible]

- 注記) 1. 製品本体質量：9.2kg
2. 天吊りしない場合は必ず固定用下地材を取付けてください。
 3. 天井面に取付スペースが無い場合、及び天井裏の奥行寸法が250mm未満の場合、取付困難ことがあります。
 4. 吸込口ク”リルを現場手配する場合は、必ずフィルター付きのク”リルを使用してください。故障の原因になります。
 5. 電気容量20Aの漏電ブレーカーで、必ず単独配線とする必要があります。
 6. リモコンコードの長さ6m。
 7. 電源端子台にはVVVFケーブルを使用してください。より線は絶対に使用しないでください。
 8. 塩ビ鋼板天井の場合、天井開口は天井裏側の石膏ボードも同じ寸法で開口してください。
 9. ランドリーパイプは指定位置に取付けてください。違う場合は性能が落ちます。
 10. パイロットランプは電圧検知型を使用してください。また2室スイッチ用端子台部の負荷容量は約0.5Wです。従って、オンピカタイプのLEDランプが点灯しない場合があります。
 11. (遅れタイマースイッチや人感知センサー等)電子回路を内蔵したスイッチは使用しないでください。誤作動の可能性があるので使用の際は、別途お問い合わせください。遅れタイマーは三乾王のリモコンで設定可能です。
 12. トイレ換気用スイッチの推奨スイッチは設計施工資料集参照。
 13. パイロットランプによるトイレ換気用スイッチの漏れ電流は2mA以下のものを使用してください。

東陶機器株式会社				単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」	
製図 大原	設計 大原	検図	承認	尺度 1 : 2	品番 TYK715F	
備考 2室単独換気タイプ (24時間換気)				日付 02. 10. 31	() 符号	ページ 2 / 2