


生産中止図面
2007/04

A



B

C


D

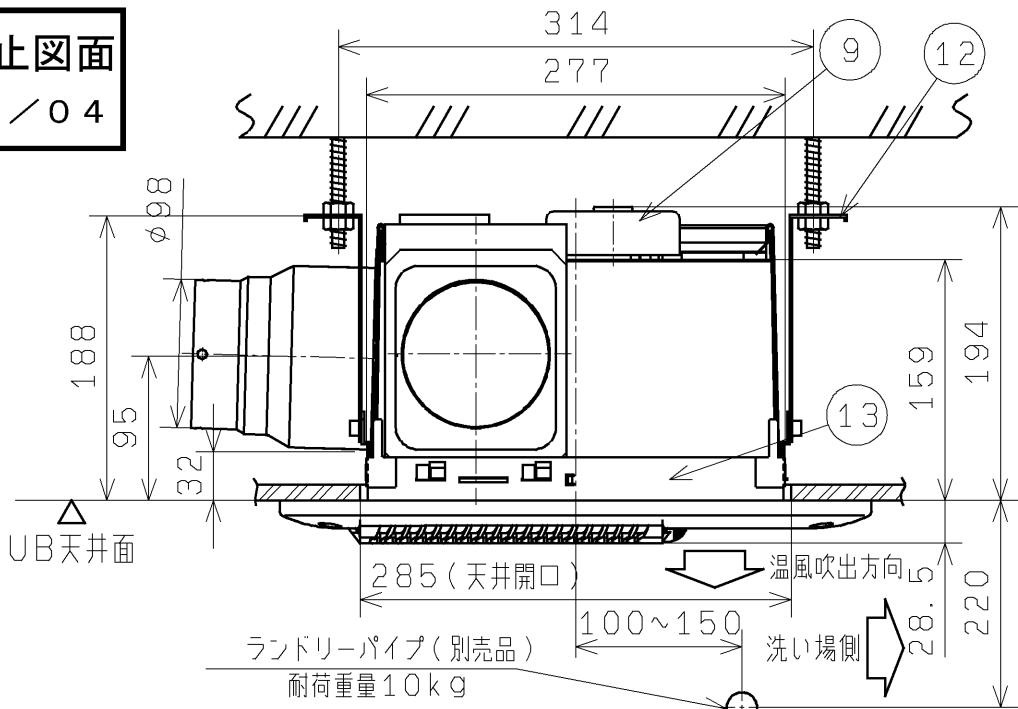

天井取付図
(1:5)

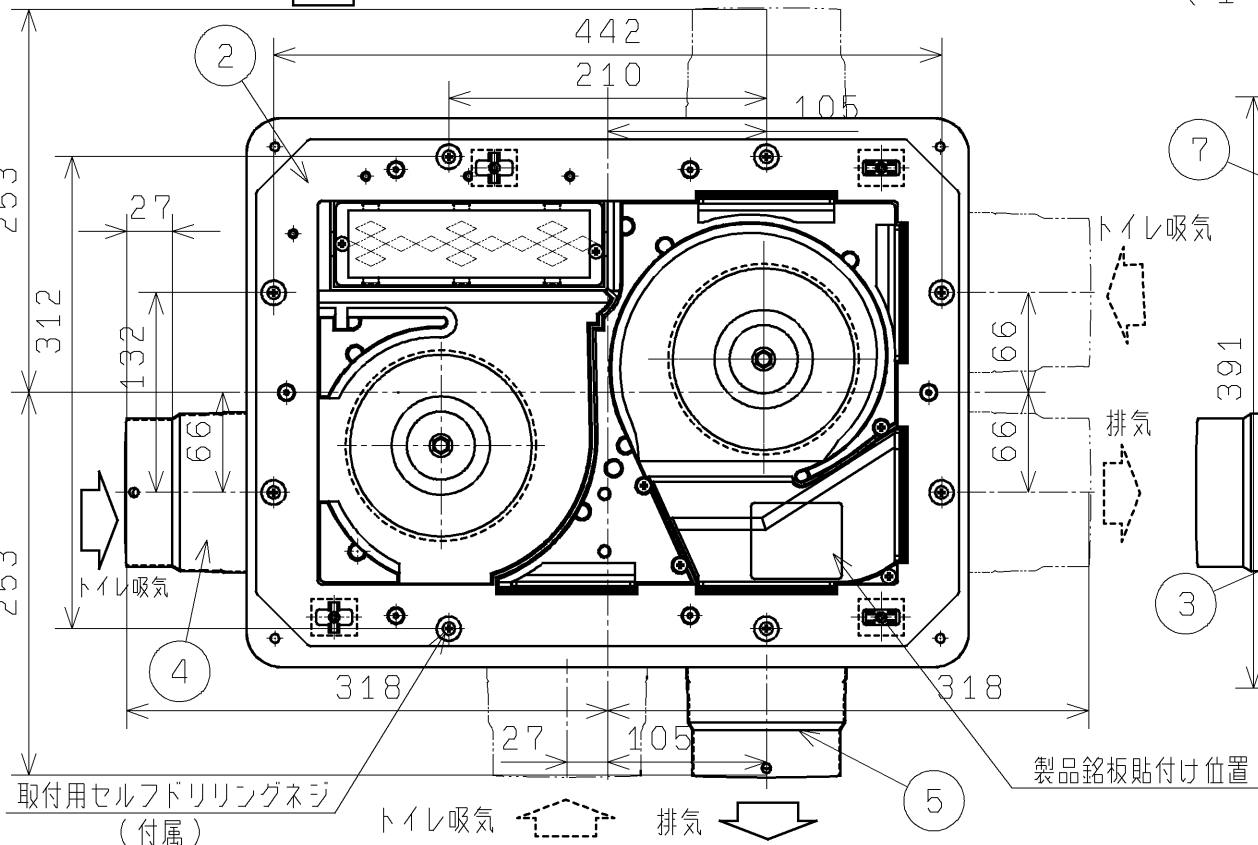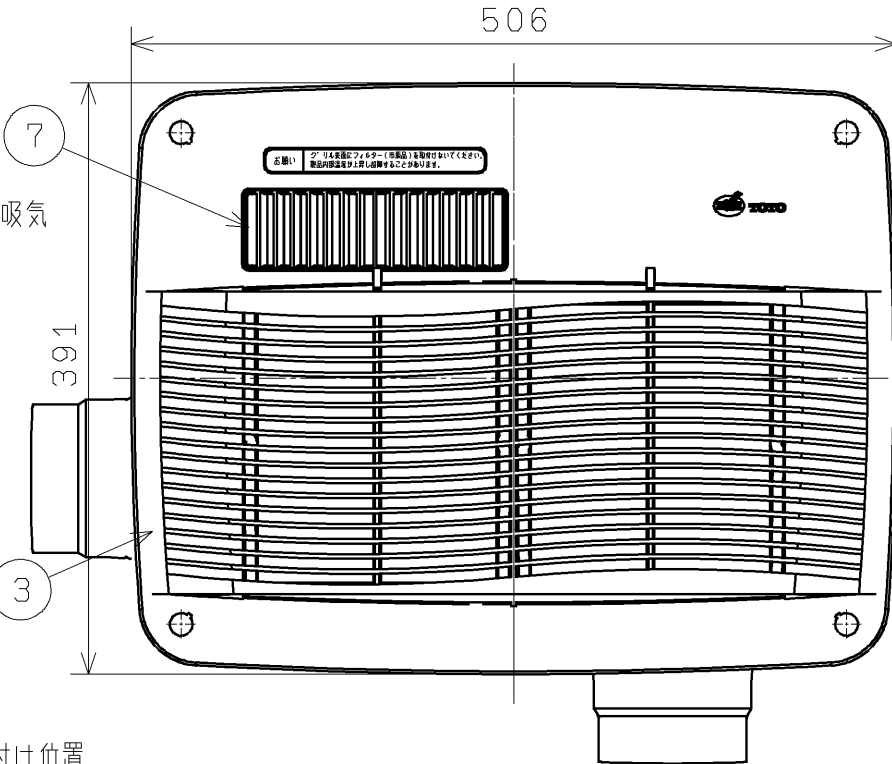


天井裏から見た図

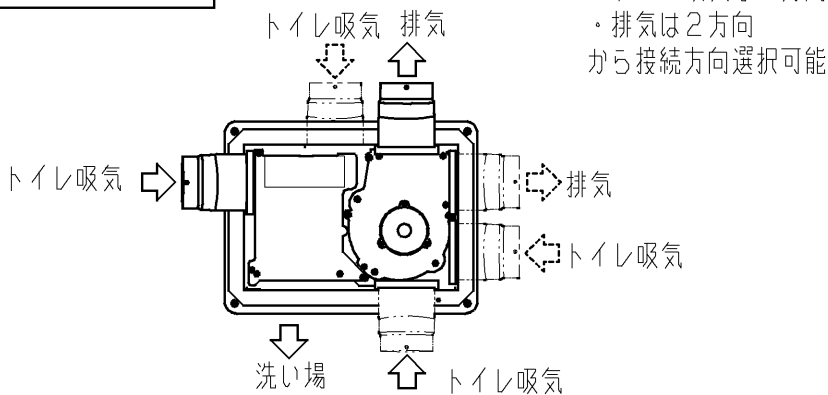


・トイレ吸気は4方向
・排気は2方向
から接続方向選択可能

天吊りしない場合

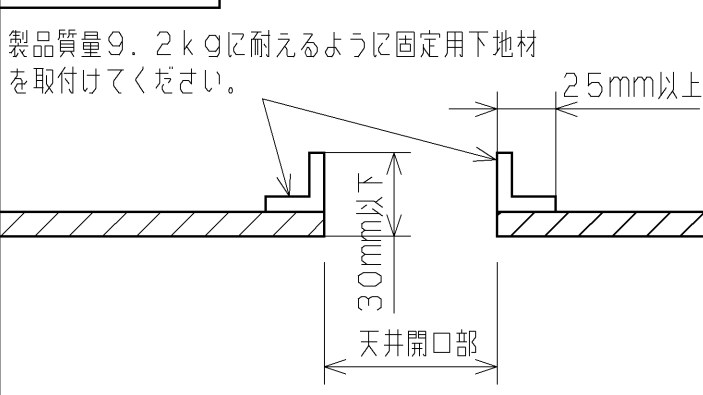

東陶機器株式会社

製図 大原 設計 大原 検図 承認 備考 2室単独換気タイプ (24時間換気・照明スイッチ枠付)



単位 mm

尺度 1:5

日付 02.10.31

名称

浴室換気暖房乾燥機
「三乾王」

品番


TYK715FA

() 符号

ページ


1/2

NO.	品名	個数	仕様
①	外装ケース	1	SECC+カチオン電着 t0.8
②	ケーシング	1	PP樹脂
③	グリル	1	ABS 色:アイルホワイト
④	トイレ吸気ダクト接続口	1	SGCD+カチオン電着 t0.8
⑤	排気ダクト接続口	1	SGCD+カチオン電着 t0.8
⑥	本体基板	1	ABS樹脂, SECC+カチオン電着 t0.8
⑦	吹出口	1	PBT樹脂 ガラス30%
⑧	リモコン	1	ABS樹脂 色:パールホワイト
—	循環用ファン	1	POM樹脂
—	換気用ファン	1	POM樹脂
—	トイレ用ファン	1	POM樹脂
—	循環用モータ	1	DCブラシレスモータ
—	換気用モータ	1	DCブラシレスモータ
⑨	トイレ用モータ	1	DCブラシレスモータ
—	ヒータ	1	PTCセラミックヒータ
⑩	電源端子台	1	速結端子タイプ
⑪	リモコンコード	1	3芯 6m(リモコンとコネクタ接続)
⑫	吊下げ用ハンガー	4	亜鉛メッキ鋼板
⑬	取付枠	1	SECC+カチオン電着 t1.6
⑭	2室用端子台	1	速結端子タイプ
⑮	吸込ログリル	1	ABS樹脂 色:ホワイト グリル:□160、開口寸法:φ100

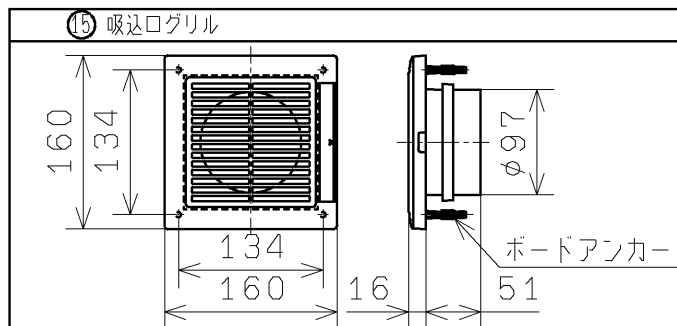

●天吊りしない場合(天井裏の補強材に直付けする場合)


取付枠取付用下穴6ヶ所と、本体取付用通し穴8ヶ所を開けてください。
また固定用下地材(取付補強材)が必要です。

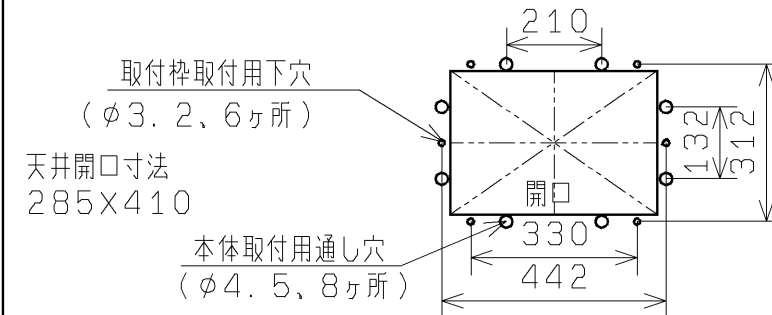



●天吊りする場合

本体取付用通し穴8ヶ所を開けてください。(穴位置は上図参照)

生産中止図面
2007/04

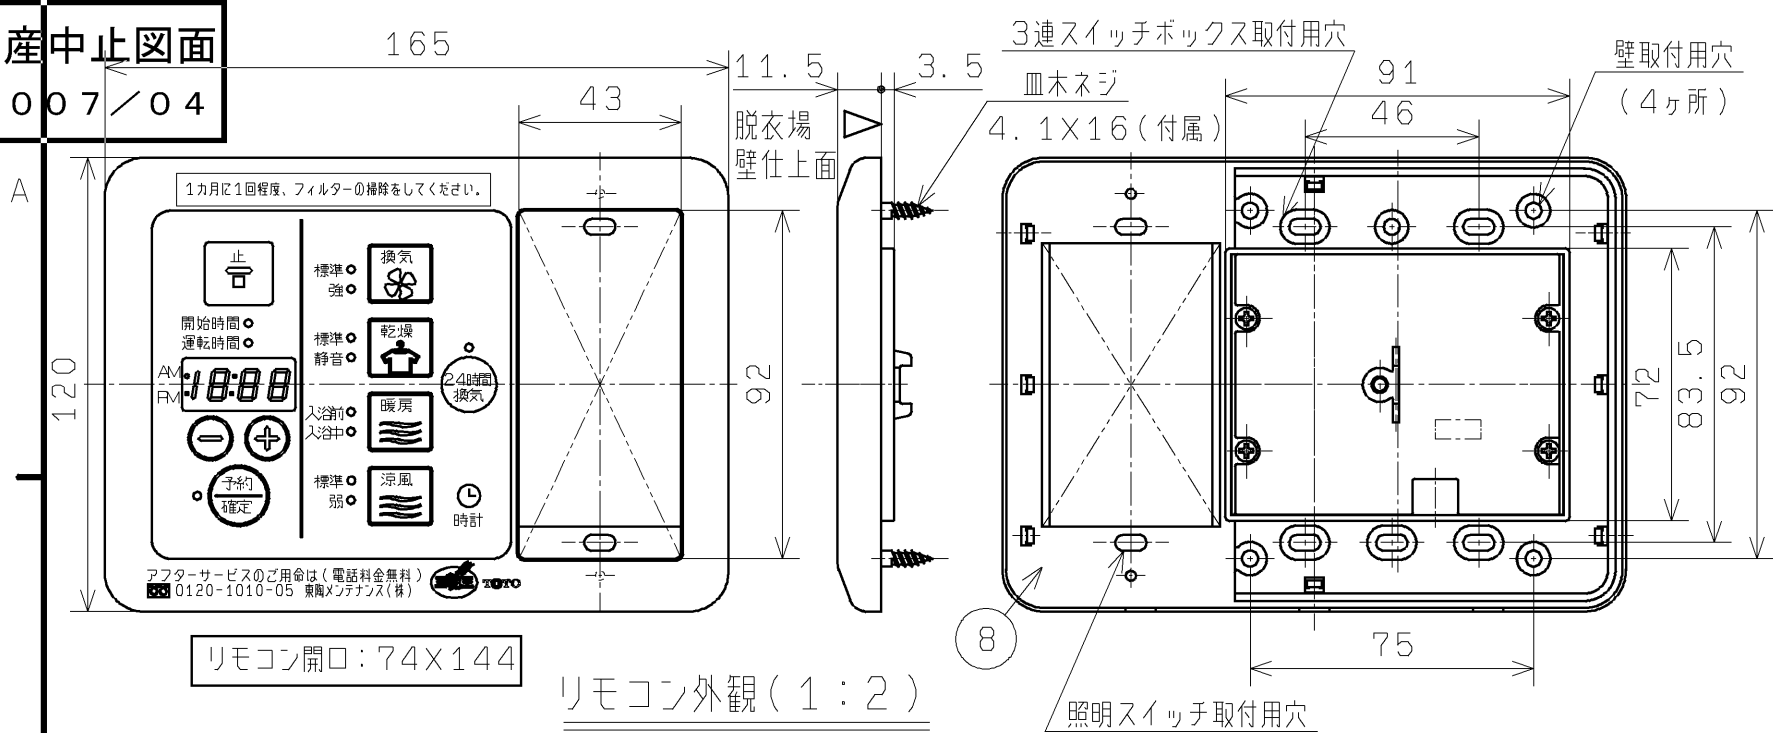

浴室換気暖房乾燥機 本体

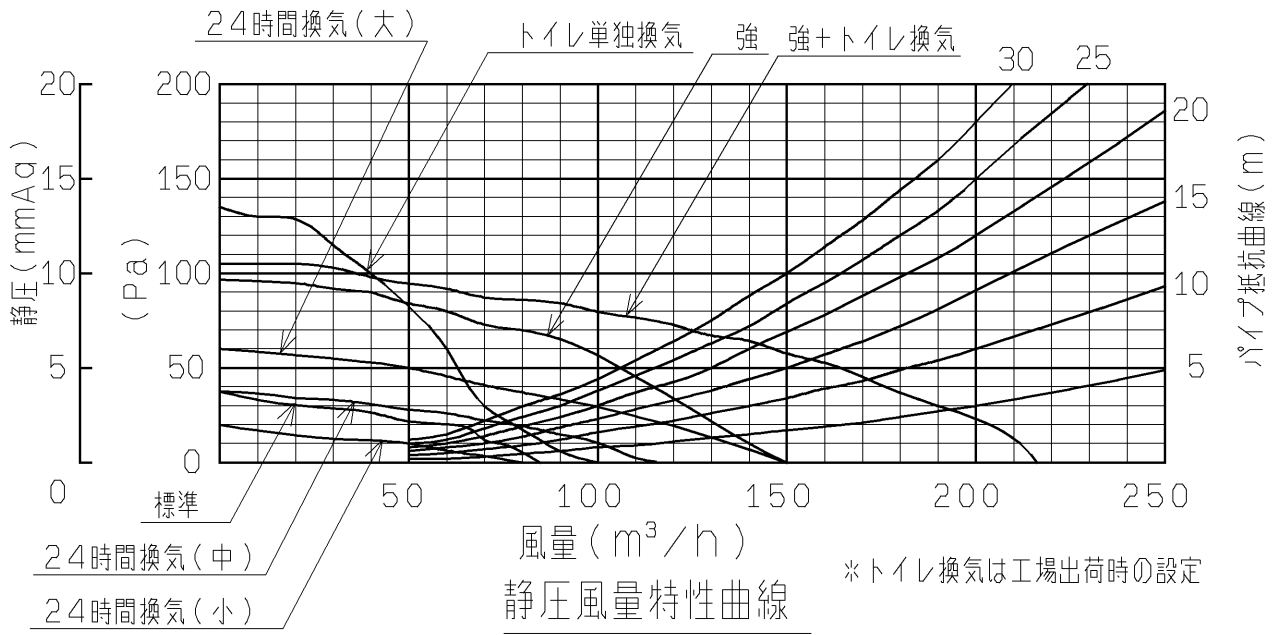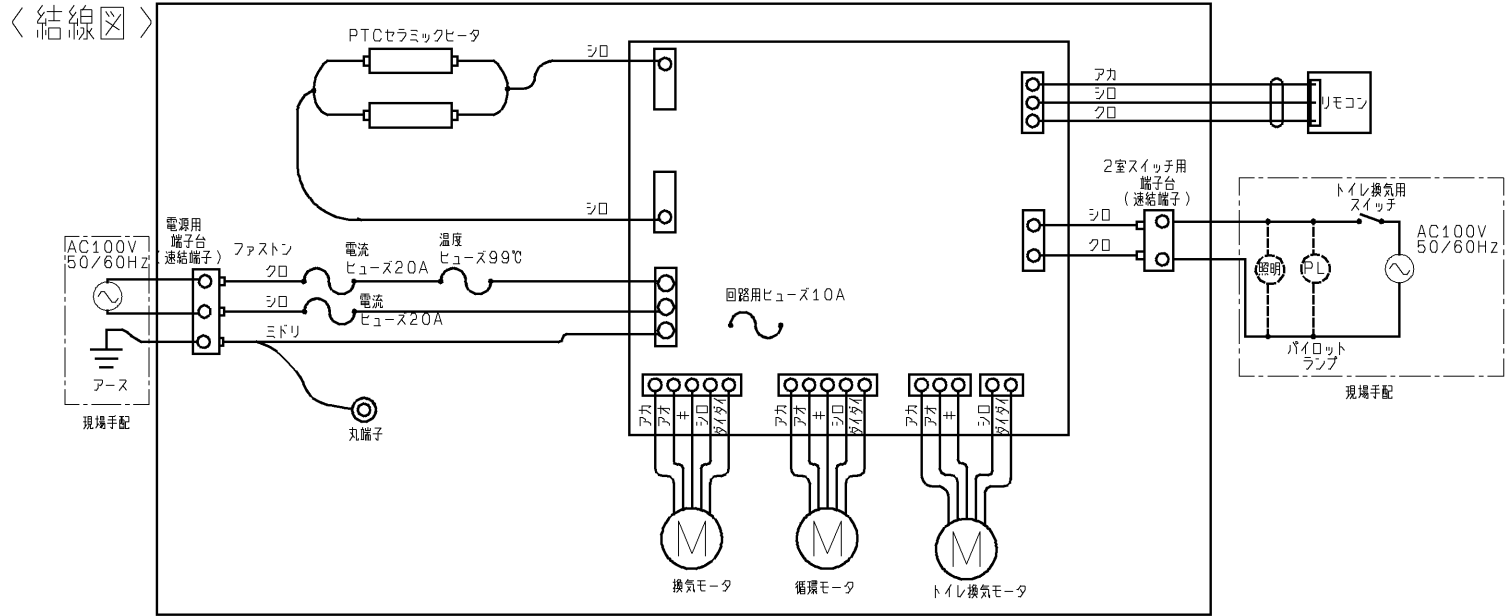

特性表

機能	定格電圧 （V）	周波数 （Hz）	定格消費電力 （W）	循環風量 （m³/h）	排気風量 （m³/h）	騒音 （dB）	PTC ヒータ
標準乾燥	AC 100	50 / 60	1360	155	150→80→70	47	ON
静音乾燥			1310	125	80→75→70	42	ON
標準涼風			23	145	85	45	OFF
弱涼風			17	115	85	41	OFF
標準換気			11	—	85	32	OFF
強換気			22	—	150（180）	41	OFF
24時間換気（可変）			14	—	（80）115（150）	31~42	OFF
トイレ換気（可変）			20	—	（50）（70）100	39	OFF
入浴前暖房			1350	155	—	46	ON
入浴中暖房			1290	125	—	42	ON
備考	（ ）は設定変更時。予約タイマーは、いずれのモードも適用（但し24時間換気は除く） 乾燥及び涼風では予約タイマー動作中に換気動作継続 トイレ換気遅れタイマーは三乾王リモコンで設定可能です。						

- 注記）1. 製品本体質量：9.2kg
2. 天吊りしない場合は必ず固定用下地材を取付けてください。
3. 天井面に取付スペースが無い場合、及び天井裏の奥行き寸法が250mm未満の場合、取付困難なことがあります。
4. 吸込口ク”リルを現場手配する場合は、必ずフィルター付きのク”リルを使用してください。故障の原因になります。
5. 電気容量20Aの漏電ブレーカーで、必ず単独配線とする必要があります。
6. リモコンコードの長さ6m。
7. 電源端子台にはVVFケーブルを使用してください。より線は絶対に使用しないでください。
8. 塩ビ鋼板天井の場合、天井開口は天井裏側の石膏ボードも同じ寸法で開口してください。
9. ランドリーパイプは指定位置に取付けてください。違う場合は性能が落ちます。
10. パイロットランプは電圧検知型を使用してください。また2室スイッチ用端子台部の負荷容量は約0.5Wです。従って、オゾンタイプのLEDランプが点灯しない場合があります。
11. （遅れタイマー・スイッチや人感知センサー等）電子回路を内蔵したスイッチは使用しないでください。誤作動の可能性があるので使用の際は、別途お問い合わせください。
遅れタイマーは三乾王のリモコンで設定可能です。
12. トイレ換気用スイッチの推奨スイッチは設計施工資料集参照。
13. パイロットランプによるトイレ換気用スイッチの漏れ電流は2mA以下のものを使用してください。

東陶機器株式会社				単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」	
製図 大原	設計 大原	検図	承認	尺度 1：2	品番 TYK715FA	
備考 2室単独換気タイプ （24時間換気・照明スイッチ枠付）				日付 02.10.31	() 符号	ページ 2/2