


生産中止図面
2007/04

A


B

C

D

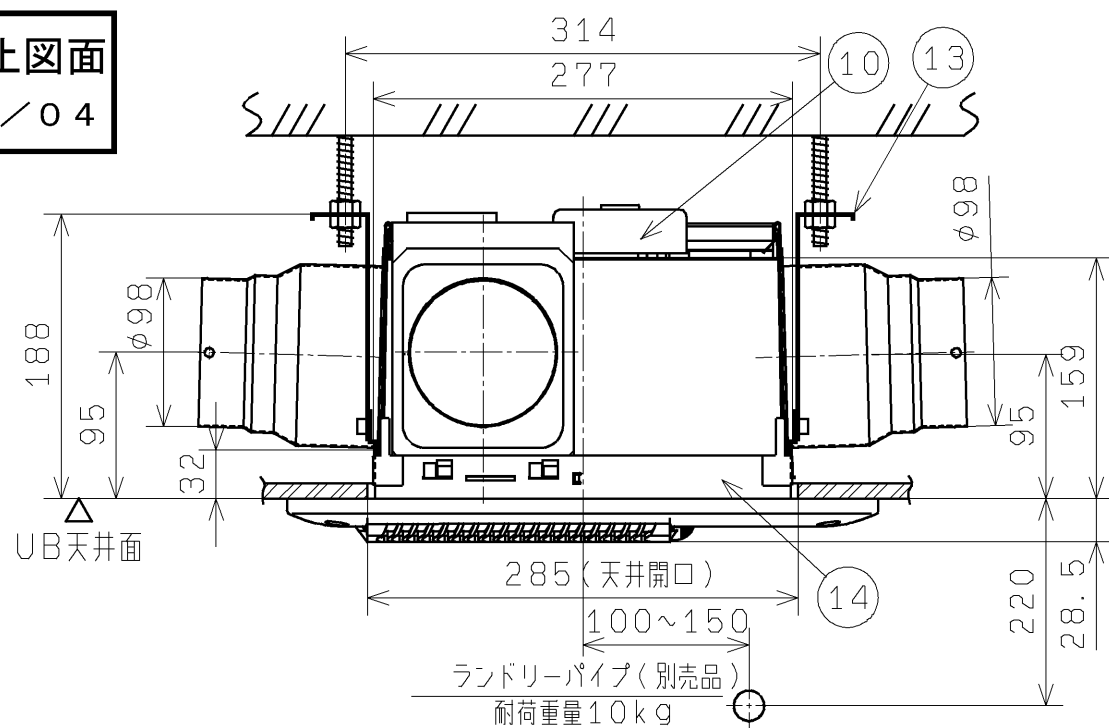

天井取付図
(1:5)

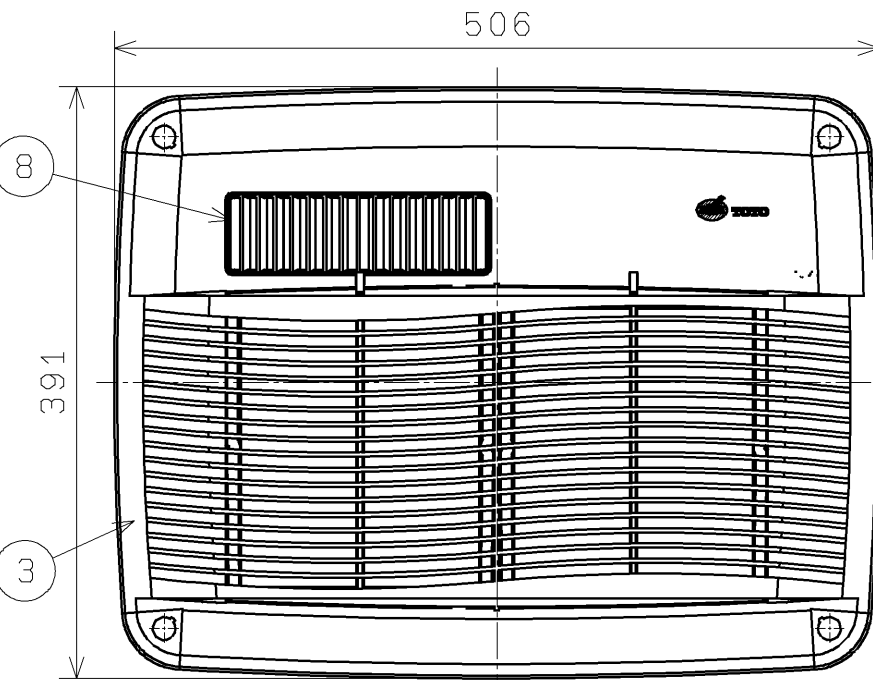


NO	品名	個数	仕様
①	外装ケース	1	SECC+カチオン電着 t0.8
②	ケーシング	1	PP樹脂
③	グリル	1	ABS 色:アイルホワイト
④	洗面吸気ダクト接続口	1	SGCD+カチオン電着 t0.8
⑤	トイレ吸気ダクト接続口	1	SGCD+カチオン電着 t0.8
⑥	排気ダクト接続口	1	SGCD+カチオン電着 t0.8
⑦	本体基板	1	ABS樹脂, SECC+カチオン電着 t0.8
⑧	吹出口	1	PBT樹脂 ガラス30%
⑨	リモコン	1	ABS樹脂 色:パールホワイト
—	循環用ファン	1	POM樹脂
—	換気用ファン	1	POM樹脂
—	トイレ用ファン	1	POM樹脂
—	循環用モータ	1	DCブラシレスモータ
—	換気用モータ	1	DCブラシレスモータ
⑩	トイレ用モータ	1	DCブラシレスモータ
—	ヒータ	1	PTCセラミックヒータ
⑪	電源端子台	1	速結端子タイプ
⑫	リモコンコード	1	3芯 6m(リモコンとコネクタ接続)
⑬	吊下げ用ハンガー	4	亜鉛メッキ鋼板
⑭	取付枠	1	SECC+カチオン電着 t1.6
⑮	2室用端子台	1	速結端子タイプ
⑯	吸込ログリル	2	ABS樹脂 色:ホワイト

<製品銘板>

TOTO		浴室換気暖房乾燥機	
型式	TYK720FA		
製造番号	0000000000		
定格電圧		100V	
定格周波数		50/60Hz	
定格消費電力		1390W/1390W	
製造元		東陶機器株式会社	
温度ヒューズ		99℃	
電流ヒューズ		10A・20A・20A	

東陶機器株式会社				単位	mm	名称		浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」
製図	設計	検図	承認	尺度	1:5	品番		TYK720FA
備考				3室換気タイプ (24時間換気・照明スイッチ枠付)		日付	00.06.23	
							() 符号	ページ 1/2

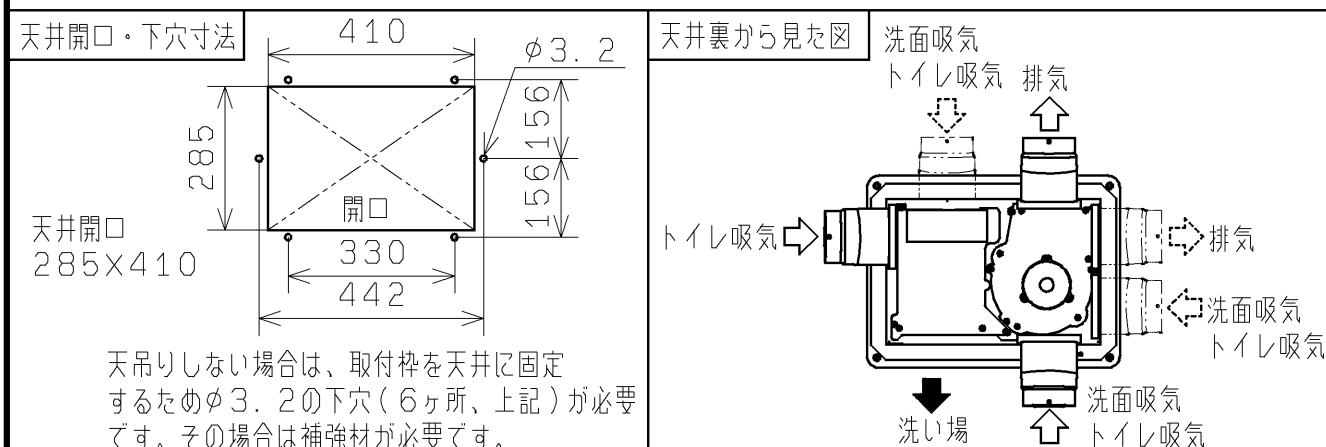


1

2

3


4

生産中止図面
2007/04

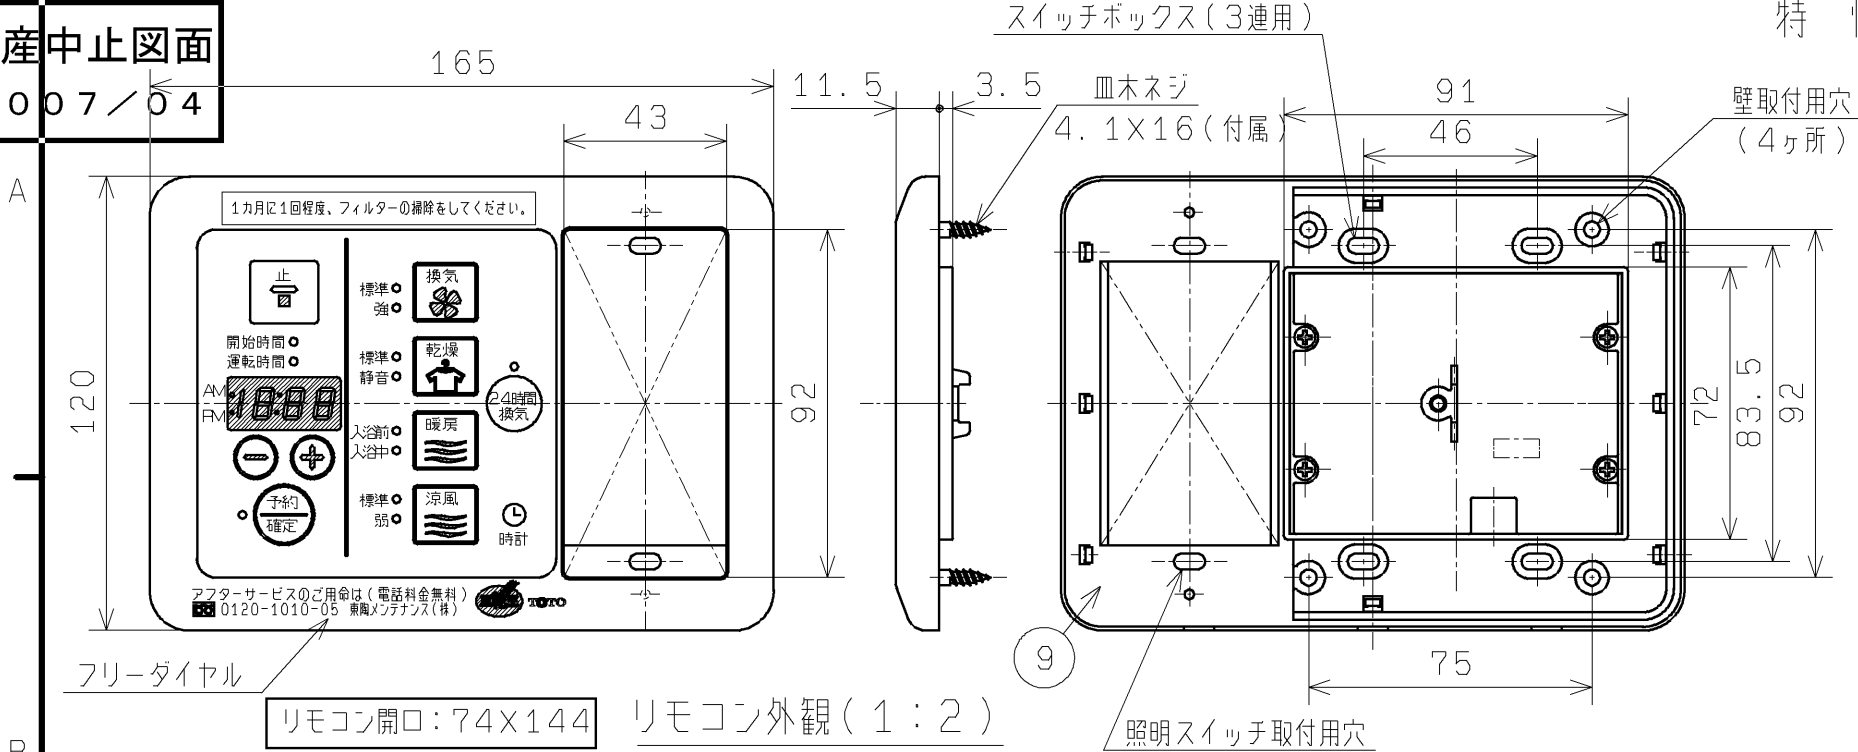

特 性 表


機能	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	循環風量 (m³/h)	排気風量 (m³/h)	騒音 (dB)	PTC ヒータ
標準乾燥	100	50 / 60	1370	155	165→140→75	48	ON
静音乾燥			1320	125	140→75→65	42	ON
標準涼風			31	145	140	46	OFF
弱涼風			26	115	140	42	OFF
標準換気			19	—	140	38	OFF
強換気			32	—	180(155)	44	OFF
24時間換気(可変)			14	—	(80)115(150)	31~42	OFF
トイレ換気(可変)			20	—	100(70)(50)	39	OFF
入浴前暖房			1360	155→125	—	46→42	ON
入浴中暖房			1300	125	—	42	ON
備考	()は設定変更時。 予約タイマーはいずれのモードにも適用(但し24時間換気は除く) 乾燥及び涼風では予約タイマー動作中に換気動作継続 トイレ遅れタイマーは三乾王リモコンで設定可能です。						

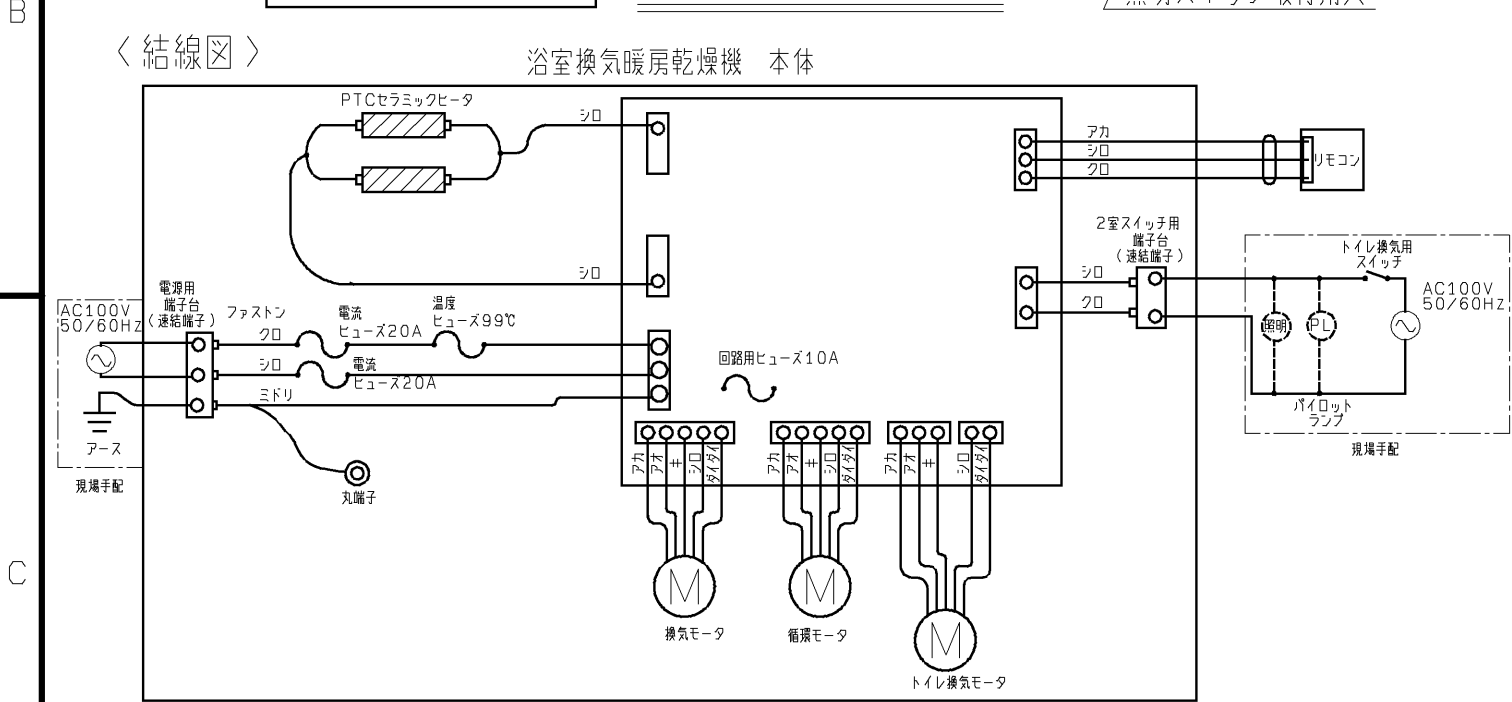

<製品銘板>

TOTO 浴室換気暖房乾燥機
型 式 TYK720FA
製造番号 0000000000
定格電圧 100V
定格周波数 50/60Hz
定格消費電力 1390W/1390W
製造元 東陶機器株式会社
温度ヒューズ 99℃
電流ヒューズ 10A・20A・20A

- 注記) 1. 製品本体重量: 9.2kg
2. 天吊りしない場合は必ず固定用下地材を取付けてください。
3. 天井面に取付スペースが無い場合、及び天井裏の奥行寸法が250mm未満の場合、取付困難なことがあります。
4. 吸込口ク"リルを現場手配する場合は、必ずフィルター付きのク"リルを使用してください。故障の原因になります。
5. 電気容量20Aの漏電ブレーカーで、必ず単独配線とする必要があります。
6. リモコンコードの長さ6m。
7. 電源端子台にはVVFケーブルを使用してください。より線は絶対に使用しないでください。
8. 塩ビ鋼板天井の場合、天井開口は天井裏側の石膏ボードも同じ寸法で開口してください。
9. ランドリーパイプは指定位置に取付けてください。違う場合は性能が落ちます。
10. パイロットランプは電圧検知型を使用してください。また2室スイッチ用端子台部の負荷容量は約0.5Wです。従って、オンピカタイプのLEDランプが点灯しない場合があります。
11. (遅れタイマースイッチや人感知センサー等)電子回路を内蔵したスイッチは使用しないでください。誤作動の可能性があるので使用の際は、別途お問い合わせください。
遅れタイマーは三乾王のリモコンで設定可能です。
12. トイレ換気用スイッチの推奨スイッチは設計施工資料集参照。
13. パイロットランプによるトイレ換気用スイッチの漏れ電流は2mA以下のものを使用してください。

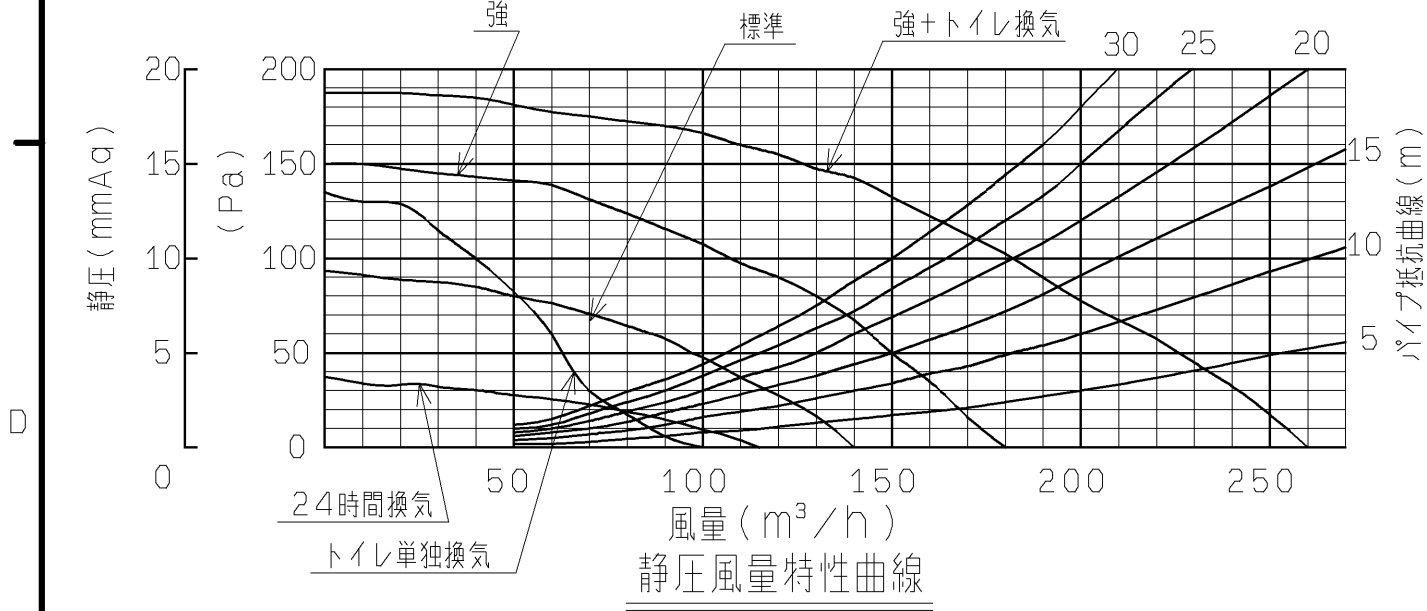

東陶機器株式会社				単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機「三乾王」	
製図 大原	設計 大原	検図	承認	尺度 1:2	品番 TYK720FA	
備考 3室換気タイプ (24時間換気・照明スイッチ枠付)				日付 02.04.26	()符号	ページ 2/2