


生産中止図面
2007/04

A

B





C

D


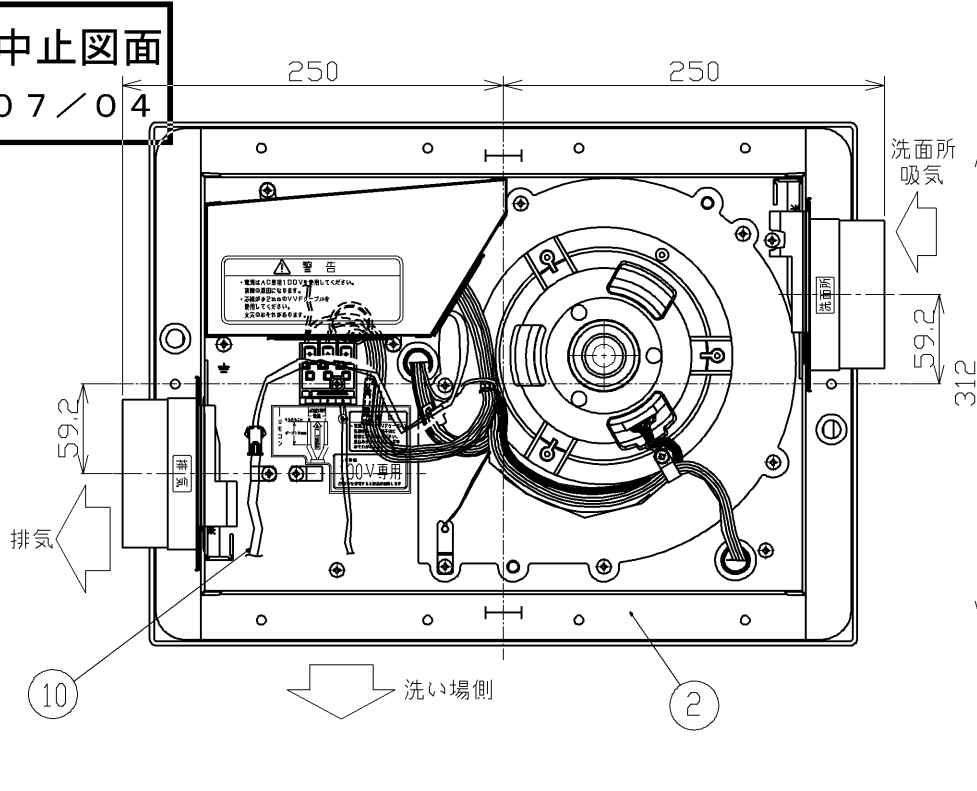


天井取付図
(1:5)

A-A断面

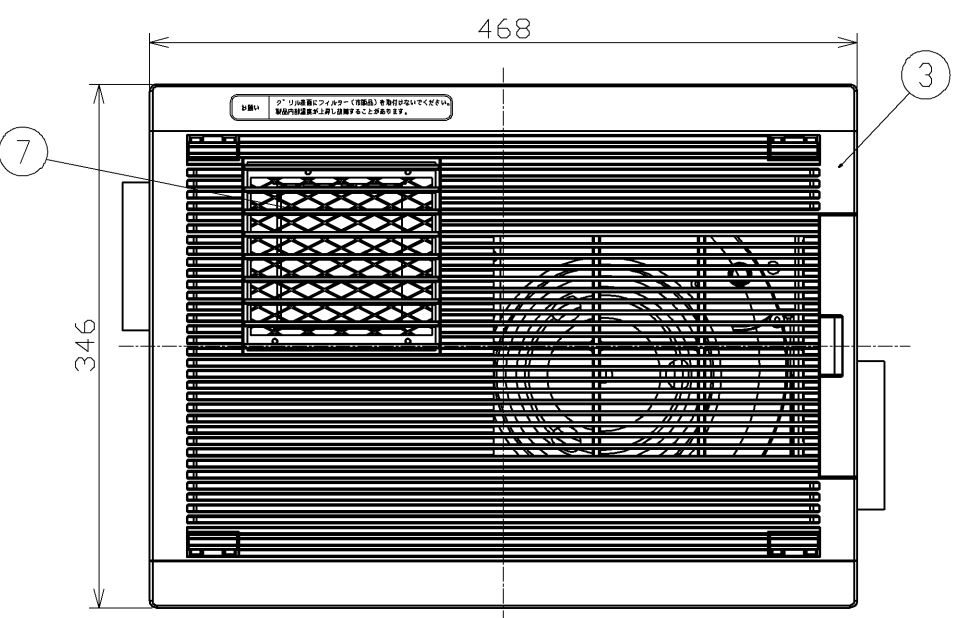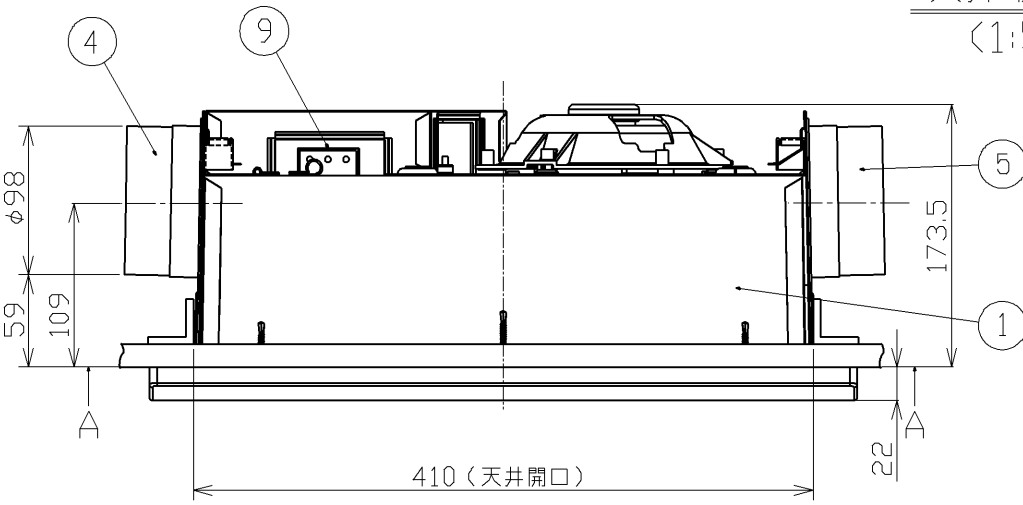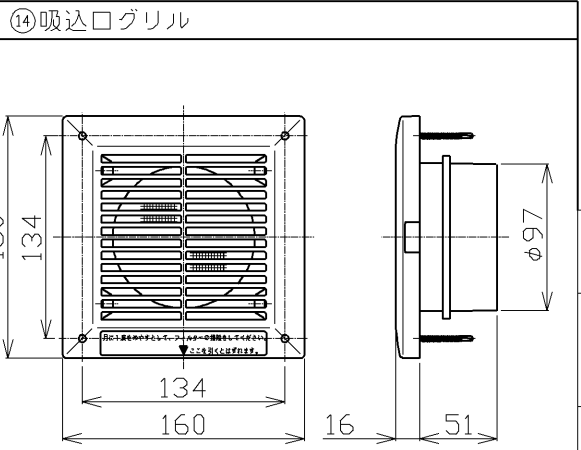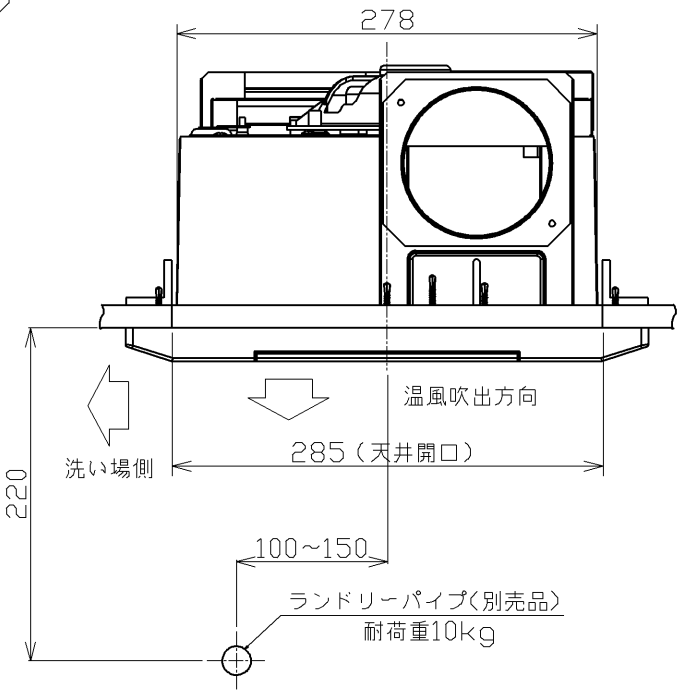


No.	品名	個数	仕様
①	外装ケース	1	SECC+カチオン電着 珪0.5
②	ケーシング	1	ABS樹脂
③	グリル	1	ABS樹脂 色:アイルホワイト
④	排気ダクト接続口	1	SGCD+カチオン電着 珪0.8
⑤	洗面所ダクト接続口	1	SGCD+カチオン電着 珪0.8
⑥	本体基板	1	ABS樹脂
⑦	吹出口	1	PBT樹脂 色:アイルホワイト
⑧	リモコン	1	ABS樹脂 色:パールホワイト
⑨	電源端子台	1	速結端子タイプ(温度ヒューズ<103℃付)
⑩	リモコンコード	1	3芯 6m(リモコンとコネクタ接続)
⑪	ダンパーユニット	1	ABS樹脂、POM樹脂、同期モーター
⑫	吸気ダンパーユニット	1	ABS樹脂、POM樹脂、同期モーター
⑬	吸気ダンパーカバー	1	ABS樹脂
⑭	吸込口グリル	1	ABS樹脂 色:パールホワイト 開口寸法φ100
⑮	製品銘版	1	
⑯	取付ねじ	8	セルフドリリングねじ 4×40
⑰	マジカルハンガー	2	PP樹脂
—	ファン	1	POM樹脂
—	DCモータ	1	DCブラシレスモータ
—	ヒータ	1	PTCセラミックヒータ

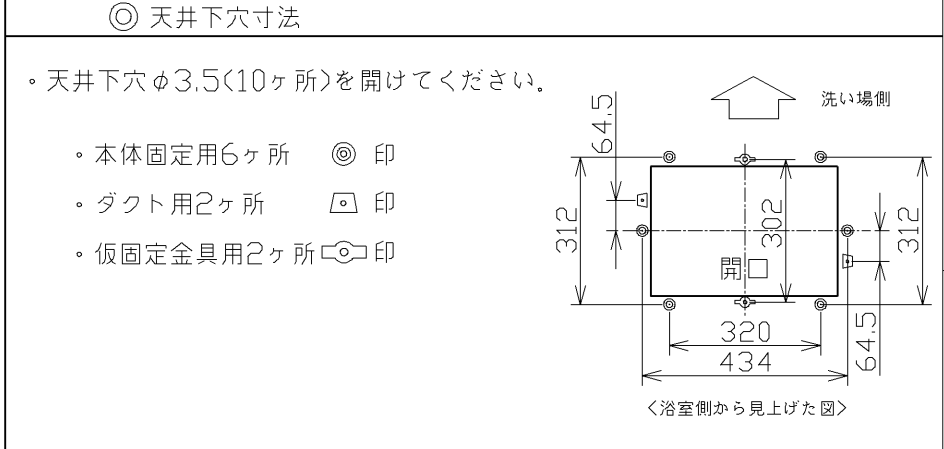
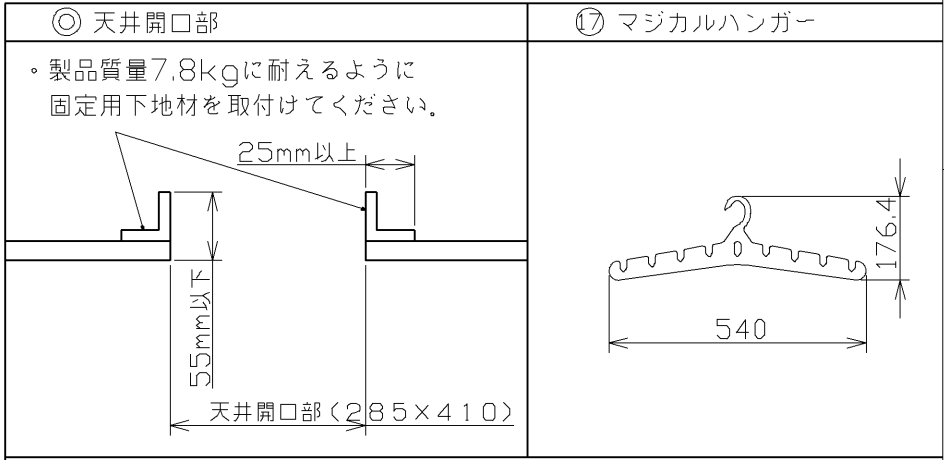


東陶機器株式会社		単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」
製図 平島	設計 江原	検図	承認
備考 2室換気タイプ		尺度 1:5	品番 TYK810F
		日付 02.12.10	() 符号 ページ 1/2

生産中止図面
2007/04

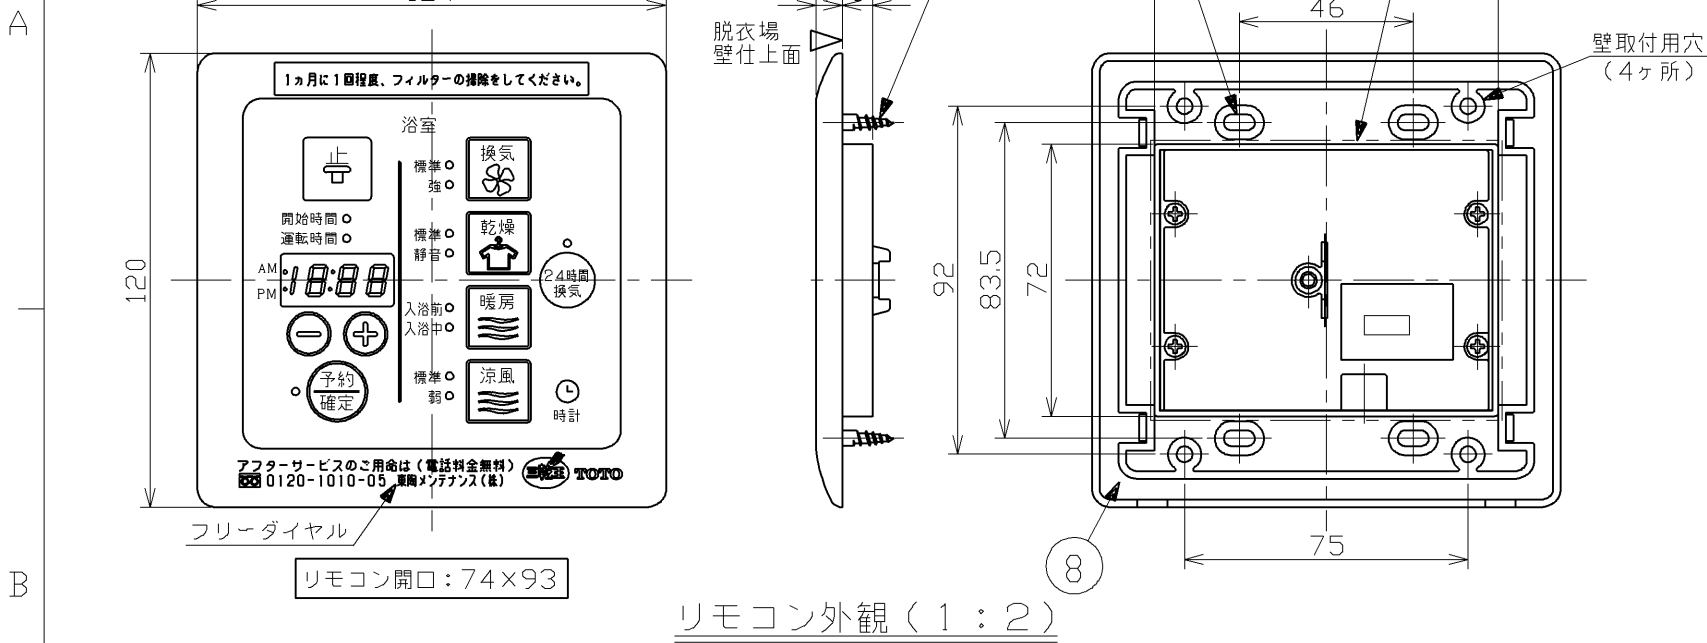

特 性 表	機能	周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	換気風量 (m³/h)	循環風量 (m³/h)	騒音 (dB)	PTC ヒータ
	強換気<洗面所>	50/60	<19> 21 <24>	<165<44>> 180<48> <200<52>>	-	45	OFF
	標準換気		11	120	-	34	OFF
	入浴前暖房		1300	-	150	46	ON
	入浴中暖房		1190	-	101	39	ON
	標準乾燥		1250	92→58	125	47	ON
	静音乾燥		1190	78→50	93	41	ON
	標準涼風		21	66	117	46	OFF
	弱涼風		13	56	93	40	OFF
	24時間換気		<16> 11 <4>	<150> 120 <64>	- - -	18~40	OFF
	備考	< >は設定変更時.< >は洗面所の換気風量。 予約タイマーはいずれのモードにも適用<但し、24時間換気は除く>。 乾燥及び涼風では、予約タイマー動作中に換気動作継続。					

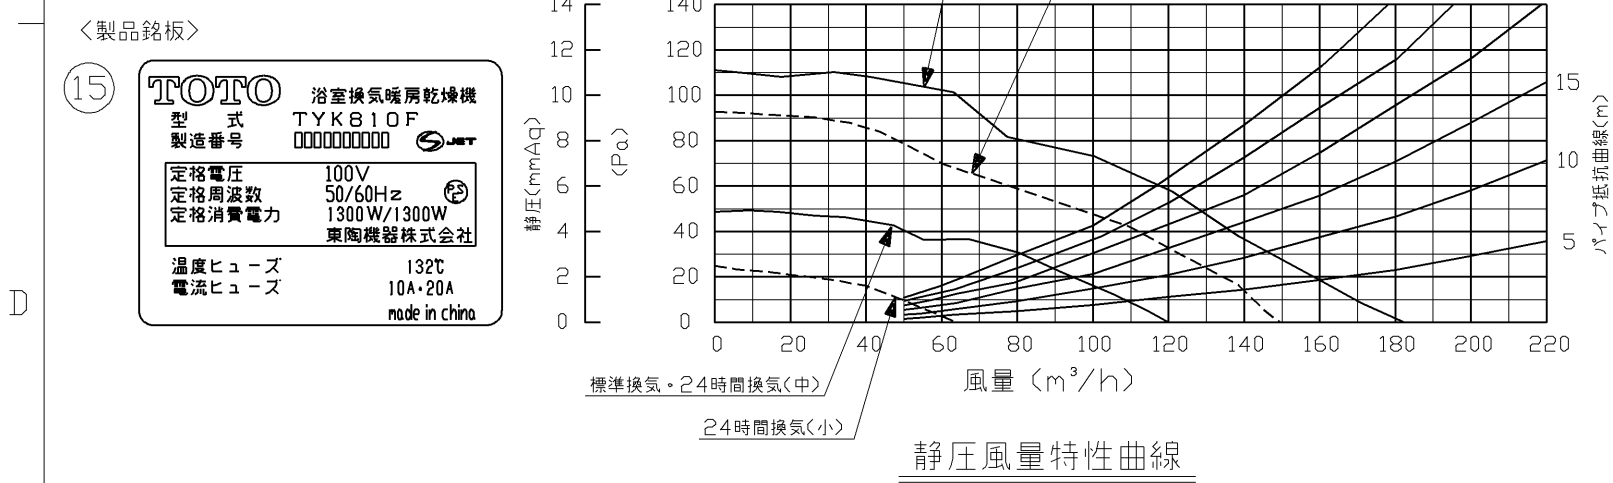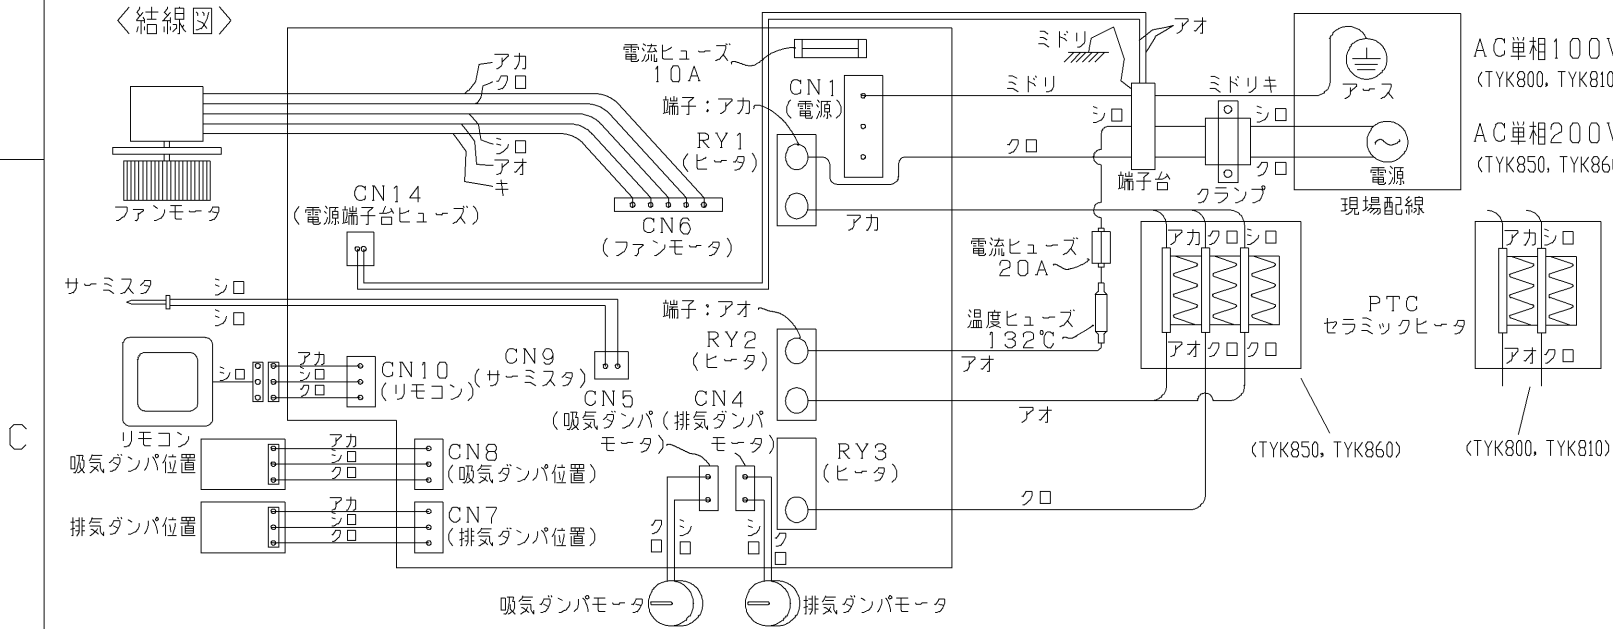

注記

- (1) 製品本体質量：7.8kg
- (2) 天吊りしない場合は必ず固定用下地材を取り付けてください。
- (3) 天井面に取付スペースが無い場合、及び天井裏の高さ寸法が250mm未満の場合、取付困難なことがあります。
- (4) 吸込口グリルを現場手配する場合は、必ずフィルター付きのグリルを使用してください。故障の原因になります。
- (5) 電気容量20Aの漏電ブレーカーで、必ず単独配線とする必要があります。
- (6) 電源端子台にはVVFケーブルを使用してください。より線は絶対に使用しないでください。
- (7) 塩ビ鋼板天井の場合、天井開口は天井裏側の石膏ボードも同じ寸法で開口してください。
- (8) ランドリーパイプは指定位置に取り付けてください。違う位置に取り付けると性能が落ちる場合があります。
- (9) 24時間換気は常時換気し続けるモードです。各モード<換気・暖房・乾燥・涼風>運転中は、一旦24時間換気は停止します。各運転モードが停止すると自動的に24時間換気に戻ります。24時間換気運転時に止ボタンを押すと24時間換気は解除されます。

東陶機器株式会社		単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」
製図 平島	設計 江原	承認	品番 TYK810F
備考 2室換気タイプ		尺度 1:2 日付 02.12.10	() 符号 ページ 2/2