



生産中止図面
2007/04

A

B




C

D

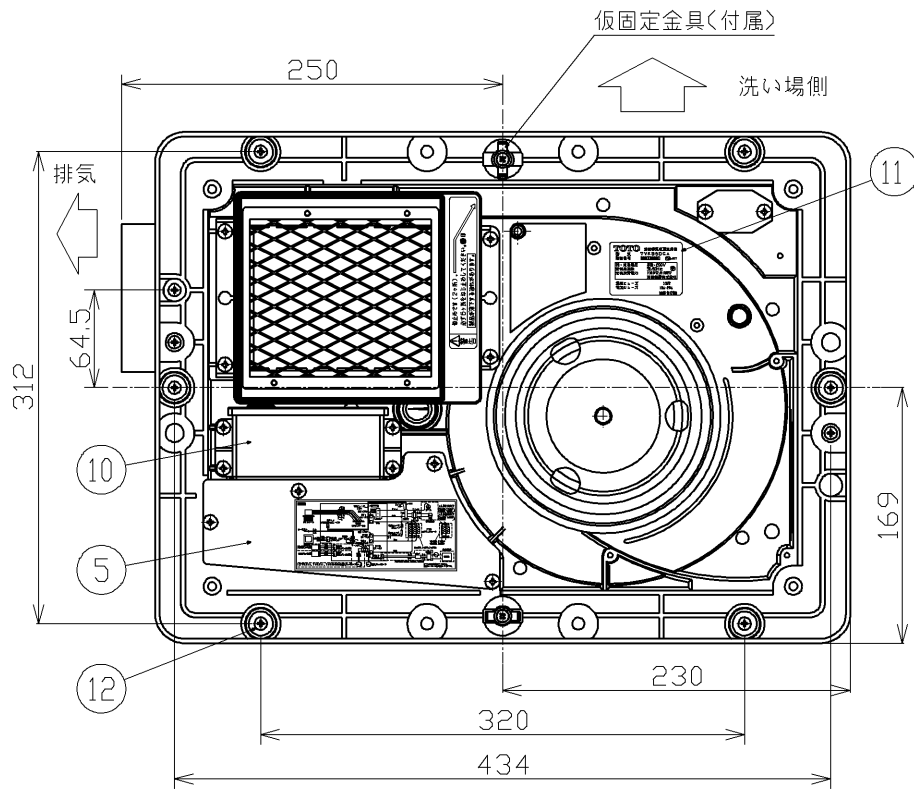
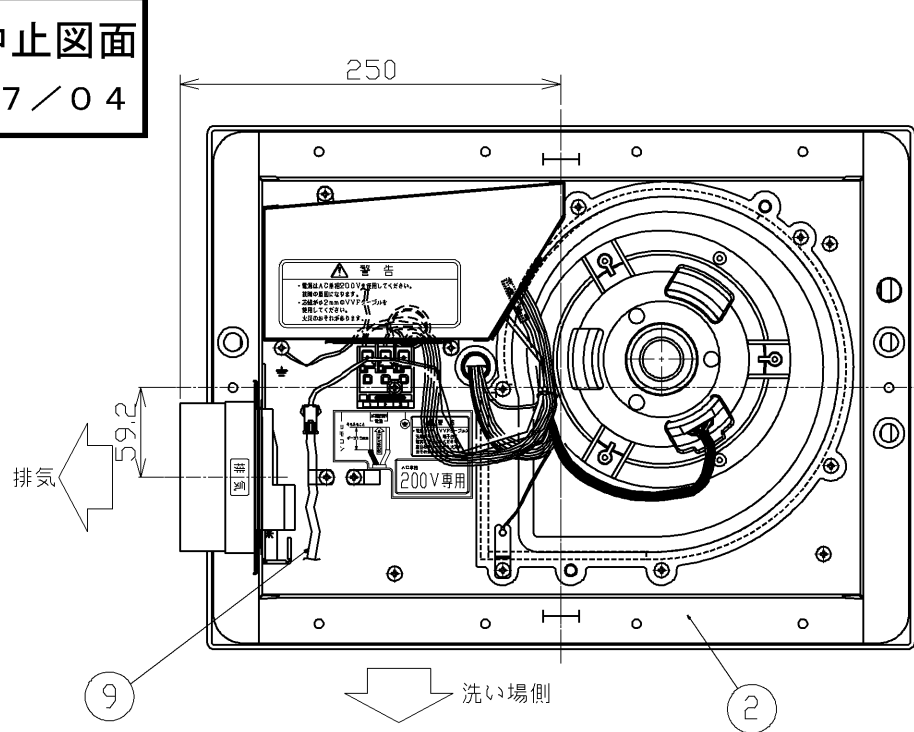



天井取付図
(1:5)

A-A断面

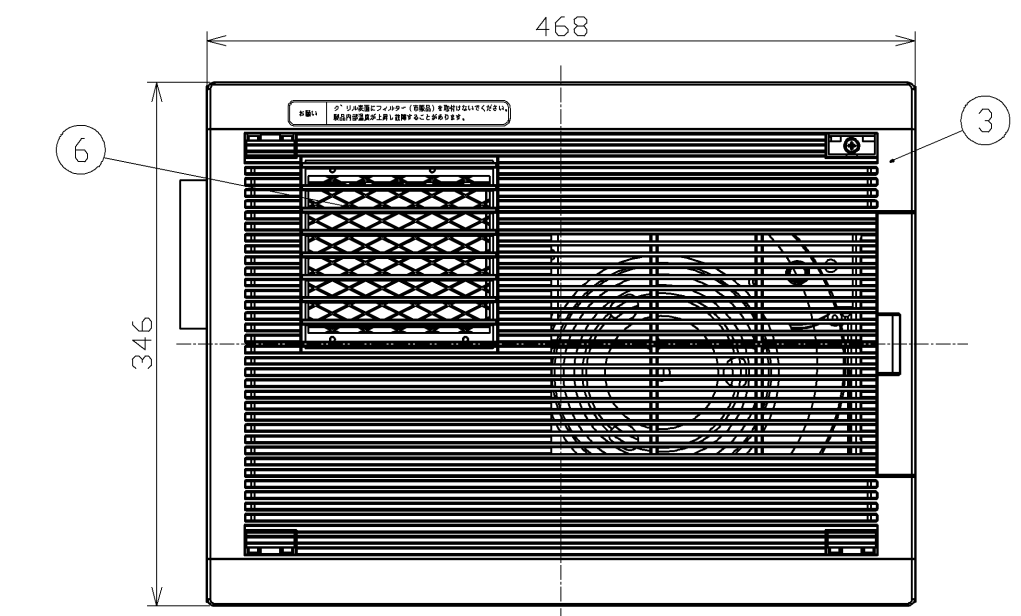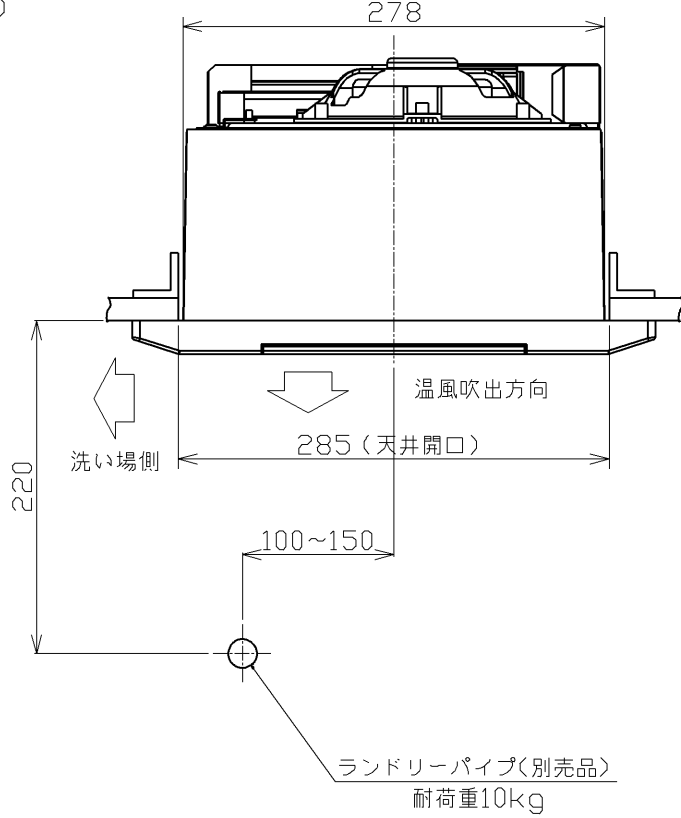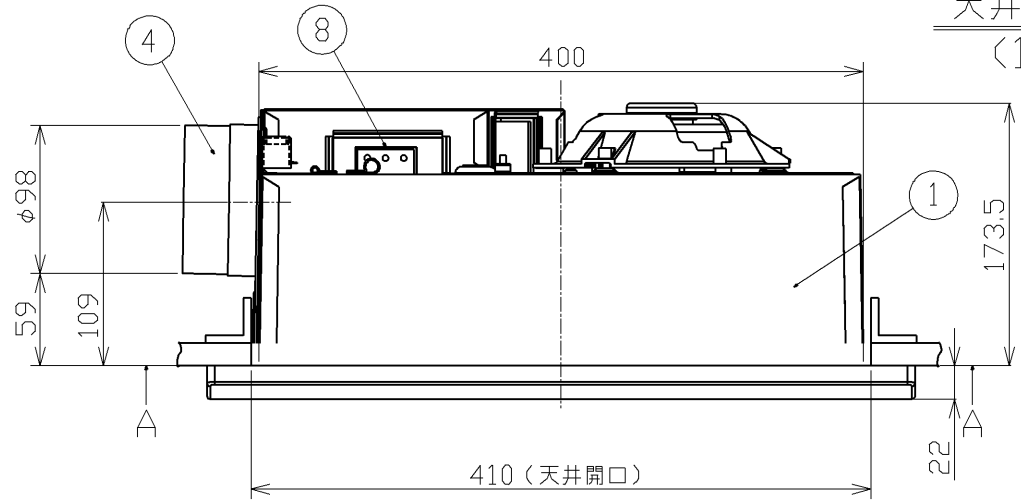

No.	品名	個数	仕様
①	外装ケース	1	SECC+カチオン電着 珪0.5
②	ケーシング	1	ABS樹脂
③	グリル	1	ABS樹脂 色:アイルホワイト
④	排気ダクト接続口	1	SGCD+カチオン電着 珪0.8
⑤	本体基板	1	ABS樹脂
⑥	吹出口	1	PBT樹脂 色:アイルホワイト
⑦	リモコン	1	ABS樹脂 色:パールホワイト
⑧	電源端子台	1	速結端子タイプ(温度ヒューズ<103℃付)
⑨	リモコンコード	1	3芯 6m(リモコンとコネクタ接続)
⑩	ダンパーユニット	1	ABS樹脂、POM樹脂、同期モーター
⑪	製品銘版	1	
⑫	取付ねじ	7	セルフドリリングねじ 4×40
⑬	マジカルハンガー	2	PP樹脂
—	ファン	1	POM樹脂
—	DCモータ	1	DCブラシレスモータ
—	ヒータ	1	PTCセラミックヒータ

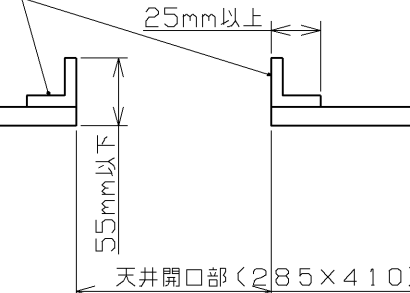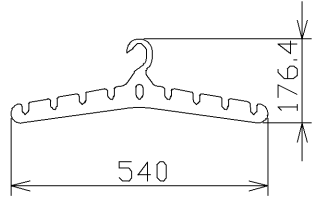◎ 天井開口部	⑬ マジカルハンガー
・製品質量7.6kgに耐えるように 固定用下地材を取付けてください。 	

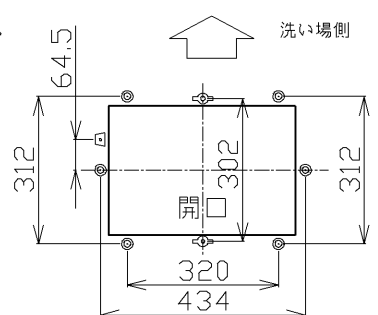◎ 天井下穴寸法
・天井下穴φ3.5(9ヶ所)を開けてください。 ・本体固定用6ヶ所 ◎ 印 ・ダクト用1ヶ所 □ 印 ・仮固定金具用2ヶ所 ⊕ 印 

東陶機器株式会社			単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」
製図 平島	設計 井上	検図	承認	品番 TYK850GA
備考 1室換気タイプ (照明スイッチ枠付)			日付 03.08.20	() 符号 ページ 1 / 3

1


2

3

4

A3・組


生産中止図面
2007/04

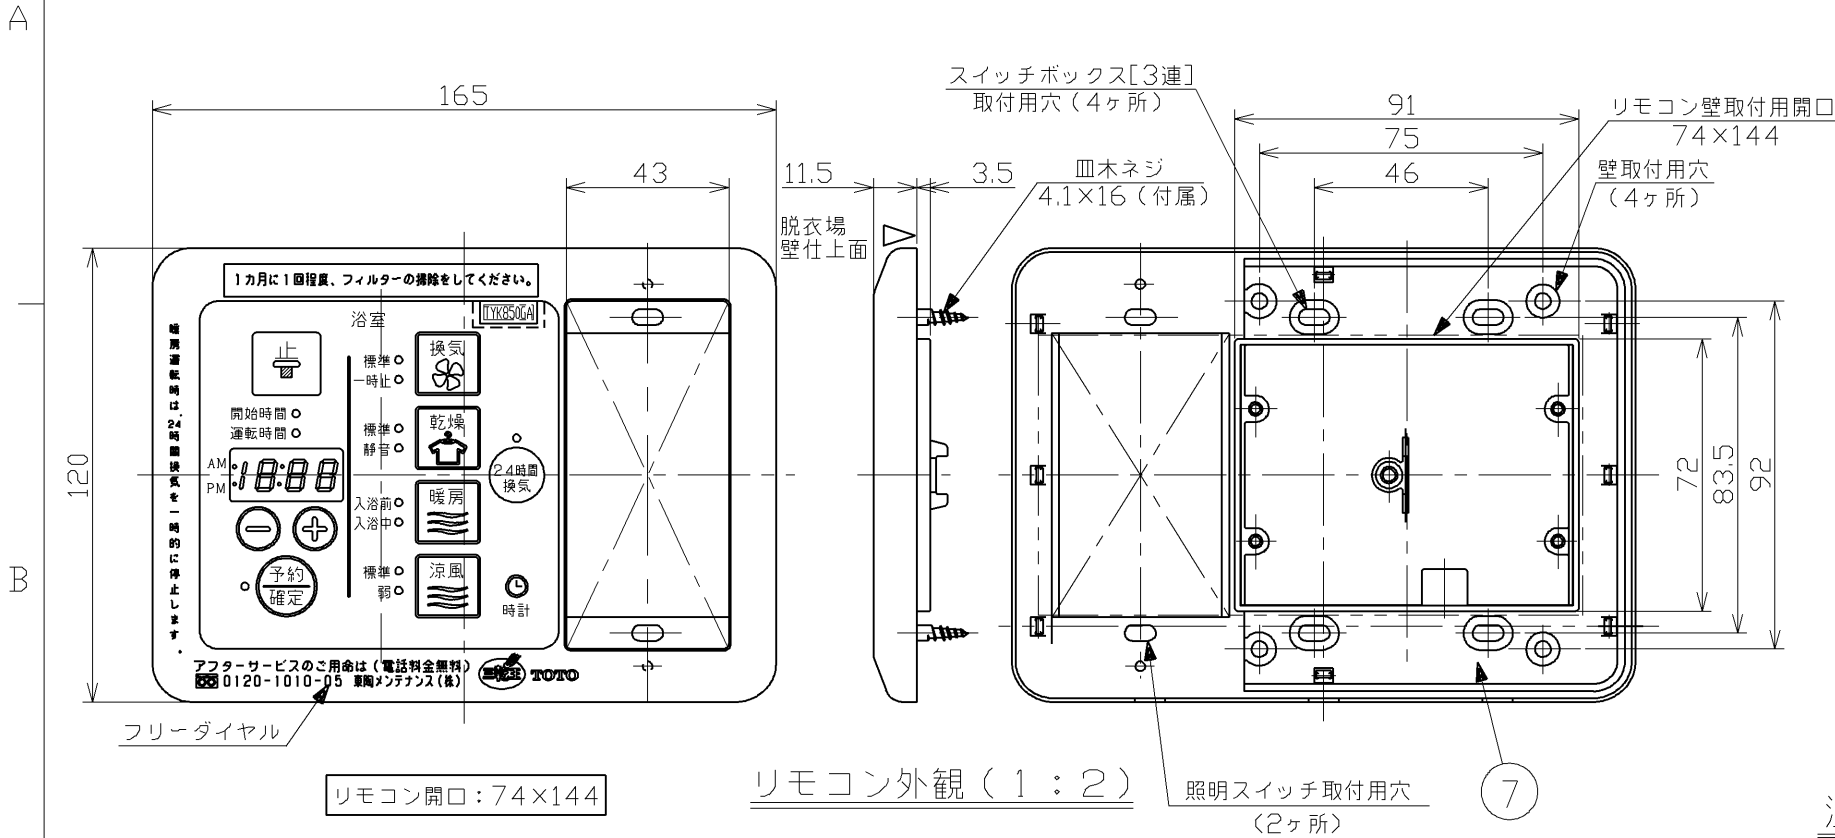


特 性 表	機能		周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	換気風量 (m³/h)	循環風量 (m³/h)	騒音 (dB)	PTC ヒータ
	標準換気		50 / 60	〈10〉 14 〈16〉	〈120〉 160 〈180〉	－	〈31〉 38	OFF
	入浴前暖房			2100	－	200	50	ON
	入浴中暖房			1800	－	135	40	ON
	標準乾燥			1870	94→60	176	50	ON
	静音乾燥			1680	80→60	120	42	ON
	標準涼風			34	70	172	49	OFF
	弱涼風			16	60	116	40	OFF
	24時間換気	L3		〈14〉	〈150〉	－	16～38	OFF
		L2		〈10〉	〈120〉	－		
		L1	7	64	－			
	備考		〈 〉は設定変更時。 予約タイマーはいずれのモードにも適用(但し、24時間換気は除く)。 乾燥及び涼風では、予約タイマー動作中に換気動作継続。					

注記


- (1) 製品本体質量: 7.6kg
- (2) 天吊りしない場合は必ず固定用下地材を取り付けてください。
- (3) 天井面に取付スペースが無い場合、及び天井裏の高さ寸法が250mm未満の場合、取付困難なことがあります。
- (4) 電気容量20Aの漏電ブレーカーで、必ず単独配線とする必要があります。
- (5) 電源端子台にはVVFケーブルを使用してください、より線は絶対に使用しないでください。
- (6) 塩ビ鋼板天井の場合、天井開口は天井裏側の石膏ボードも同じ寸法で開口してください。
- (7) ランドリーパイプは指定位置に取付けてください。違う位置に取り付けると性能が落ちる場合があります。
- (8) 24時間換気は常時換気し続けるモードです。暖房運転時は、24時間換気を一時的に停止します。24時間換気運転時に止ボタンを3秒以上押すと24時間換気は解除されます。

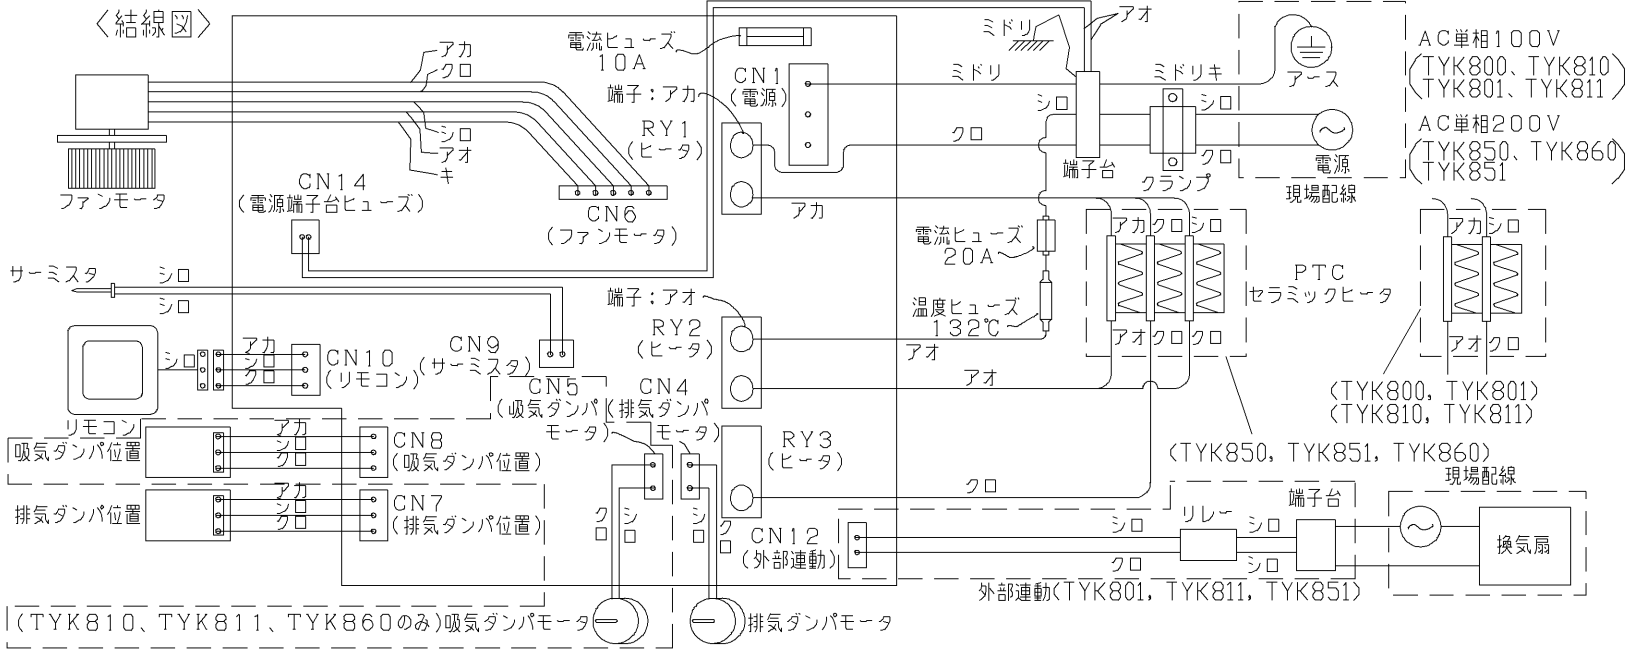


東陶機器株式会社				単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」	
製図 平島	設計 井上	検図	承認	尺度 1:2	品番 TYK850GA	
備考 1室換気タイプ (照明スイッチ枠付)				日付 03.08.20	() 符号	ページ 2/3

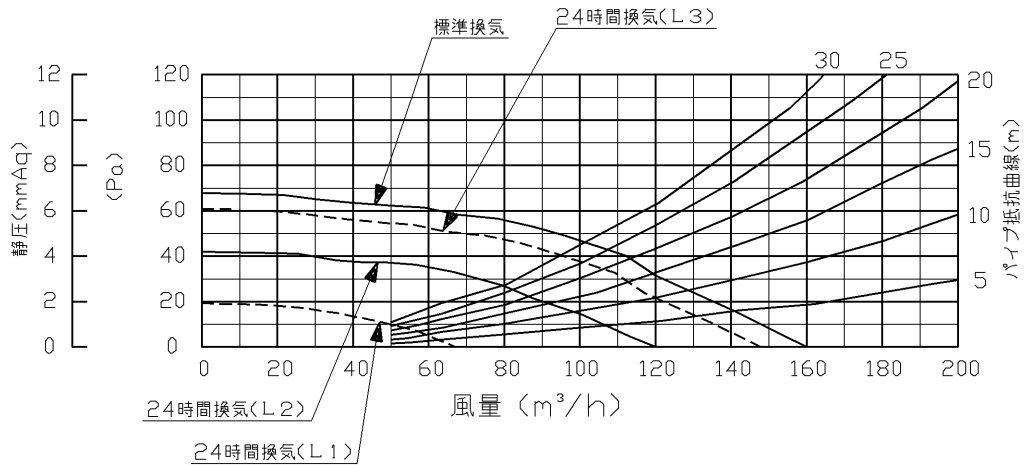

静圧風量特性曲線(換気運転時)

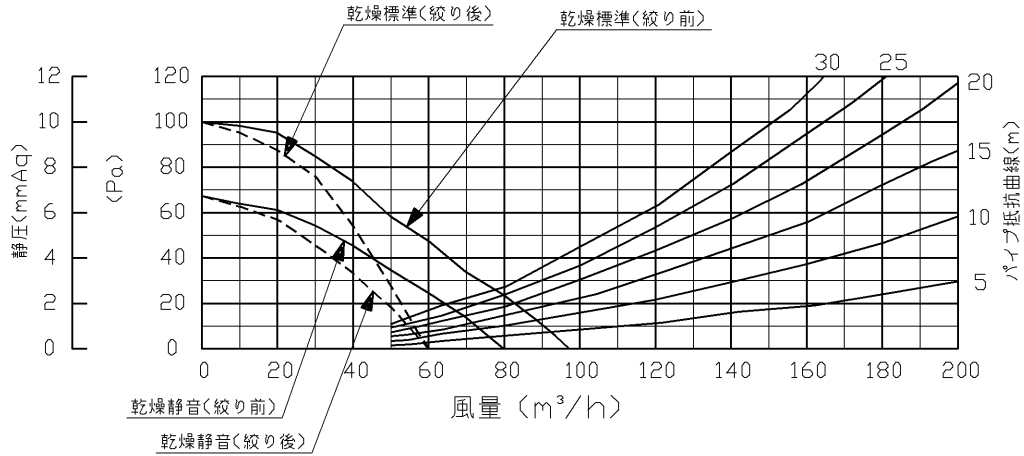

静圧風量特性曲線(乾燥運転時)

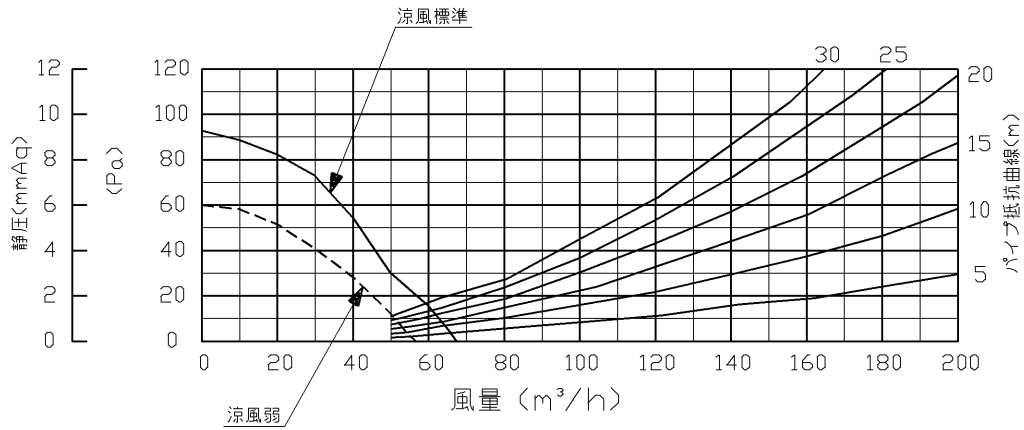

静圧風量特性曲線(涼風運転時)

東陶機器株式会社				単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」	
製図 平島	設計 井上	検図	承認	尺度 1:2	品番 TYK850GA	
備考 1室換気タイプ (照明スイッチ付)				日付 03.08.20	() 符号	ページ 3/3