






生産中止図面

$$2007 \overline{) 04}$$

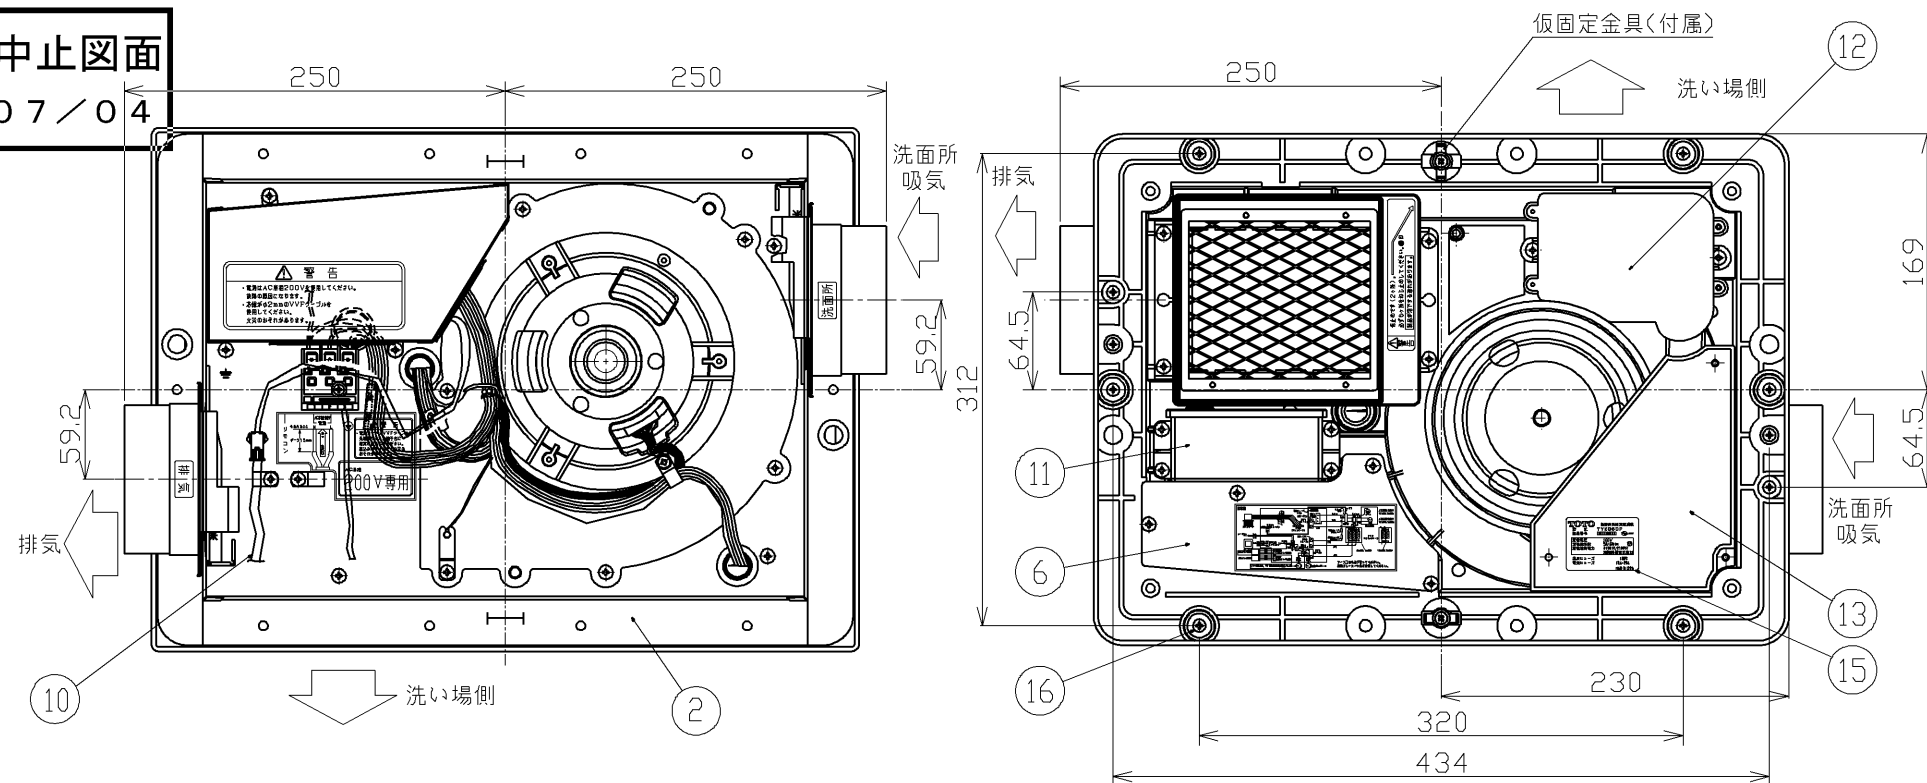


天井取付図
 (1:5)

A-A断面

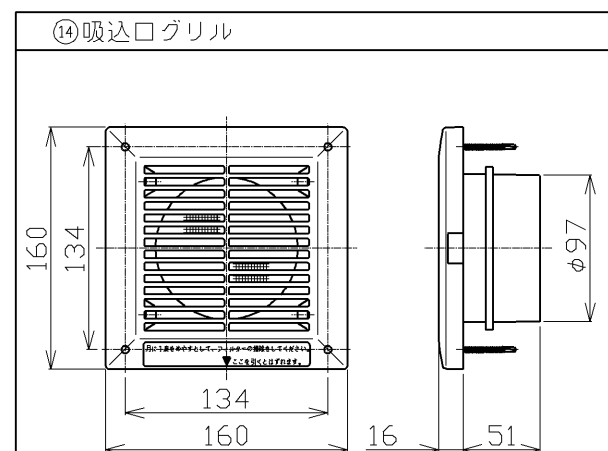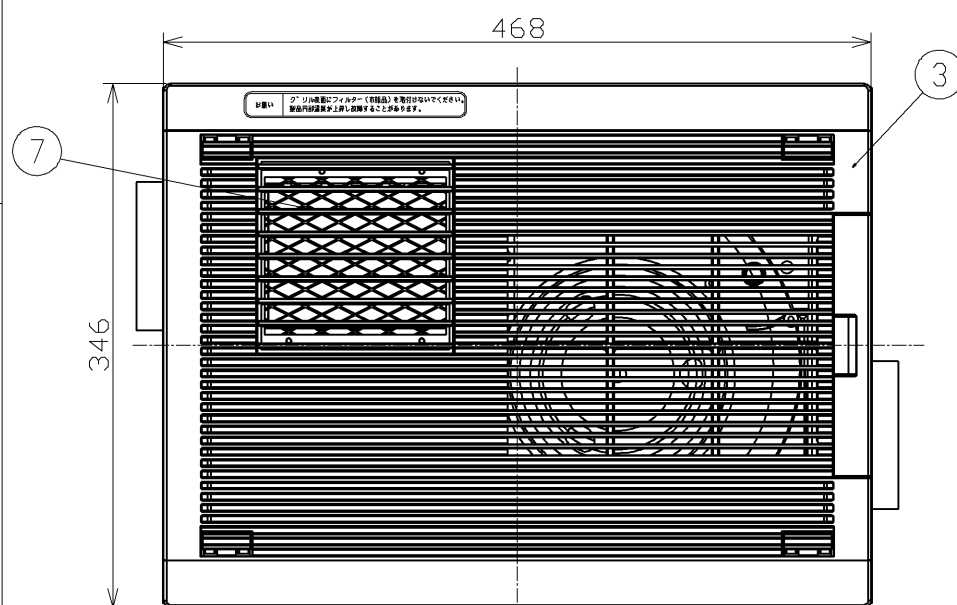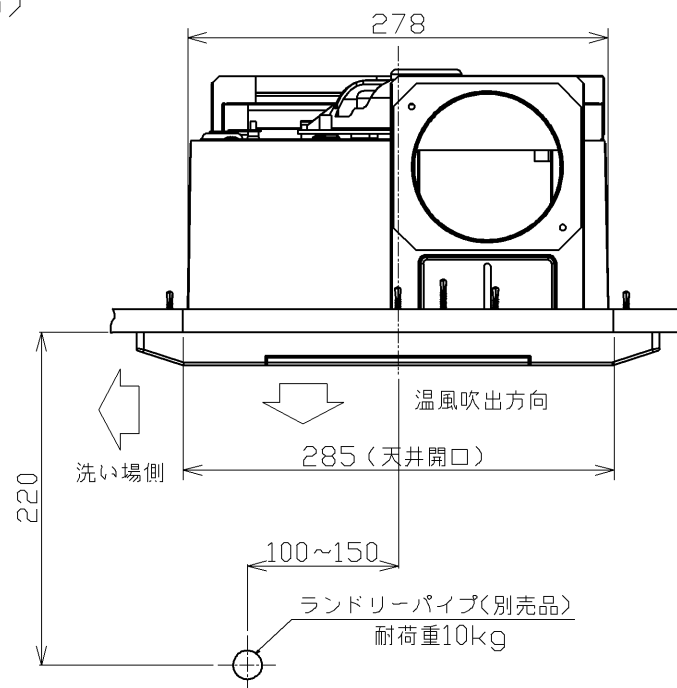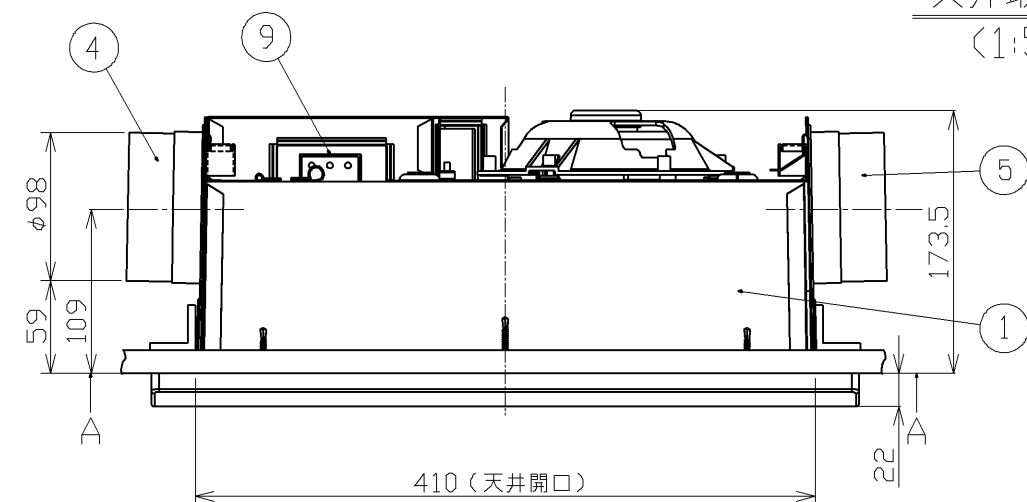


No.	品名	個数	仕様
①	外装ケース	1	SECC+カチオン電着 70,5
②	ケーシング	1	ABS樹脂
③	グリル	1	ABS樹脂 色:アイルホワイト
④	排気ダクト接続口	1	SGCD+カチオン電着 70,8
⑤	洗面所ダクト接続口	1	SGCD+カチオン電着 70,8
⑥	本体基板	1	ABS樹脂
⑦	吹出口	1	PBT樹脂 色:アイルホワイト
⑧	リモコン	1	ABS樹脂 色:パールホワイト
⑨	電源端子台	1	速結端子タイプ(温度ヒューズ<103℃)付)
⑩	リモコンコード	1	3芯 6m(リモコンとコネクタ接続)
⑪	ダンパーユニット	1	ABS樹脂、POM樹脂、同期モーター
⑫	吸気ダンパーユニット	1	ABS樹脂、POM樹脂、同期モーター
⑬	吸気ダンパーカバー	1	ABS樹脂
⑭	吸込口グリル	1	ABS樹脂 色:パールホワイト 開口寸法φ100
⑮	製品銘版	1	
⑯	取付ねじ	8	セルフドリリングねじ 4×40
⑰	マジカルハンガー	2	PP樹脂
—	ファン	1	POM樹脂
—	DCモータ	1	DCブラシレスモータ
—	ヒータ	1	PTCセラミックヒータ

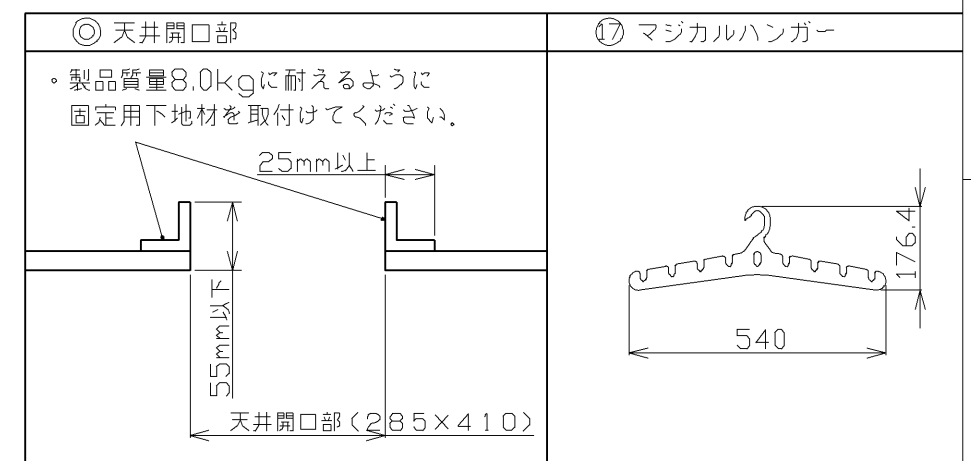

◎ 天井下穴寸法


・天井下穴φ3.5(10ヶ所)を開けてください。

- ・ 本体固定用6ヶ所  印
- ・ ダクト用2ヶ所  印
- ・ 仮固定金具用2ヶ所  印


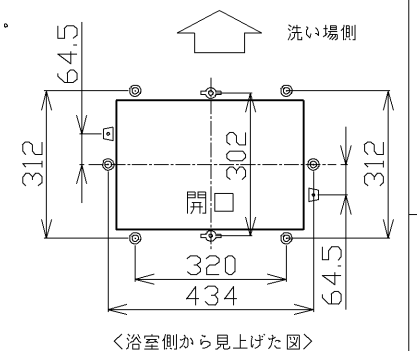


東陶機器株式会社				単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」	
製図 平島	設計 江原	検図	承認	尺度 1 : 5	品番 TYK860F	
備考 2室換気タイプ				日付 02.12.10	() 符号	ページ 1 / 2

生産中止図面
2007/04

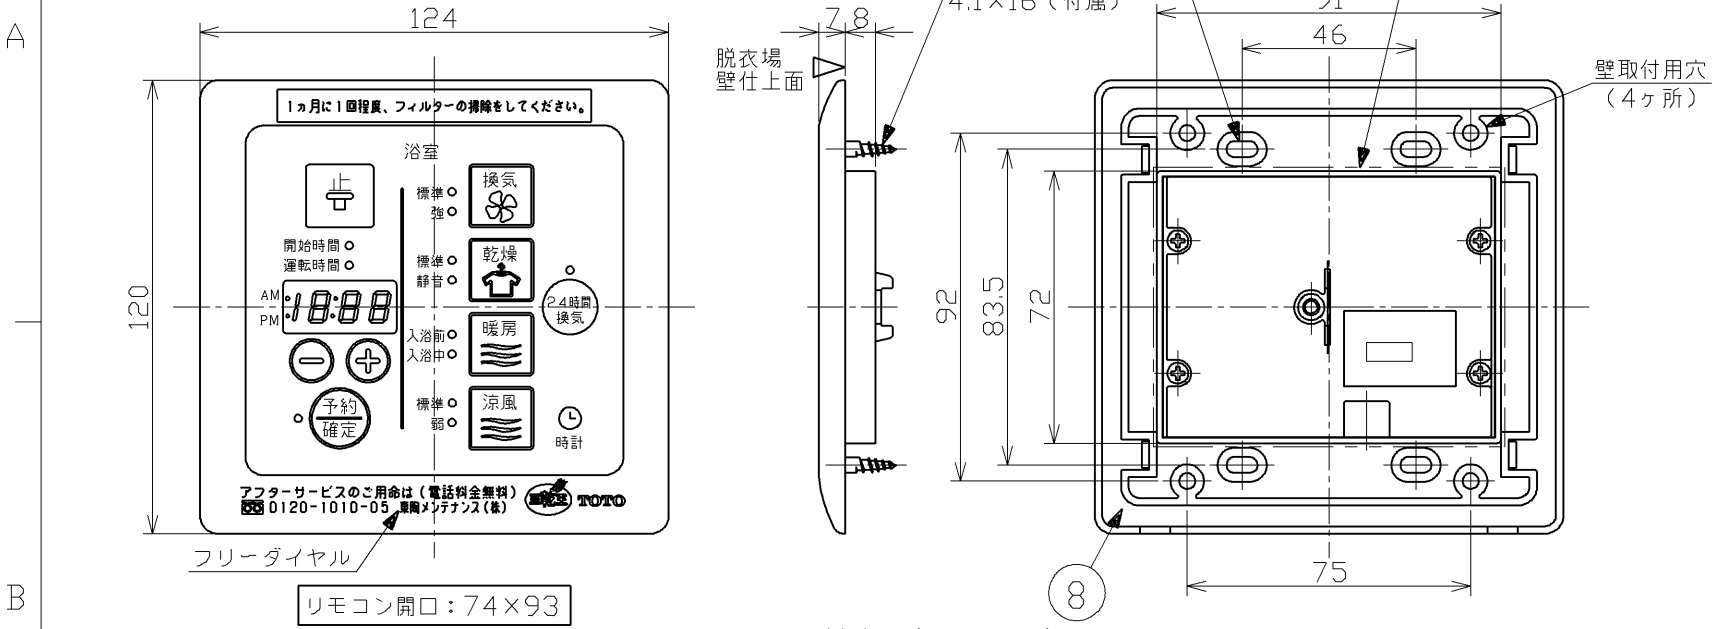

リモコン外観 (1 : 2)

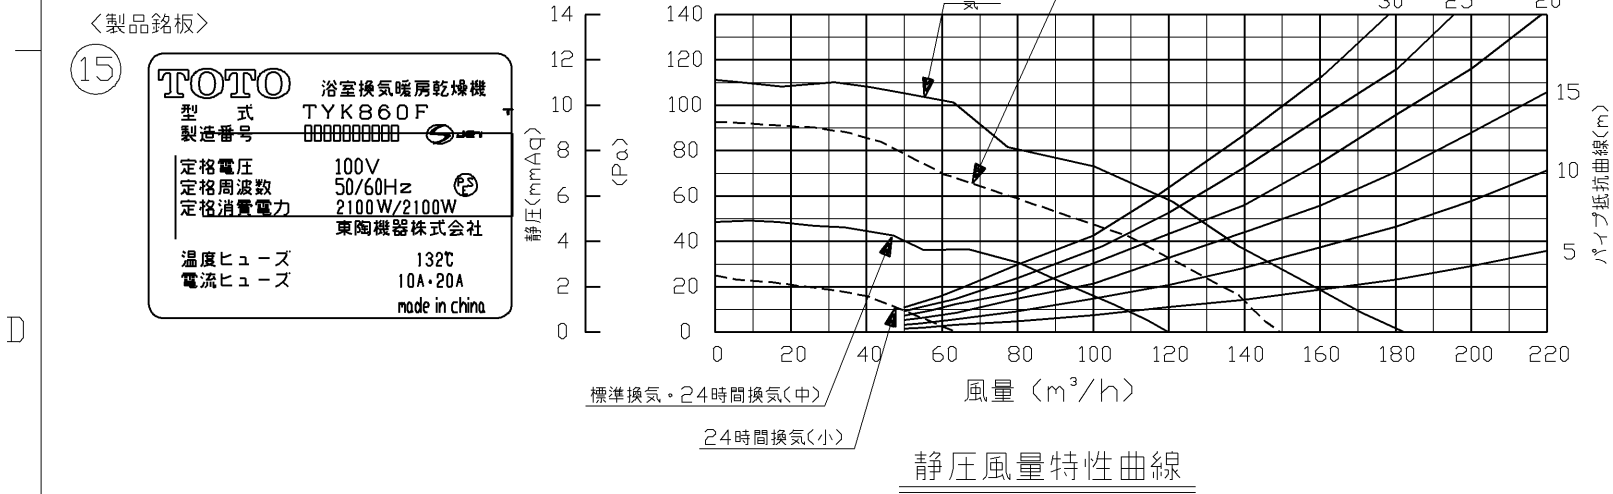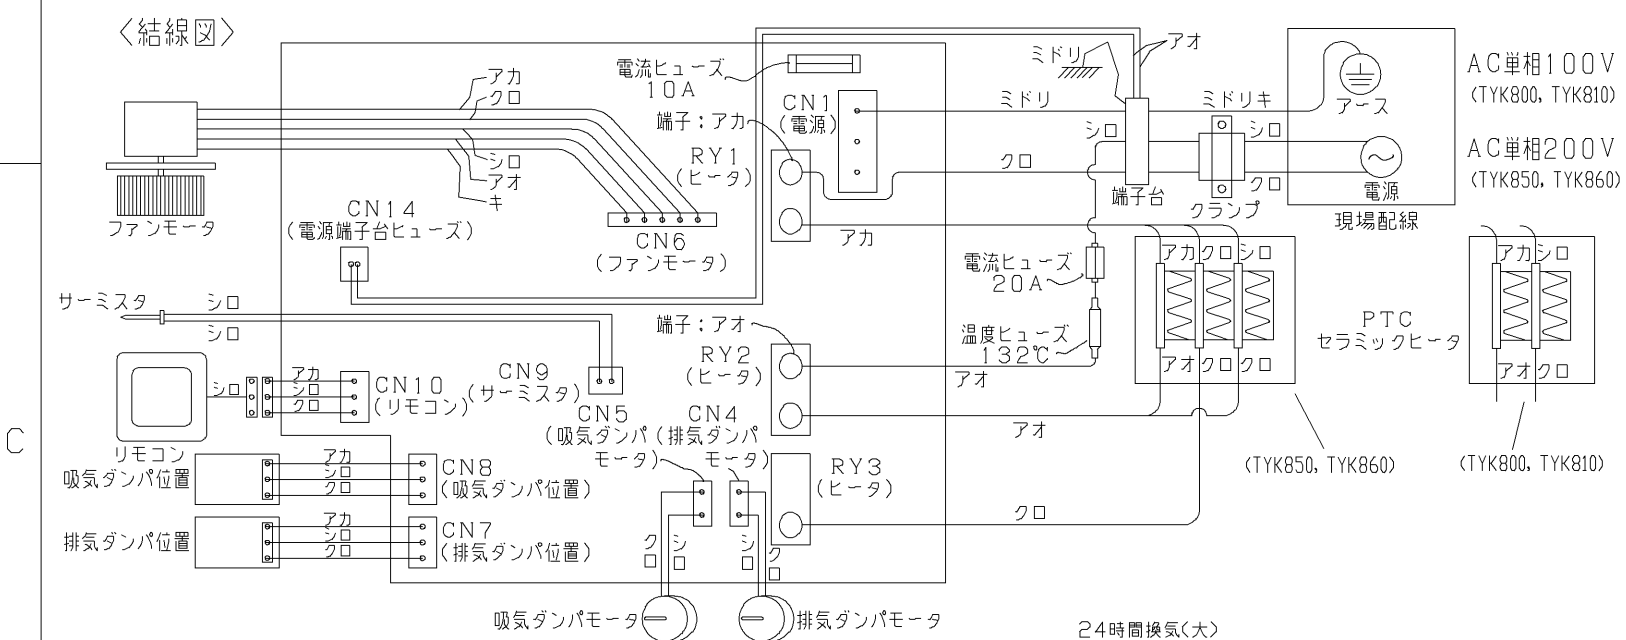

特 性 表	機能	周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	換気風量 (m³/h)	循環風量 (m³/h)	騒音 (dB)	PTC ヒータ
	強換気く洗面所>	50 / 60	(19) 22 (24)	(165<44>> 180<48> <200<52>>)	—	45	OFF
	標準換気		12	120	—	33	OFF
	入浴前暖房		2100	—	190	50	ON
	入浴中暖房		1800	—	129	40	ON
	標準乾燥		1870	91→58	172	50	ON
	静音乾燥		1680	70→45	117	42	ON
	標準涼風		33	72	168	49	OFF
	弱涼風		15	53	113	40	OFF
	24時間換気		(16) 12 (4)	(150) 120 (64)	— — —	19~40	OFF
	備考	く)は設定変更時。く >は洗面所の換気風量。 予約タイマーはいずれのモードにも適用(但し、24時間換気は除く)。 乾燥及び涼風では、予約タイマー動作中に換気動作継続。					

注記

- (1) 製品本体質量：8.0kg
- (2) 天吊りしない場合は必ず固定用下地材を取り付けてください。
- (3) 天井面に取付スペースが無い場合、及び天井裏の高さ寸法が250mm未満の場合、取付困難なことがあります。
- (4) 吸込口グリルを現場手配する場合は、必ずフィルター付きのグリルを使用してください。故障の原因になります。
- (5) 電気容量20Aの漏電ブレーカーで、必ず単独配線とする必要があります。
- (6) 電源端子台にはVVFケーブルを使用してください。より線は絶対に使用しないでください。
- (7) 塩ビ鋼板天井の場合、天井開口は天井裏側の石膏ボードも同じ寸法で開口してください。
- (8) ランドリーパイプは指定位置に取り付けてください。違う位置に取り付けると性能が落ちる場合があります。
- (9) 24時間換気は常時換気し続けるモードです。各モード(換気・暖房・乾燥・涼風)運転中は、一旦24時間換気は停止します。各運転モードが停止すると自動的に24時間換気に戻ります。24時間換気運転時に止ボタンを押すと24時間換気は解除されます。

東陶機器株式会社		単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」
製図 平島	設計 江原	承認	品番 TYK860F
備考 2室換気タイプ		日付 02.12.10	() 符号 ページ 2 / 2