

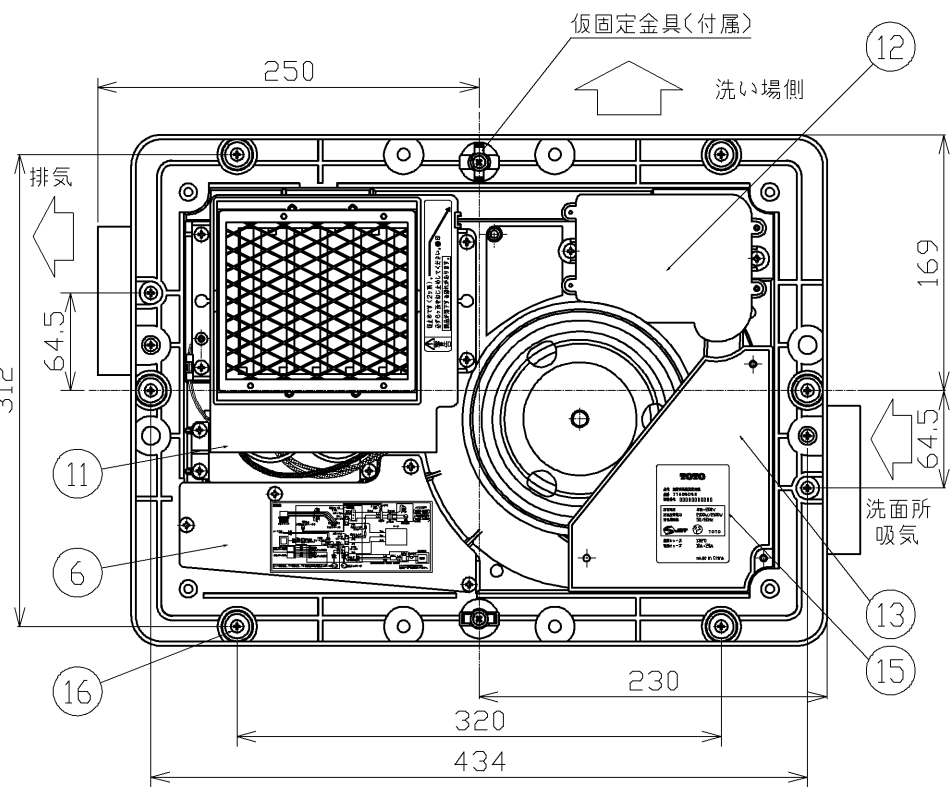
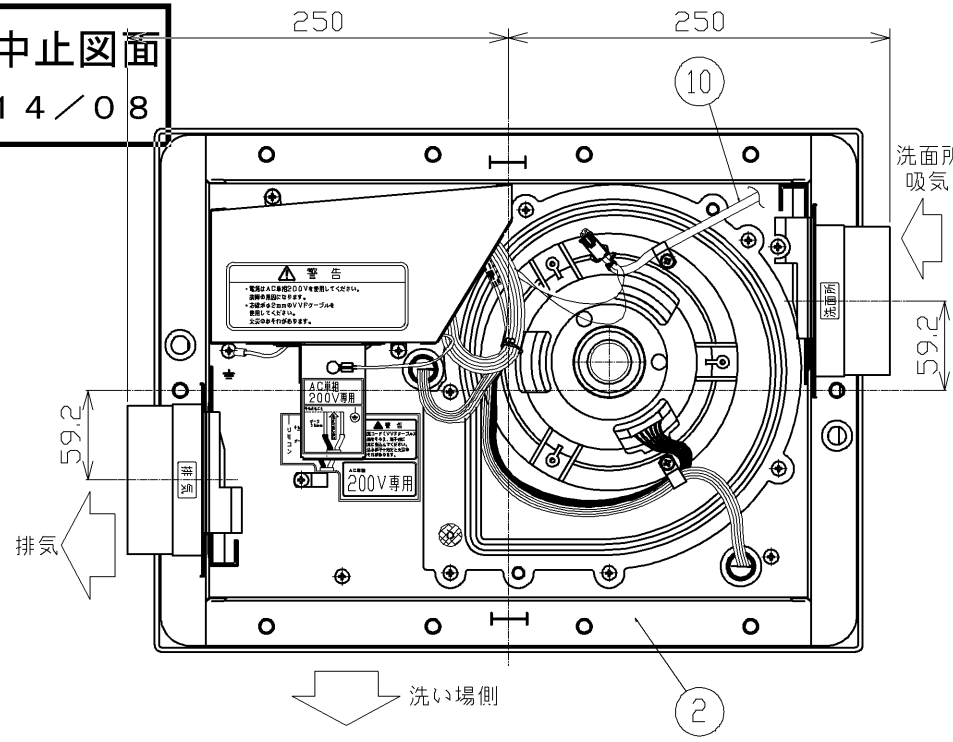
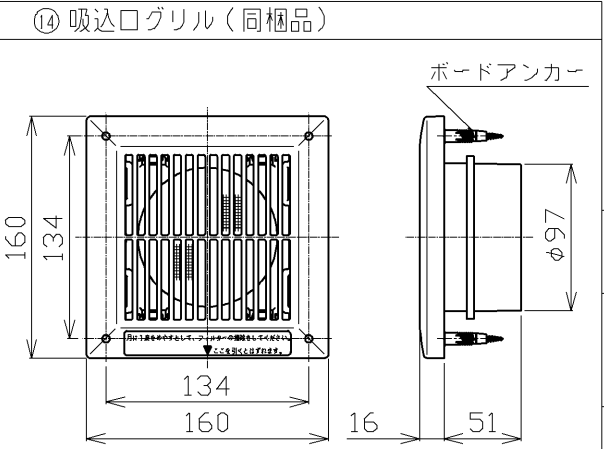
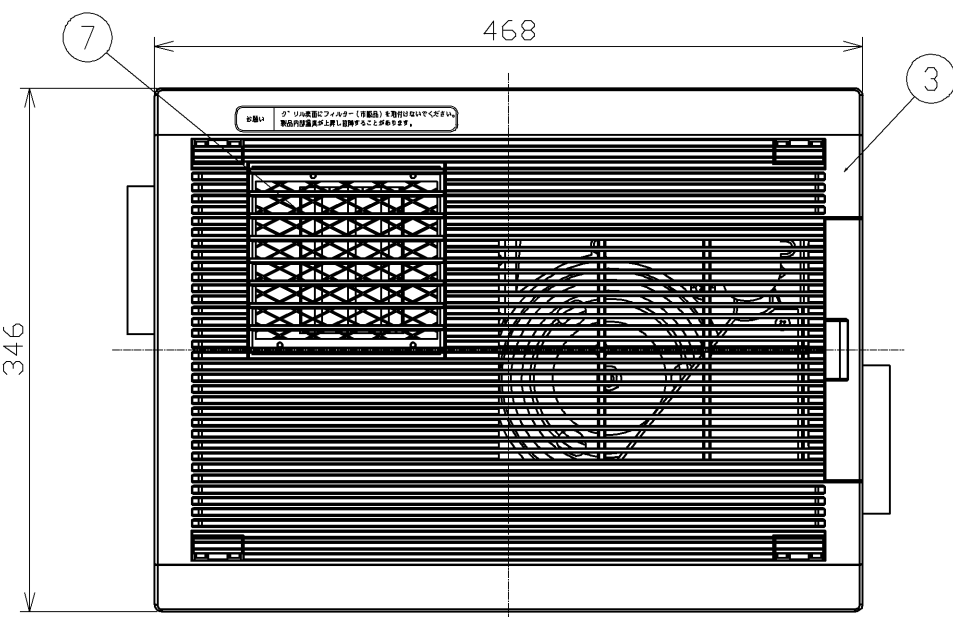


生産中止図面
2014/08

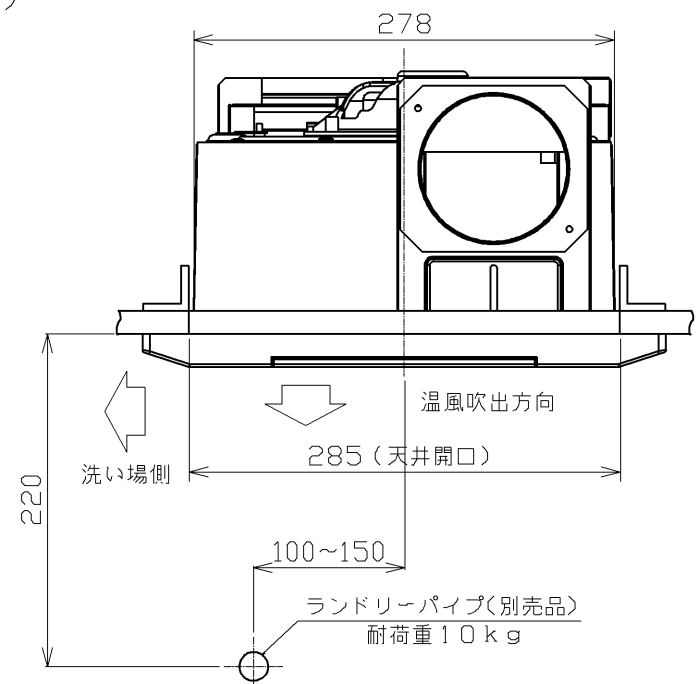

天井取付図
(1:5)

A-A断面

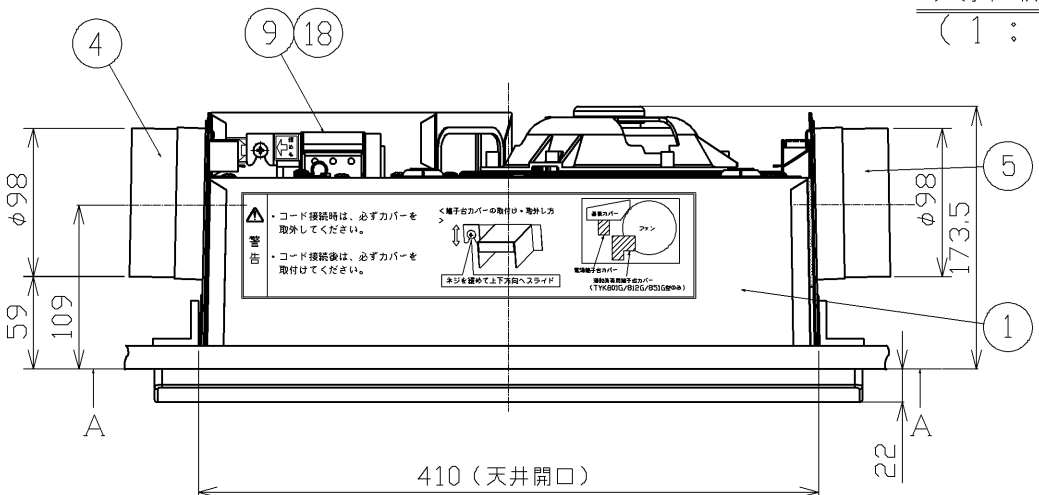

No.	品名	個数	仕様
①	外装ケース	1	SECC-P+カチオン電着 t0.5
②	ケーシング	1	ABS樹脂
③	グリル	1	ABS樹脂 色:アイルホワイト
④	排気ダクト接続口	1	SPCD+カチオン電着 t0.8
⑤	洗面所ダクト接続口	1	SPCD+カチオン電着 t0.8
⑥	本体基板	1	ABS樹脂
⑦	吹出口	1	PBT樹脂 色:アイルホワイト
⑧	リモコン	1	ABS樹脂 色:パールホワイト
⑨	電源端子台	1	速結端子タイプ(温度ヒューズ(102℃)付)
⑩	リモコンコード	1	3芯 6m(リモコンとコネクタ接続)
⑪	ダンパーユニット	1	ABS樹脂、POM樹脂、同期モーター
⑫	吸気ダンパーユニット	1	ABS樹脂、POM樹脂、同期モーター
⑬	吸気ダンパーカバー	1	ABS樹脂
⑭	吸込口グリル	1	ABS樹脂 色:パールホワイト 開口寸法φ100
⑮	製品銘版	1	
⑯	取付ねじ	8	セルフドリリングねじ 4×40
⑰	マジカルハンガー	2	PP樹脂
⑱	電源端子台カバー	1	SGCC t0.8
—	ファン	1	POM樹脂
—	DCモータ	1	DCブラシレスモータ
—	ヒータ	1	PTCセラミックヒータ

⑮ 製品銘板

TOTO

品名 浴室換気暖房乾燥機
品番 TYK860GR
製造番号 000000000000

定格電圧	単相・200V
定格消費電力	2100W/2100W
定格周波数	50/60Hz

JET **PS** **TOTO**

温度ヒューズ 132℃
電流ヒューズ 10A・20A

made in China

⑰ マジカルハンガー(同梱品)

176.4

540

単位 mm		名称
尺度 1:5		浴室換気暖房乾燥機「三乾王」
日付 07.11.07		品番 TYK860GR
		ページ 1/3



TOTO

製図 大城	設計 溝田	検図 関	承認 松下
-------	-------	------	-------

備考 2室換気タイプ


生産中止図面
2014/08

⑧リモコン（同梱品）（1：2）
リモコン開口：74×93

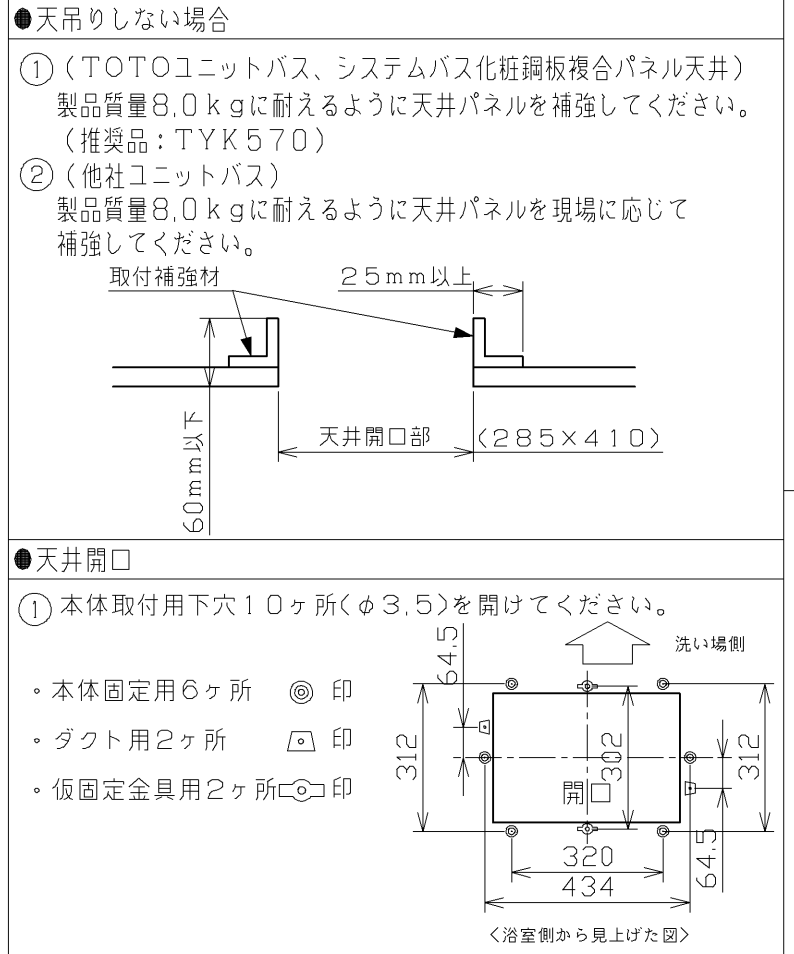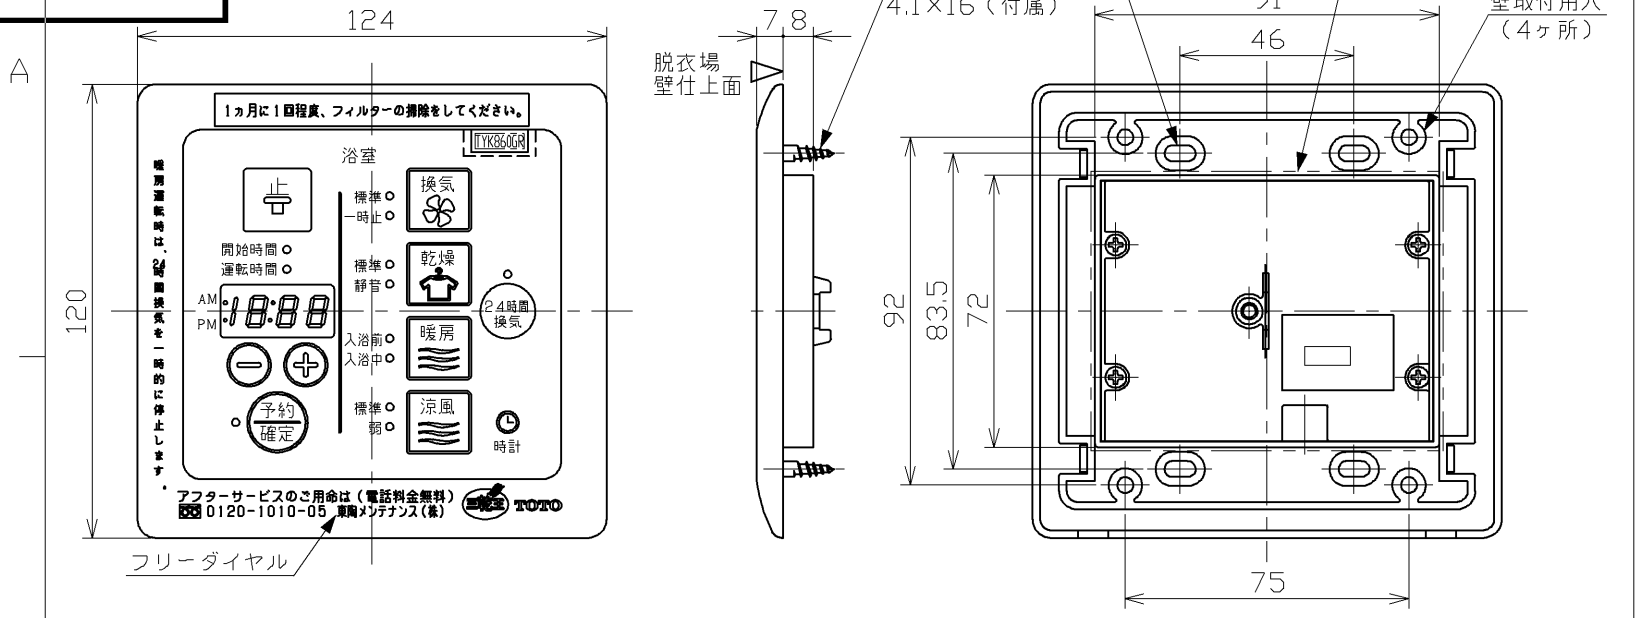

注記


- (1) 製品本体質量：8.0kg
- (2) 天吊りしない場合は必ず取付補強材を取り付けてください。
- (3) 天井面に取付スペースが無い場合、及び天井裏の高さ寸法が250mm未満の場合、取り付けできません。
- (4) 吸込口グリルを現場手配する場合は、必ずフィルター付きのグリルを使用してください。故障の原因になります。
- (5) 電気容量20Aの分岐ブレーカーで、必ず単独配線とする必要があります。
- (6) 電源端子台にはVVVFケーブル(φ2)を使用してください。より線は絶対に使用しないでください。
- (7) 塩ビ鋼板天井の場合、天井開口は天井裏側の石膏ボードも同じ寸法で開口してください。
- (8) ランドリーパイプは指定位置に取付けてください。違う場合は性能が落ちます。
- (9) (詳細は施工説明書を参照してください。)
- (10) 24時間換気は常時換気し続けるモードです。暖房運転時は、24時間換気を一時的に停止します。24時間換気運転時に止ボタンを3秒以上押すと24時間換気は解除されます。
- (11) 本製品は、平成14年消防庁告示第1号の基準に基づく離隔距離適用品です。

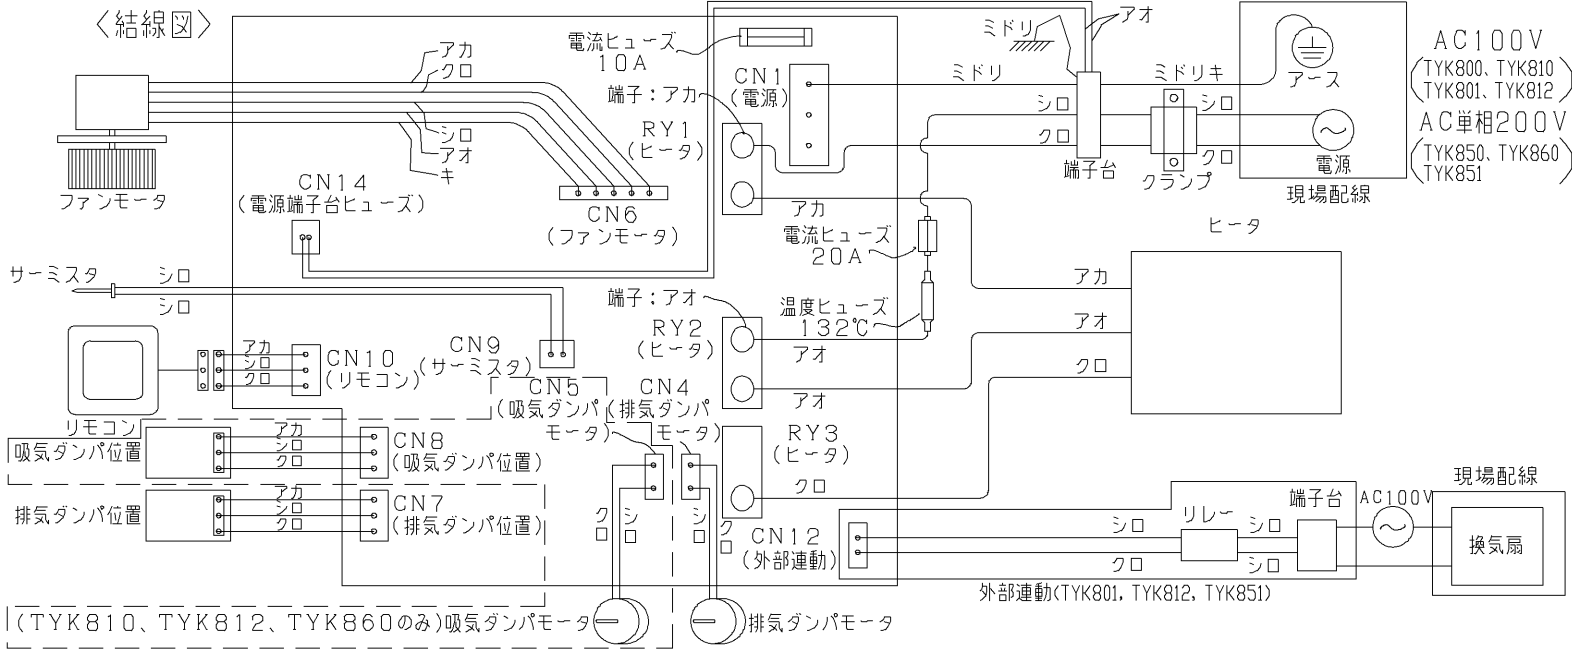


TOTO				単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」	
製図 大城	設計 溝田	検図 関	承認 松下	尺度 1：2	品番	TYK860GR
備考 2室換気タイプ				日付 07.11.07	ページ 2/3	

生産中止図面


2014/08

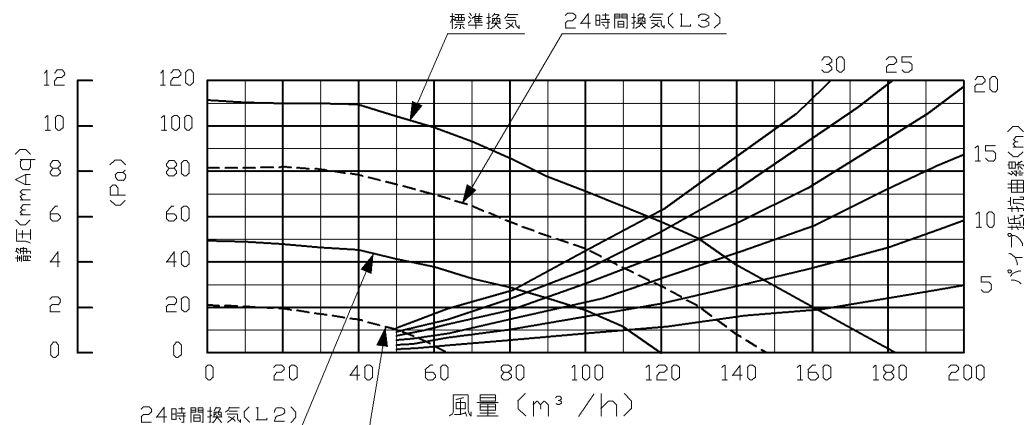

静圧風量特性曲線（換気運転時）

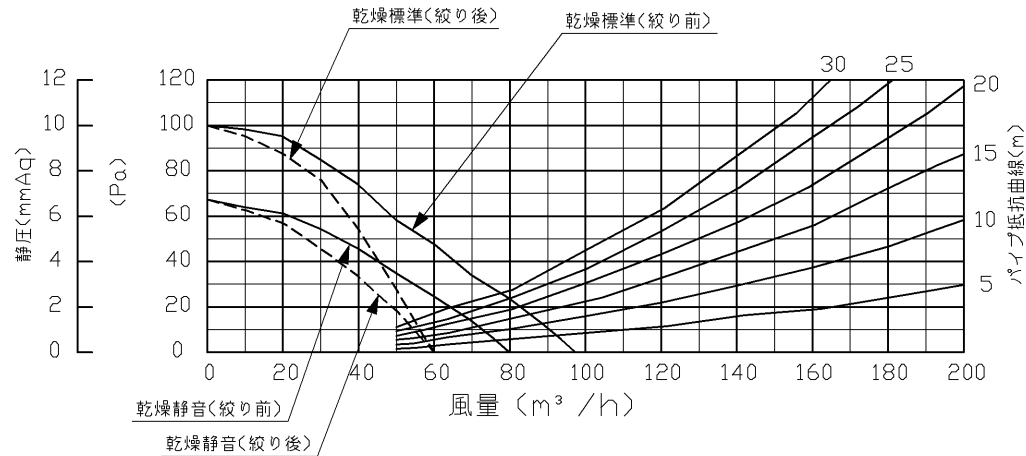

静圧風量特性曲線（乾燥運転時）

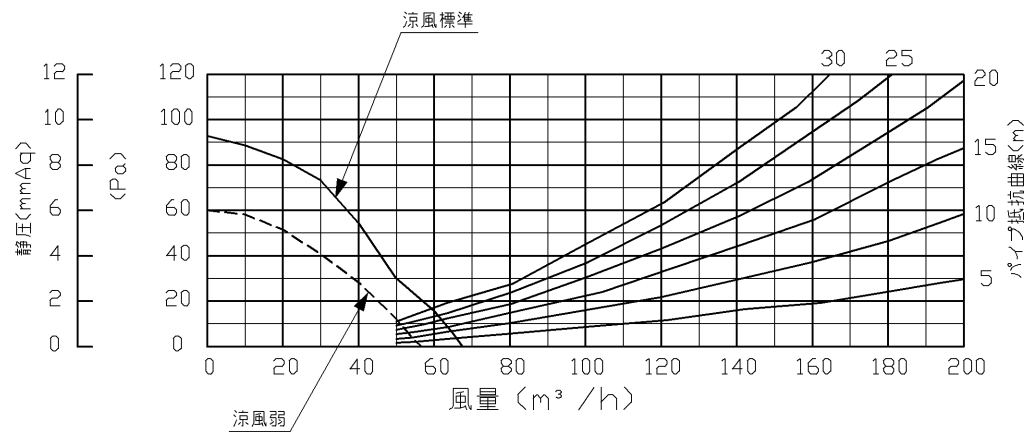

静圧風量特性曲線（涼風運転時）

機能		周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	換気風量 (m³ /h)	循環風量 (m³ /h)	騒音 (dB)	PTC ヒータ	
特 性 表	標準換気		50 / 60	<12> <19> 22 <24>	<120<31>> <165<44>> 180<48> <200<52>>	-	<33> 45	OFF
	入浴前暖房			2100	-	190	50	ON
	入浴中暖房			1800	-	129	40	ON
	標準乾燥			1870	94→60	172	50	ON
	静音乾燥			1680	80→60	117	42	ON
	標準涼風			33	70	168	49	OFF
	弱涼風			15	60	113	40	OFF
	24時間換気	L3		<16>	<150>	-	19~40	OFF
		L2		<12>	<120>	-		
L1		7	64	-				
備考		< >は設定変更時,< >は洗面所の換気風量。 予約タイマーはいずれのモードにも適用<但し、24時間換気は除く>。 乾燥及び涼風では、予約タイマー動作中に換気動作継続。						

TOTO				単位 mm	名称
製図 大城	設計 溝田	検図 関	承認 松下	尺度 1 : 2	浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」
備考 2室換気タイプ				日付 07.11.07	品番 TYK860GR
					ページ 3 / 3