
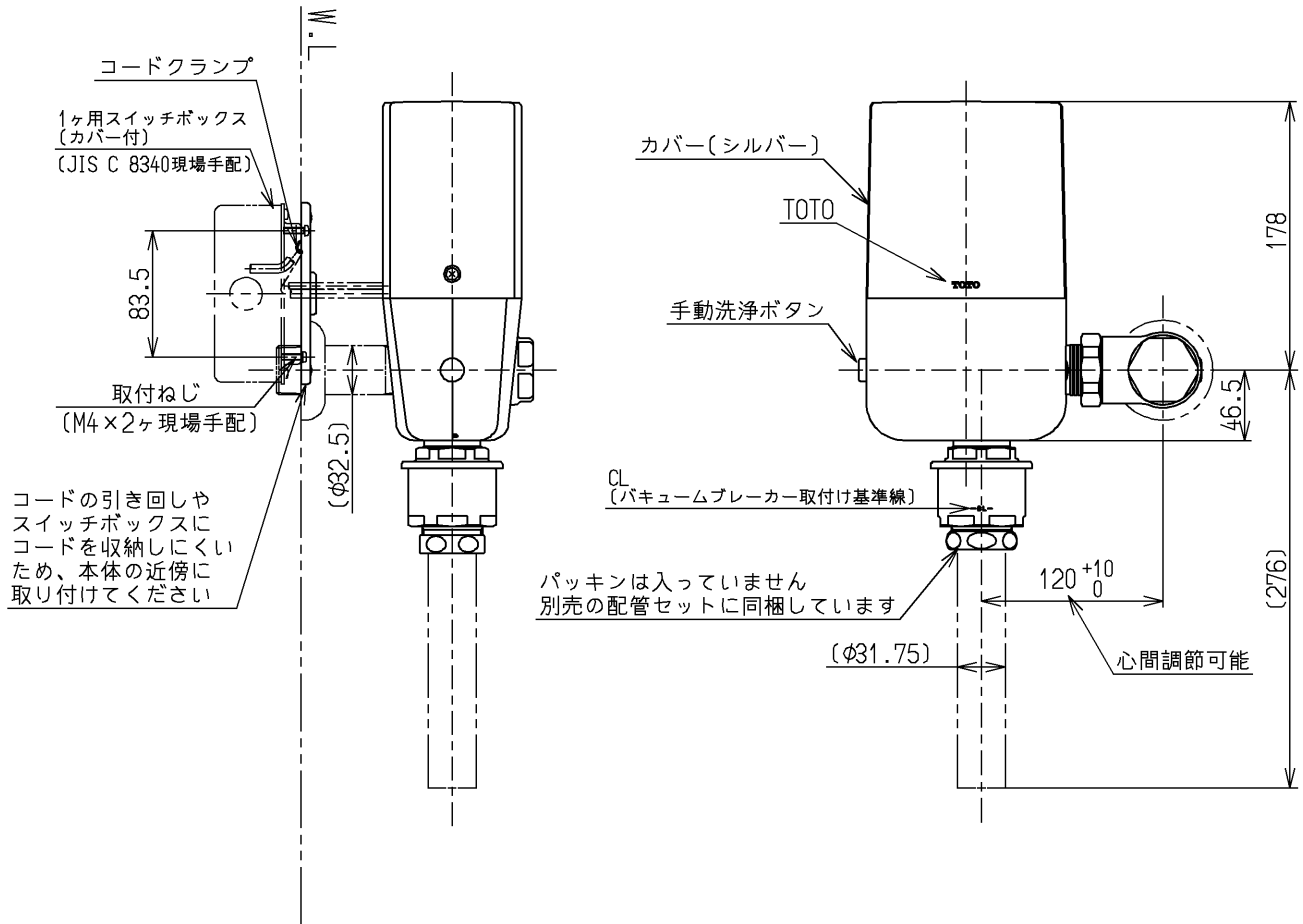


別売の有線タイプのスイッチ
をご使用の場合
コネクタ付ビニールコード・6m
〔スイッチに同梱〕

AC100V電線（現場手配）
600Vビニール絶縁電線またはケーブル
〔 $\phi 1.6 \sim \phi 2\text{mm}$ の単線もしくは 2mm^2 のより線〕
より線の場合はパナソニック電気（株）製
〔WV2502〕の絶縁被覆付棒型圧着端子
〔フル端子用 $1.25\text{mm}^2 \sim 2\text{mm}^2$ 〕
をお使いください

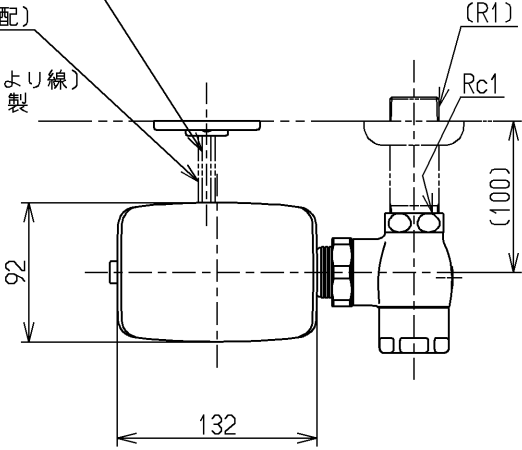

仕様	
用途	パブリック 大便秘器用
給水圧力	最低必要水圧 (流動時) 0.07MPa ※SK33（汚物流し）に取り付ける場合は0.1MPa
	最高水圧 (静止時) 0.75MPa ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa(流動時)程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水・井戸水・再生水・雑用水 ※使用可能な水質範囲をホームページ http://www.com-et.com/jp/page/kiki/ または、各支社営業センターでご確認ください。
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。
電源	AC100V 50/60Hz
工場出荷時標準洗浄水量	大洗浄：10L ※洗浄水量は取り付ける便器の標準洗浄水量に合わせて、必要に応じ 施工現場にて調節してください。
洗浄水量	大洗浄6～16L調節が可能
設備保護洗浄	あり（工場出荷時：入）〔入／切 切替可能、24時間洗浄がない場合は自動洗浄します。〕
特記事項	(1)便器の洗浄機能を確保する為、瞬間流量が102L/分以上得られるように配管設計してください。 (2)給水管径は、25A以上にしてください。 (3)給水管に空気混入が考えられる場合は、必ず適切な位置に空気抜き弁を取付けてください。 (4)一般家庭では、上記条件の確保が困難なため、使用はできません。 (4)水道水使用時は、法令によりバキュームブレーカが必要です。 (6)バキュームブレーカは、便器のあふれ縁から150mm以上上方に設置してください。 (7)節水を目的としたオリフィスは、漏水や便器の洗浄不良の原因となりますのでセットしないで ください。 (8)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (9)給水方向は左右どちらにも対応できます。

・スイッチユニットが別途必要です。専用のTES46U型、TES47U型をご購入ください。
※〔 〕内寸法は、TSF100AD型とセットした場合。

水道法適合品				名称
TOTO			単位 mm	大便秘器自動フラッシュバルブ
製図 廣松	検図 横井 榎石 丸	日付 19.01.21	尺度 1:5	露出、AC100V、心間120mm
備考 再生水仕様品				図番 TEFV80UR