


2019/05

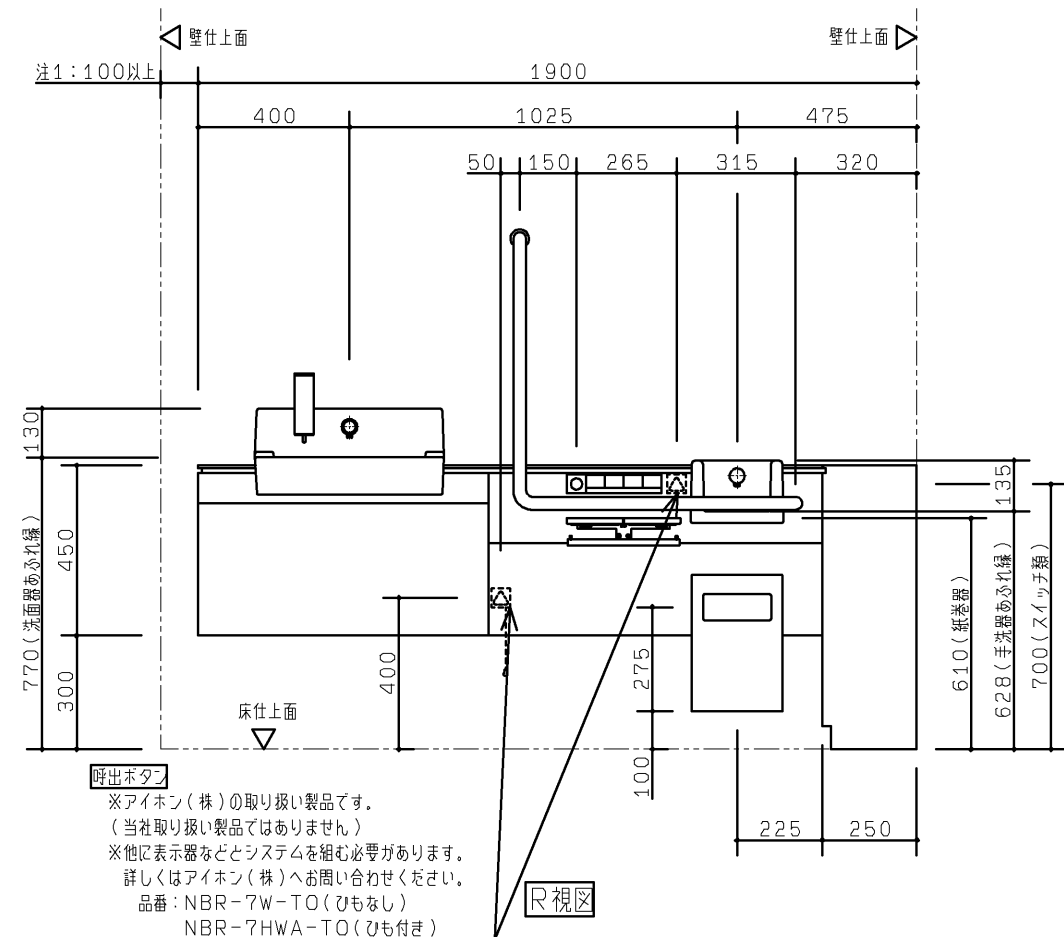

TOTO			第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター多機能トイレバック 外観図 (汚物流し有り・左勝手)
製図 占部	検図 平河	國分	日付 17.12.01	尺度 1:20	品番 XPDA*LS4*****
備考 全9枚中の1枚目					図番 1-XPDA=LS4==

生産中止図面

■器具仕様書

2019/05

内 訳

仕 様

数

大便器	エロンゲート 壁掛フチ無しトルネード大便器 色：ホワイト	1
大便器用フラッシュバルブ	オートクリーンC 専用埋込タイプ 標準洗浄水量：大5. 5L・小4. 5L AC100V 50/60HZ 定格消費電力：常時2W以下、バルブ作動時4W以下	1
大便器用洗浄スイッチ	タッチスイッチ洗浄 アルミアルマイト色	1
ウォシュレット	袖なしタイプ 色：ホワイト 専用リモコン付 AC100V 50/60HZ 定格消費電力：1260W	1
ウォシュレットリモコン	アルミアルマイト色 AC100V 50/60HZ 定格消費電力：1W	1
背もたれ	固定式背もたれ（ソフトタイプ） 色：ライトグレー	1
手すり	腰掛便器用可動式手すり（はね上げタイプ ロック付） 樹脂被覆タイプ 色：ホワイトまたはダークグレー	1
	腰掛便器用手すり（固定式L形） 樹脂被覆タイプ 色：ホワイトまたはダークグレー	1
大便器用紙巻器	二連紙巻器（ワンハンドカット機能付） 材質：アルミ	1
大便器用排水フランジ	スリッパインタイプ 各個抜き用排水継手付	1
手洗器	セルフリム手洗器 色：ホワイト	1
手洗器用水栓	アクアオート 単水栓 AC100V 50/60HZ 定格消費電力：常時0. 4W、作動時0. 6W	1
チャームボックス	材質：亜鉛めっき鋼板 焼付塗装 アルミアルマイト色	1
洗面器	セルフリム洗面器 色：ホワイト	1
洗面器用水栓	アクアオート 単水栓 AC100V 50/60HZ 定格消費電力：常時0. 4W、作動時0. 6W	1
洗面器用水石けん入れ	横形水石けん入れ 手動式 容量：250ml	1
汚物流し	壁掛フチ無しトルネード汚物流し 色：ホワイト	1
汚物流し用フラッシュバルブ	オートクリーンC 専用埋込タイプ 標準洗浄水量：8L AC100V 50/60HZ 定格消費電力：常時2W以下、バルブ作動時4W以下	1
汚物流し用洗浄スイッチ	タッチスイッチ洗浄 アルミアルマイト色	1
汚物流し用水栓	タッチ式ブルアウト水栓	1
汚物流し用電気温水器	元止め式 ライニング内蔵用 貯湯量：約3L 適温出湯（出湯温度：約36℃） AC100V 50/60HZ 定格消費電力：600W	1
汚物流し用水石けん入れ	横形水石けん入れ 手動式 タンク別体 容量：1200ml	1
汚物流し用紙巻器	シングル紙巻器（ワンハンドカット機能付） 材質：アルミ	1
汚物流し用排水フランジ	スリッパインタイプ 各個抜き用排水継手付	1
鏡キャビネット	両面化粧パーチクルボード 本体色：ホワイト	1
前板	塩ビ鋼板 色：ピューロウォームホワイト、ピューロブラックのいずれか	1式
カウンター	アクリル系人工大理石「アクレーゼ」 色：プリムウォームホワイト	1式
幅木	ステンレス（ヘアライン仕上げ）	1式
設置フレーム	溶融亜鉛めっき鋼板	1式
洗面器排水管	VP（硬質塩化ビニル管）JIS K6741	1式
洗浄管、スパッド、フレーム設置部材	専用タイプ同梱	1式

※配管部材は含まれておりません。別途現場にてご用意ください。

※コンセント部材は含まれておりません。別途現場にてご用意ください。

※呼出ボタンは含まれておりません。別途現場にてご用意ください（2カ所）。

呼出ボタンはアイホン（株）の取り扱い製品です。（当社取り扱い製品ではありません）

呼出ボタンは他に表示器などとシステムを組む必要があります。詳しくはアイホン（株）へお問い合わせください。

品番：NBR-7W-TO（ひもなし）

NBR-7HWA-TO（ひも付き）

■工期事前確認

- ・本商品は器具点数が多いため、施工にあたっては十分な工期を確保して頂き、施工説明書を確認し施工計画を立案してください。






■使用上のご注意

- ・ライニングに水がかからないようにしてください。
（ライニング内には、電気部品が入っており、火災や感電・故障の原因になります。また、前面板やフレームなどの腐食につながります。）
- ・ウォシュレット、ウォシュレットリモコン、洗浄スイッチには水をかけないでください。
（火災や感電・故障の原因となります。）
- ・手すり、背もたれ、チャームボックス、棚付紙巻器には水をかけないでください。
（可動手すりの場合は作動不良につながります。また、部材や下地が腐食することで商品が脱落し、けがや重大事故につながる恐れがあります。）
- ・鏡キャビネットには水をかけないでください。
（キャビネット部材が反ったり腐食することにより、けがや重大な事故につながる恐れがあります。
また、キャビネット内には電気部品が入っており、火災や感電・故障の原因となります。）

TOTO			第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター多機能トイレバック 仕様書 （汚物流し有り・洗面器電温無し）
製図 占部	検図 平河	國分	日付 17. 12. 01	尺度 －	品番 XPDA***4*2***
備考 全9枚中の2枚目					図番 S-XPDA==4=2=

生産中止図面

2019年05月

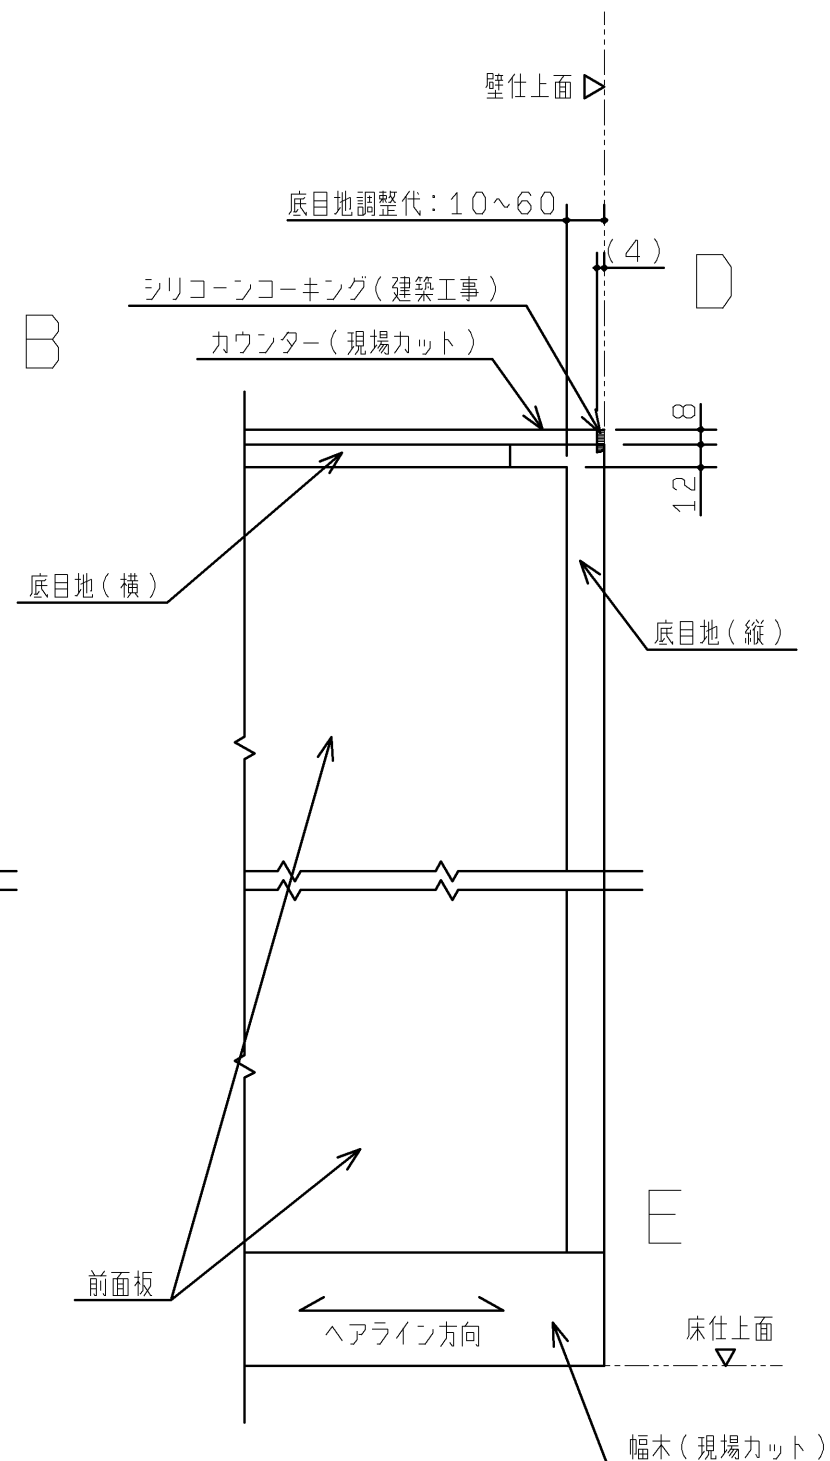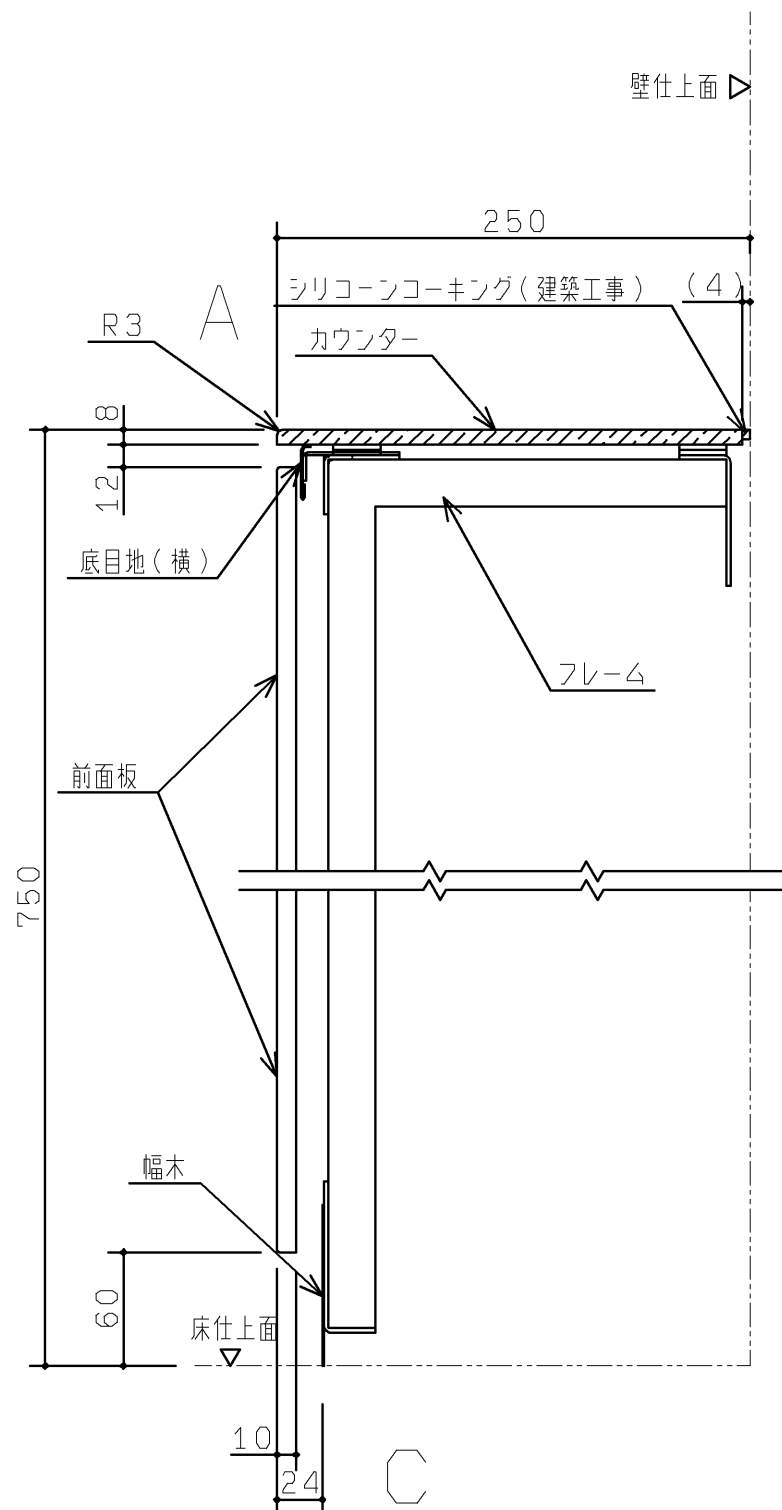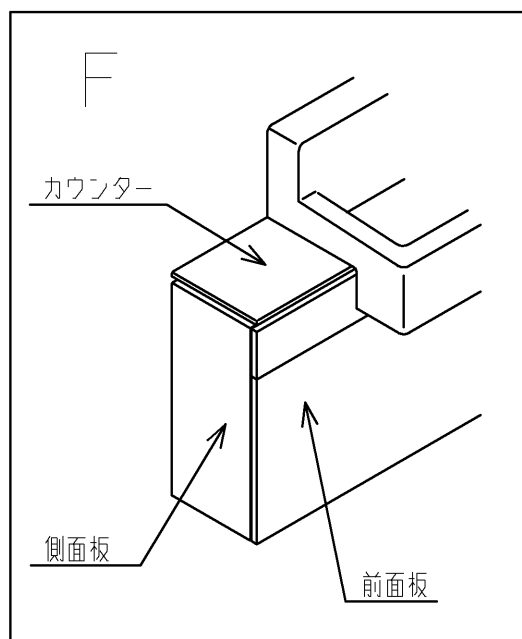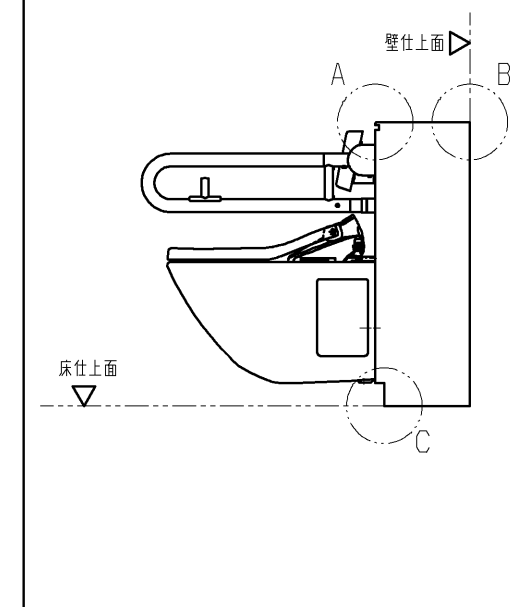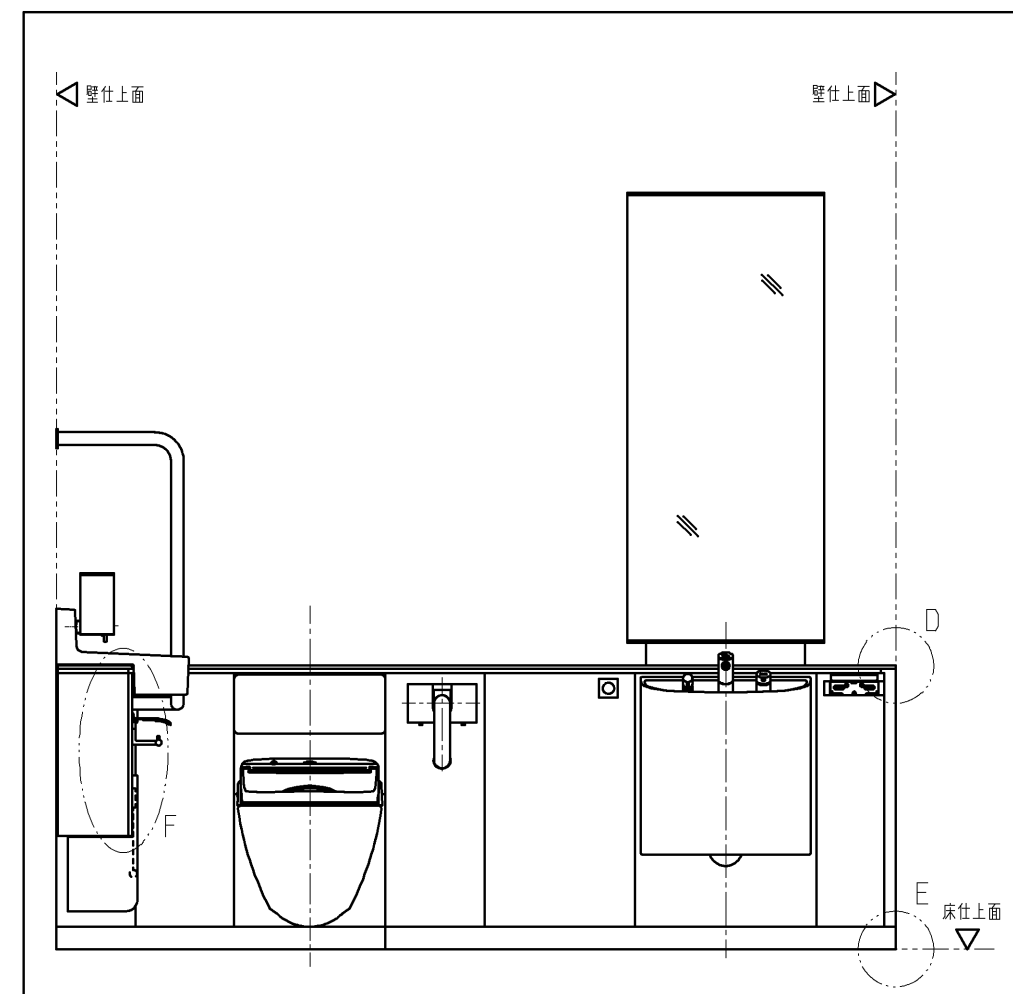


TOTO				第三角法	単位 mm	名称	RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター多機能トイレバック 外觀図 (汚物流し有り・左勝手)
製図 占部	検図 平河	國分	日付 17. 12. 01	尺度 1:4		品番	XPDA*L*4*****
備考 全9枚中の3枚目						図番	T-XPDA=L=4===<1

2019/05



生産中止図面

2019/05

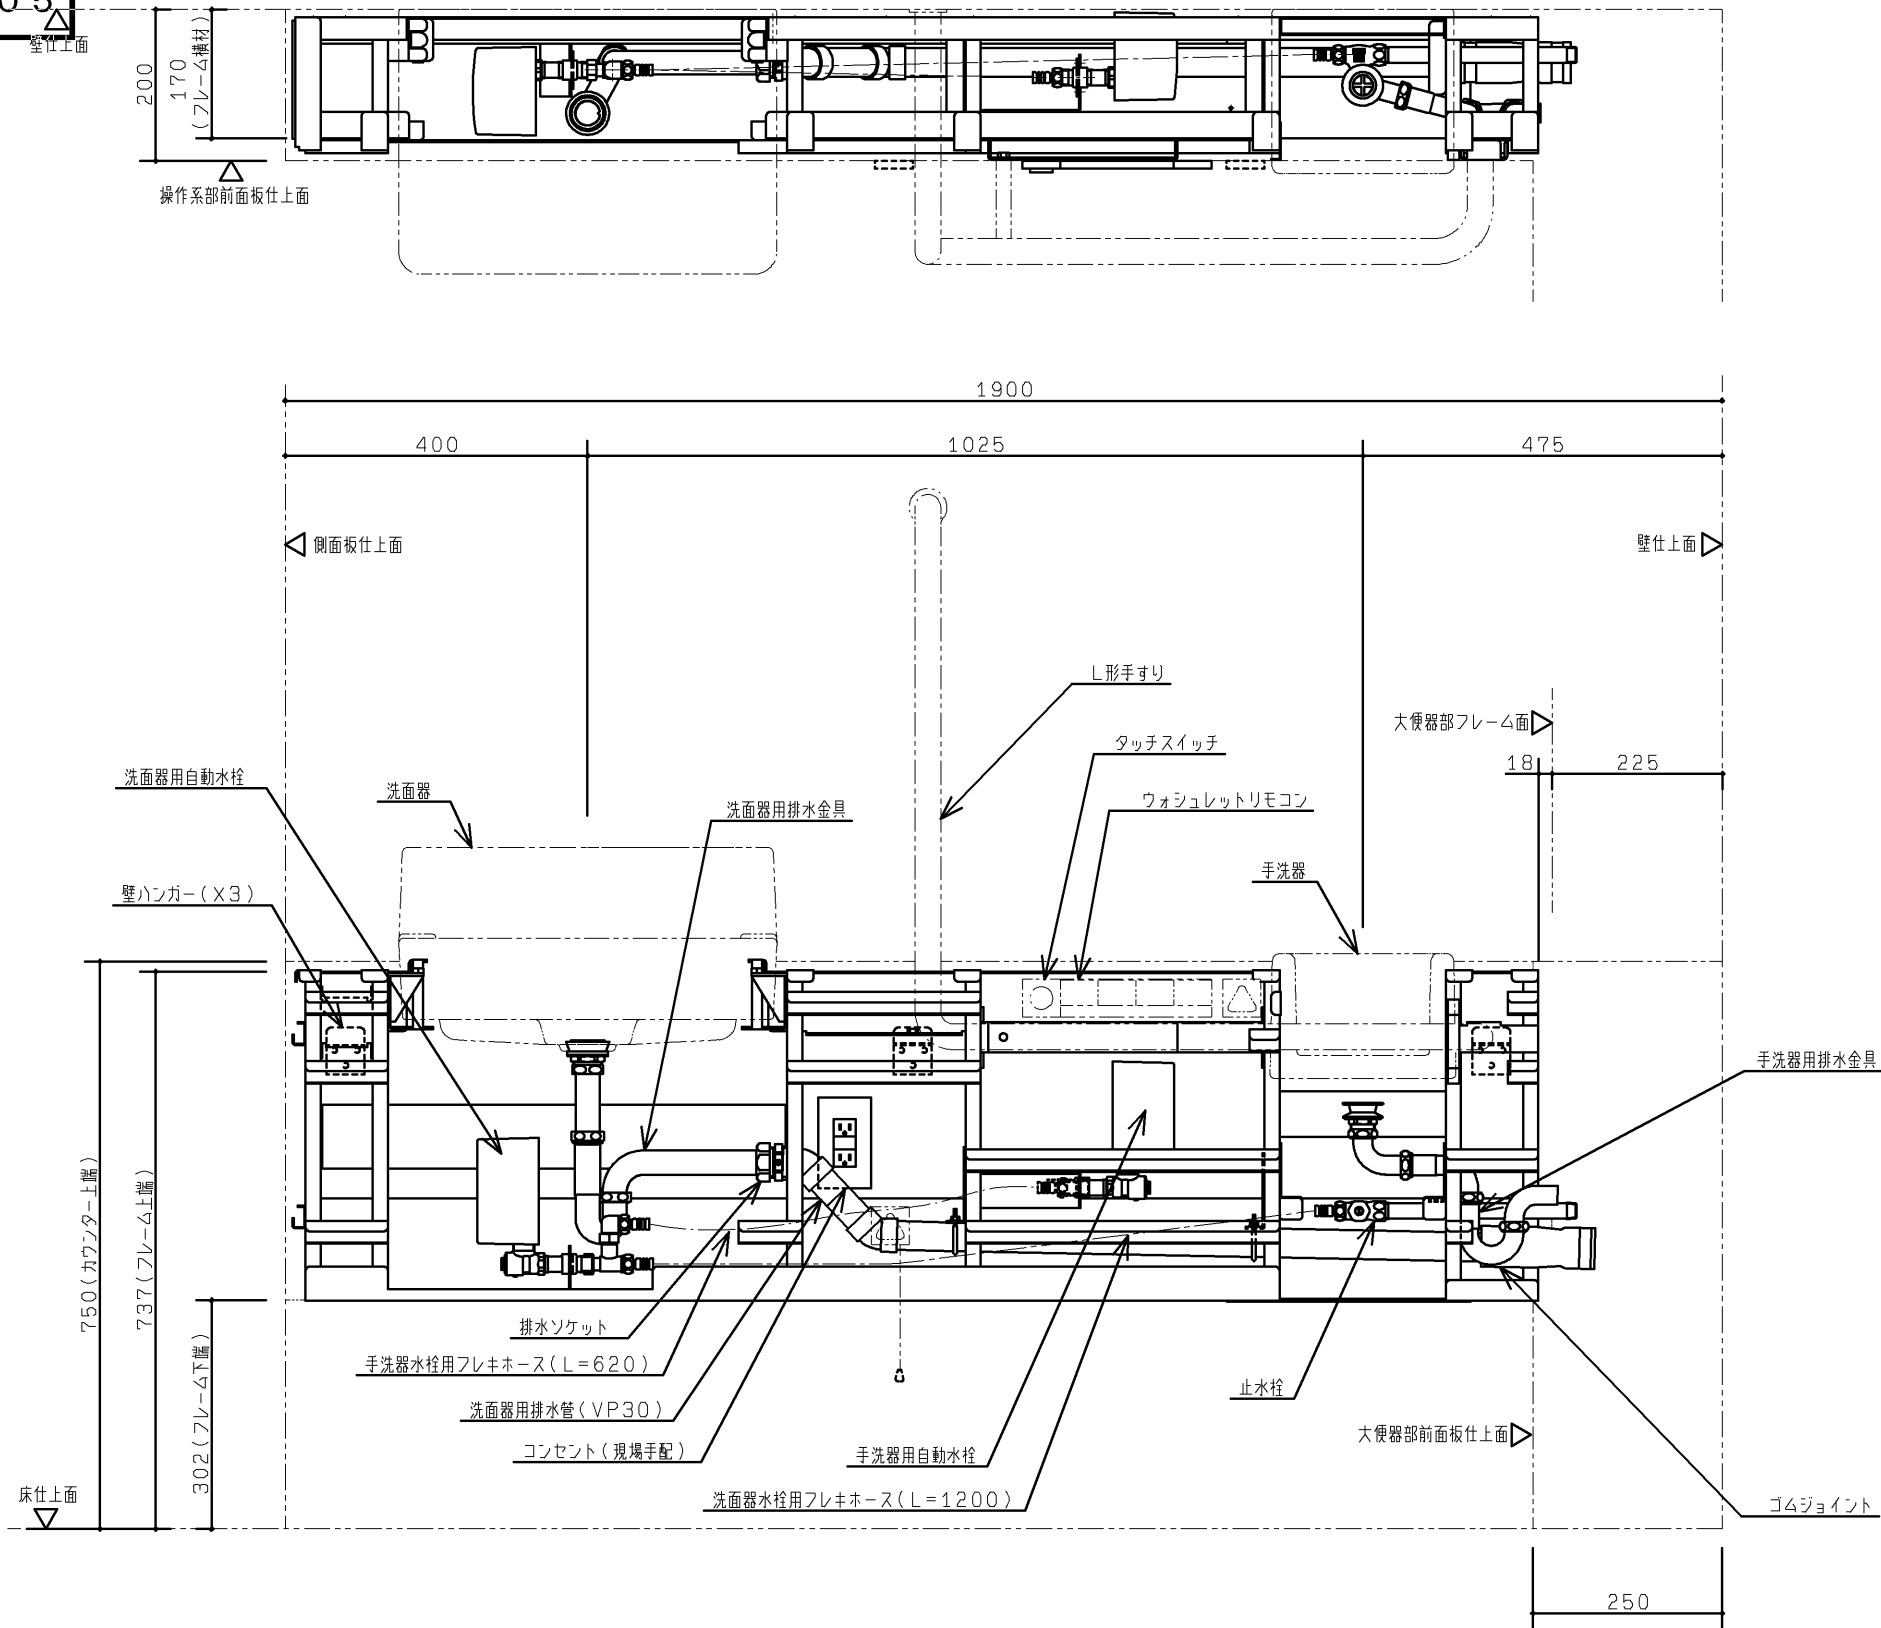


TOTO			第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター多機能トイレバック 操作系部フレーム詳細図 (左勝手・1900・電温なし)
製図 占部	検図 平河	日付 17. 12. 01	尺度 1:10	品番 XPDA*LS4*2****	
備考 全9枚中の5枚目				図番 T-XPDA=LS4=2=3	

■床固定部

大便器部・汚物流し部

各寸法については外観図を参照ください

壁掛大便器取付スタンド
(※下記参照)

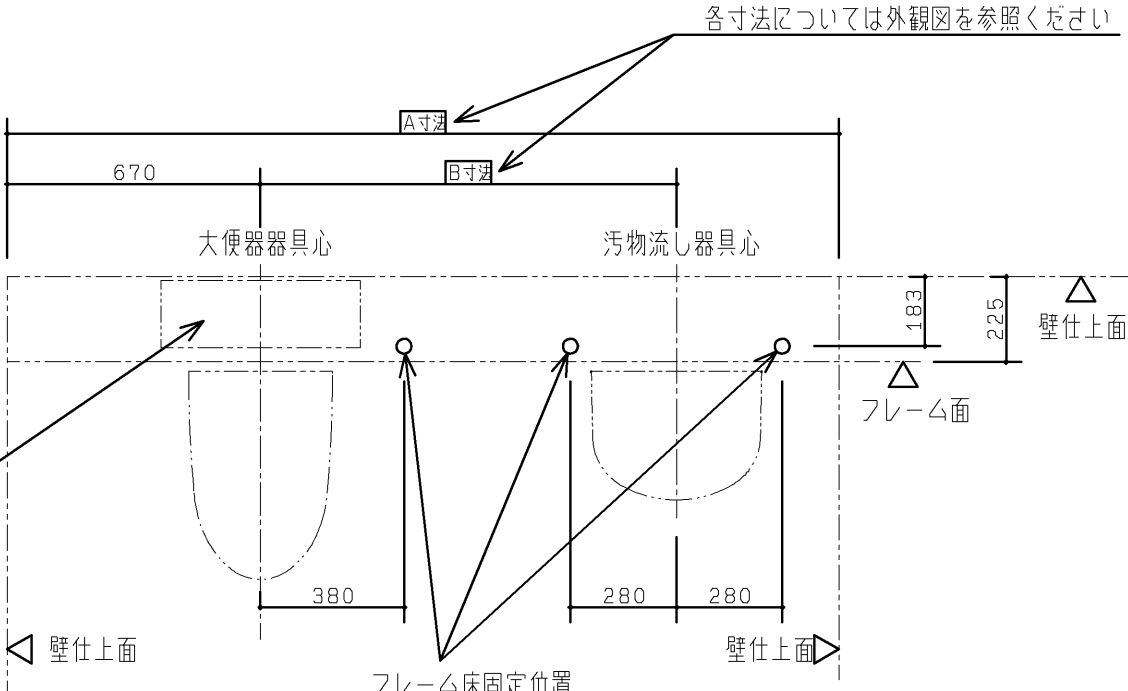


フレーム床固定位置
壁下地 : コンクリート(仕上厚35mm以内)
床固定部材: アンカーボルトM8 めねじタイプ
(同梱品) 下穴φ12、深さ: 仕上厚+40
躯体に40mm打ち込むこと

※壁掛大便器取付スタンド詳細


床コンクリート仕様	圧縮強度20.6MPa以上 鉄筋かぶり厚60mm以上 養生期間28日以上 (アンカーボルト施工時) 壁掛大便器取付スタンドの周辺35mmの 範囲は開口や欠損禁止
床仕上厚調整範囲	0~20mm以内
床固定部材	M12アンカーボルト めねじタイプ 下穴φ18×深さ55

※壁掛大便器取付スタンド設置面が床仕上面より20mm以上低い場合は、
設置範囲に密実にモルタルを充填してください。
また、設置面が床仕上面より50mm以上低い場合は、アンカーボルトの
打設ができないため、壁掛大便器取付スタンドは設置できません。
※壁掛大便器取付スタンドの設置は配管設置前に行ってください。
(アンカーボルトの打設が必要のため)

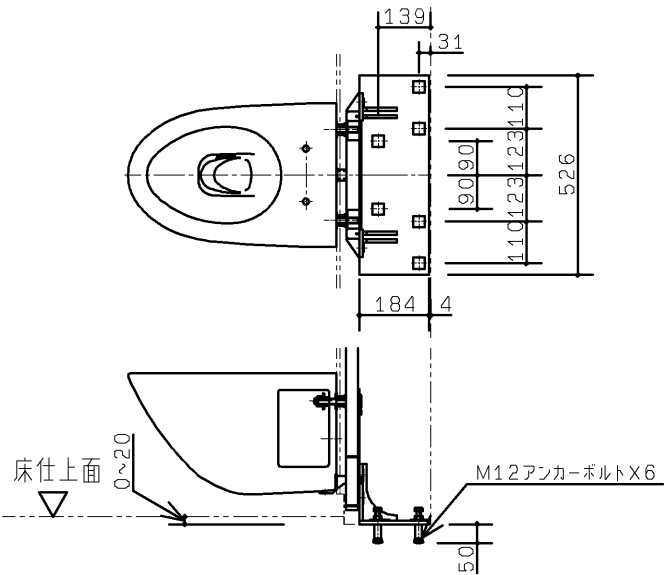


TOTO			第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター多機能トイレバック 事前施工情報 (汚物流し有り・左勝手)
製図 占部	検図 平河	國分	日付 17. 12. 01	尺度 1:20	品番 XPDA*L*4*****
備考 全9枚中の7枚目					図番 H-XPDA=L=4===(2)






大便器部・汚物流し部



操作系统



A3

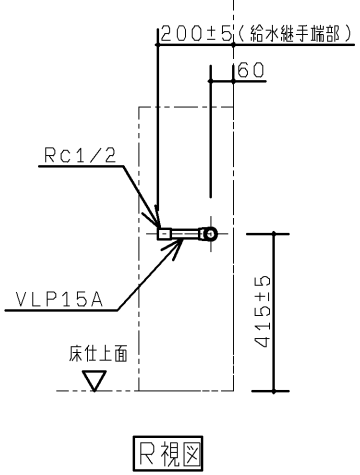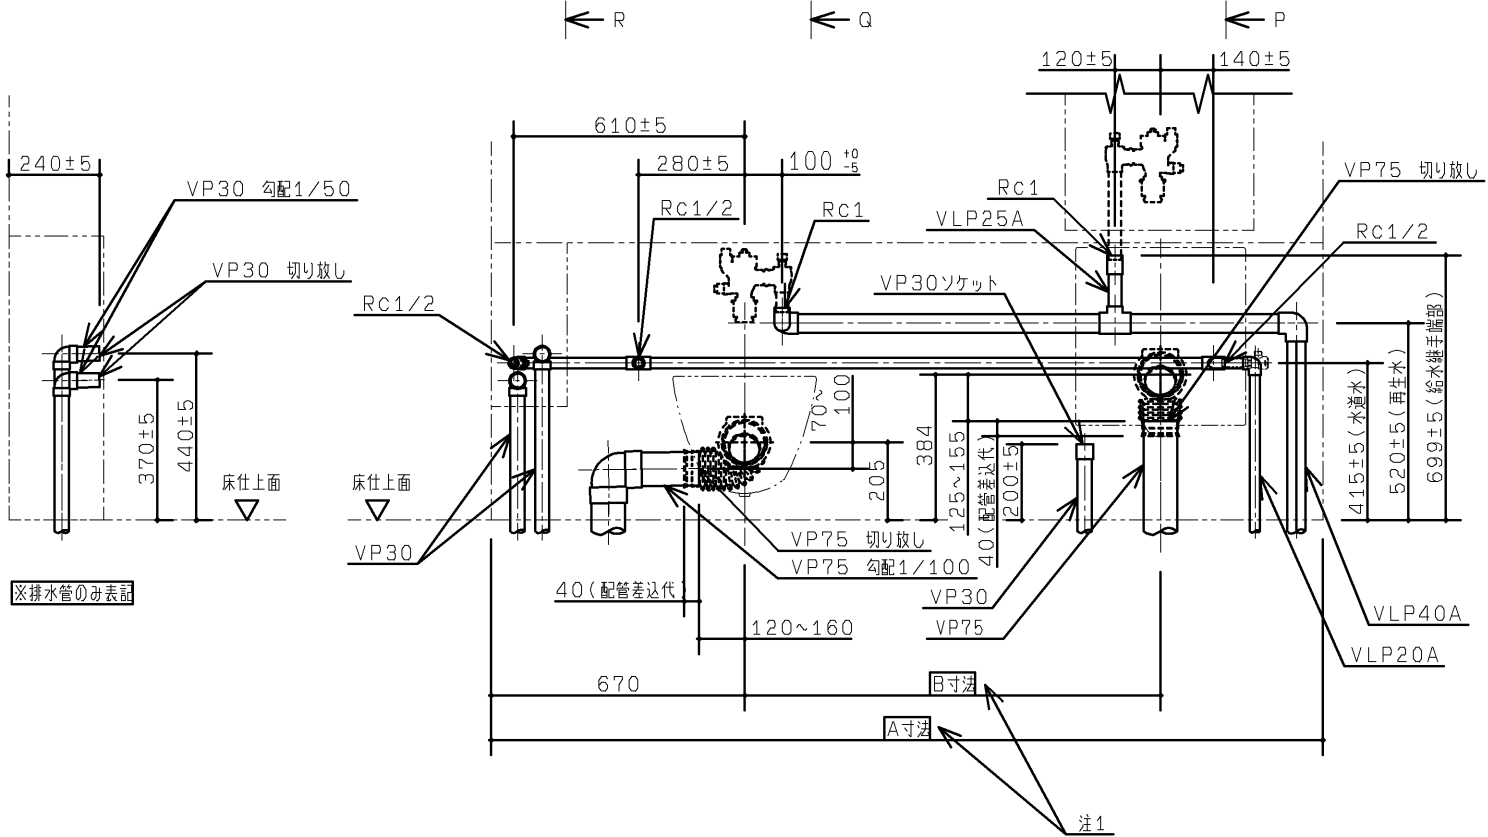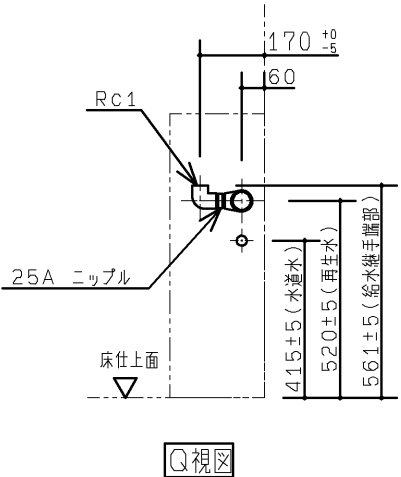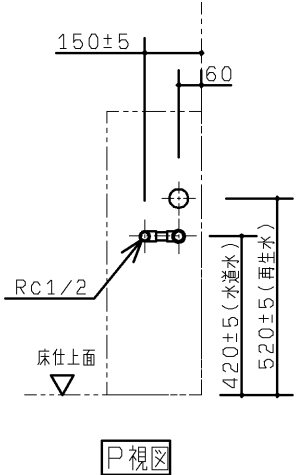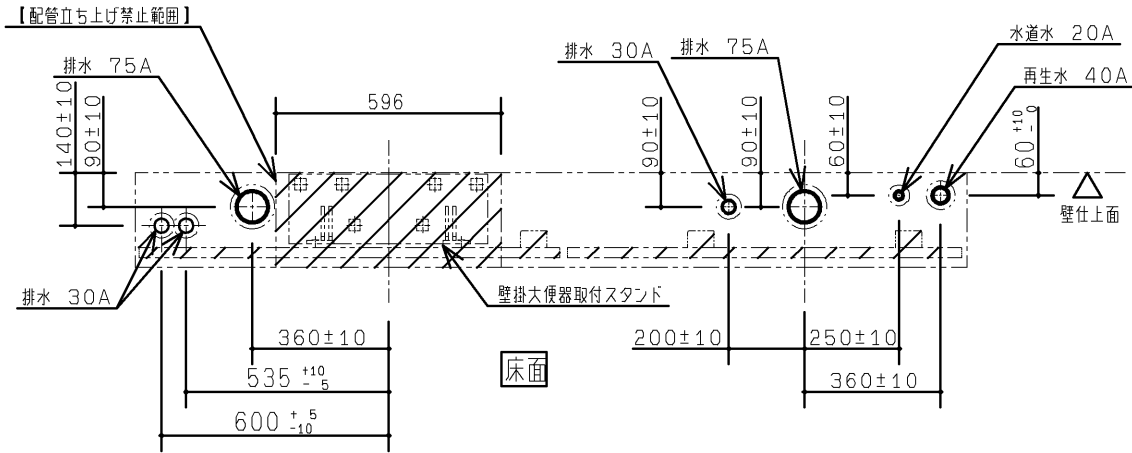

- 注：配管の設置は壁掛大便器取付スタンド設置後に行ってください。
(床固定のアンカーボルトの先行打設が必要なため)
- 注：給水は図に示す位置に末端RC1(2カ所)、及びRC1/2(3カ所)で
ご準備ください。
RC1で準備した給水管には各フラッシュバルブが、RC1/2で準備した
給水管には各止水栓が接続されます。必ず絶縁継手にて配管と接続してください。
- 注：排水は図の位置にVP75切り放し(2カ所)、VP30切り放し(2カ所)、
VP30ソケット止め(1カ所)でご準備ください。
VP75排水管は順勾配1/100を、VP30排水管は順勾配1/50を
確実に確保してください。
ライニング内に通気管を通すことができませんので、排水はそれぞれ各個抜きにて
ご準備ください。
- 注：配管は躯体壁などに確実に固定してください。
- 注：給水最低必要水压0.07MPa(流動時)、最高水压0.75MPa(静止時)
※：実使用上はウォーターハンマーが起きにくくなるよう、
0.2MPa程度の水压(流動時)を推奨します。
- 注：大便器・汚物流しの給水スパッド締付けの作業性向上が図れる専用工具も
用意しております。必要に応じて別途手配ください。
品番：UTR900S
- 注：左図と異なる位置から配管を立ち上げる場合は、左図斜線部分の
【配管立ち上げ禁止範囲】を参考にしてください。
また、寸法詳細及び配管の取り回しに関しては、本図面4枚目に示す「フレーム
詳細図」を参照の上、内蔵器具、フレームと干渉しないよう注意して配管ください。
注1：各寸法については外観図を参照ください。

TOTO			第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター多機能トイレパック 事前施工情報 (汚物流し有り・左勝手・フラッシュバルブ再生水)
製図 占部	検図 平河	国分	日付 17. 12. 01	尺度 1:20	品番 XPDA*L*42*****
備考 全9枚中の9枚目					図番 H-XPDA=L=42==(4