

生産中止図面

2013/06

洗面器給水側
止水栓より

洗面器給湯側
止水栓より

UBカウンター面

UB壁


AC100V

連結管 $\phi 8 \times 1050$


連結管 $\phi 8 \times 1400$

連結管 $\phi 8 \times 1700$

別品番

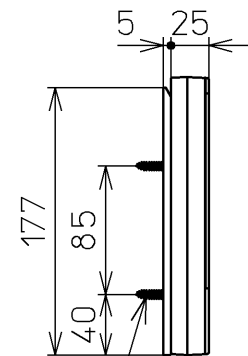


$\phi 4 \times 30$ (2本)

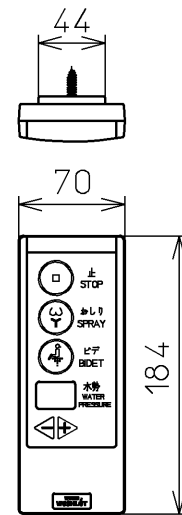


別手配

電源ケーブル：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)
 $2 \times \phi 1.6$ 又は $2 \times \phi 2.0$

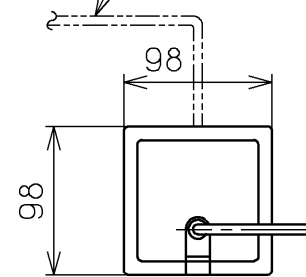

電源ボックス正面視

電源コード：ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)
 $2 \times 0.75 \text{mm}^2$ L=1000

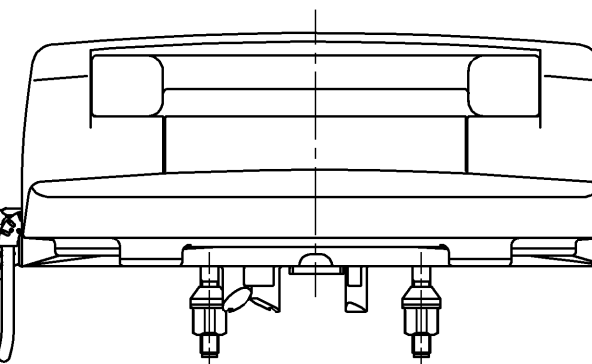

<特殊内容>

1. 便ふたなし品
2. 横給水・給湯仕様

TOTO			単位 mm	名称 ホテル用洗浄脱臭暖房 便座
製図 今川	検図 橋本 池田	日付 99-03-31	尺度 1 : 5	品番 TCF541CRV15
備考				図番 TCF541CRV15_A0107
A3		ページNo.	1-1	(改)