


天井取付図

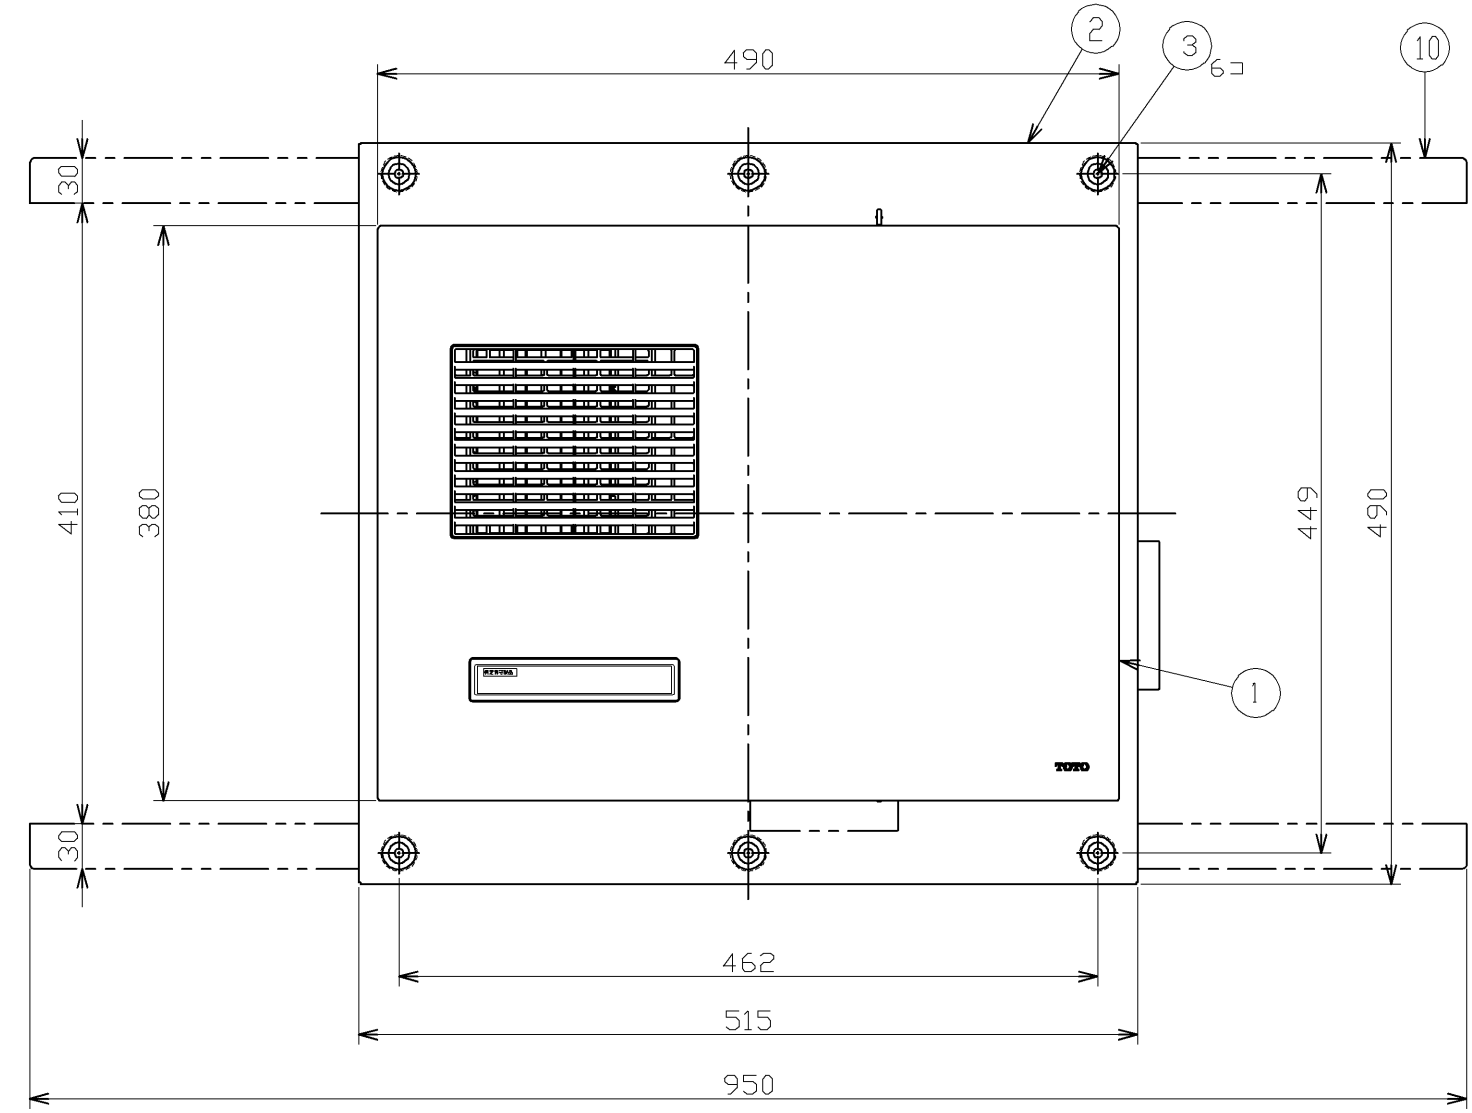

No.	品名	個数	仕様
①	浴室換気暖房乾燥機	1	TYB4012GA型
②	TYK200取替用アダプター組品	1	TYB507型 SUS304 塗装色:白色(#NW1)(艶消し)
③	セルフドリリングねじ	6	φ4×40 (同梱品)
④	皿ばね付ナット	2	M4 (同梱品)
⑤	ワッシャー	2	φ4.5×13 (同梱品)
⑥	吊下げ用ハンガー (4個入り)	1セット	天吊りの場合 (同梱品) TOTOP品番: TYB537型
⑦	吊りボルト	4	天吊りの場合 (現場手配品) M10または3/8インチ
⑧	平座金	8	天吊りの場合 (現場手配品) 吊りボルトに適合するもの
⑨	ナット	12	天吊りの場合 (現場手配品) 吊りボルトに適合するもの
⑩	補強材	1	TOTOP品番: TYB506型 (現場手配品)
-	ランドリーパイプ用 ブラケット(2個入り)	1セット	ランドリーパイプの位置を 変更する場合 (現場手配品) TOTOP品番: TYH616型
-	断熱材	適量	結露防止用 (現場手配品) グラスウールなど 取付補強材(TYB506型)使用の場合 450mm×60mm・・・2個 290mm×20mm・・・2個

取替対象品番

TYK210
TYK210F

※TYB4012GAW2は、No.①～⑥までが含まれます。
No.⑦以降は現場手配品になりますので、現場状況に合わせて手配ください。

注意

- 商品質量に耐えるように、現場状況に合わせて天井パネルを補強する。
本体落下による傷害の原因になります。(10.9kg=アダプター2.1kg+浴室換気暖房乾燥機8.8kg)
- 既設の吊りボルトがある場合、吊下げ用ハンガーは既設品を流用してください。
吊下げハンガーの取替えが必要な場合、現場手配品(別売品 TYK521型)を使用してください。

おねがい

- 本商品はTYK200(2室換気タイプ)の取替専用品です。
- 浴室換気暖房乾燥機の仕様や注意事項の詳細については、TYB4012GA型の商品図および設置説明書を参照ください。


<以下の場合は取り付けできません。>

- 浴室換気暖房乾燥機TYB4012GA型の設置条件が満たせない場合。
- 既設の取付補強材が新規天井開口(410×450)よりも大きく、
取付補強材を取り外す時に天井が破損するおそれがあるもの。

(右図参照)

※TOTOP製ユニットバスは、取付補強材を取り外すと
天井が破損する原因となるため、取り付けできません。


- 取り付けできない品番
TYK200U3/TYK200U4、TYK210U3/TYK210U4

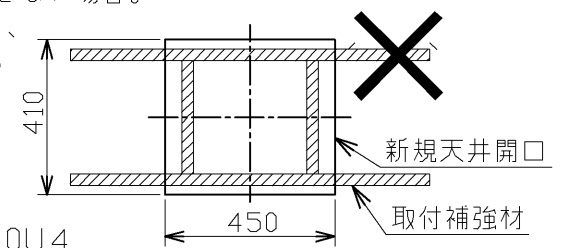

TOTO				単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機2室 取替用
製図 中山	設計 渡辺	検図 渡辺	承認 白井	尺度 1:5	
備考 TYK200型(2室換気タイプ)取替用				日付 2018.07.31	() 符号 ページ 1/2

●天井開口寸法・取付用下穴寸法


天井開口寸法：410×450(開口誤差範囲:410±5, 450±5)

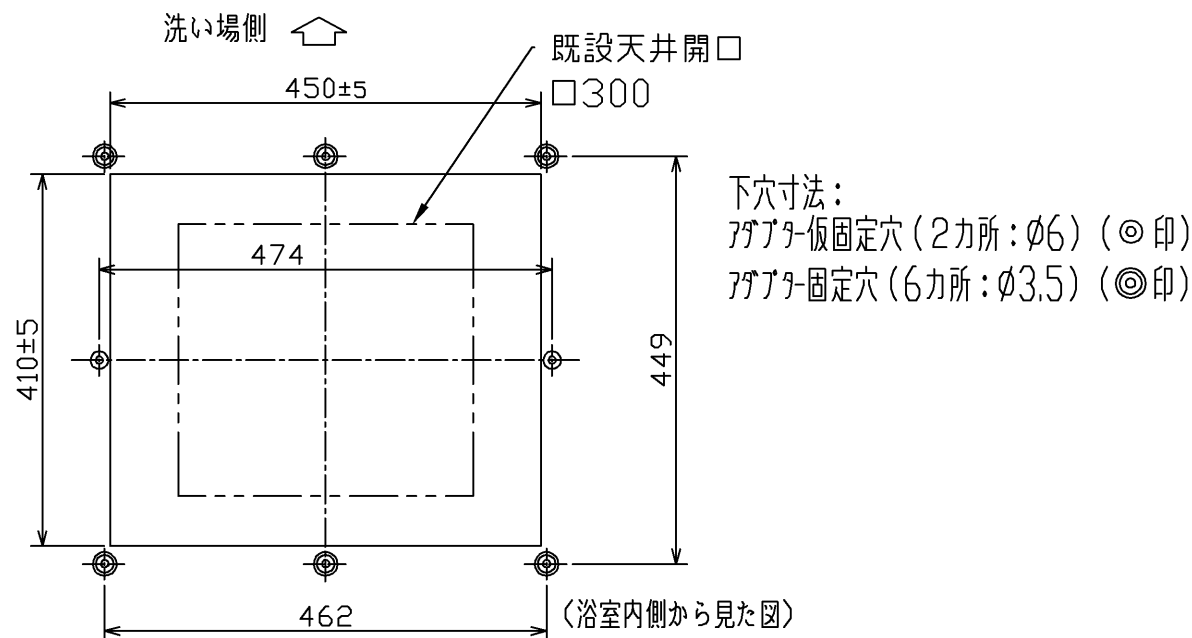

●施工別固定方法


アダプターは、天吊り施工、または天井への直付け施工としてください。

- (1) 取付補強材を天井固定する。
- (2) アダプターを天井固定する。
天吊りする場合は、天井固定後に、吊下げ用ハンガーで吊りボルトに固定する。
- (3) 取付枠をアダプターに固定する。
- (4) 本体を取付枠に固定する。

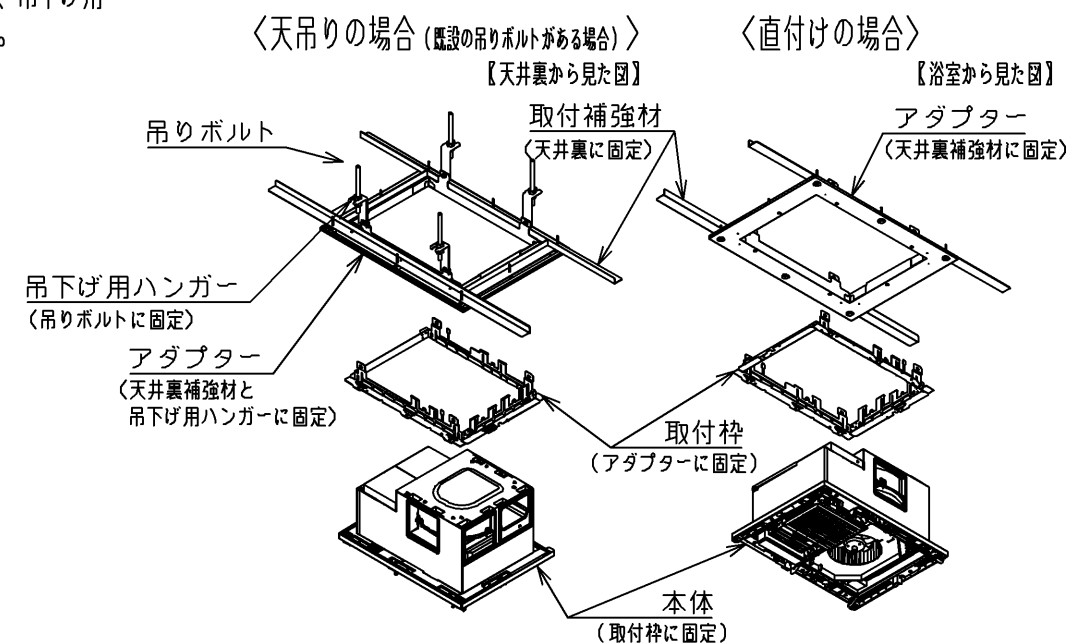

●補強材寸法

商品質量10.9kgに耐えるように天井パネルを補強してください。(推奨品:TYB506型)

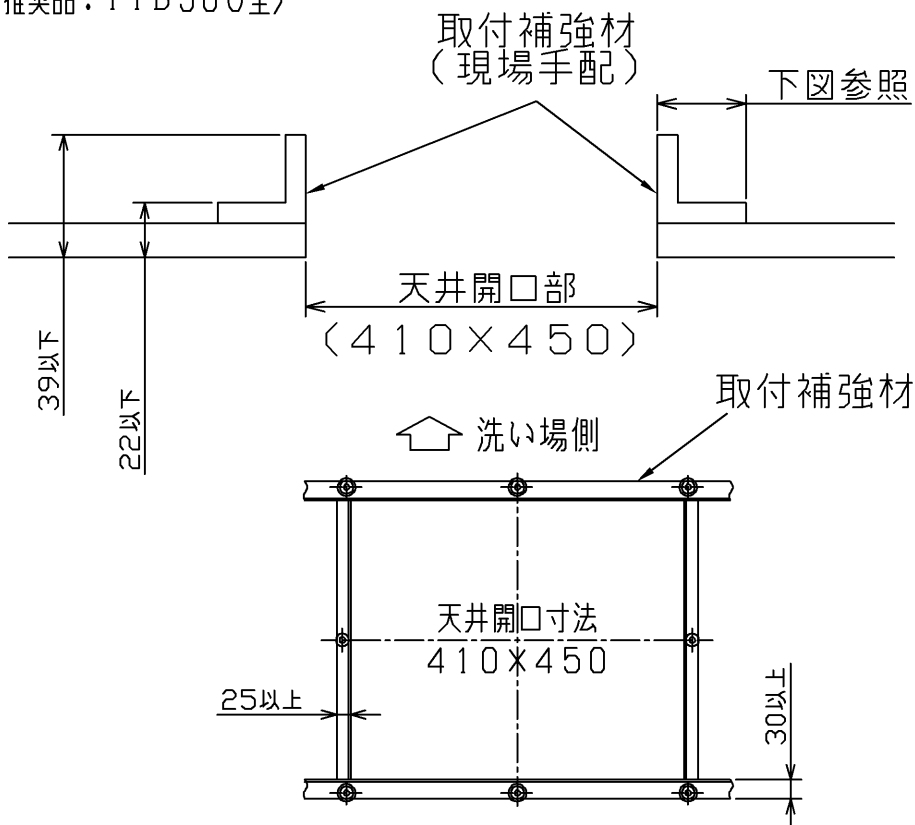


●天吊りする場合

天吊りする場合も、補強材を取り付けてください。(現場手配) アダプターが固定できません。

吊りボルト(4カ所:M10または3/8インチ)を取り付けてください。(現場手配) 吊りボルトは約100Kg/本の荷重に耐えられるように施工してください。

〈既設の吊りボルトがある場合〉
下記、寸法範囲内に吊りボルトが取り付けられている場合は、流用可能です。
[A]332~350 [B]328~376

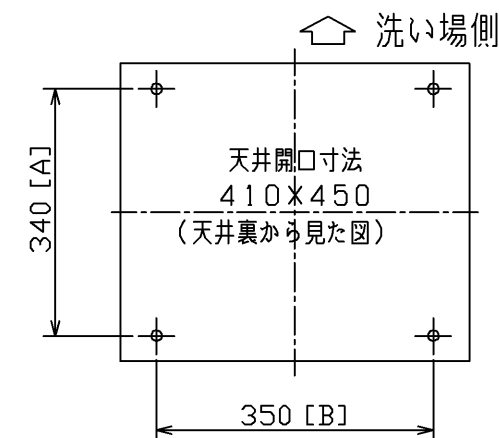

TOTO				☉	単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機2室 取替用
製図 中山	設計 渡辺	検図 渡辺	承認 白井	尺度 FREE	品番 TYB4012GAW2	備考 TYK200型(2室換気タイプ)取替用
日付 2018.07.31				() 符号	ページ 2/2	