

生産中止図面

2014/06

給水  
給湯

UB壁

AC100V

給湯




給水

連結管  $\phi 8 \times 1050$

連結管  $\phi 8 \times 1400$


連結管  $\phi 8 \times 1700$

別品番

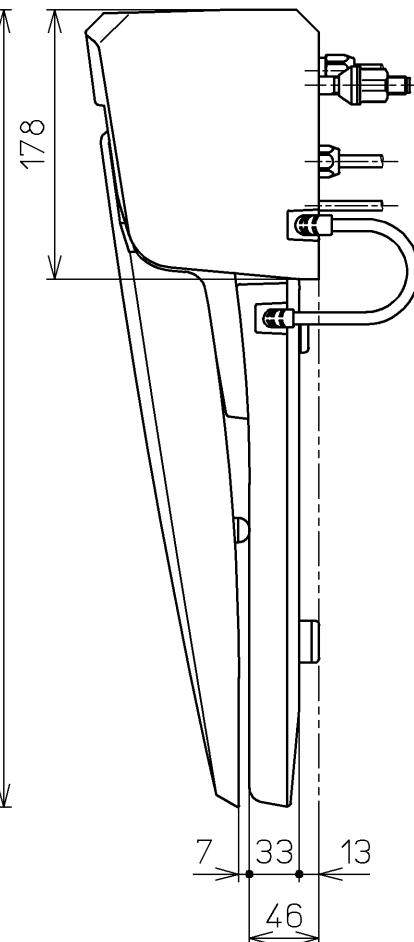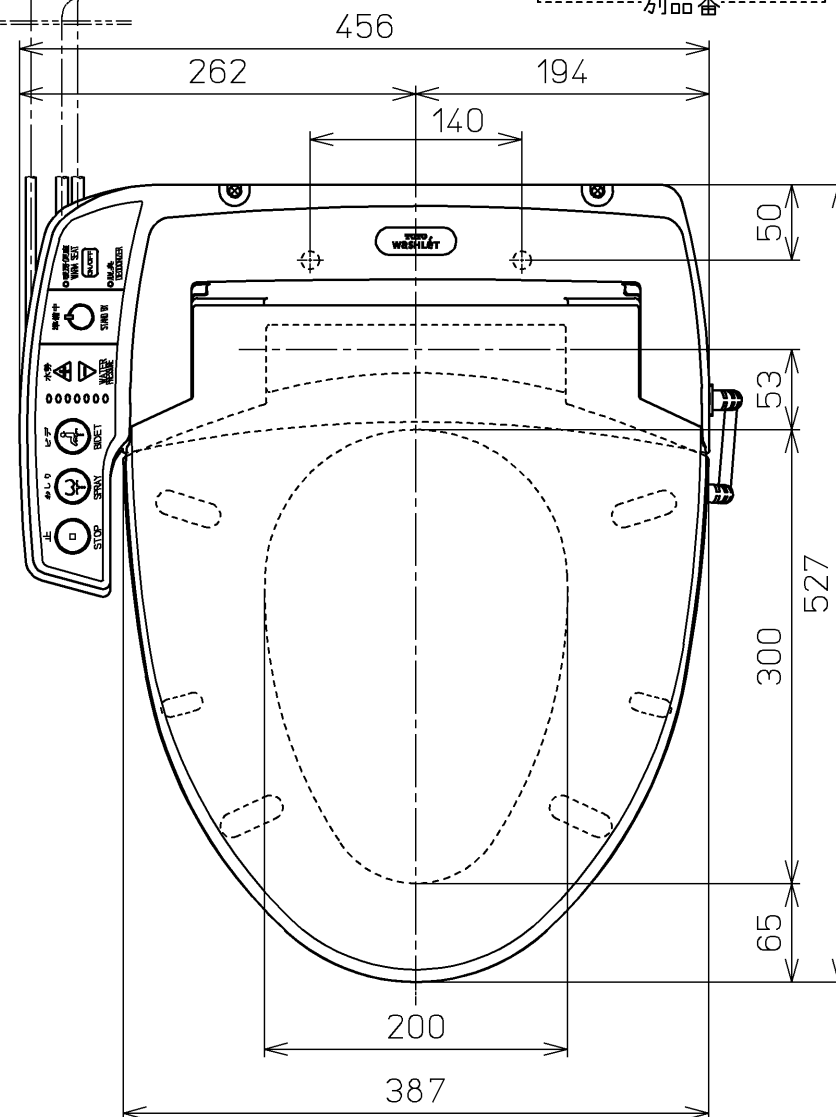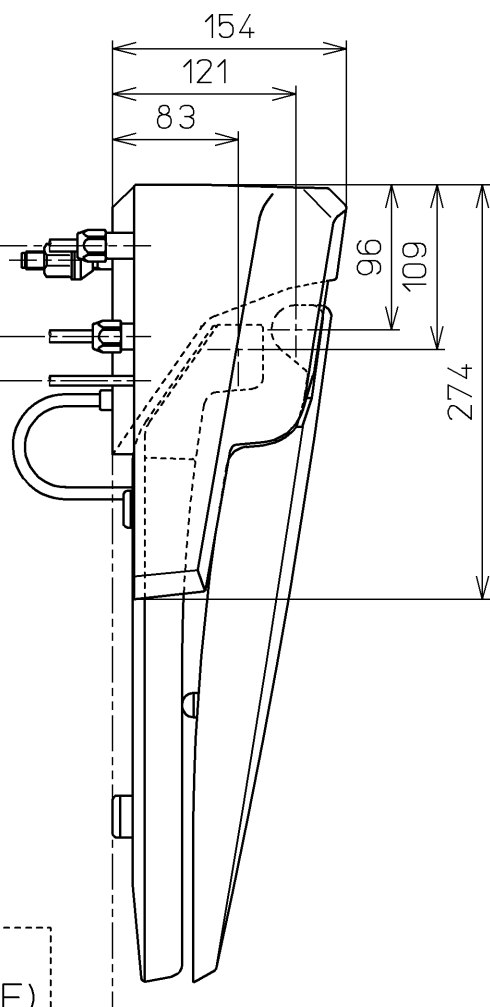


別手配

電源ケーブル：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)  
2× $\phi 1.6$ 又は2× $\phi 2.0$

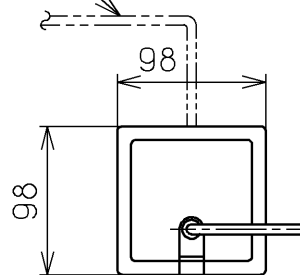

電源ボックス正面視

電源コード：ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)  
2×0.75mm<sup>2</sup> L=1000

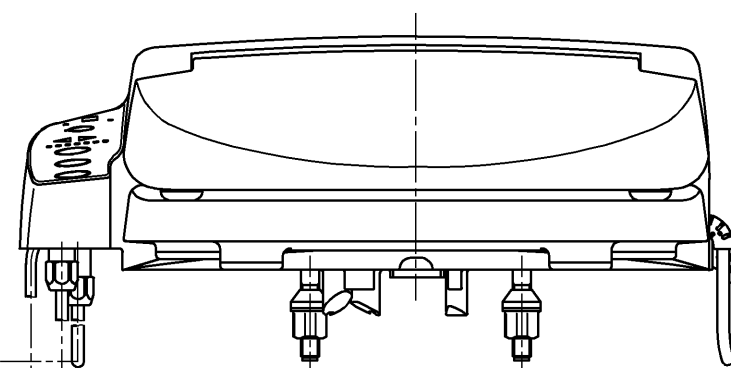

<特殊内容>

- 1.分岐金具・ふさぎナット・ふさぎナット用パッキン  
・プッシュ・クランプ・クランプ固定用ねじを  
削除したもの

| TOTO     |             |                | 単位<br>mm    | 名称                      |
|----------|-------------|----------------|-------------|-------------------------|
| 製図<br>今川 | 検図<br>藤井 池田 | 日付<br>01-08-10 | 尺度<br>1 : 5 | ホテル用洗浄脱臭暖房<br>便座        |
| 備考       |             |                |             | 品番<br>TCF531CRV48       |
|          |             |                |             | 図番<br>TCF531CRV48_A0104 |