

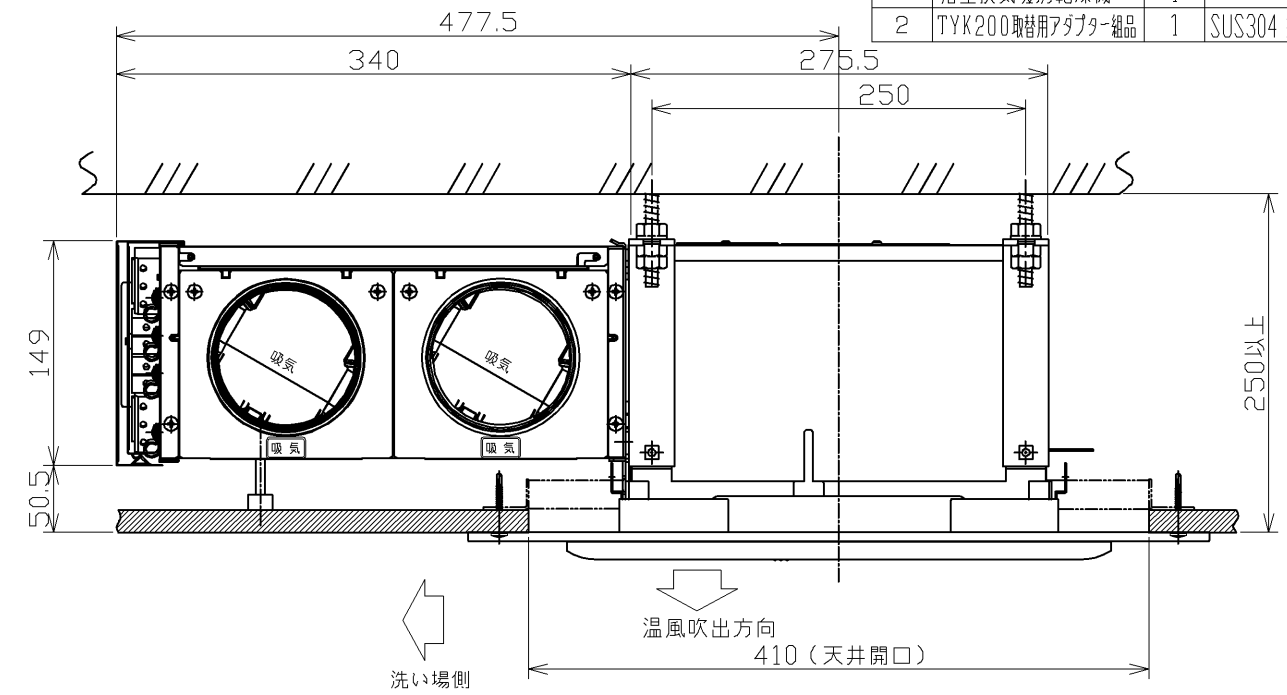


生産中止図面
2019/04

No.	品 名	個数	仕 様
1	浴室換気暖房乾燥機	1	-
2	TYK200取替用アダプター組品	1	SUS304 塗装色：白色(#NW1) (艶消し)

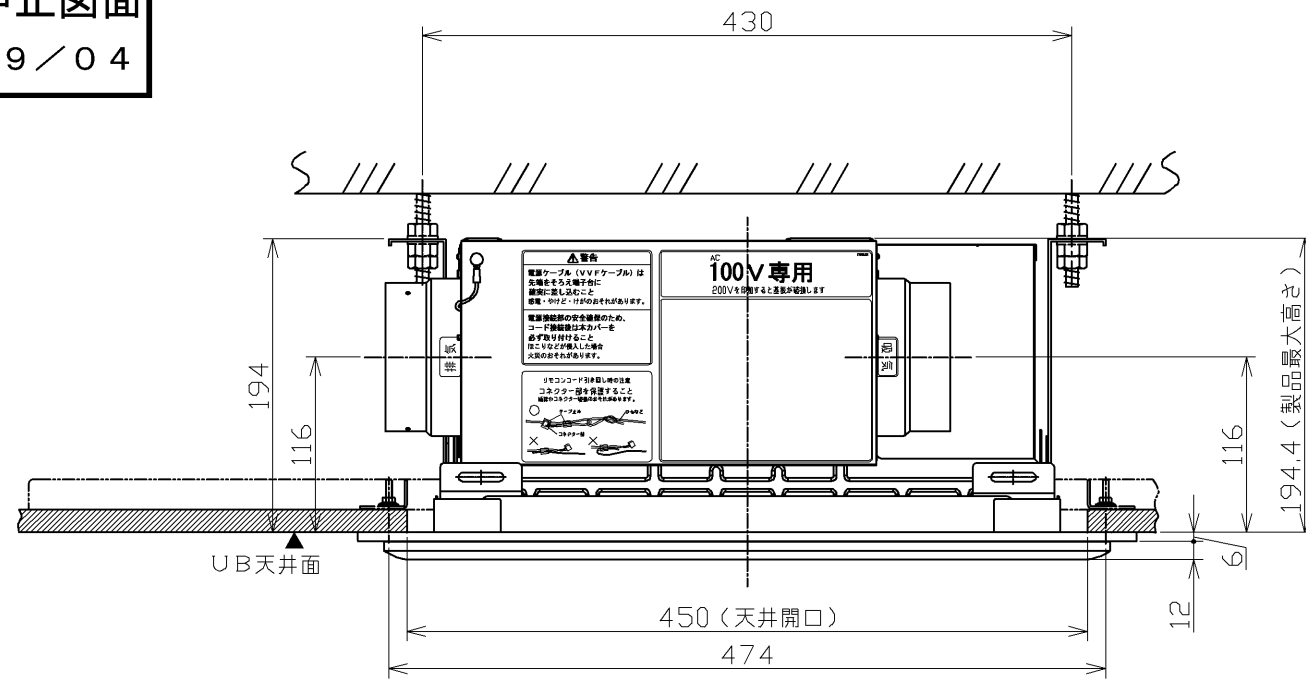

天井取付図

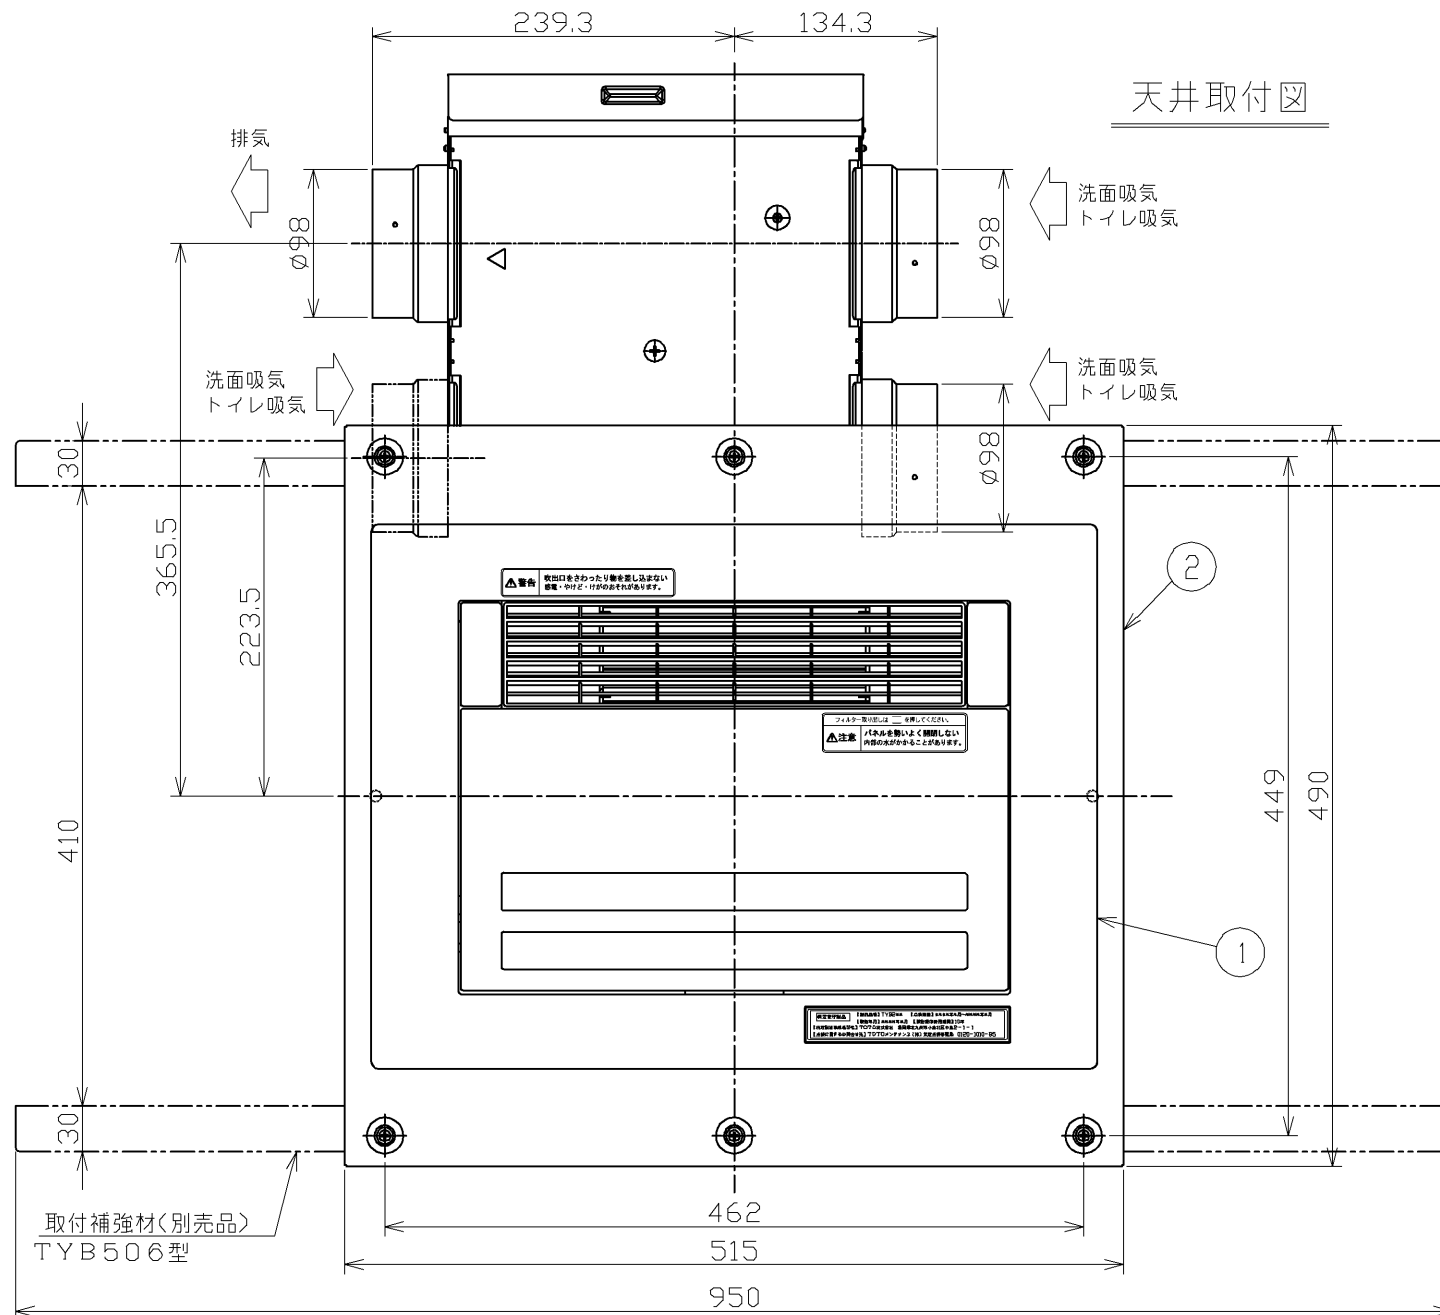

注意

- ・商品質量に耐えるように天井パネルを補強する。天井パネルの補強が十分でない場合は、天吊りする。
本体落下による傷害の原因になります。(15,1kg=アダプター2,1kg+浴室換気暖房乾燥機13kg)

取替対象品番

TYK220
TYK220F

おねがい

1. 本商品はTYK200(3室換気タイプ)の取替専用品です。
-
2. 浴室換気暖房乾燥機の詳細については、TYB213G型の商品図及び設置説明書を参照ください。


					単位 mm	名称 TYK200(3室) 取替用三乾王	
製図 大友	設計 大友	検図 渡辺		承認 臼井	尺度 1:5	品番 TYB213GW	
備考 TYK200型(3室換気タイプ)取替用					日付 2015.06.15	() 符号 ページ 1/2	

生産中止図面

2019/04

設置条件について


- ・本体設置位置は、下記寸法を確保してください。
- ※478以上ない場合は、換気ユニットと点検口が干渉します。
- ・電源接続やメンテナンスが行えるように換気ユニットは必ず点検口方向に設置してください。本体を90°回転して設置しないでください。

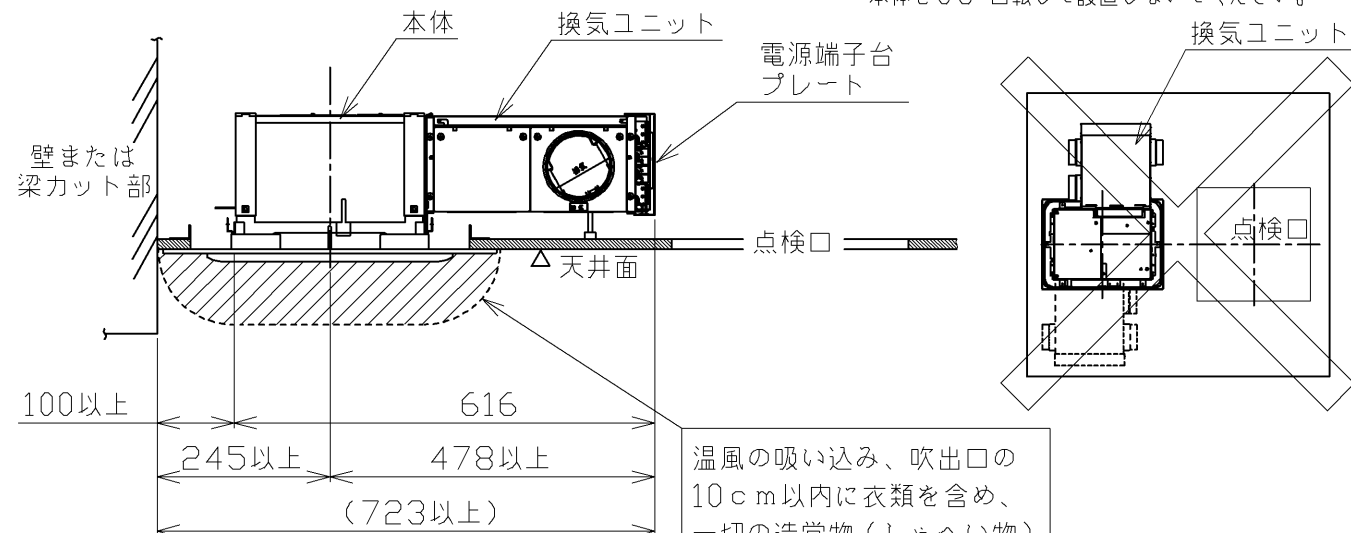

温風の吸い込み、吹出口の10cm以内に衣類を含め、一切の造営物（しゃへい物）がないこと。


＜以下の場合に取り付けできません。＞

- ・浴室換気暖房乾燥機TYB213型の設置条件が満たせない場合。
- ・既設の取付補強材が新規天井開口(410×450)よりも大きく、取付補強材を取り外す時に天井が破損するおそれがあるもの。
- ※TOTO製ユニットバスは、取付補強材を取り外すと天井が破損する原因となるため、取り付けできません。

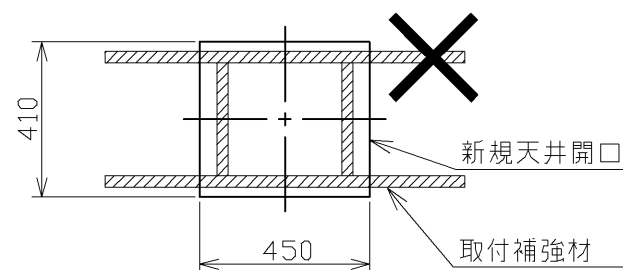


●補強材寸法

商品質量15.1kgに耐えるように天井パネルを補強してください。
(推奨品:TYB506型)

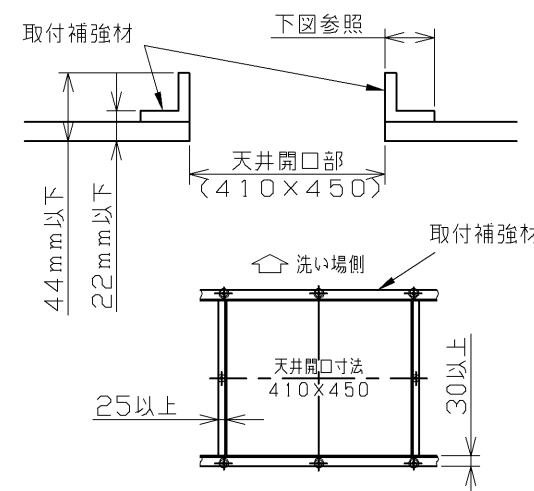


●天井開口寸法・取付用下穴寸法

天井開口寸法:410×450(開口誤差範囲:410±5, 450±5)
77アタッチ固定穴(2カ所:φ6)を開けてください。(◎印)
77アタッチ固定穴(6カ所:φ3.5)を開けてください。(◎印)

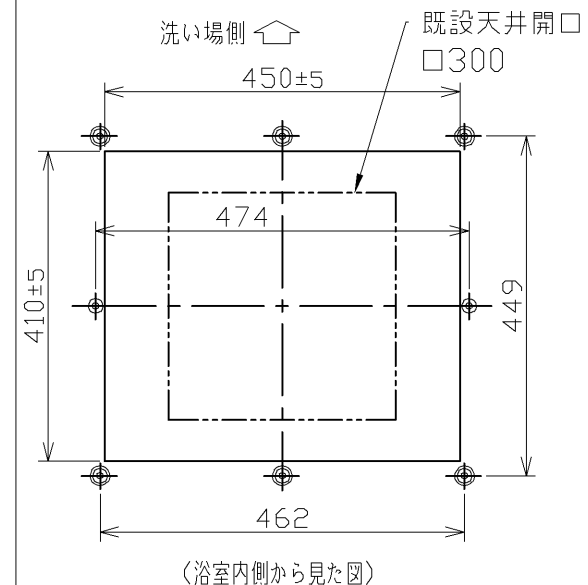


●天吊りする場合 天吊りする場合も、取付補強材を取り付けてください。アダプターが固定できません。

吊りボルト(4カ所:M10または3/8インチ)を取り付けてください。吊りボルトは約100Kgの荷重に耐えられるように施工してください。

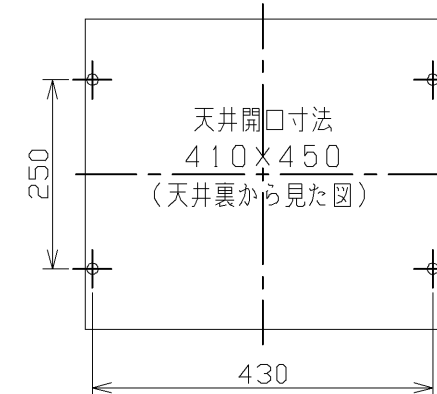

＜既設の吊りボルトがある場合＞

吊りボルトが下図の位置または、取付可能範囲に取り付いている場合は、取付自在金具(別売品:TYK528型)を取り付けることで、取付棒を天吊りすることができます。※吊りボルトが、浴室換気暖房乾燥機、ダクトに干渉しないように注意してください。

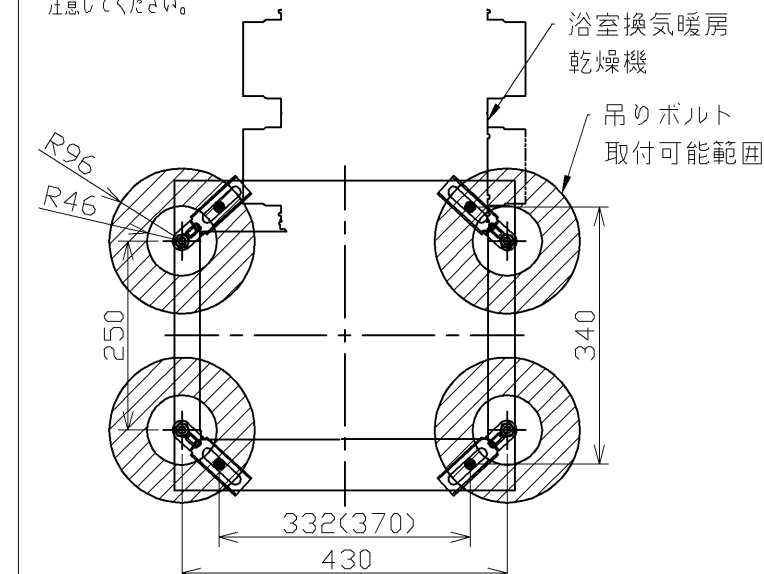

TOTO				単位 mm	名称 TYK200(3室) 取替用三乾王	
製図 大友	設計 大友	検図 渡辺	承認 白井	尺度 —	品番 TYB213GW	
備考 TYK200(3室換気タイプ)取替用				日付 2015.06.15	() 符号	ページ 2/2