

2012 / 03



2012/03 器具仕様一覧

※配管部材は含まれておりません。別途現場にてご用意ください。

※コンセント部材は含まれておりません。別途現場にてご用意ください。

※呼出ボタンは含まれておりません。別途現場にてご用意ください（２ヶ所）。

呼出ボタンはアイホン（株）の取り扱い製品です。（当社取り扱い製品ではありません）

呼出ボタンは他に表示器などとシステムを組む必要があります。詳しくはアイホン（株）へお問い合わせください。






品番：NBR-7W-TQ（ひもなし）

NBR-7HW-TQ（ひも付き）

			第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター多目的トイレパック 仕様書 (汚物流し有り・洗面器電温無し)
製図 吉良	検図 島野 松尾	日付 '08.7.29	尺度 —	品番 XPDA***A*2A***	
備考 全8枚中の2枚目				図番 S-XPDA***A*2A_	


生産中止図面

2012/03

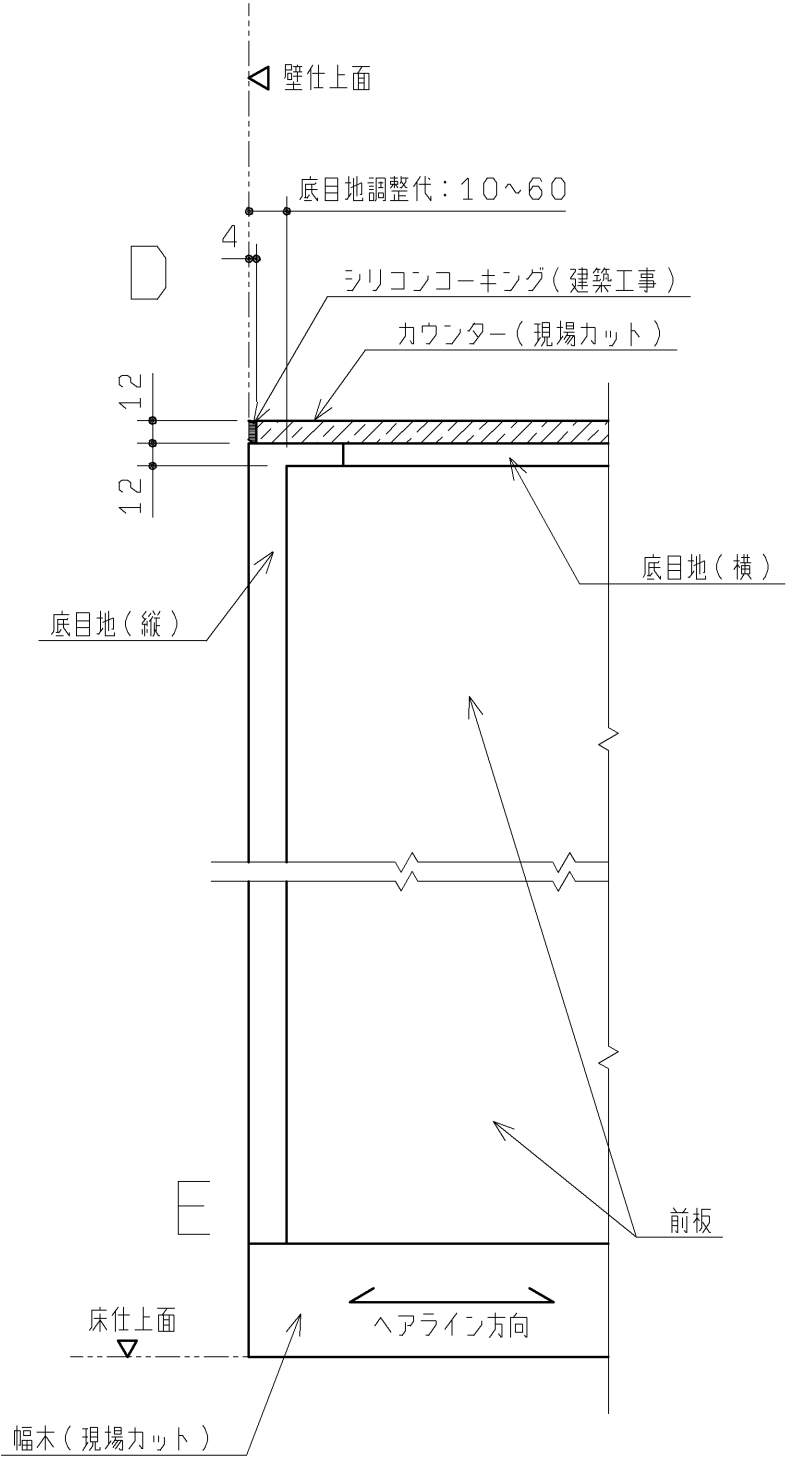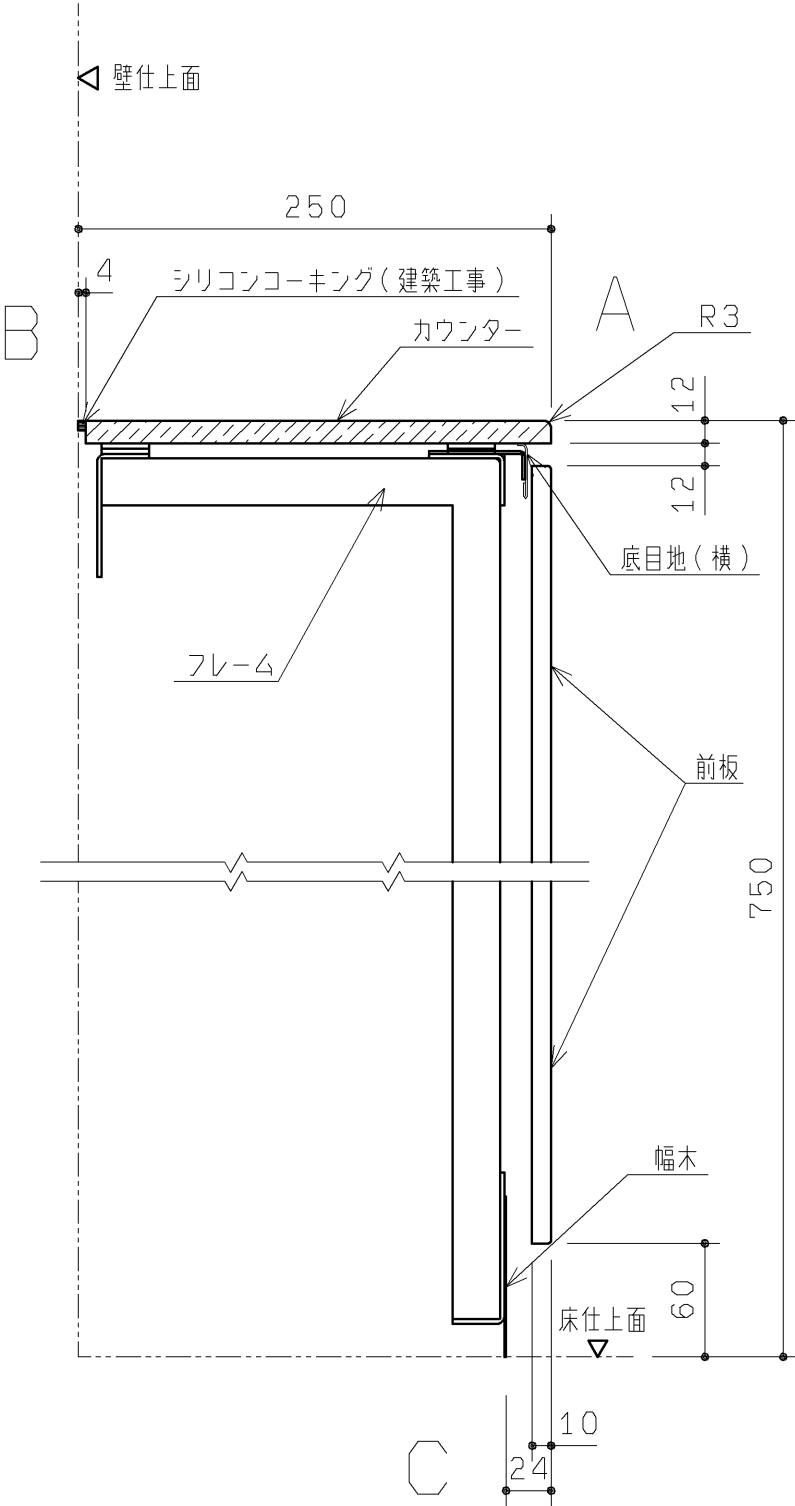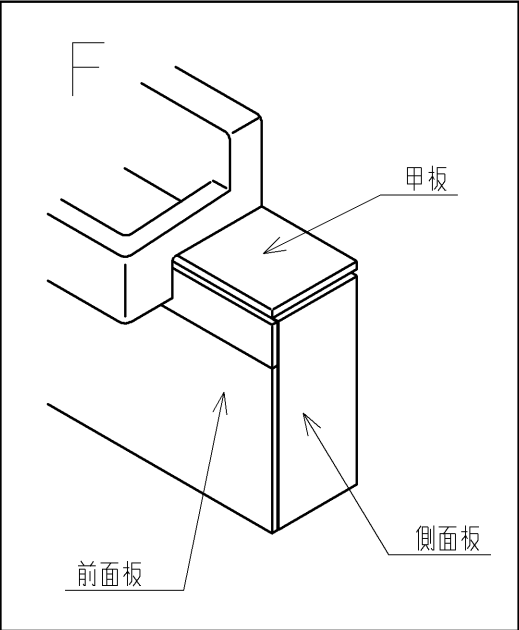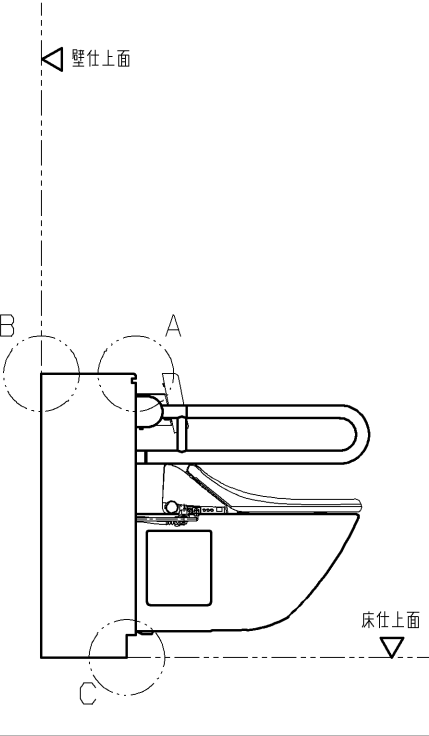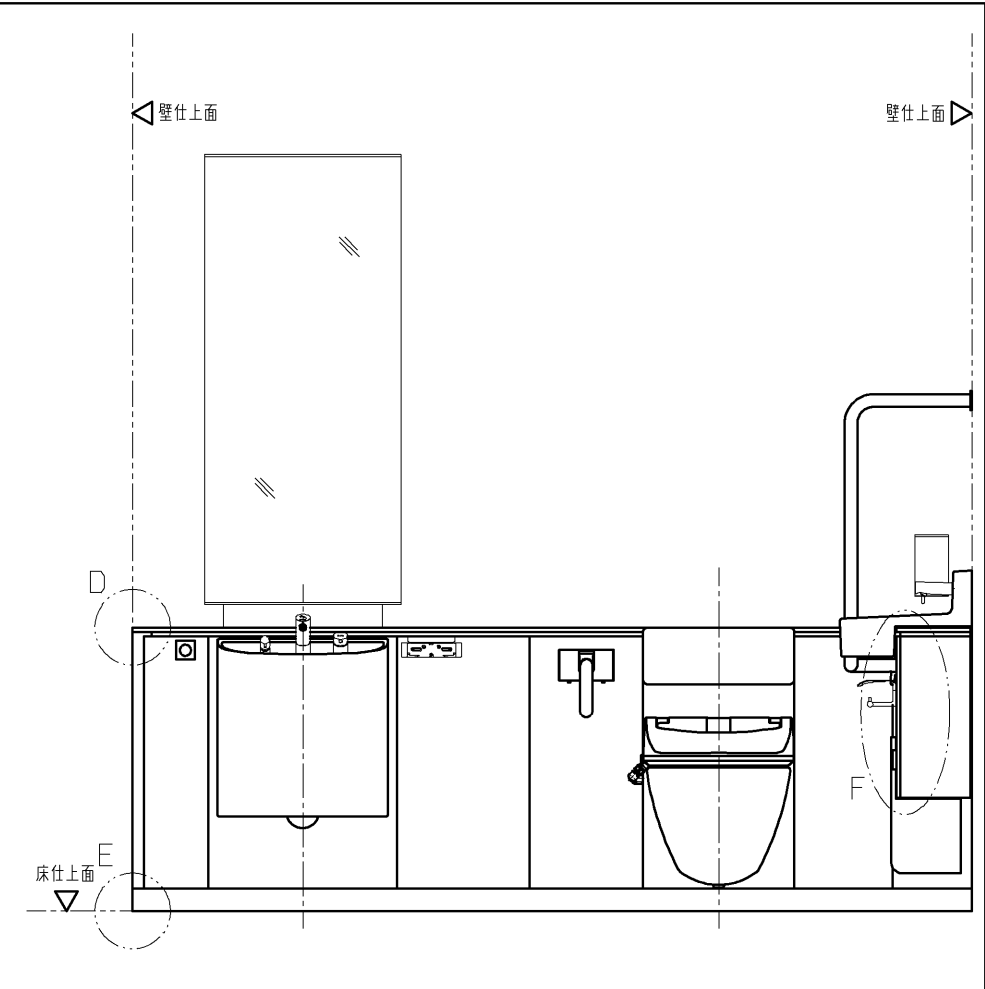

TOTO		第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター多目的トイレパック 納まり詳細図 (汚物流し有り・右勝手)
製図 吉良	検図 島野 松尾	日付 '08.7.29	尺度 1/4	品番 XPDA*R*A**A**
備考 全8枚中の3枚目				図番 T-XPDA*R*A**A_(1

2 0 1 2 壁仕上面 0 3



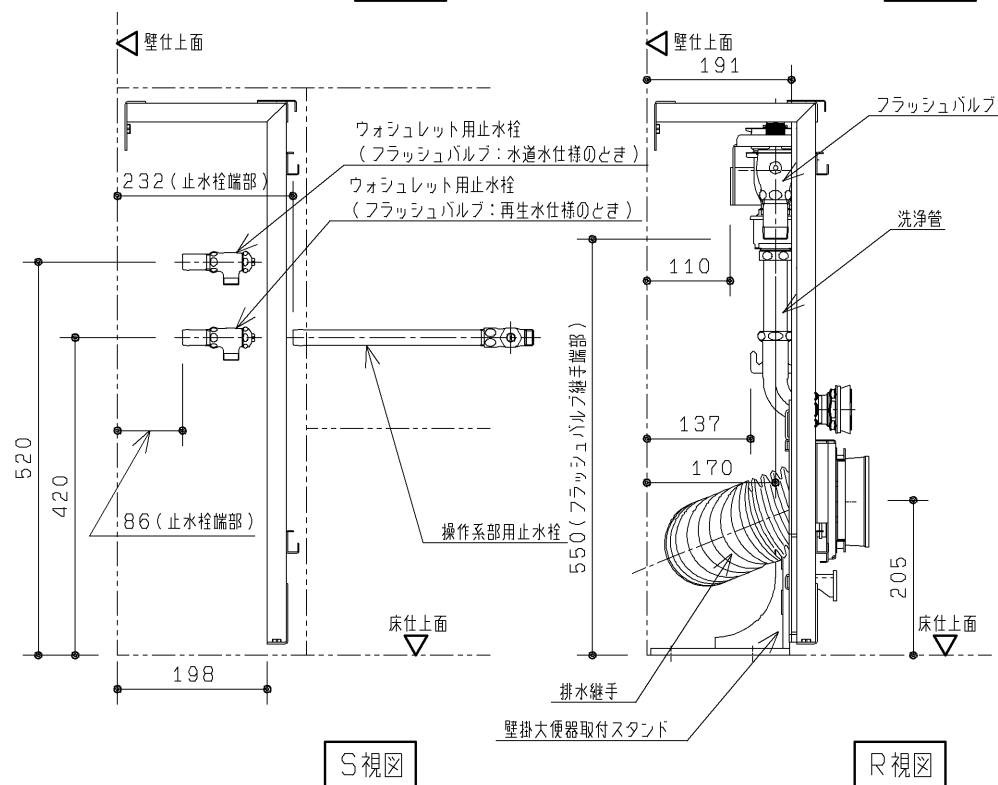


生産中止図面

2012/03 事前施工情報

壁固定位置には補強が必要となります。
右記の注記を参照ください。

(壁下地がLGSの場合)

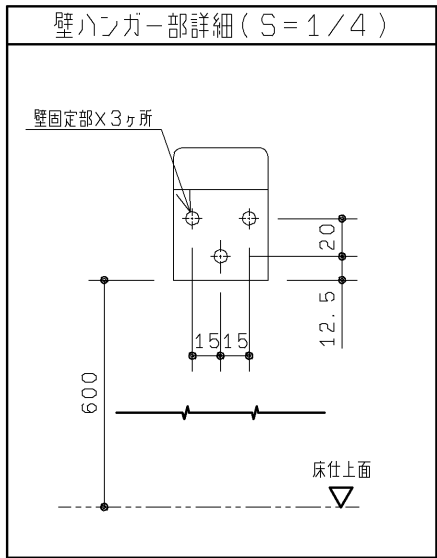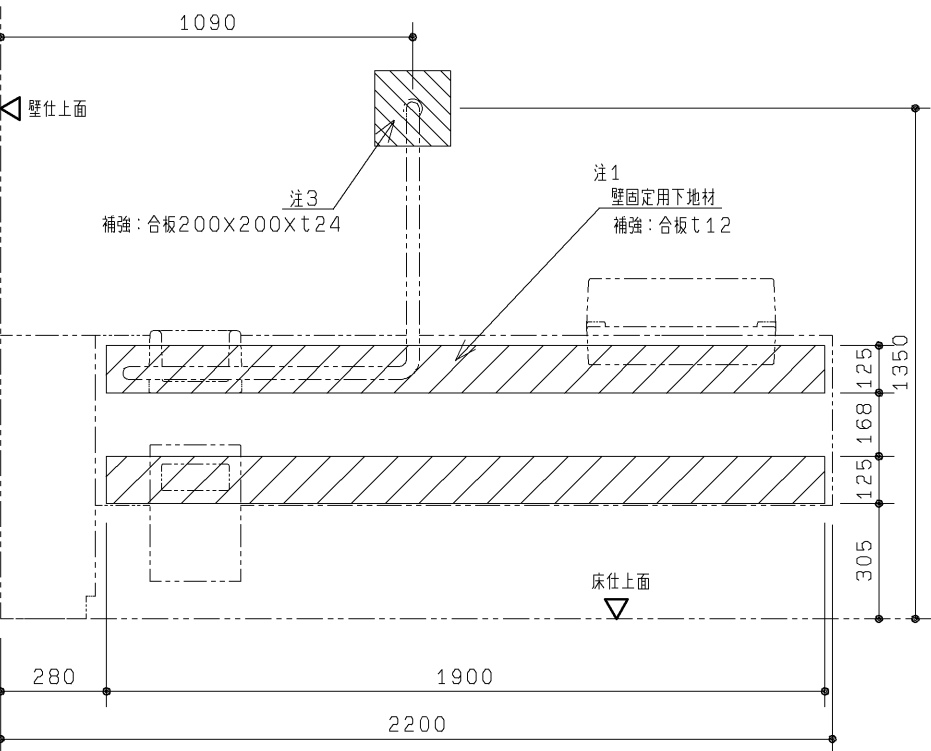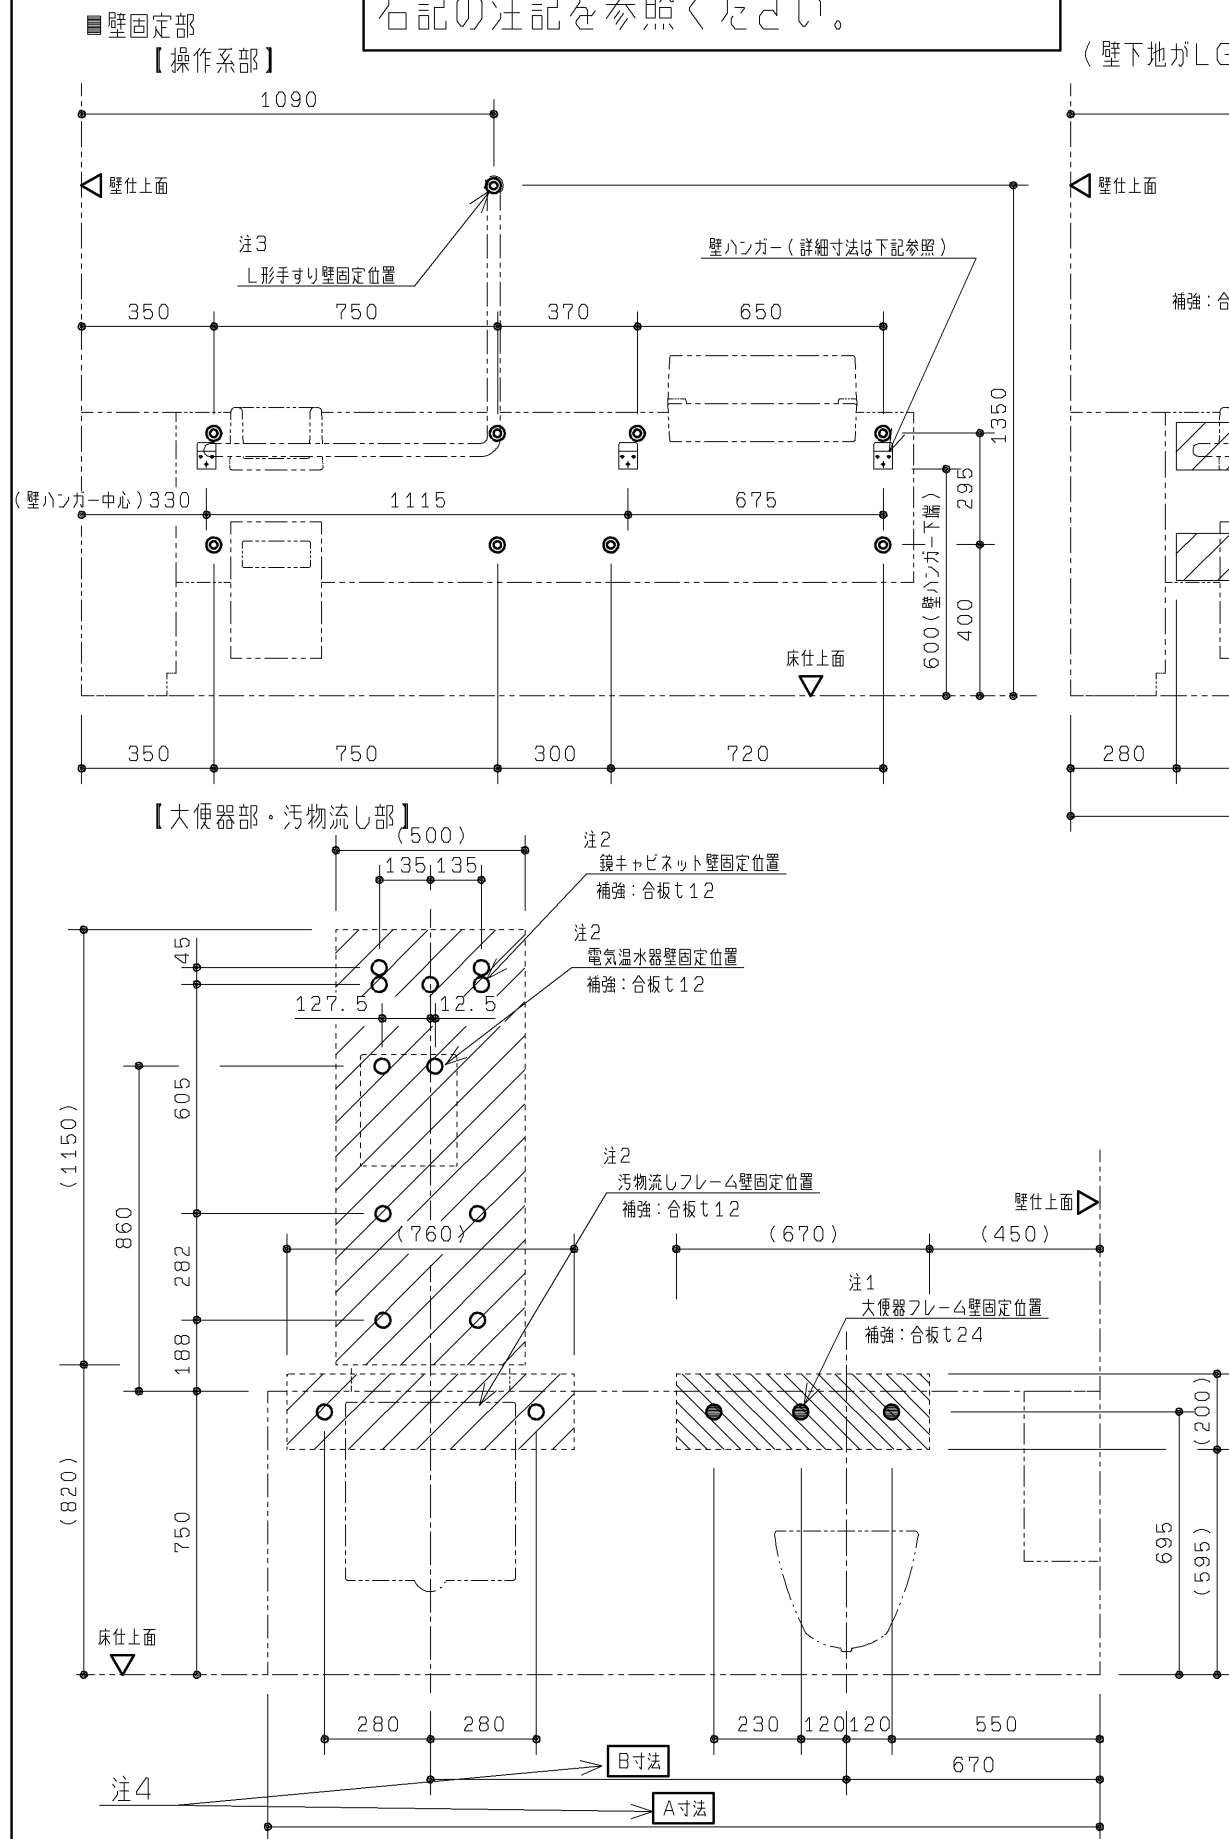

注:壁固定位置は、左図に示す◎部、○部、●部、及び壁ハンガー壁固定部になります。
下地別の壁固定部材を下表に示します。

(フレーム)

壁下地	壁固定部材	
コンクリート (仕上厚35mm以内)	アンカーボルトM8 めねじタイプ 下穴φ12、深さ:仕上厚+40	同梱
LGS+耐水合板	タッピンねじ φ6×50 (壁補強部材一式同梱)	同梱

(操作系部壁ハンガー)

壁下地	壁固定部材	
コンクリート (仕上厚35mm以内)	タッピンねじ φ5×60 ※別途固定金具(カールプラグなど)をご用意ください	同梱 (現場手配)
LGS+耐水合板	タッピンねじ φ5×60	同梱

(L形手すり:上部固定一点のみ)

壁下地	壁固定部材	
コンクリート (仕上厚35mm以内)	アンカーボルトM8 めねじタイプ 下穴φ12、深さ:仕上厚+40	同梱
LGS+耐水合板	コーチねじ φ8×100	同梱

(鏡キャビネット)


壁下地	壁固定部材	
コンクリート (仕上厚35mm以内)	タッピンねじ φ4.5×50 ※別途固定金具(カールプラグなど)をご用意ください	同梱 (現場手配)
LGS+耐水合板	タッピンねじ φ4.5×50	同梱

(電気温水器)

壁下地	壁固定部材	
コンクリート (仕上厚35mm以内)	丸木ねじ φ5.1×32 ※別途固定金具(カールプラグなど)をご用意ください	同梱 (現場手配)
LGS+耐水合板	丸木ねじ φ5.1×32	同梱

注1:壁下地がLGSの場合、ライニングが強固に固定できるようあらかじめ壁に
下記の補強をご用意ください。

部、及び部を含めた十分に広い範囲を補強してください。

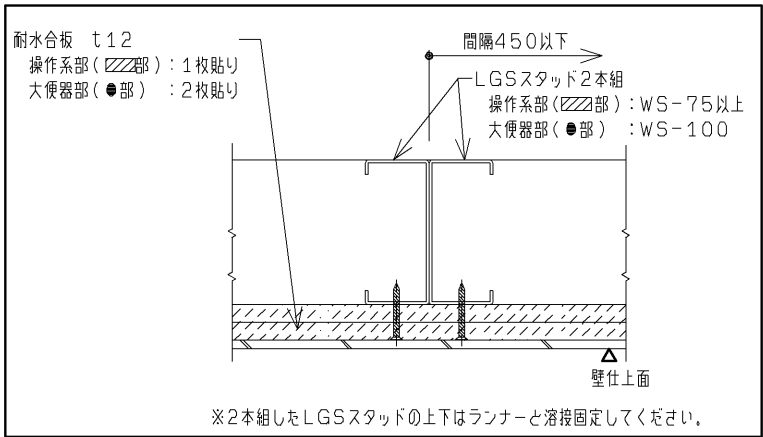

注2:壁下地がLGSの場合、部を含めた十分に広い範囲にあらかじめ
耐水合板t12を1枚貼りしてください。

注3:壁下地がLGSの場合、t24以上の補強木を入れてください。

注4:各寸法については外観図を参照ください。

TOTO		第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター多目的トイレパック 事前施工情報 (汚物流し有り・右勝手・操作系間口2200)
製図 平澤	検図 島野 松尾	日付 '08.7.29	尺度 1/20	品番 XPDA*RLA**A**
備考 全8枚中の5枚目				図番 H-XPDA*RLA**A_(1

2012/03 事前施工情報

【大便器部・汚物流し部】

Technical diagram illustrating the installation dimensions and components for a wall-mounted toilet fixture.

Dimensions:

- Overall width: 670
- Distance between mounting points (center-to-center): 280 (for the left side) and 380 (for the right side).
- Vertical dimensions on the left: 225 (from wall top to frame top) and 183 (from frame top to frame bottom).

Labels and Components:

- A寸法 (A dimension)
- B寸法 (B dimension)
- 汚物流し器具心 (Waste discharge fixture center)
- 大便器器具心 (Toilet fixture center)
- 壁仕上面 (Wall top surface)
- フレーム面 (Frame surface)
- 壁掛大便器取付スタンド (※下記参照) (Wall-mounted toilet fixture stand (refer to the list below))
- フレーム床固定位置 (Frame floor fixed position)

Installation Details:

- 壁下地 : コンクリート (仕上厚35mm以内)
- 床固定部材: アンカーボルトM8 めねじタイプ (同梱品) 下穴φ12、深さ:仕上厚+40

床コンクリート仕様	圧縮強度20.6MPa以上 鉄筋かぶり厚50mm以上 養生期間28日以上 (アンカーボルト施工時)
	ベースプレートの周辺35mmの範囲は 開口や欠損禁止
床仕上厚調整範囲	0～20mm以内
床固定部材	M12アンカーボルト めねじタイプ 下穴φ18×深さ55

Technical drawing of the toilet unit showing front and side views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Overall width: 526
- Overall height: 139
- Top mounting hole offset: 31
- Bottom mounting hole offset: 31
- Distance between mounting holes: 184
- Distance between floor and bottom mounting hole: 4
- Distance from floor to top of unit: 90
- Distance from floor to bottom of unit: 110
- Distance from floor to top of unit: 123
- Distance from floor to bottom of unit: 131
- Distance from floor to top of unit: 110

Side View Dimensions:

- Overall depth: 50
- Distance from floor to top of unit: 0~20
- Distance from floor to bottom of unit: 50

Labels:

- 床仕上面 (Bed top surface)
- M12アンカーボルトX6 (M12 anchor bolt X6)


TOTO			第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター多目的トイレパック 事前施工情報 (汚物流し有り・右勝手)
製図 島野	検図 平澤 松尾	日付 '08.7.29	尺度 1/20	品番 XPDA*R*A**A**	図番 H-XPDA*R*A**A_(2
備考 全8枚中の6枚目					

生産中止図面


2012/03 事前施工情報

電 気 工 事


【大便器部・汚物流し部】

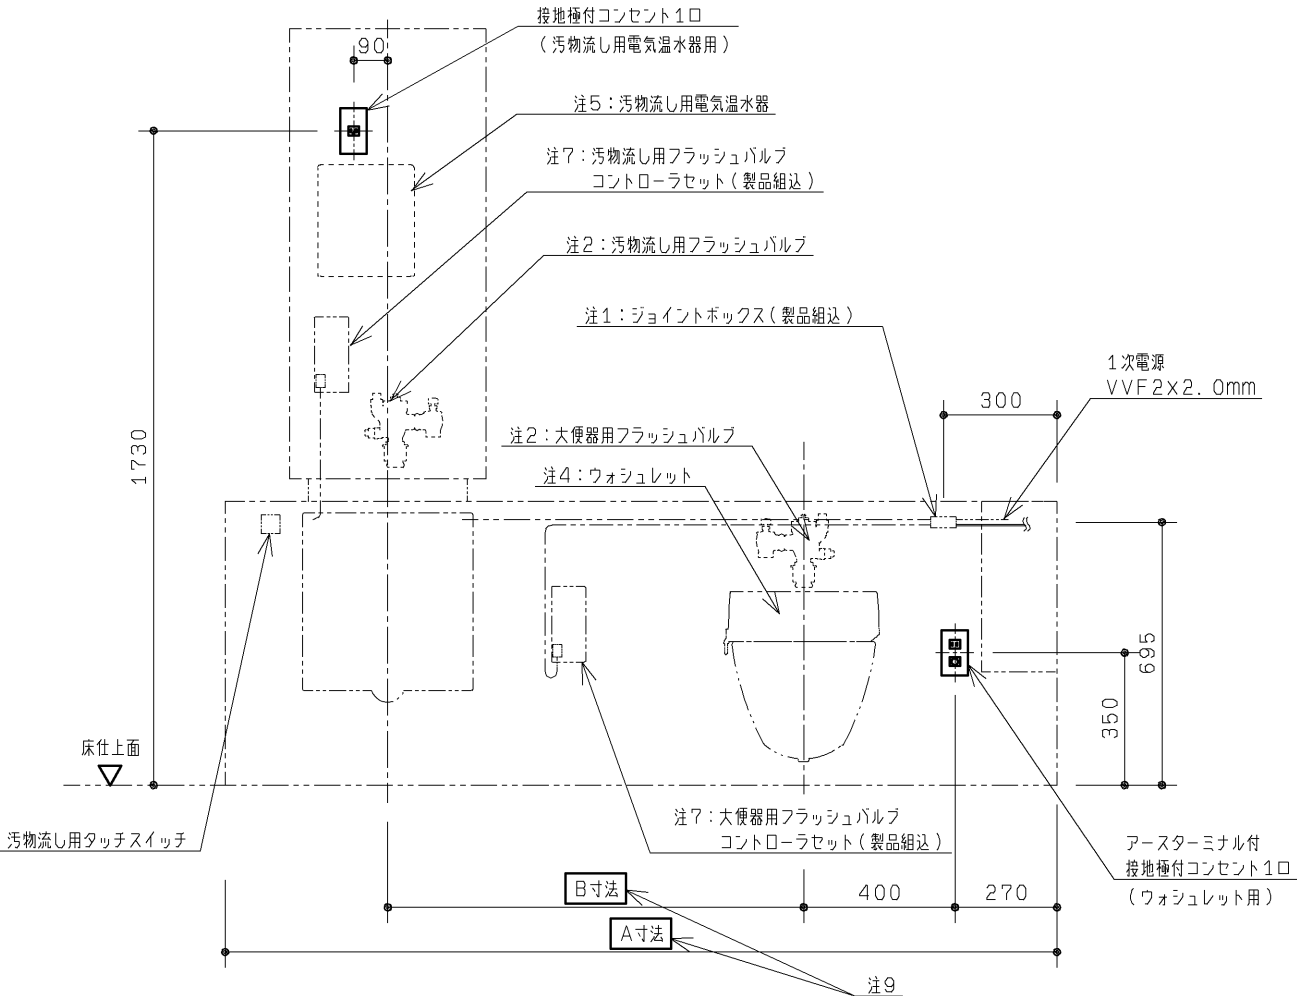

【操作系部】

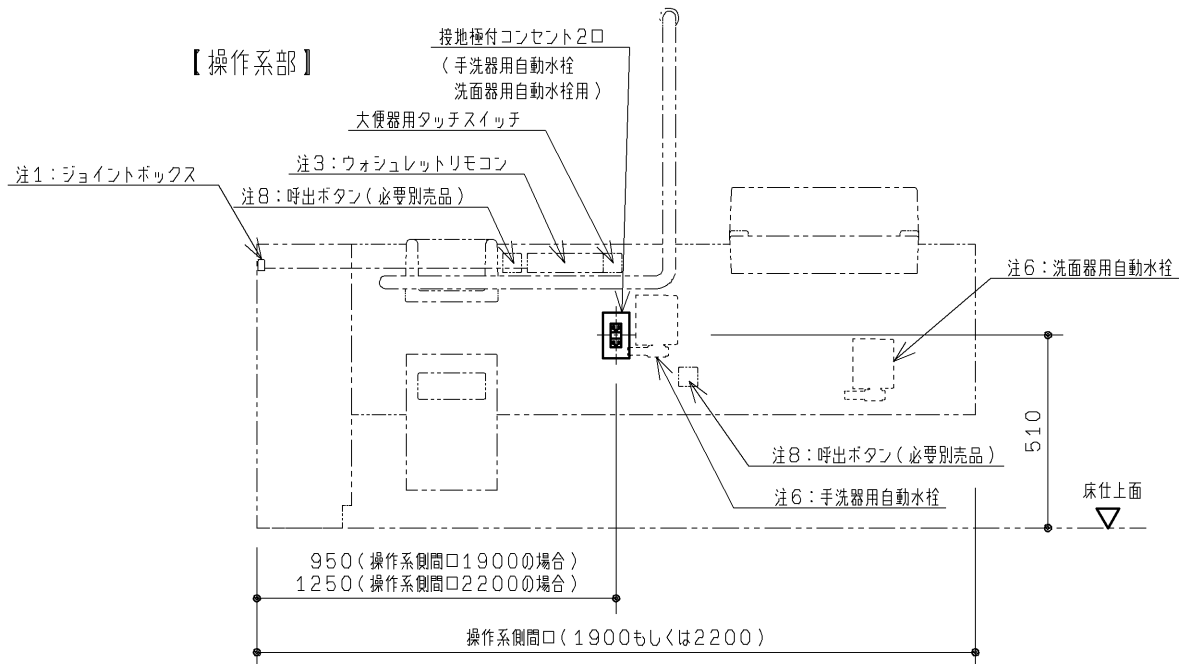



注：各製品の消費電力を確認の上、電気工事を行ってください。
注1：ジョイントボックス周りの詳細を下図に示します。
1次電源の部材のみ事前に手配ください。

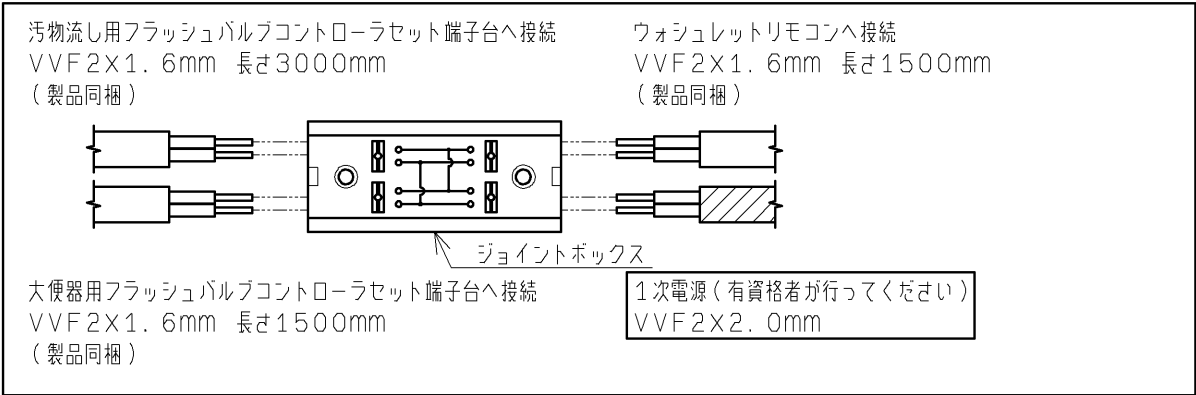

注2：AC100V 50/60Hz 定格消費電力：常時2W以下、バルブ作動時4W以下
注3：AC100V 50/60Hz 定格消費電力：1W
注4：AC100V 50/60Hz 定格消費電力：1282W 電源コードの長さ：1.0m、アース線の長さ：0.2m 信号線 (フラッシュバルブコントローラセットに接続) の長さ：1.5m
注5：AC100V 50/60Hz 定格消費電力：600W 電源コードの長さ：1.0m
注6：AC100V 50/60Hz 定格消費電力：常時0.5W、作動時0.7W 電源コードの長さ：0.75m
注7：フラッシュバルブコントローラセットはフラッシュバルブ本体、及びタッチスイッチとそれぞれ中継コードで結線します。フラッシュバルブ本体と結線する中継コード：1.0m タッチスイッチと結線する中継コード：1.0m
注8：呼出ボタンはアイホン (株) の取り扱い製品です。(当社取り扱い製品ではありません) 呼出ボタンは他に表示器などとシステムを組む必要があります。詳しくはアイホン (株) へお問い合わせください。品番：NBR-7W-TO (ひもなし) NBR-7HW-TO (ひも付き)
注9：各寸法については外観図を参照ください。

TOTO		第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター多目的トイレパック 事前施工情報 (汚物流し有り・右勝手・洗面器電温無し)
製図 吉良	検図 島野 松尾	日付 '08.7.29	尺度 1/20	品番 XPDA*R*A*2A**
備考 全8枚中の7枚目				図番 H-XPDA*R*A*2A_(3

2012/03 事前施工情報

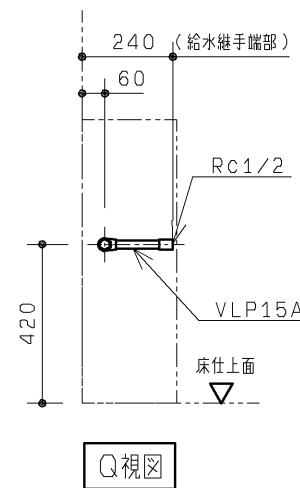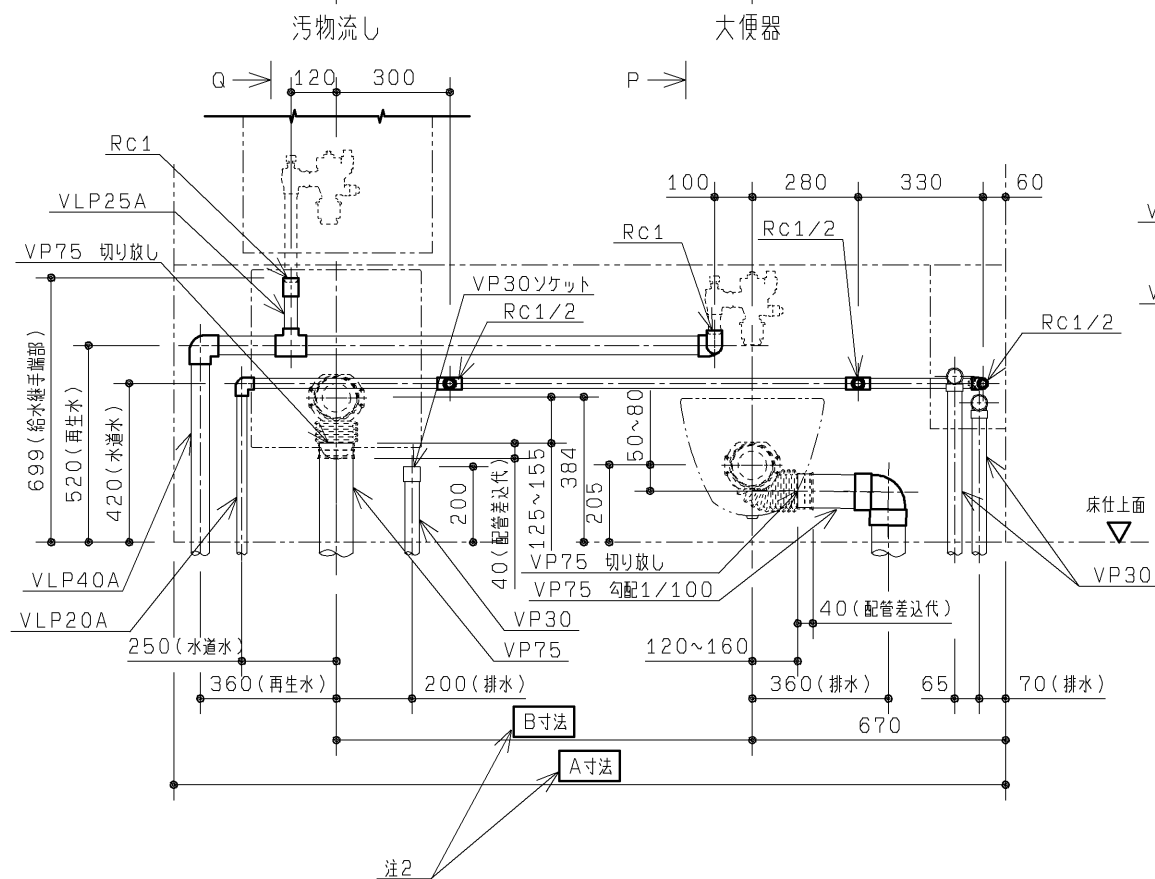

TOTO				第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01
製図 古宮	検図 吉島 良野 松尾	日付 '08.7.29	尺度 1/20	フラットカウンター多目的トイレパック 事前施工情報 (汚物流し有り・右勝手・フラッシュバルブ再生水)		
備考 全8枚中の8枚目				品番 XPDA*R*A8*A**		
				図番 H-XPDA*R*A8*A_(4		