


生産中並置図
2010/02

壁下地	壁固定部材	品名	品番	タッチスイッチ色	数
コンクリート (仕上厚35mm以内)	アンカーM8 下穴φ12×深さ仕上厚+40mm	同梱	同梱	同梱	同梱
鋼製下地+耐水合板t12以上	コーチねじ φ6×50	同梱	同梱	同梱	同梱
ALC(仕上厚35mm以内)	ALCアンカーM8、下穴φ14、5×深さ：仕上厚+65	同梱	同梱	同梱	同梱
コンクリートブロック	接着系アンカー	同梱	同梱	同梱	同梱


壁下地	壁固定部材	品名	品番	タッチスイッチ色	数
コンクリート (仕上厚35mm以内)	アンカーM8 下穴φ12×深さ仕上厚+40mm	同梱	同梱	同梱	同梱
鋼製下地+耐水合板t12以上	コーチねじ φ6×50	同梱	同梱	同梱	同梱
ALC(仕上厚35mm以内)	ALCアンカーM8、下穴φ14、5×深さ：仕上厚+65	同梱	同梱	同梱	同梱
コンクリートブロック	接着系アンカー	同梱	同梱	同梱	同梱

品名	品番	タッチスイッチ色	数
オストメイト対応トイレパック	UAS64RDWB	ディープブルー	1
	UAS64RDWG	ライトグレー	1

内訳	仕様	数
汚物流し	壁掛洗落し式	1
フラッシュバルブ	自動フラッシュバルブ タッチスイッチ洗浄 洗浄水量16L AC100V 50/60Hz 常時2W以下、バルブ作動時4W以下	1式
排水フランジ	壁フランジ(VP、VU用)	1
洗浄管、取付ボルト スパッド	専用タイプ同梱	1式
シャワー金具	シングルレバーシャワー金具	1
電気温水器	湯ばっど REWシリーズ 3L 単相100V 50/60Hz 消費電力0.6kW	1
紙巻器	ワンハンドカット・ワンタッチ紙巻器	1
甲板	アクリル系人工大理石「アクレーゼ」	1
前板	ポリオレフィン系樹脂積層鋼板	1式
幅木	ステンレス ヘアライン仕上げ	1式
設置フレーム	溶融亜鉛めっき鋼板	1式
水石けん入れ	立形水石けん入れ	1

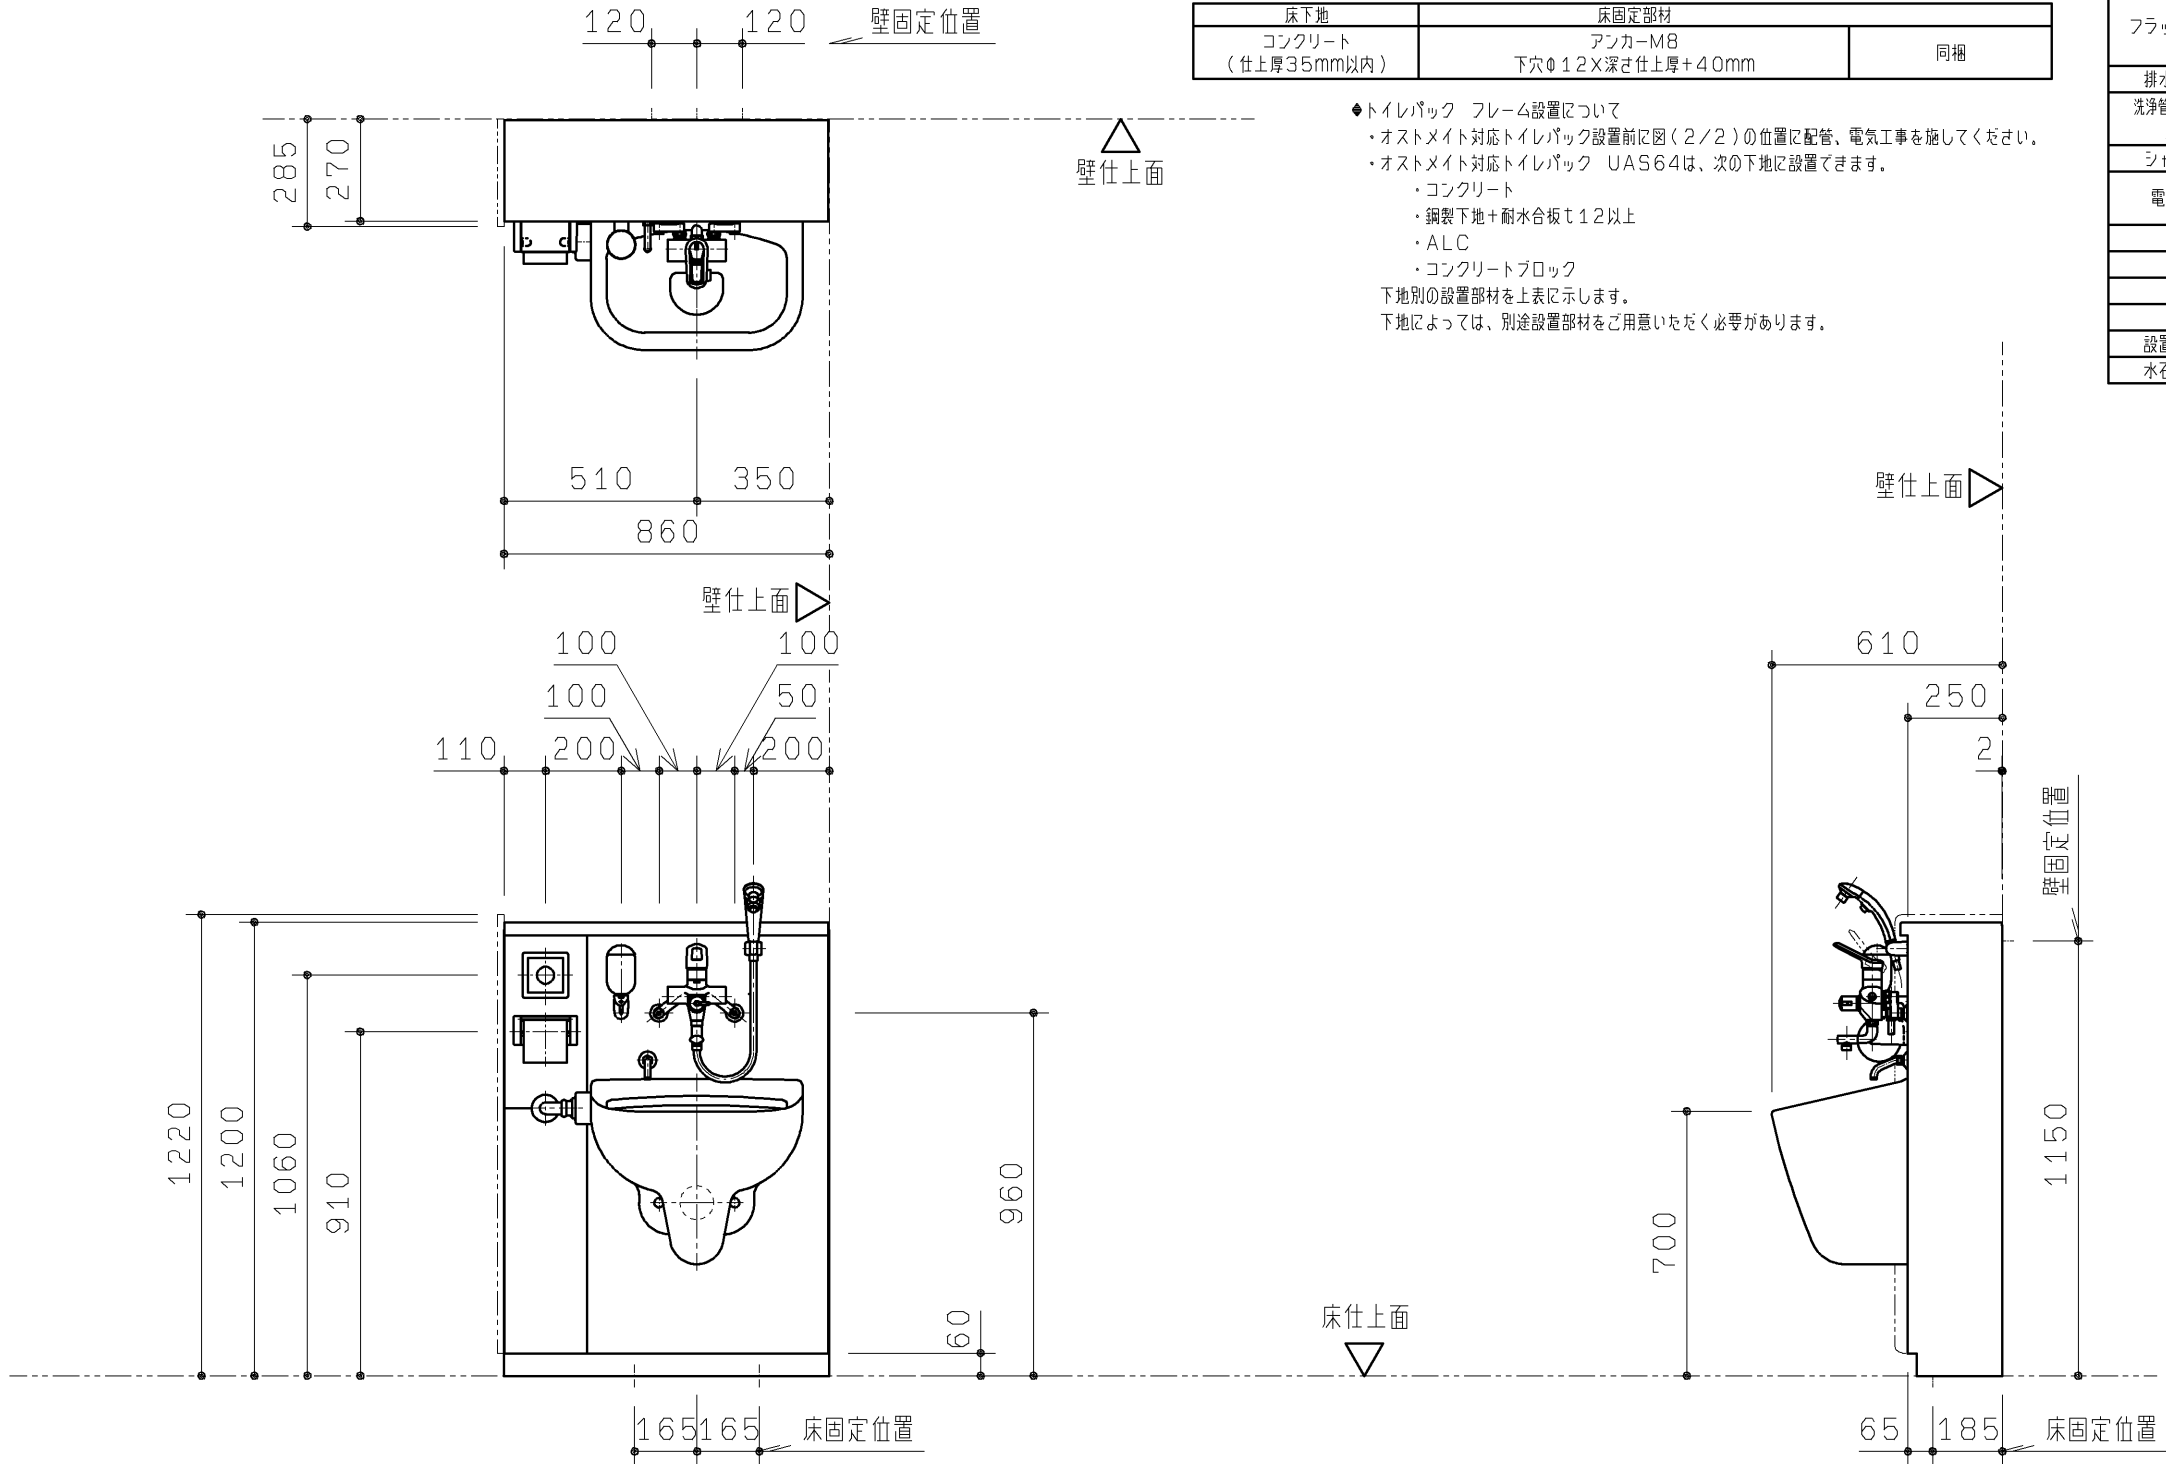

TOTO		第三角法	単位 mm	名称
製図	検図	日付	尺度	オストメイト対応トイレパック W860 Rタイプ
白井	大石亀井	09.02.16	1/20	品番
備考				UAS64RDWB UAS64RDWG
図面 全2枚中の1枚目				

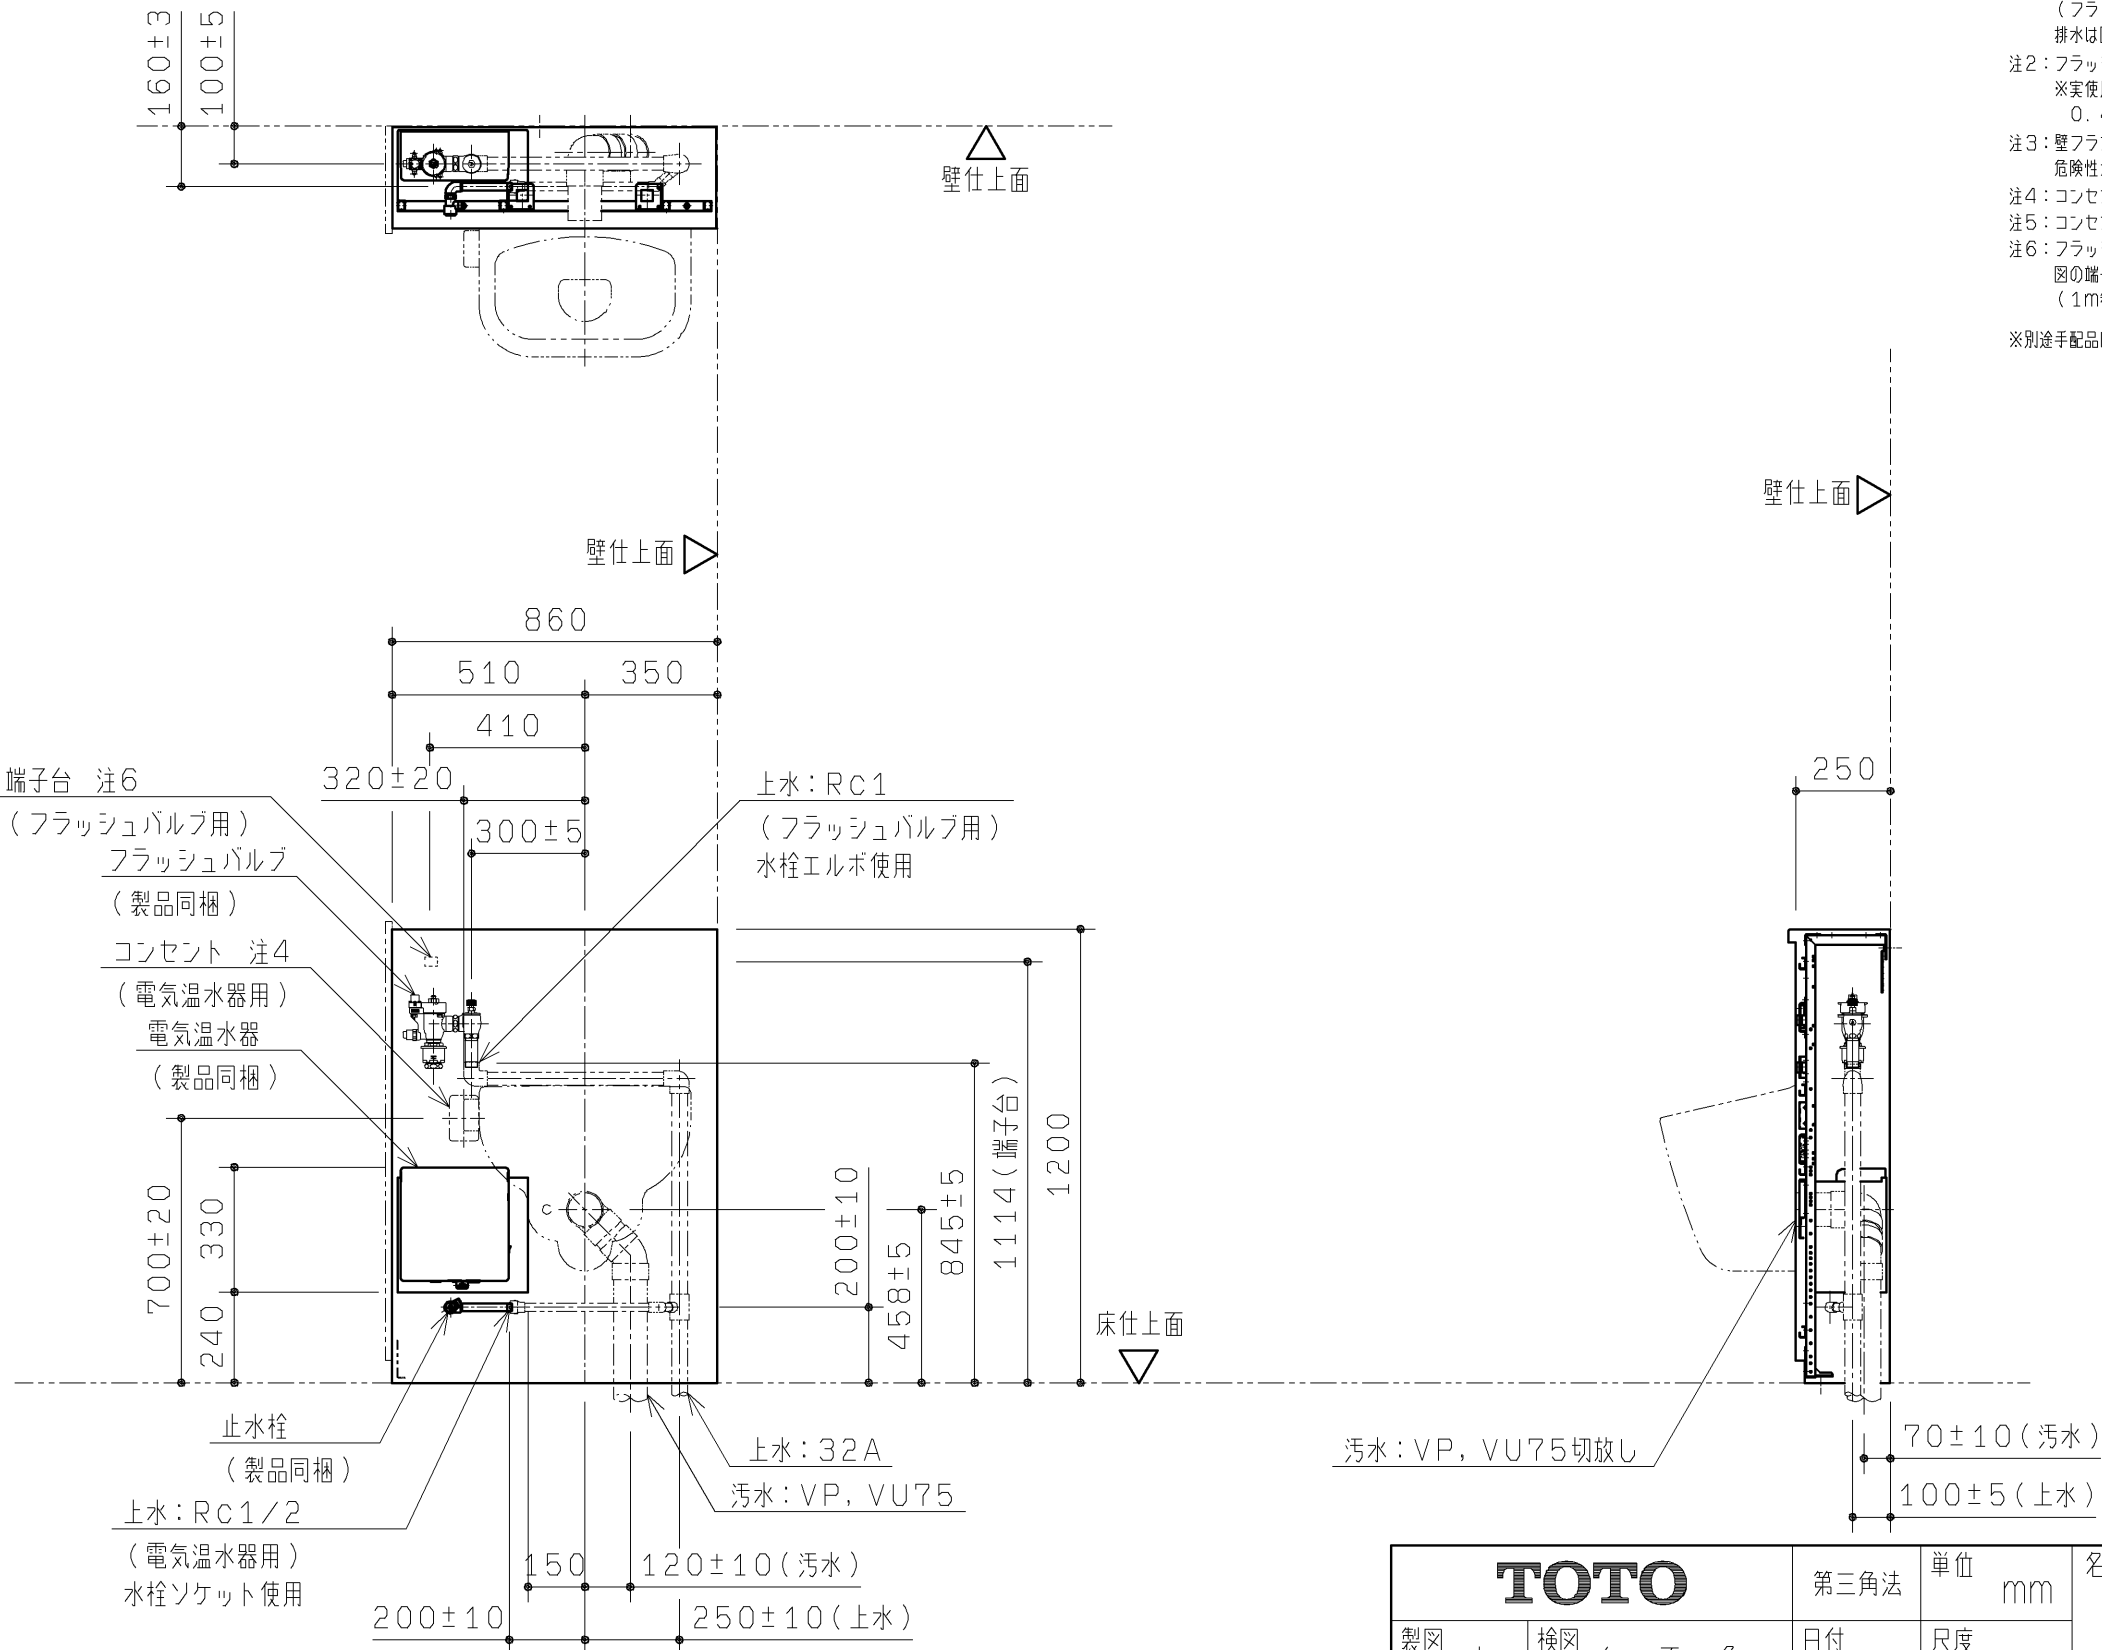


品名	品番	タッチスイッチ色	数
オストメイト対応トイレパック	UAS64RDWB	ディープブルー	1
	UAS64RDWG	ライトグレー	1

- <施工の前に>
・オストメイト対応トイレパック設置前に図の位置に配管、電気工事を施してください。
- 注1: 給水は図の位置に以下のサイズで準備ください。
(フラッシュバルブ用…RC1、電気温水器用…RC1/2)
排水は図の位置にVPまたはVU75で準備ください。
- 注2: フラッシュバルブ最低必要給水圧0.07MPa(流動時)、最高水圧0.75MPa
※実使用上はウォーターハンマーが起きにくくなるよう、
0.4MPa以下程度の水圧を推奨します。
- 注3: 壁フランジ本体と塩ビ排水管のめあいが悪い場合は、一般タイプの接着剤では漏水する
危険性があるため、必ず高粘度タイプの接着剤を使用ください。
- 注4: コンセントは必ず投地防水コンセント(JIS防雨形適合品)としてください。
- 注5: コンセント、及び配管部材はお客様にてご用意ください。
- 注6: フラッシュバルブ用電源
図の端子台の位置まで1次側配線(VVF2×2.0mm)を用意してください。
(1m程度余裕をみてください。)

※別途手配品にご注意ください

配管の外形寸法(給水は保温まで含む)が、
斜線部に納まるよう配管を取り出し、
左図の末端位置まで取り廻してください。
排水配管は逆勾配にならないよう注意ください。

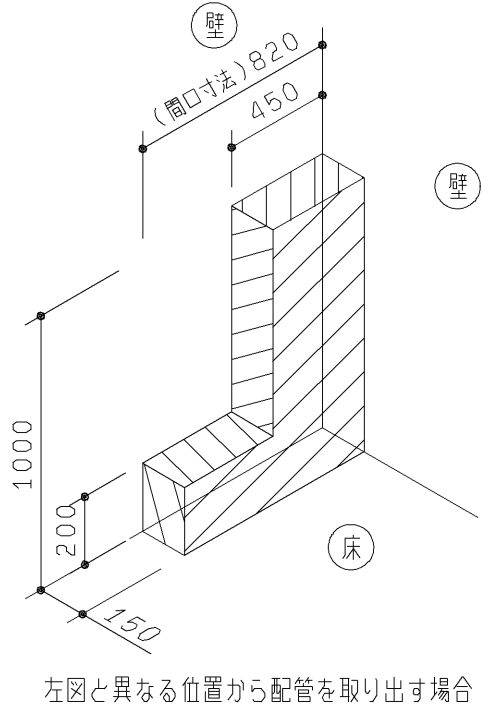

製図 大里		検図 白石 亀井		日付	09.03.10	単位	mm	名称	オストメイト対応トイレパック W860 Rタイプ
備考		図面 全2枚中の2枚目						品番	UAS64RDWB UAS64RDWG