

生産中止図面

2005/02

＜特殊内容＞

1. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの
2 系統給水方式

＊定格：AC100V-1281W 50/60Hz

＊設置前に水压を測定ください



- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。





注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

ねじ長 φ4×30(3本)

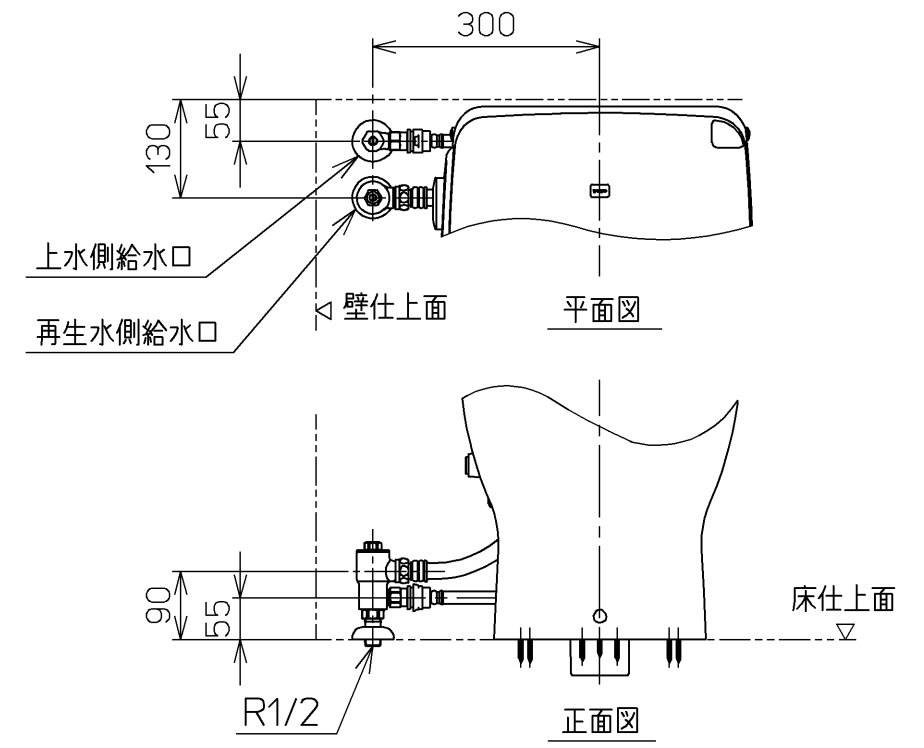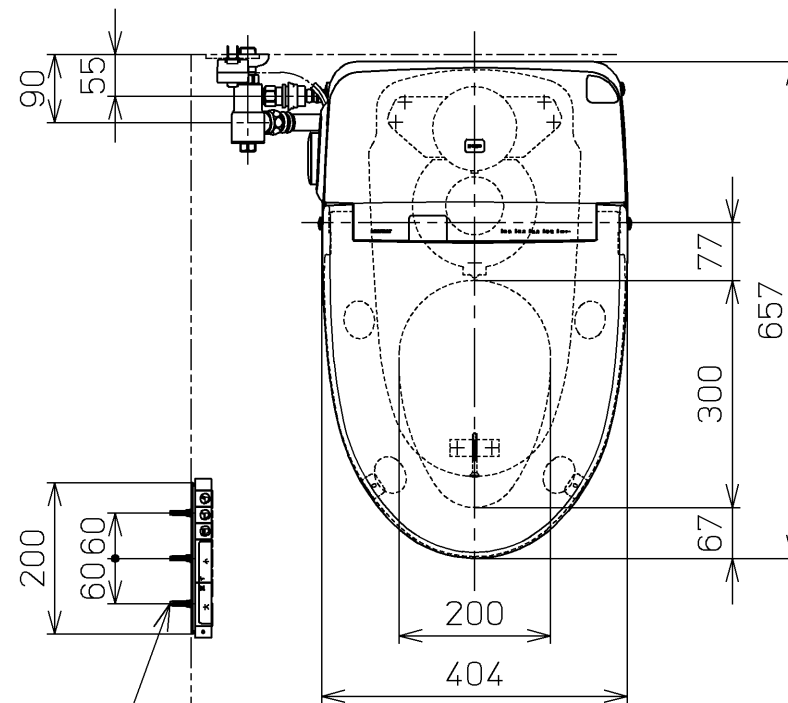

床給水仕様の場合

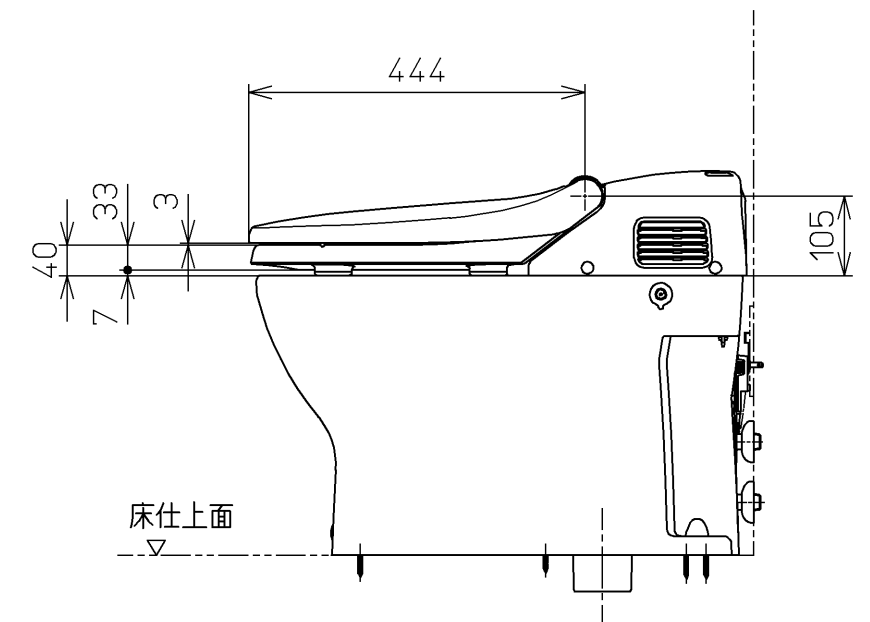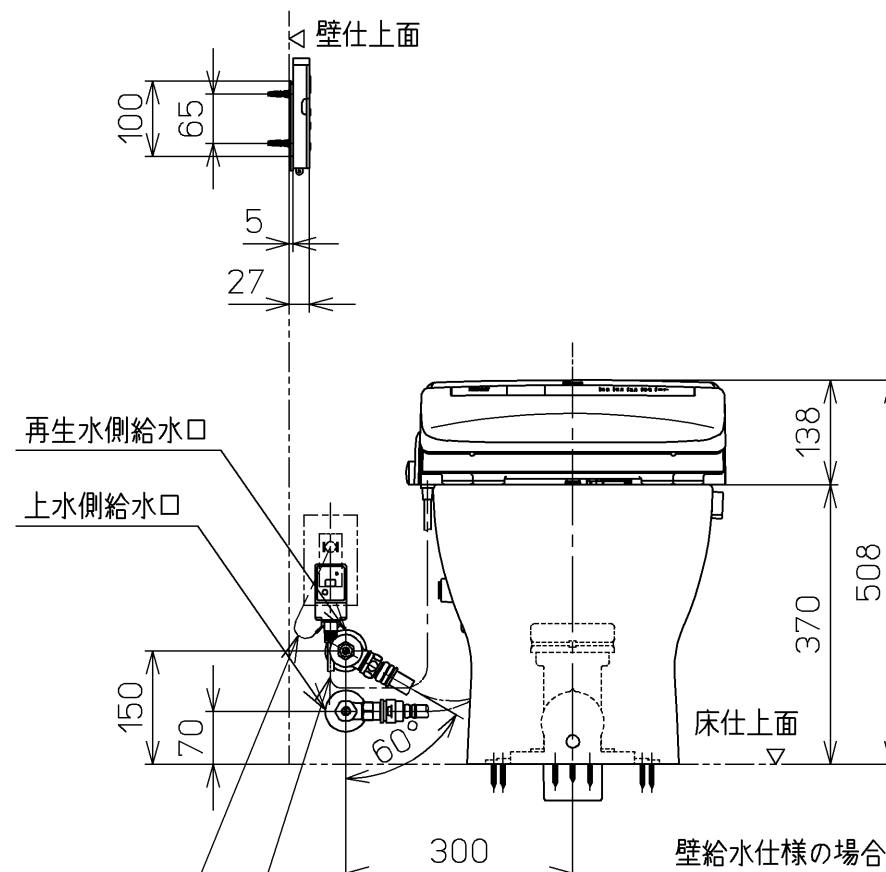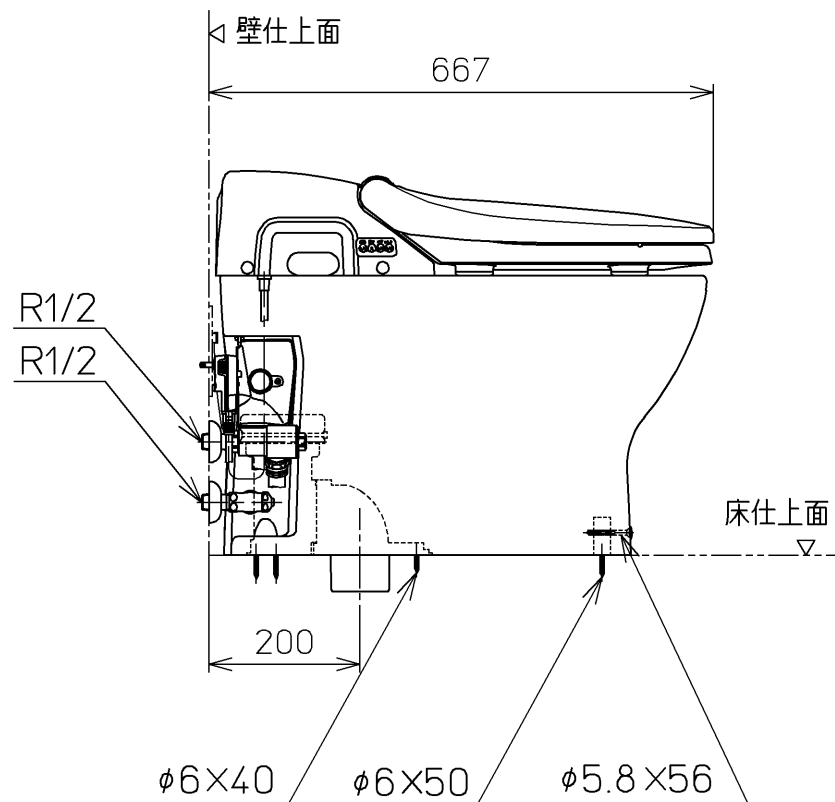

TOTO		単位 mm	名称
製図 南	検図 藤 中山	日付 03-05-20	ウオシュレット一体形 便器
備考 ネオレストSD2(水道直結式) 一般地・流動兼用・S排水		機能部：TCF9571V15 陶器部：CS950B T1	品番 CES9571T15
			図番 CES9571T15_A1020
		A3	ページNo. 1-1 (改)