
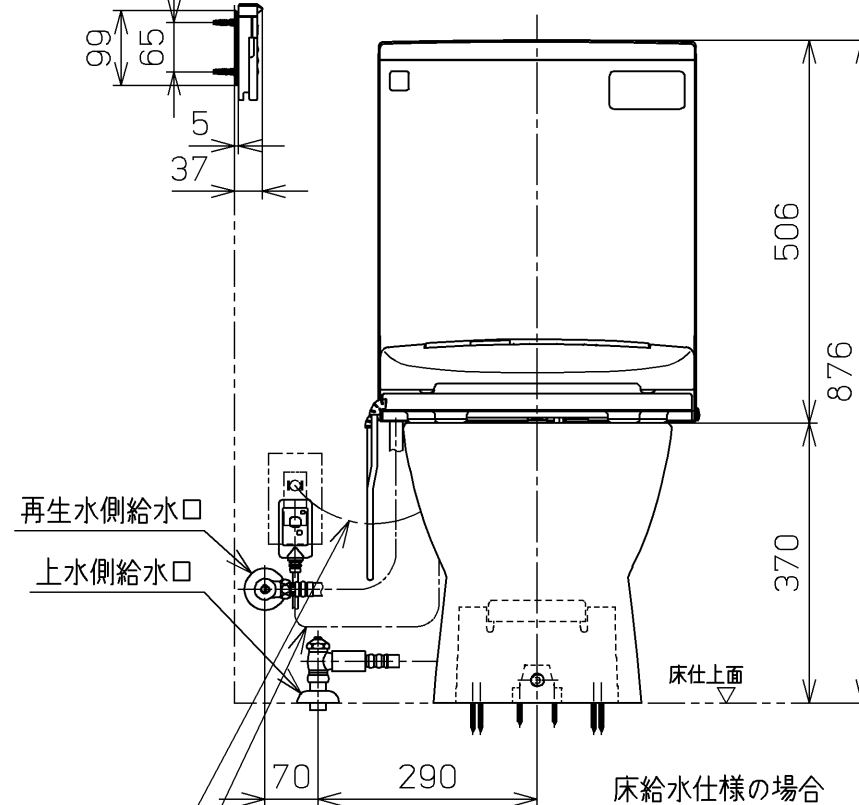

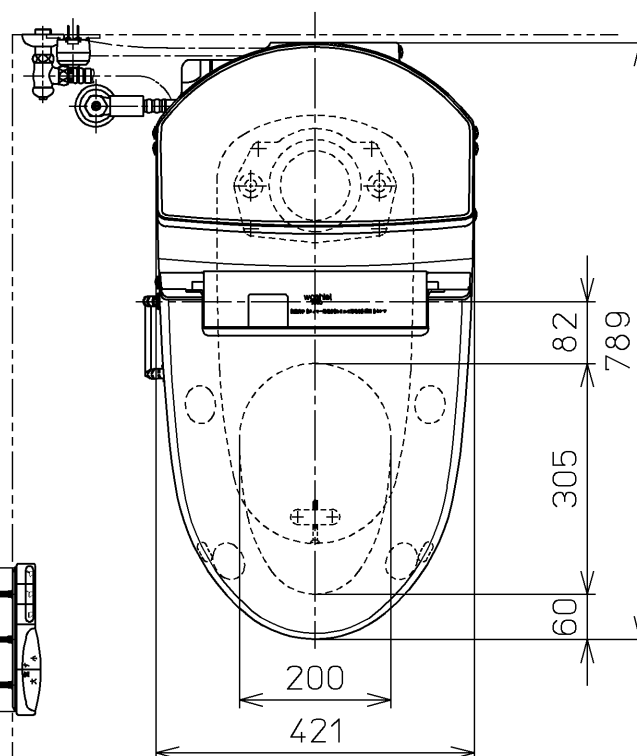


2005/08

1.ロータンク側の給水を再生水仕様としたもの
2系統給水方式


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)





床給水仕様の場合

電源コード $L=1000$

アース線 $L=1030$

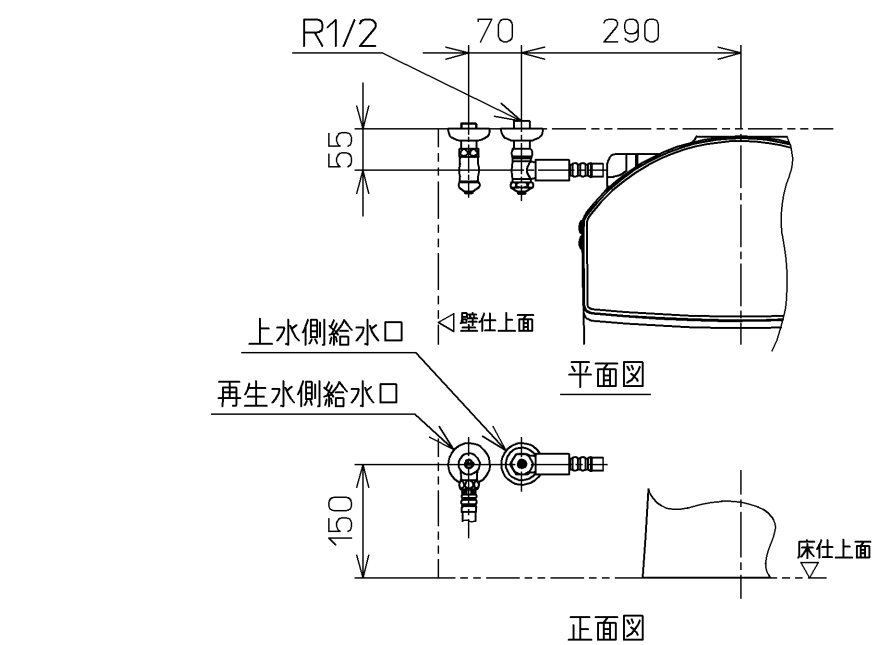

壁給水仕様の場合

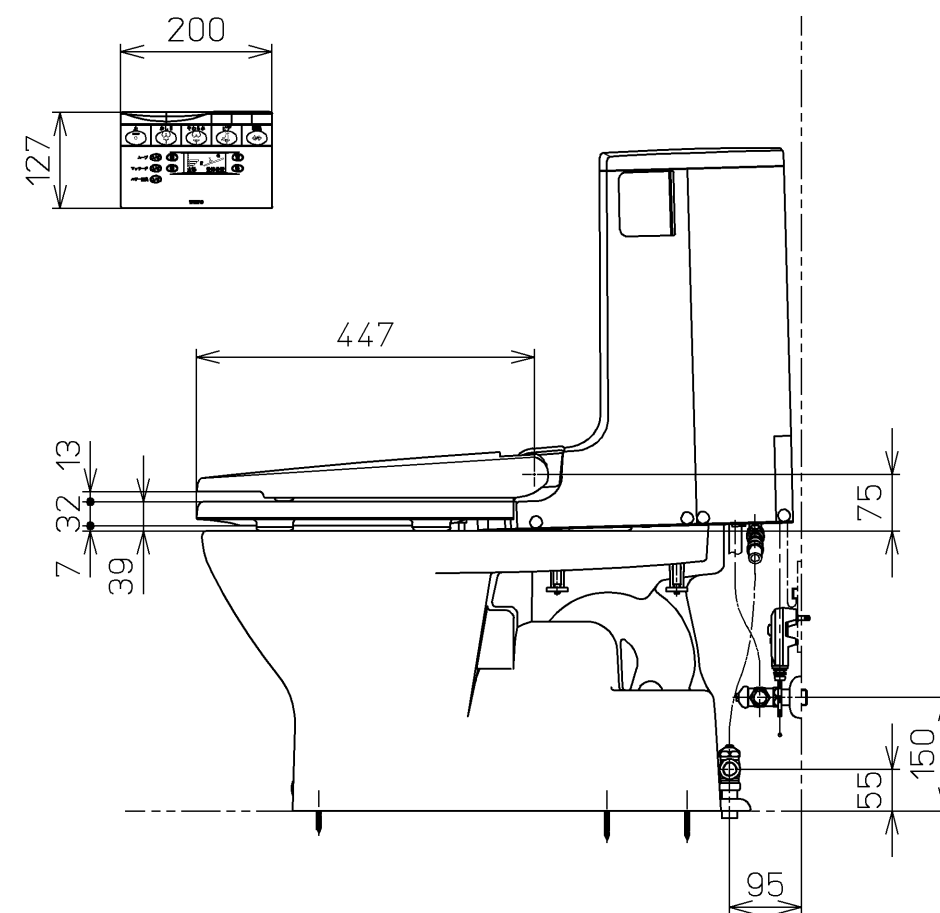A3