

生産中止図面

2006/08

<特殊内容>

1. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの。
2 系統給水方式

*定格：AC100V-1388W 50/60Hz


*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.05MPa(16.5L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。



注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)


注3：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床 $\geq$ 60mm

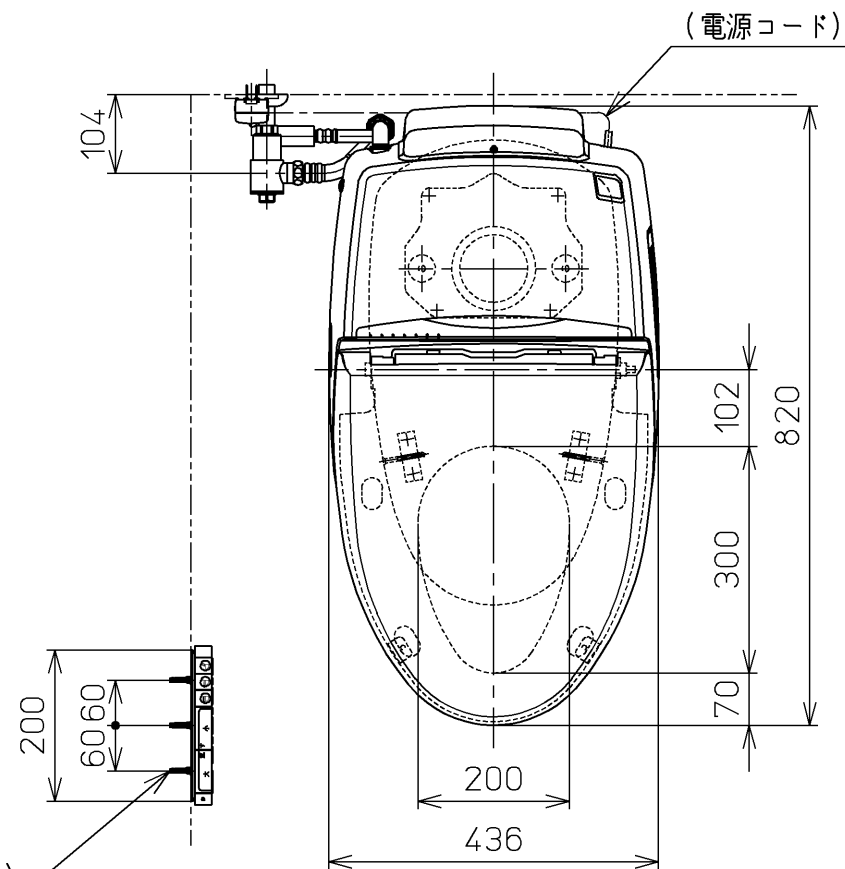

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)


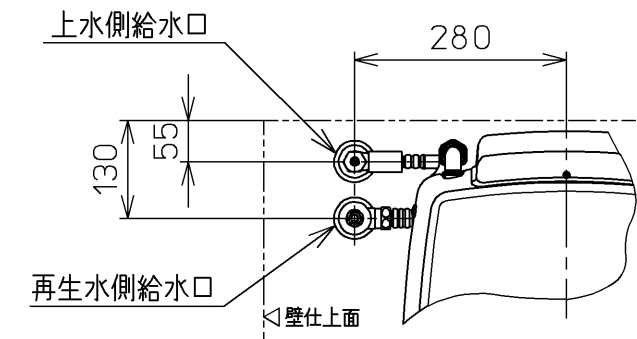
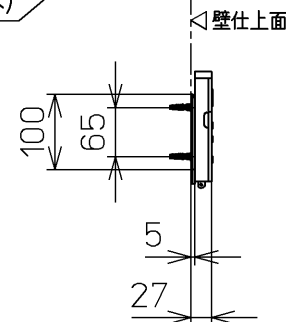


平面図

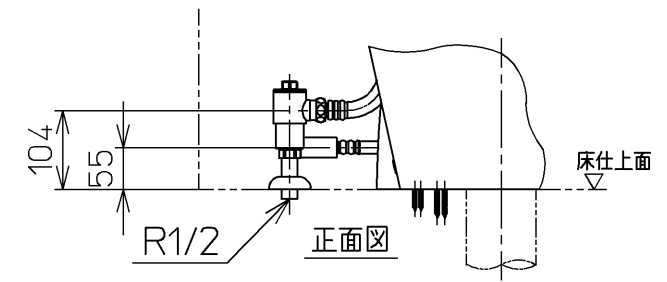


正面図

床給水仕様の場合

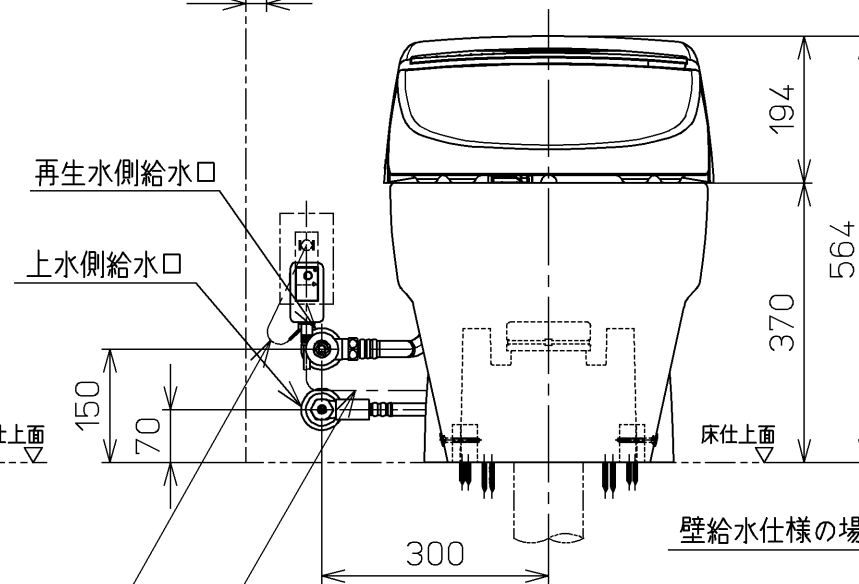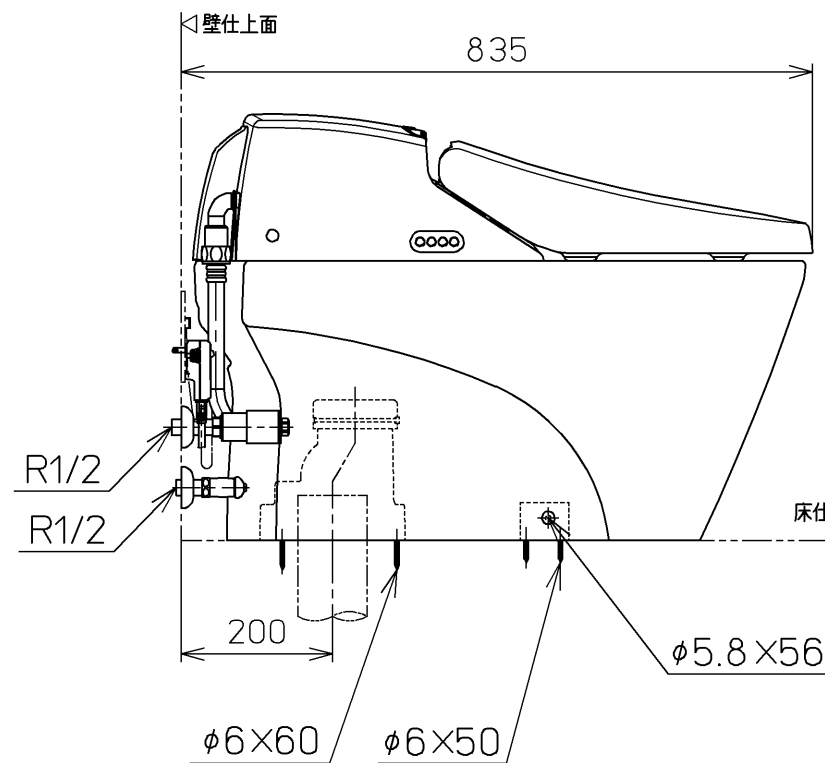

壁給水仕様の場合

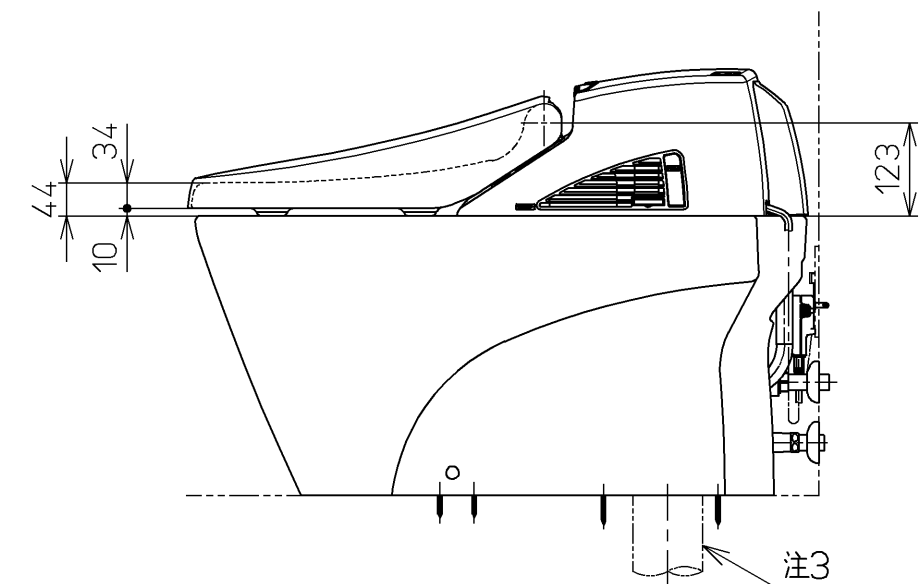

注3

TOTO		単位 mm	名称
製図 今川	検図 藤原 中山	日付 05-02-25	ウオシュレット一体形便器
備考 ネオレストEX2(水道直結式) 一般地・流動兼用・S排水		機能部: TCF9922V15	品番 CES9922BT15
		陶器部: CS991B T1	図番 CES9922BT15_A1010
		ページNo. 1-1	(改)