
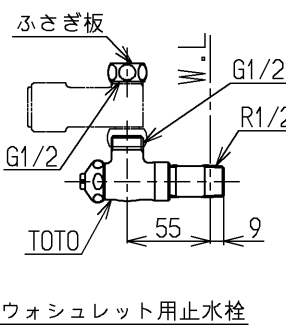


生産中止図面

2013/03

AC100V電線(現場手配)
500Vビニール絶縁電線またはケーブル
(φ1.8mmの2mmの単線もしくは2mm²のより線)
より線の場合はパナソニック(株)製
(WV2502)の絶縁被覆付棒型圧着端子
(フル端子用1.25mm²~2mm²)
をお使いください

コネクタ付ビニールコード・10m
(タッチスイッチに同梱)

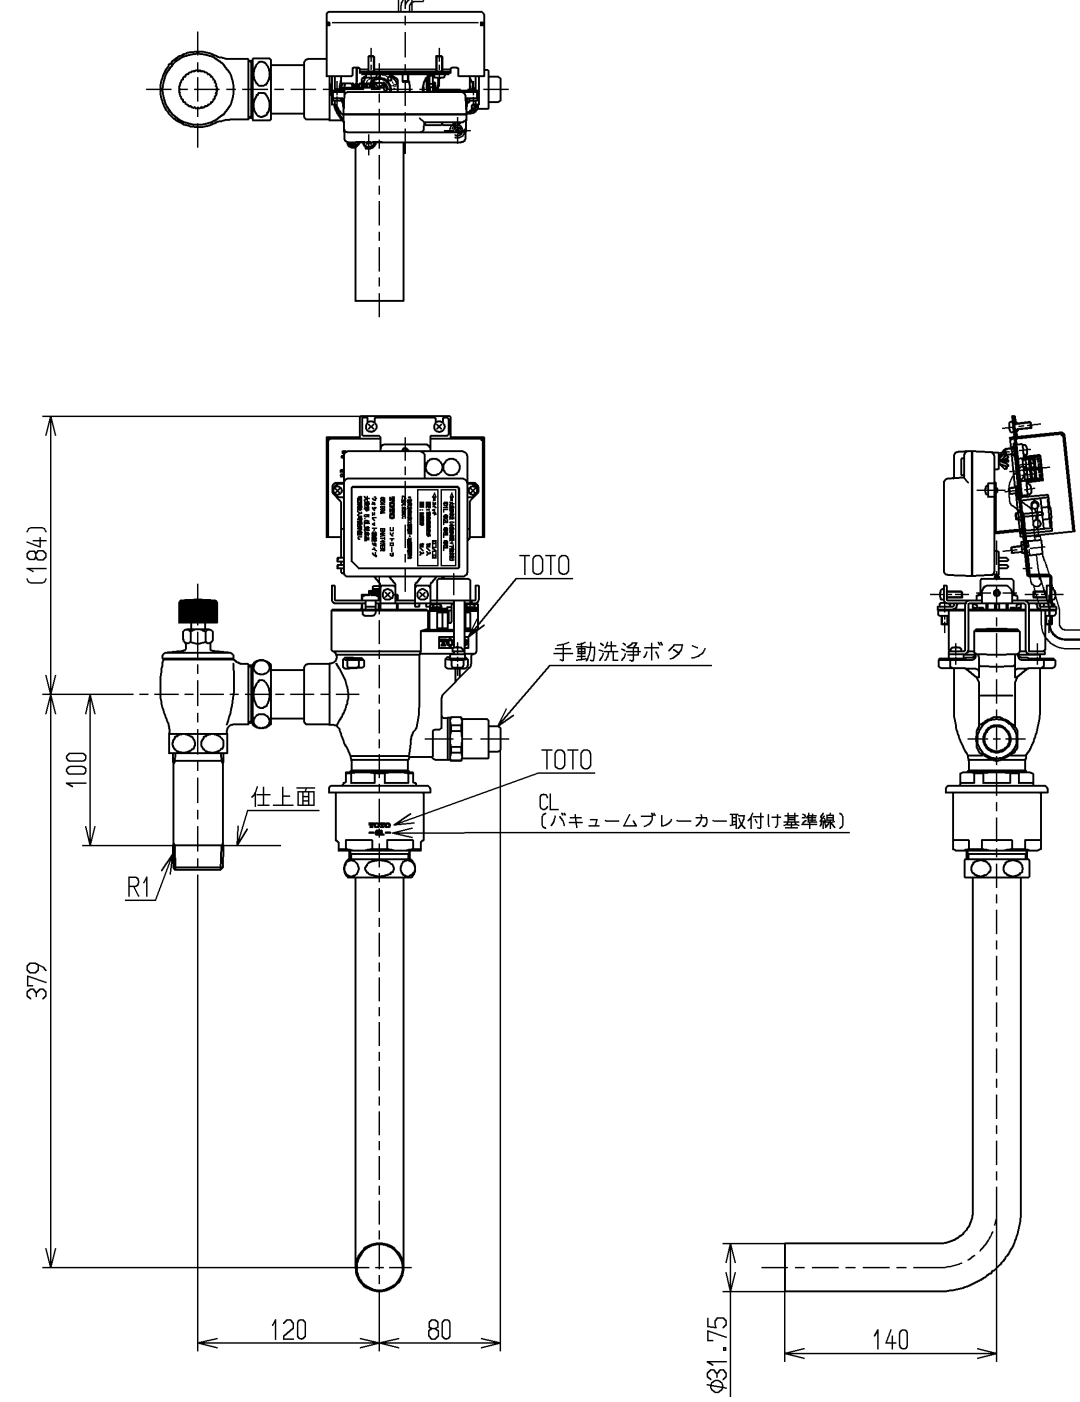

仕様		
用途		パブリック 大便器用
給水圧力	最低必要水圧 (流動時)	0.07MPa
	最高水圧 (静止時)	0.75MPa ※快適にお使いいただくためには、0.2~0.3MPa(流動時)程度の圧力を おすすめします。
使用可能水質		水道水・井戸水・再生水・雑用水 ※使用可能な水質範囲をホームページ http://com-et.com/kiki/ または、各支社営業センターでご確認ください。
使用環境温度		1~40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。
タイプ		ACタイプ
電源		AC100V 50/60Hz ※自動バルブユニット側に内蔵
洗浄水量 調節範囲	大	5.5~8L調節可能
	小	4.5~7L調節可能
工場出荷時標準洗浄水量		大洗浄:5.5L、小洗浄:4.5L
設備保護洗浄		あり(入/切 切替可能、24時間洗浄がない場合は自動洗浄します。)
特記事項		(1)便器の洗浄機能を確認するため、瞬間流量が102L/分以上得られ るよう配管設計してください。 (2)給水管径は、25A以上にしてください。 (3)給水管に空気混入が考えられる場合は、必ず適切な位置に空気抜き弁を 取付けてください。 (4)一般家庭では、上記条件の確保が困難なため、使用はできません。 (5)水道水使用時は、法令によりバキュームブレーカが必要です。 (6)バキュームブレーカは、便器のあふれ縁から150mm以上上方に設置し てください。 (7)節水を目的としたオリフィスは、漏水や便器の洗浄不良の原因となりま すのでセットしないでください。 (8)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (9)給水方向は左右どちらにも対応できます。

〈注意事項〉

- ・製品を露出設置しないでください。
(ライニング内部やメタルボックスへ収納してください。)
- ・点検口を設けてください。
(バキュームブレーカーや電気部品などが点検できるよう配慮してください。)
- ・製品が被水しないよう設置場所に配慮してください。
(配管結露水などの水滴による被水にも注意してください。)
(特に電源線用端子台は被水すると発煙・発火の原因となります。)
- ・施工時は電気配線を傷付けないよう注意してください。
(配線のかみ込みや板金エッジによる傷付きにご注意ください。)

水道法適合品					
TOTO			単位 mm	名称 自動フラッシュバルブ・VB付隠ぺい (大便器洗浄弁25)	
製図 和(照) 田	検図 北野	日付 大(浩) 島 13.03.26	尺度 1:5		
備考 再生水仕様品				図番 TEF27APX	