



生産中止図面
2022/01

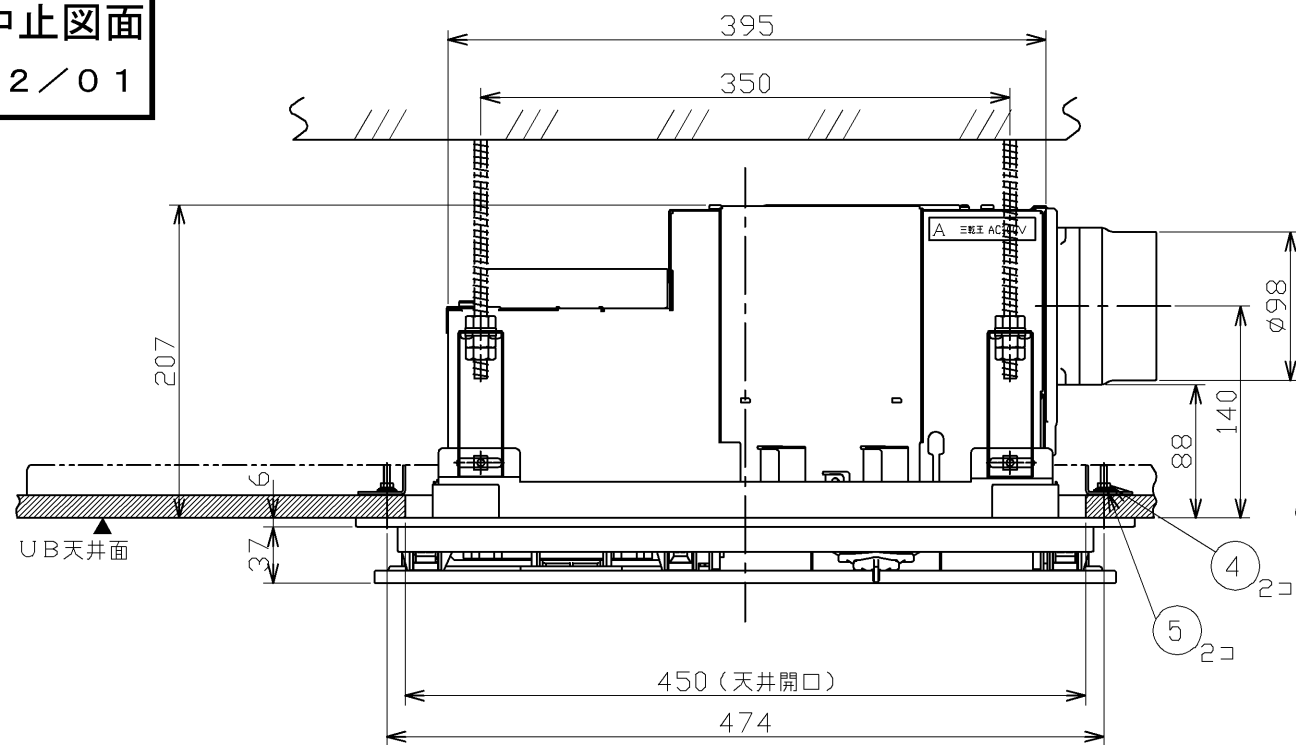

天井取付図

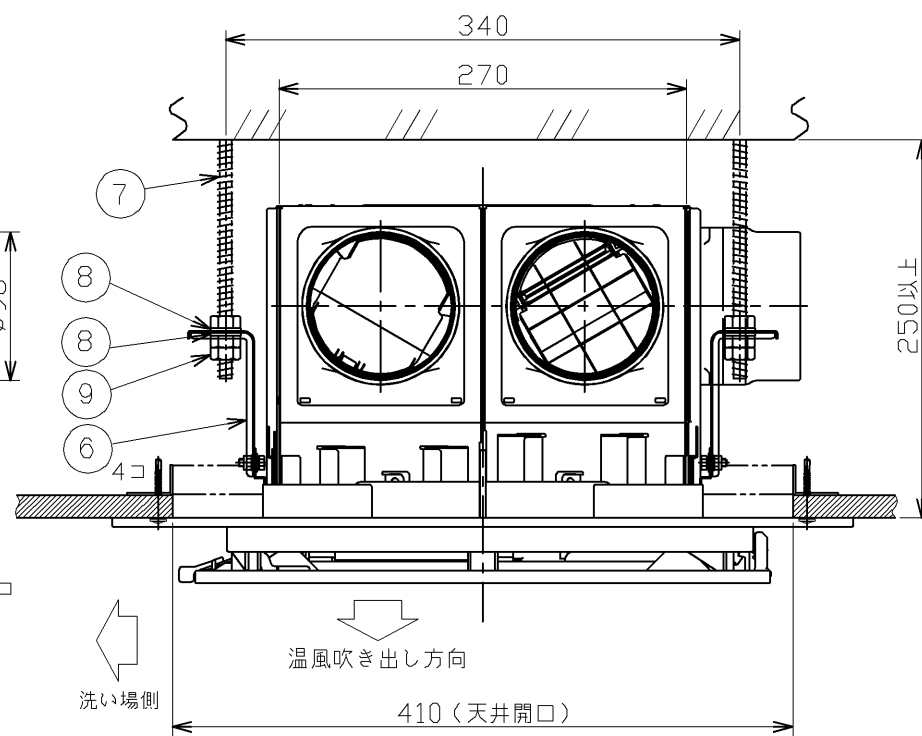

取替対象品番

TYK220

TYK220F

注意


- 商品質量に耐えるように、現場状況に合わせて天井パネルを補強する。
本体落下による傷害の原因になります。(10.9kg=アダプター2.1kg+浴室換気暖房乾燥機8.8kg)
- 既設の吊りボルトがある場合、吊下げ用ハンガーは既設品を流用してください。
吊下げハンガーの取替えが必要な場合、現場手配品(別売品 TYK521型)を使用してください。

おねがい

- 本商品はTYK200(3室換気タイプ)の取替専用品です。
- 浴室換気暖房乾燥機の仕様や注意事項の詳細については、TYB4013GA型の商品図および設置説明書を参照ください。

< 以下の場合は取り付けできません。 >

- 浴室換気暖房乾燥機TYB4013GA型の設置条件が満たせない場合。
- 既設の取付補強材が新規天井開口(410×450)よりも大きく、
取付補強材を取り外す時に天井が破損するおそれがあるもの。

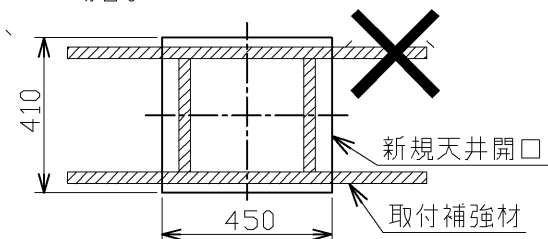


No.	品名	個数	仕様
①	浴室換気暖房乾燥機	1	TYB4013GA型
②	TYK200取替用アダプター組品	1	TYB507型 SUS304 塗装色: 白色(≒NW1)(艶消し)
③	セルフドリリングねじ	6	φ4×40 (同梱品)
④	皿ばね付ナット	2	M4 (同梱品)
⑤	ワッシャー	2	φ4.5×13 (同梱品)
⑥	吊下げ用ハンガー (4個入り)	1セット	天吊りの場合(同梱品) TOTOP品番: TYB537型
⑦	吊りボルト	4	天吊りの場合(現場手配品) M10または3/8インチ
⑧	平座金	8	天吊りの場合(現場手配品) 吊りボルトに適合するもの
⑨	ナット	12	天吊りの場合(現場手配品) 吊りボルトに適合するもの
⑩	補強材	1	TOTOP品番: TYB506型 (現場手配品)
-	ランドリーパイプ用 ブラケット(2個入り)	1セット	ランドリーパイプの位置を 変更する場合(現場手配品) TOTOP品番: TYH616型
-	断熱材	適量	結露防止用(現場手配品) グラスウールなど 取付補強材(TYB506型)使用の場合 450mm×60mm・・・2個 290mm×20mm・・・2個

※TYB4013GAW2は、No.①～⑥までが含まれます。
No.⑦以降は現場手配品になりますので、現場状況に
合わせて手配ください。

TOTO				単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機3室 取替用	
製図 中山	設計 渡辺	検図 渡辺	承認 白井	尺度 1:5	品番 TYB4013GAW2	
備考 TYK200型(3室換気タイプ)取替用				日付 2018.07.31	() 符号	ページ 1/2


生産中止図面

2022●0●天井開口寸法・取付用下穴寸法

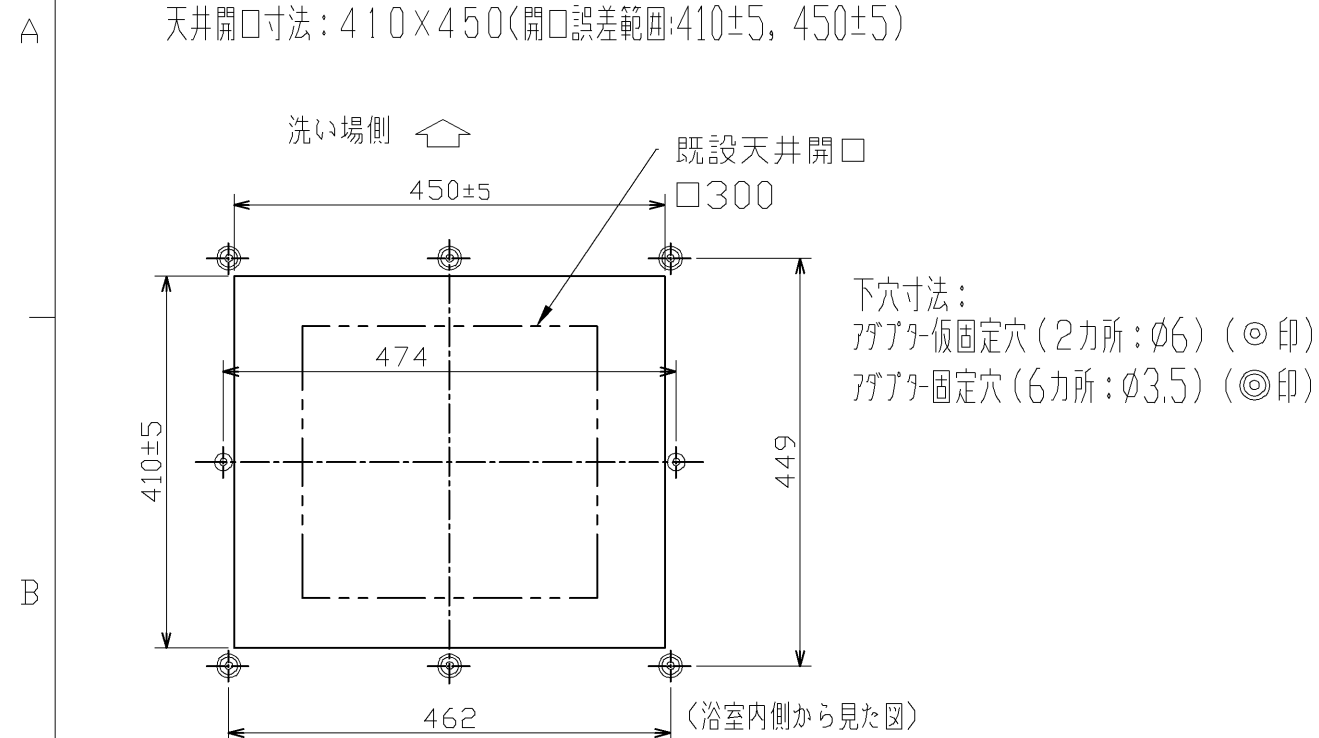

●補強材寸法


商品質量10.9kgに耐えるように天井パネルを補強してください。
（推奨品：TYB506型）

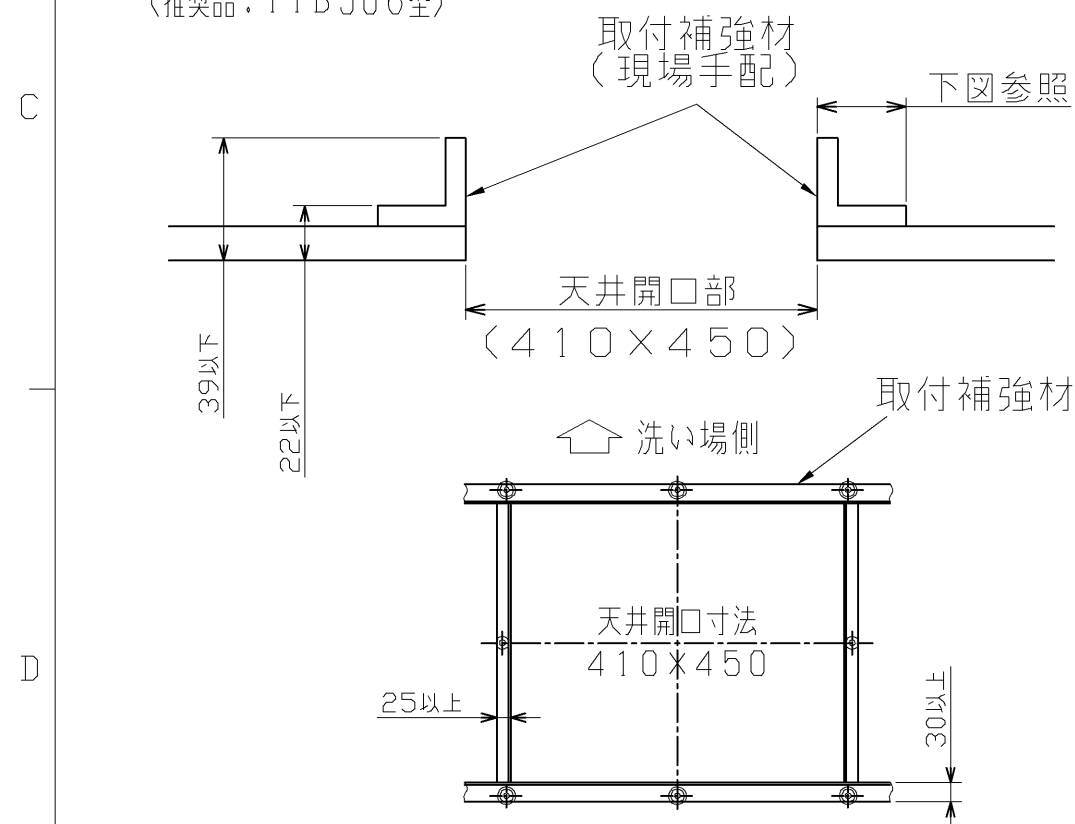

●施工別固定方法

アダプターは、天吊り施工、または天井への直付け施工としてください。

- （1）取付補強材を天井固定する。
- （2）アダプターを天井固定する。
天吊りする場合は、天井固定後に、吊下げ用ハンガーで吊りボルトに固定する。
- （3）取付枠をアダプターに固定する。
- （4）本体を取付枠に固定する。

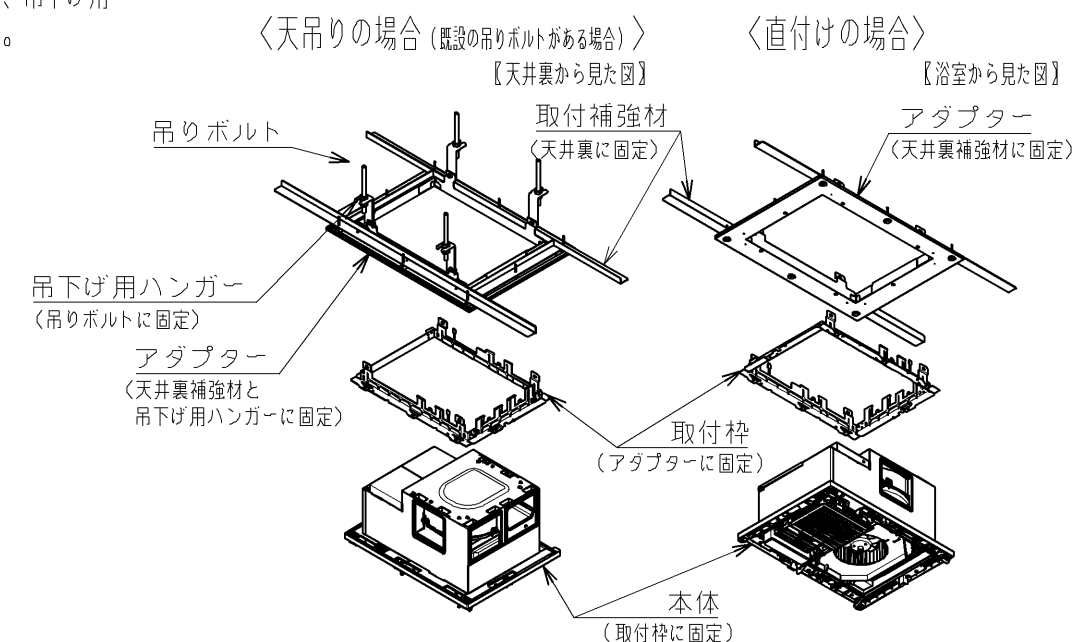

●天吊りする場合

天吊りする場合も、補強材を取り付けてください。（現場手配）
アダプターが固定できません。


吊りボルト（4カ所：M10または3/8インチ）を取り付けてください。（現場手配）

吊りボルトは 約100Kg/本の荷重に耐えられるように施工してください。

＜既設の吊りボルトがある場合＞

下記、寸法範囲内に吊りボルトが取り付けられている場合は、流用可能です。

[A]332～350 [B]328～376

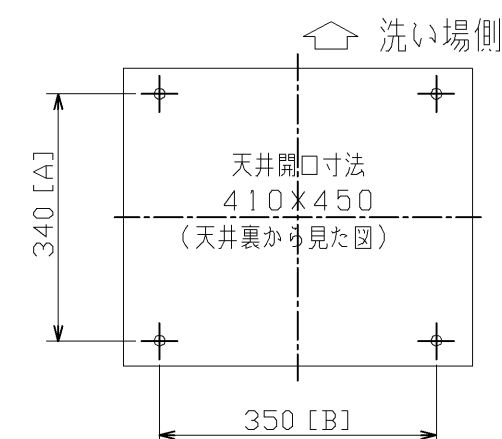

TOTO				単位 mm	名称
製図 中山	設計 渡辺	検図 渡辺	承認 白井	尺度 FREE	浴室換気暖房乾燥機3室 取替用
備考 TYK200型（3室換気タイプ）取替用				日付 2018.07.31	品番 TYB4013GAW2
					（ ）符号 ページ 2 / 2