

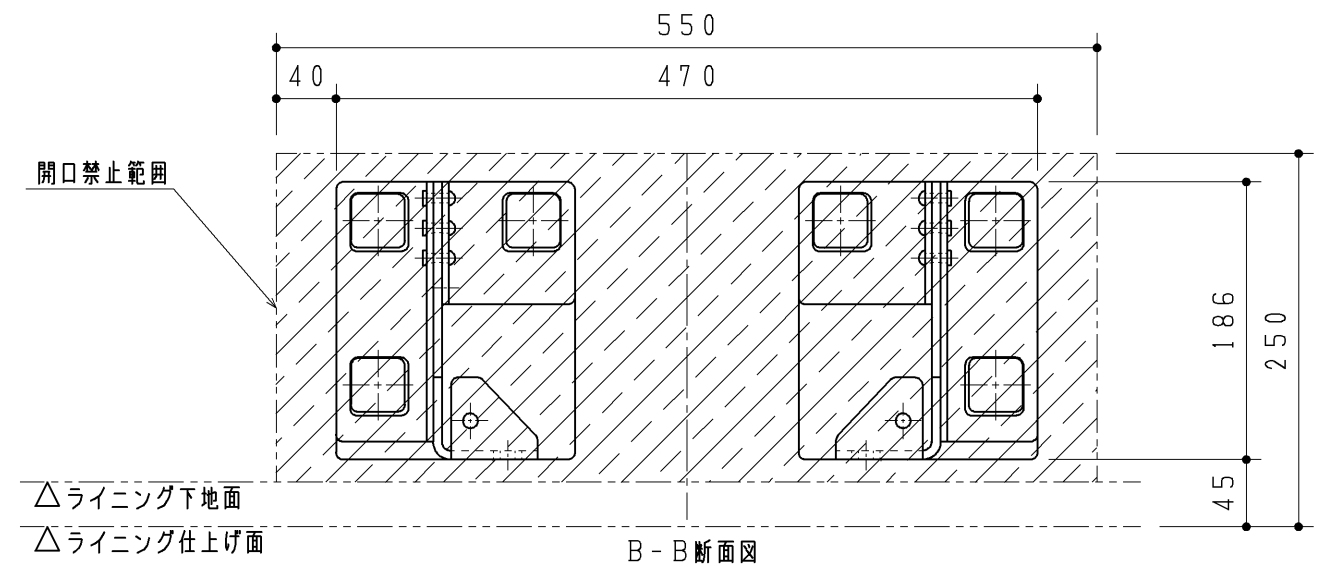
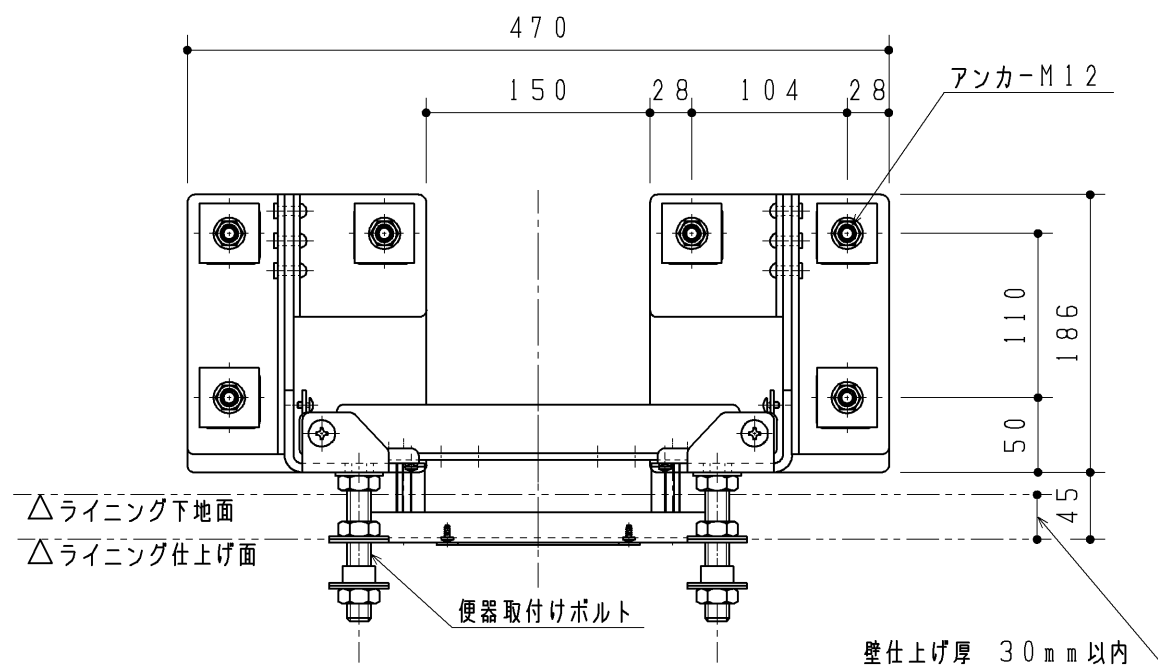
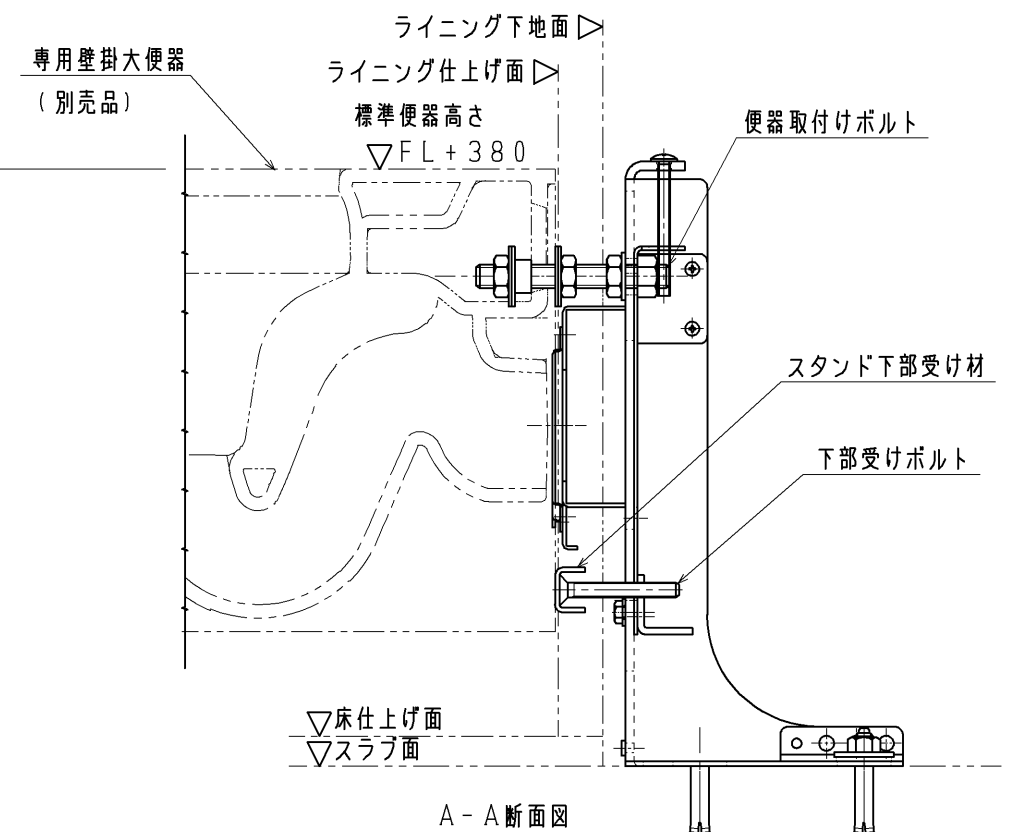


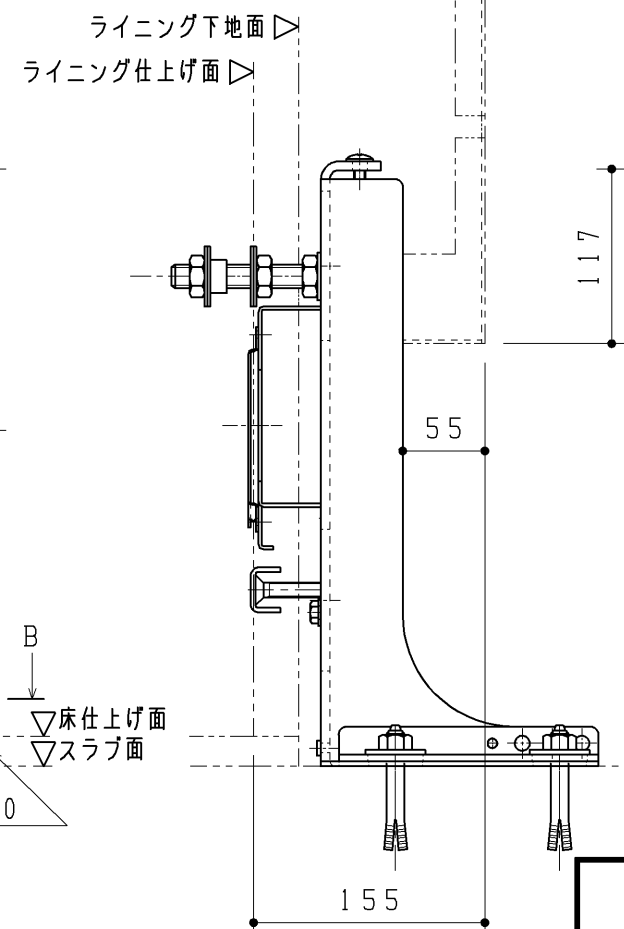

床コンクリート仕様	圧縮強度 20.6 MPa 以上 , 鉄筋のかぶり厚 50 mm 以上
	養生期間 28 日以上 (アンカー施工時)
	ベースプレートの周囲 40 mm の範囲は開口や欠損禁止
パイプスペースの奥行き寸法	壁仕上げ厚 (30 mm 以内) を含め、250 mm 以上
壁仕上厚調整範囲	30 mm 以内 (下地の耐水合板を含む)
床仕上厚調整範囲	60 mm 以内 (標準取付け高さの場合) , 便器高さUP寸法+仕上げ厚: 60 mm 以内
床固定部材	M12 アンカー おねじタイプ 下穴φ12.7 mm×深さ50 mm 以上 60 mm 未満

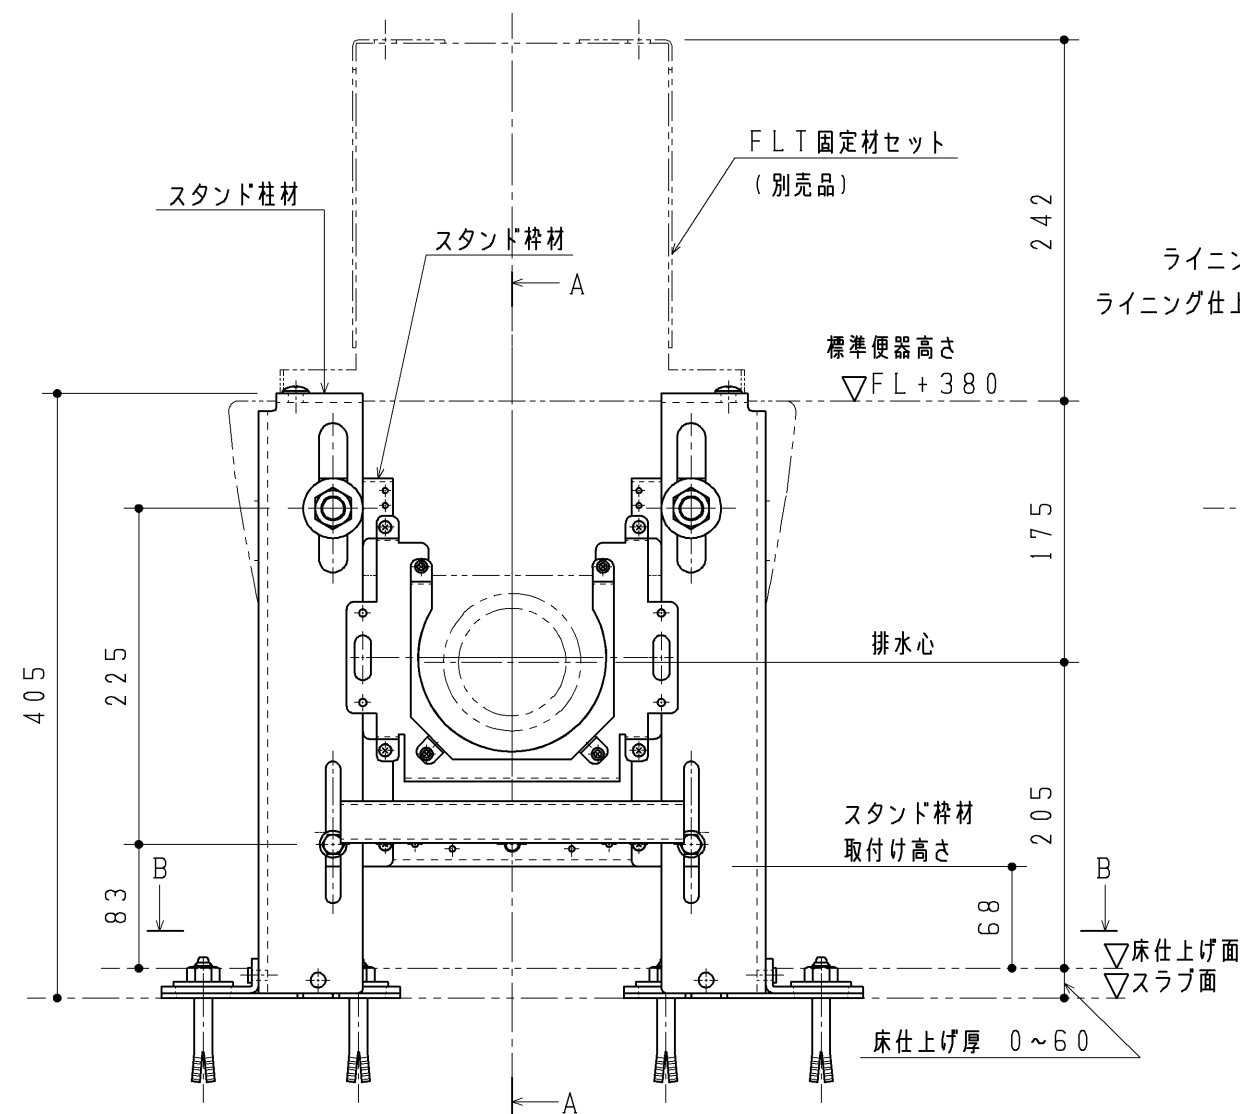

TOTO			第三角法	単位 mm	名称 壁掛大便器取付スタンド
製図 松永	検図 占部	吉田	日付 25.05.30	尺度 1:5	品番 UTR865A
備考					図番