
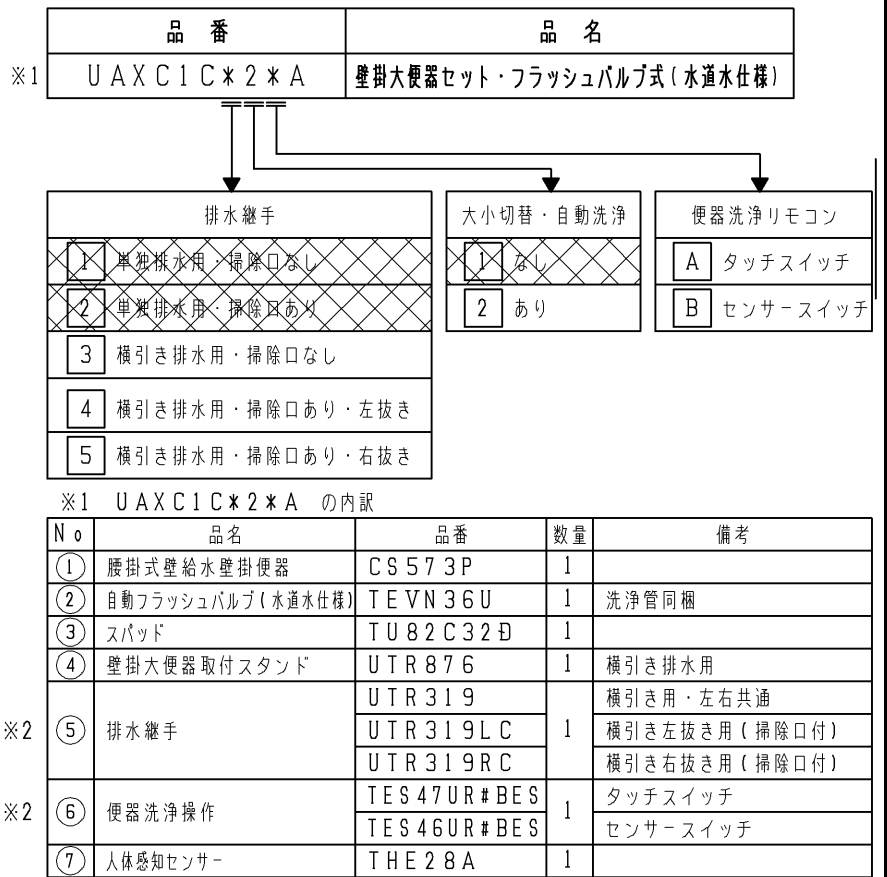


・ライニング内に水が入らないようにしてください。
(ライニング内には電気部品が入っており、火災や感電・故障の原因になります。
また、ライニングフレームなどの下地材の腐食につながります。)


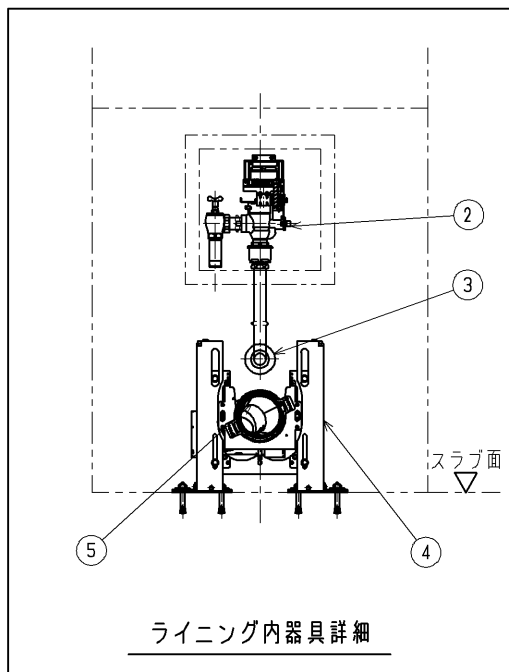


工および建築条件などは、各器具の施工説明書を確認ください。


TOTO		第三角法	単位 mm	名称 壁掛大便器セット・フラッシュバルブ式（水道水仕様）
製図 松永	検図 占吉 部田	日付 25.05.30	尺度 1:20	品番 UAXC1C32AA UAXC1C42AA UAXC1C52AA UAXC1C32BA UAXC1C42BA UAXC1C52BA
備考 外観図 全3枚中の1枚目			図番 UAXC1C_2=12	

事前施工情報（設備工事：横引配管）

TOTO製点検口付ライニングを使用する場合

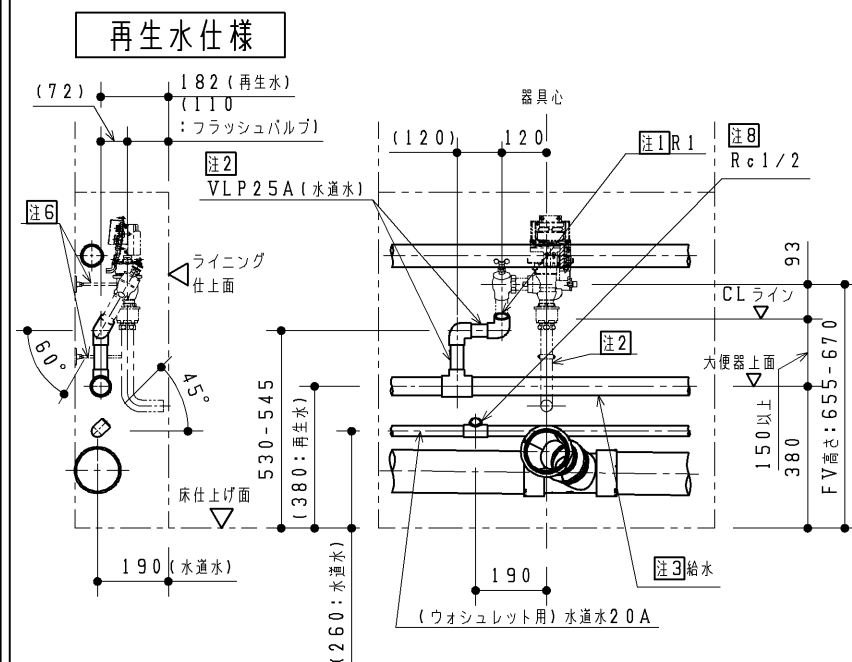
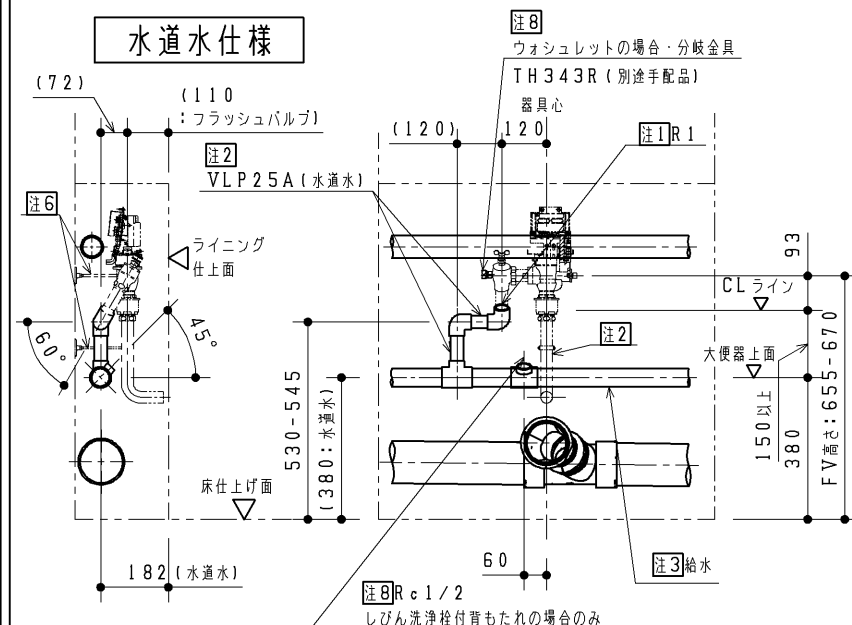


排水（共通） 本図は右抜きの場合を示します。左抜きの場合は左右対称の取り合いになります。

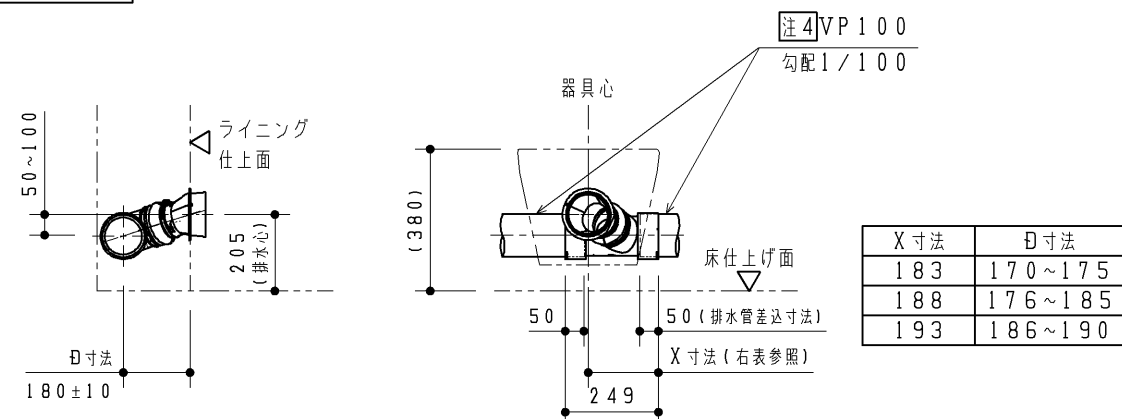


注：本図面は大便器取付高さが標準便器高さ：床仕上面+380mmの場合を表します。
 注：給水には、最低必要水圧0.07MPa（流動時）
 瞬間流量が84L/分以上となります。
 （最高水圧0.75MPa）

ライニングを造作する場合

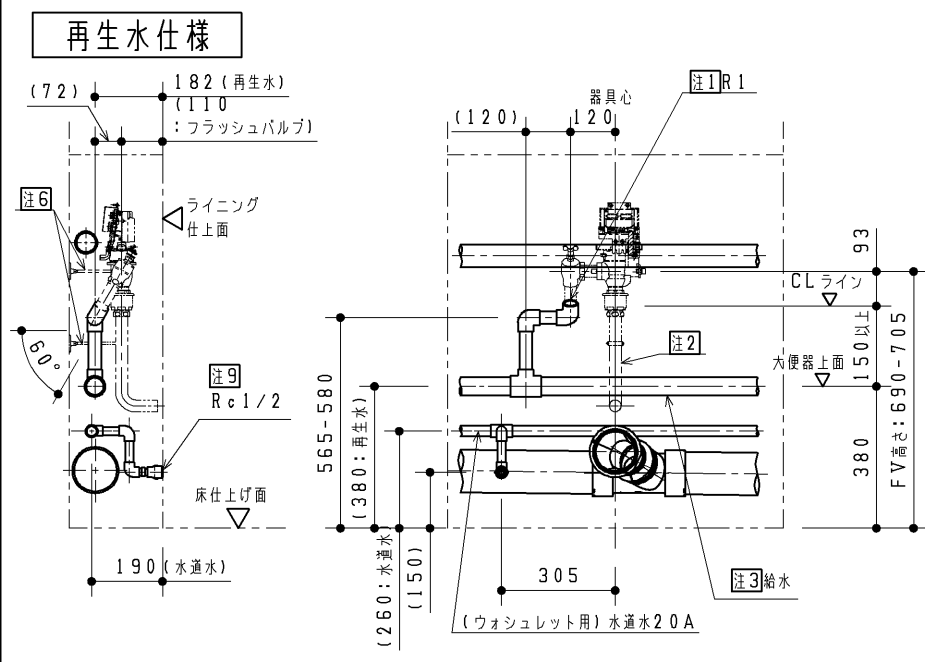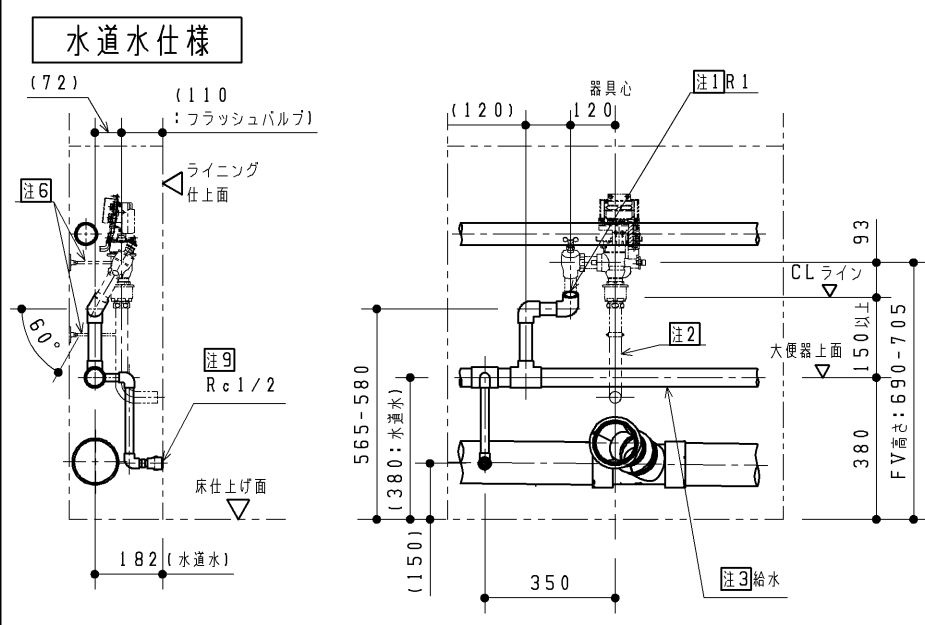

通気（共通） 本図は排水右抜きの場合を示します。

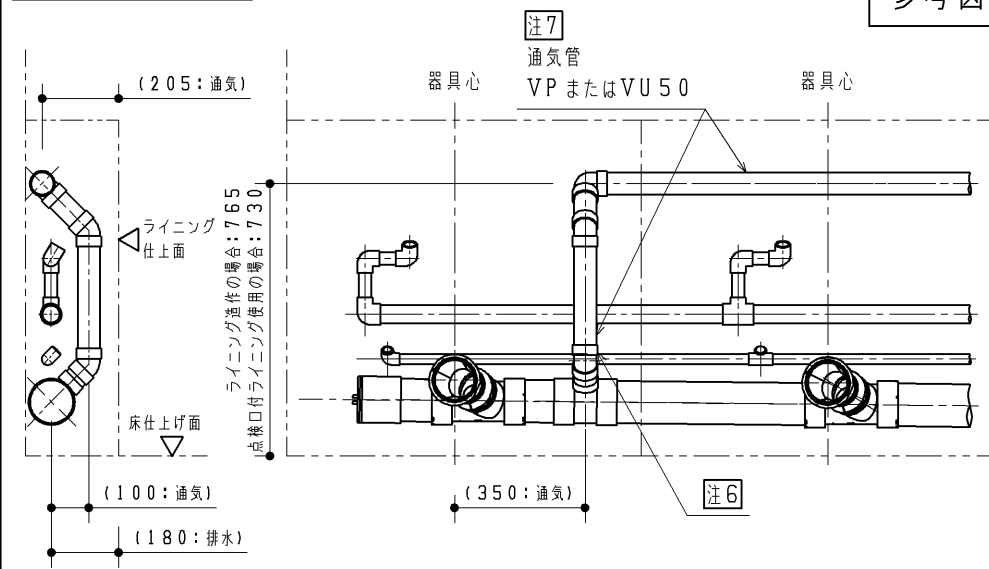

TOTO

第三角法

単位
mm

名称
壁掛大便器セット・フラッシュバルブ式

製図 フタ 検図 是 荒 日付 尺度 品番
澤 川 25.12.18 1:20 UAXC1C3**A UAXC1C4**A UAXC1C5**A
UAXC2C3**A UAXC2C4**A UAXC2C5**A

備考 事前施工情報（設備工事：横引配管） 図番
全3枚中の3枚目 UAXC1C_1=32