


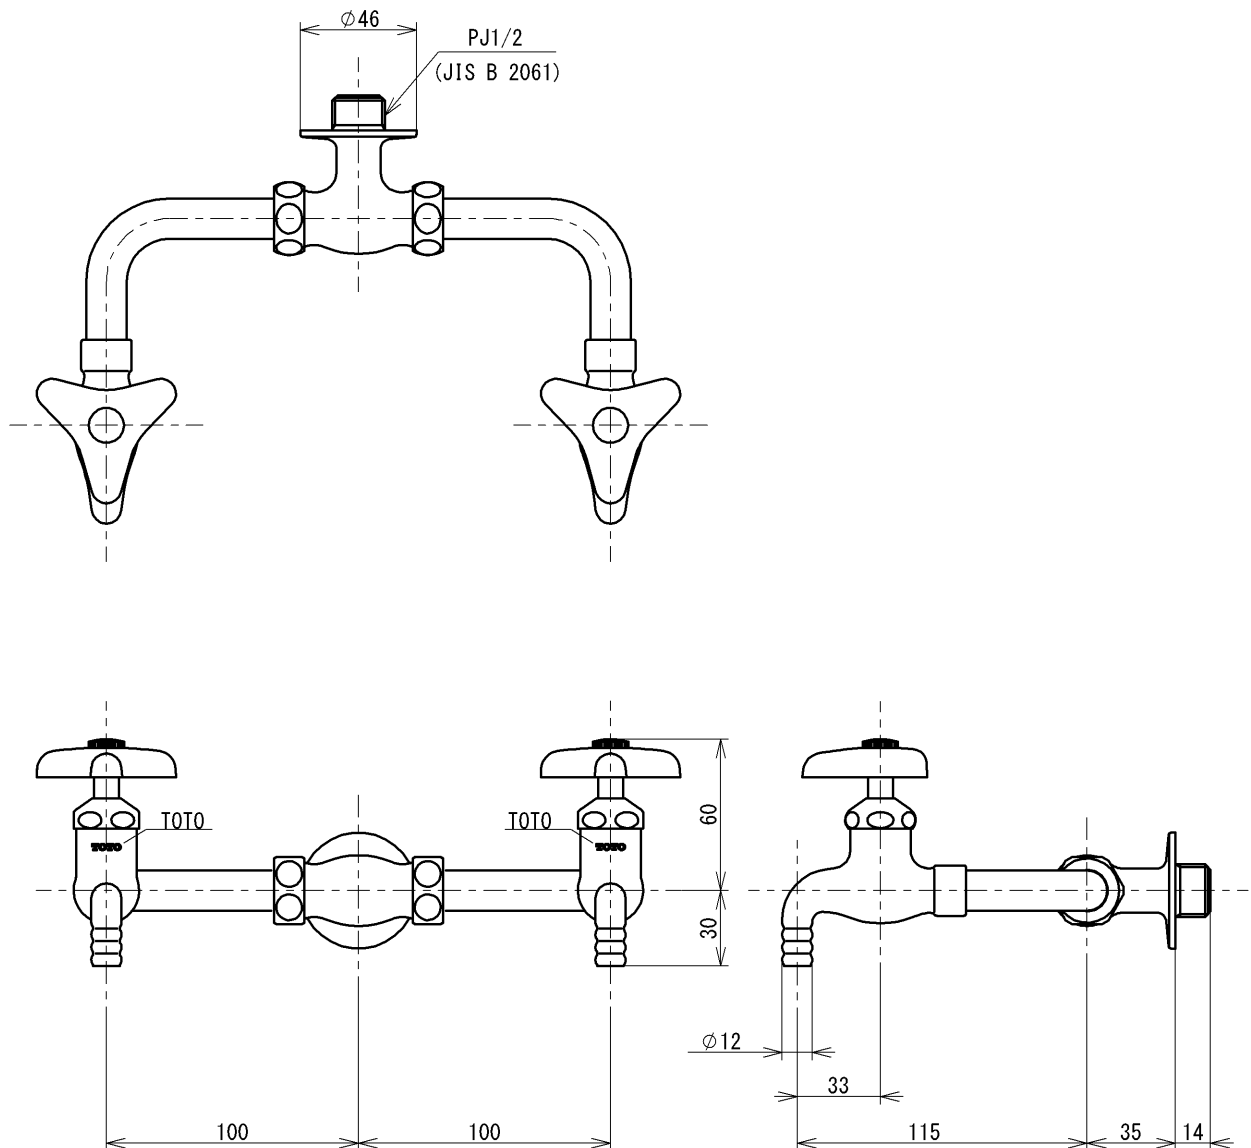

ガラス器具などの破損防止のため、吐水口先端に緩衝材（ホースなど）を取り付ける場合は、緩衝材（ホース）先端と実験用流しのあふれ縁との吐水口空間は、かならず25mm以上確保してください。吐水口空間が確保できないと逆流のおそれがあります

国土交通省記号：13x2口-F15

水道法適合品 (JIS)

|             |                |                  |           |                         |
|-------------|----------------|------------------|-----------|-------------------------|
| <b>TOTO</b> |                |                  | 単位<br>mm  | 名称<br>壁付化学水栓            |
| 製図<br>川淵    | 検図<br>野村<br>野村 | 日付<br>2022-06-08 | 尺度<br>1:3 | 2口、共用                   |
| 品番<br>T44BU |                |                  |           | 図番<br>T44BU=SA00.002.00 |
| 備考<br>固定こま式 |                |                  |           |                         |