



生産中止図面
2022/02

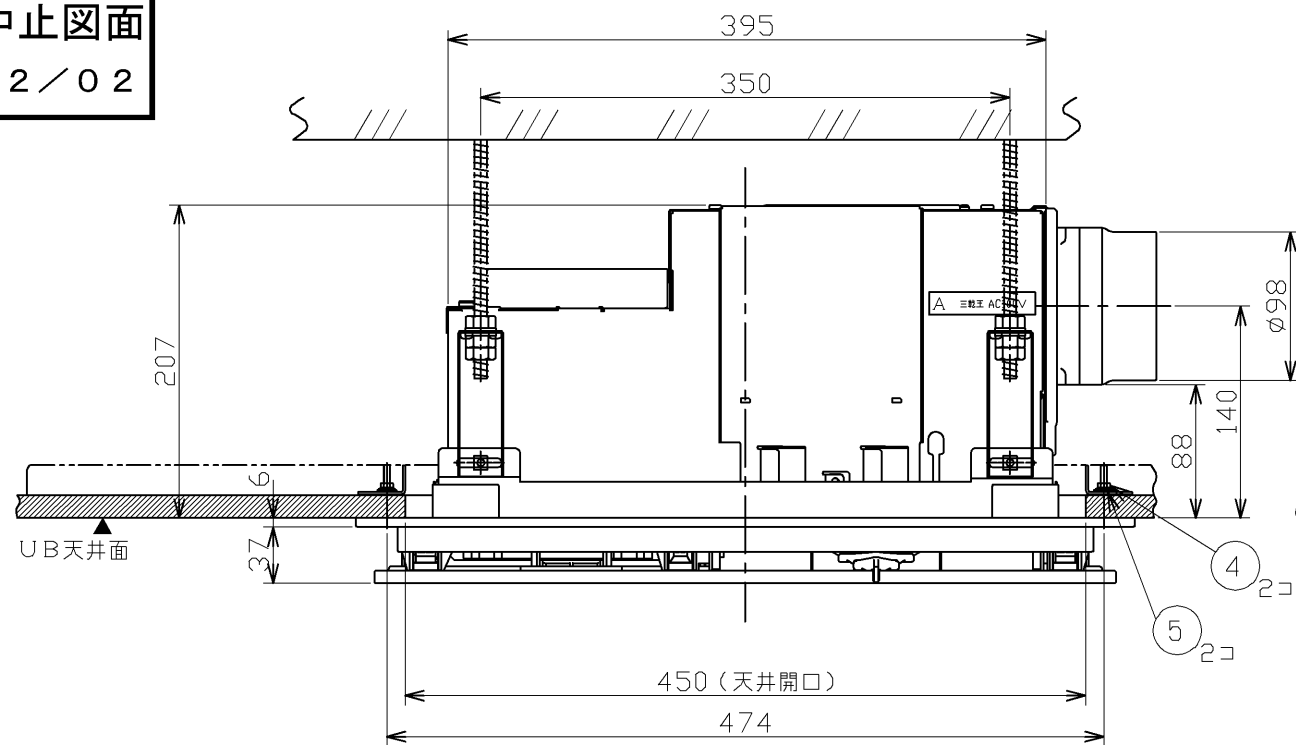

天井取付図

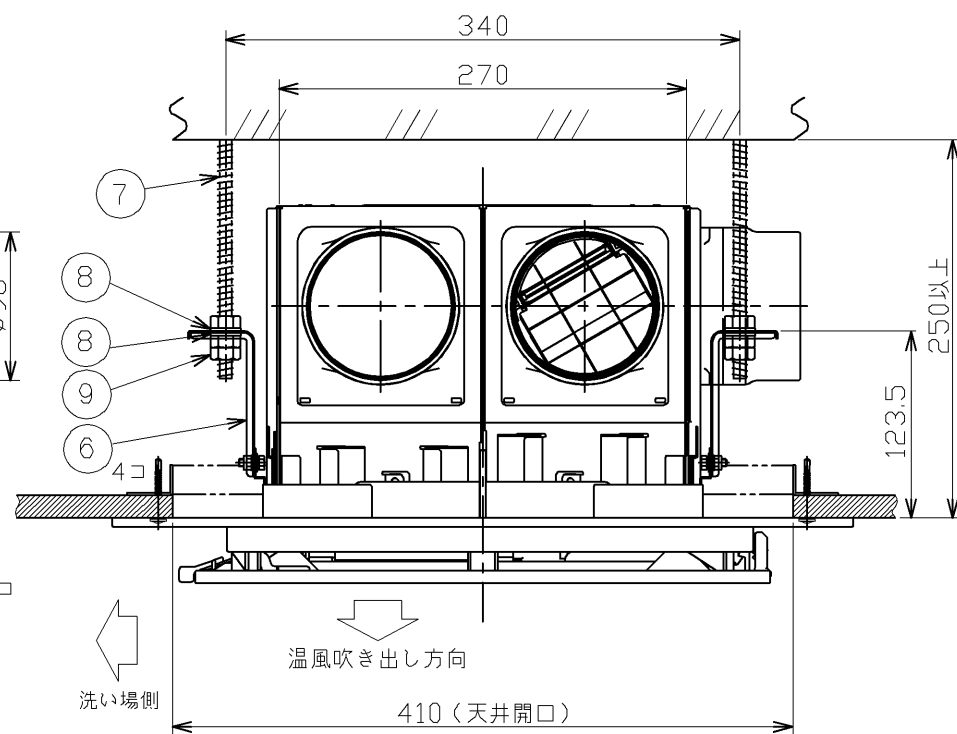

取替対象品番

TYK220

TYK220F

※TYB4013GAW2型は、No. ①～⑥までが含まれます。
No. ⑦以降は現場手配品になりますので、現場状況に
合わせて手配ください。

注意


- 商品質量に耐えるように、現場状況に合わせて天井パネルを補強する。
本体落下による傷害の原因になります。(10.9kg=アダプター2.1kg+浴室換気暖房乾燥機8.8kg)
- 既設の吊りボルトがある場合、吊下げ用ハンガーは既設品を流用してください。
吊下げハンガーの取替えが必要な場合、現場手配品(別売品 TYK521型)を使用してください。

おねがい

- 本商品はTYK200(3室換気タイプ)の取替専用品です。
- 浴室換気暖房乾燥機の仕様や注意事項の詳細については、TYB4013GA型の商品図および設置説明書を参照ください。

< 以下の場合は取り付けできません。 >


- 浴室換気暖房乾燥機TYB4013GA型の設置条件が満たせない場合。
- 既設の取付補強材が新規天井開口<410×450>よりも大きく、
取付補強材を取り外す時に天井が破損するおそれがあるもの。

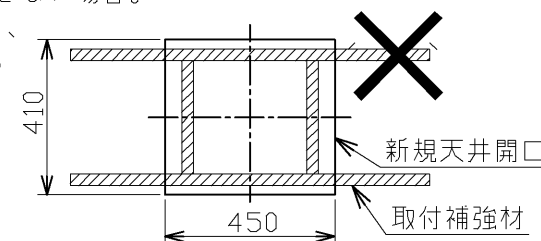

TOTO			単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機3室 取替用	
製図 中山	設計 渡辺	検図 大原 中尾	尺度 1:5	品番 TYB4013GARW2	
備考 TYK200型(3室換気タイプ)取替用 抗菌・防カビ仕様(グリルのみ)			日付 2019.10.04	() 符号	ページ 1/2



生産中止図面

2022●02●02●天井開口寸法・取付用下穴寸法

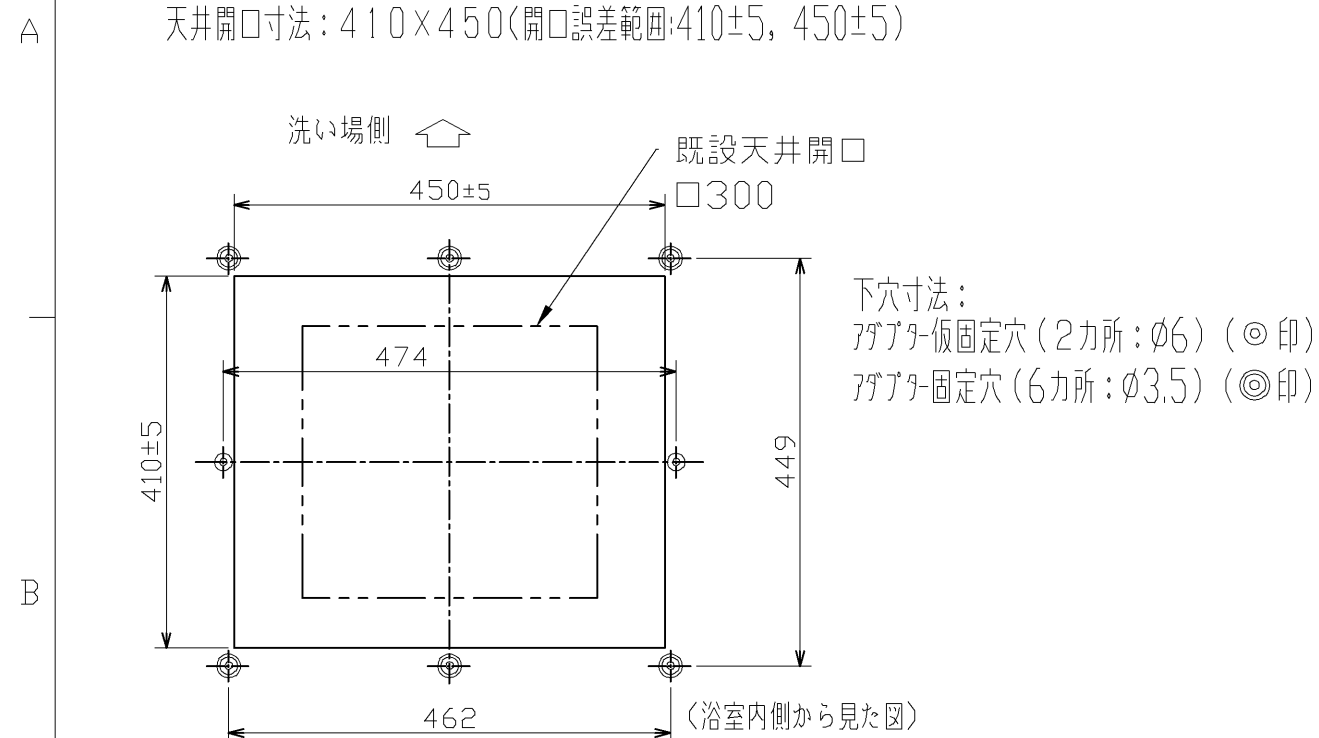

●補強材寸法


商品質量10.9kgに耐えるように天井パネルを補強してください。
（推奨品：TYB506型）

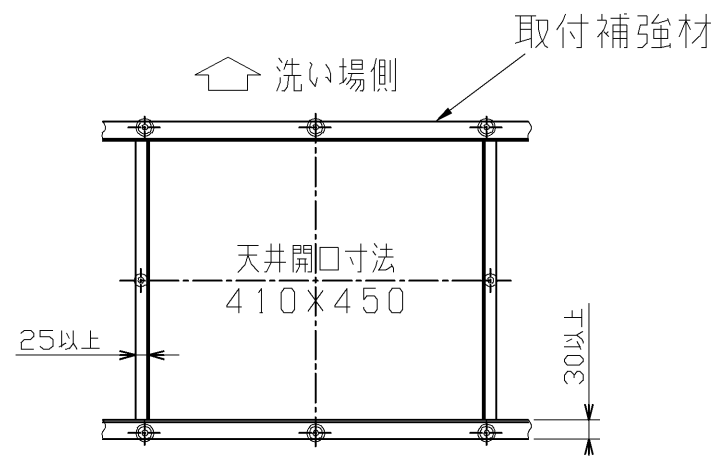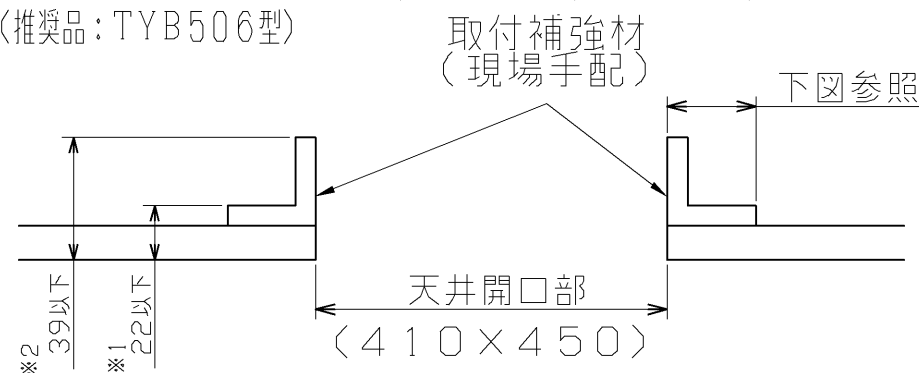

●施工別固定方法

アダプターは、天吊り施工、または天井への直付け施工としてください。

- （1）取付補強材を天井固定する。
- （2）アダプターを天井固定する。
天吊りする場合は、天井固定後に、吊下げ用ハンガーで吊りボルトに固定する。
- （3）取付枠をアダプターに固定する。
- （4）本体を取付枠に固定する。

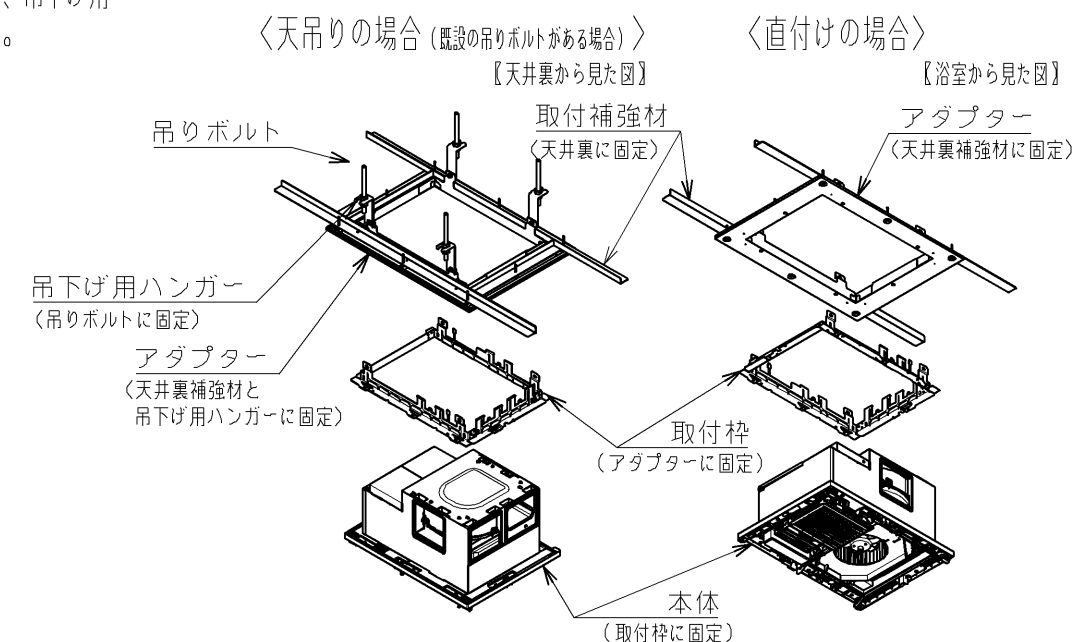

●天吊りする場合

天吊りする場合も、補強材を取り付けてください。（現場手配）
アダプターが固定できません。


吊りボルト（4カ所：M10または3/8インチ）を取り付けてください。（現場手配）

吊りボルトは 約100Kg/本の荷重に耐えられるように施工してください。

＜既設の吊りボルトがある場合＞

下記、寸法範囲内に吊りボルトが取り付けられている場合は、流用可能です。

[A]332～350 [B]328～376

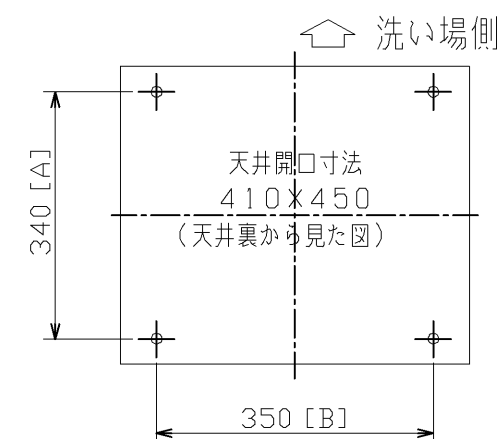

TOTO			単位 mm	名称
製図 中山	設計 渡辺	検図 大原 中尾	尺度 FREE	浴室換気暖房乾燥機3室 取替用
備考 TYK200型（3室換気タイプ）取替用 抗菌・防カビ仕様（グリルのみ）			日付 2019.10.04	品番 TYB4013GARW2
				（ ）符号 ページ 2/2