


品番	名称	メーカー
CET920	立水栓	セラオリジナル

■ 分解図

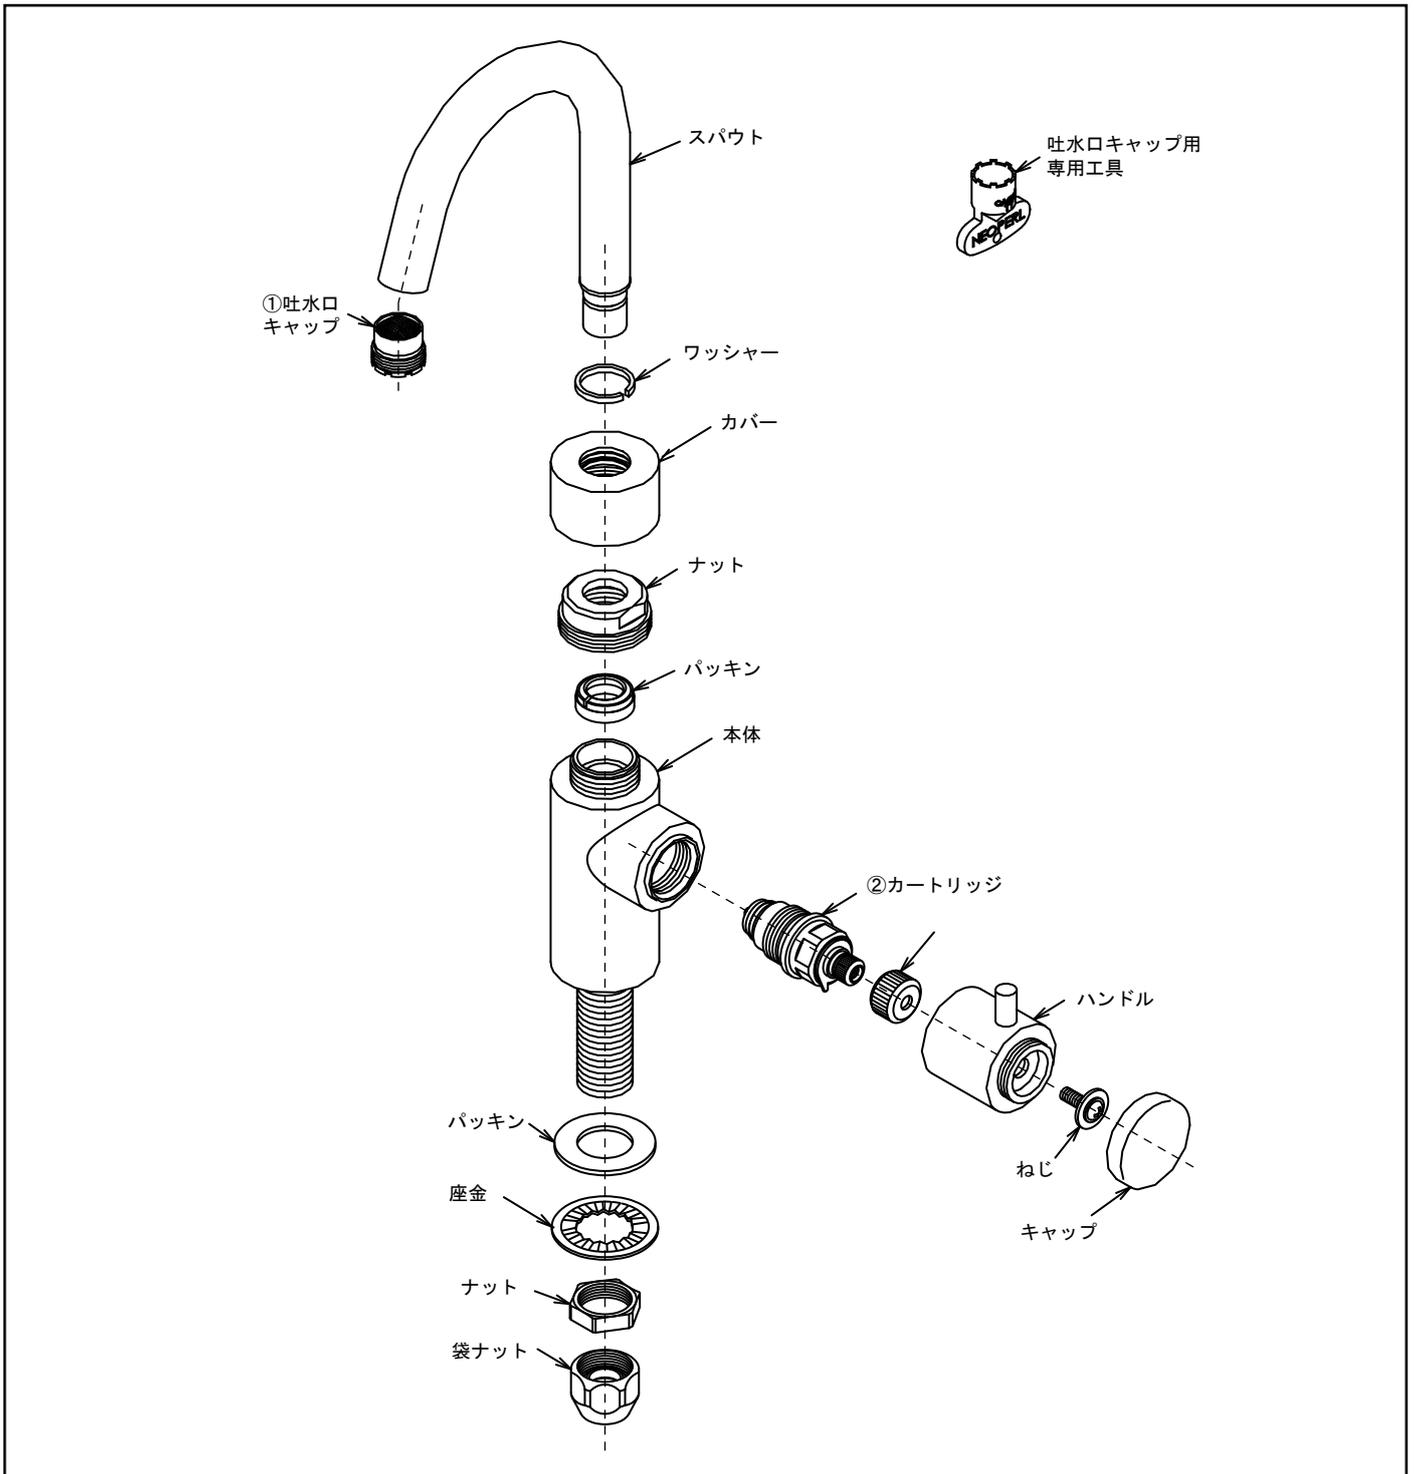

現象	パーツ番号	点検内容	交換部品番号
吐水量が少ない	②	カートリッジにごみかみがないか確認	TH557C (TOT0品)
	①	吐水口部にゴミづまりはないか確認	—————
水(湯)が止まらない	②	カートリッジに傷、ごみかみがないか確認	TH557C (TOT0品)

製品に関するお問合せは ⇒ セラトレーディング株式会社

TEL : 03-3796-6151
FAX : 03-3402-7185