


品番	名称	メーカー
CET3504	混合栓	CERAオリジナル

■ 分解図

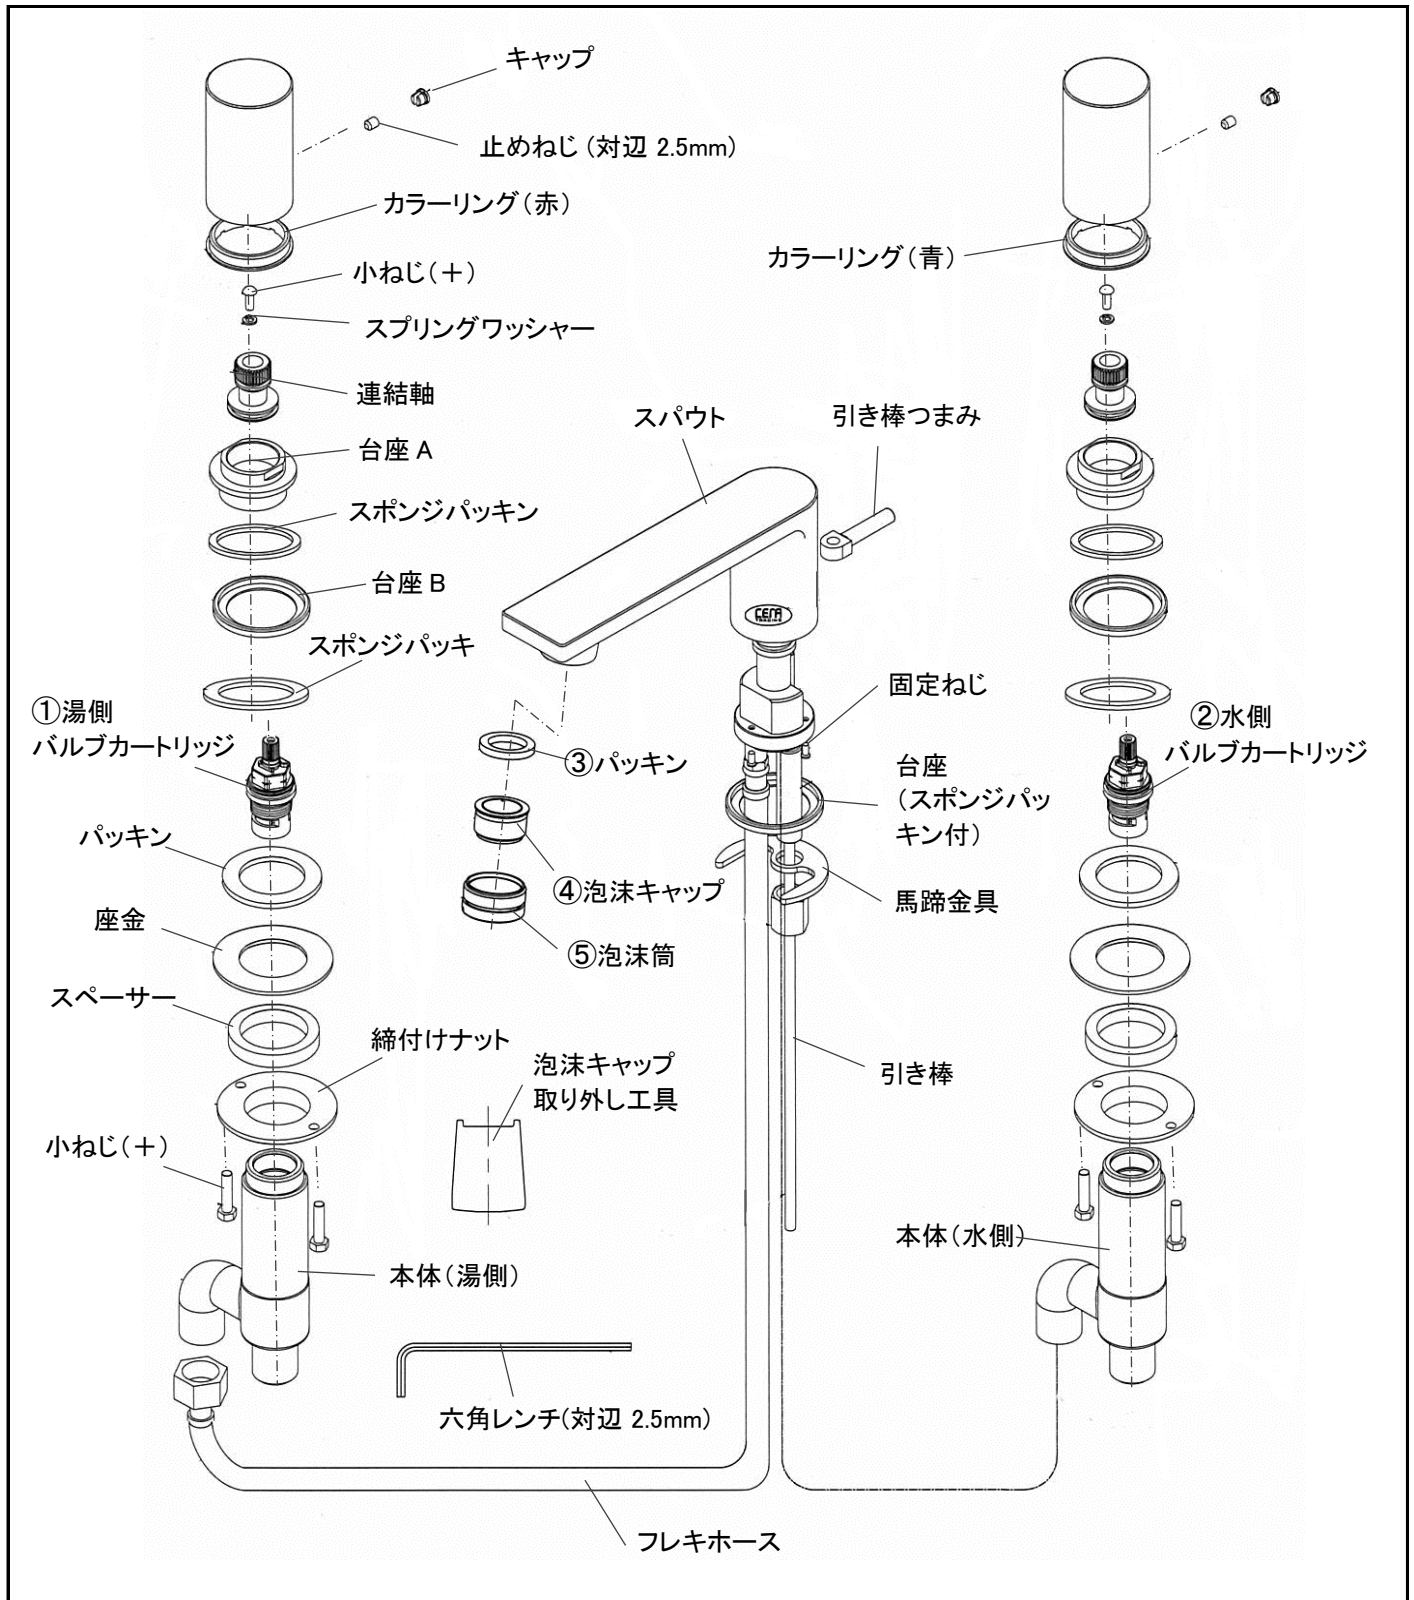

現象	パーツ番号	点検内容	交換部品
吐水量が少ない	--- ① ---	カートリッジにごみかみはないか確認	水側 : CET3504-1 湯側 : CET3504-2
	②		
	③④⑤	吐水口部にごみつまりはないか確認	-
水 (湯) が止まらない	--- ① ---	カートリッジに傷・ごみかみはないか確認	水側 : CET3504-1 湯側 : CET3504-2
	②		

製品に関するお問い合わせは ⇒ セラトレーディング株式会社

TEL: 03-3796-6151
FAX: 03-3402-7185
2016/08/25 作成